



وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت امور مسکن و ساختمان

مقررات ملی ساختمان ایران

مبحد هفدهم

لوله کشی گاز طبیعی

دفتر مقررات ملی ساختمان

۱۳۸۹

عنوان و نام بدیدآور:	لوله کشی گاز طبیعی / [تهریه کننده وزارت مسکن و شهرسازی] دفتر مقررات ملی ساختمان؛
وضعیت ویراست:	[به سفارش] وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت امور مسکن و ساختمان ویراست ۲.
مشخصات نشر:	تهران، توسعه ایران، ۱۳۹۰
تصویر، جدول:	مصور
فروخت:	مقررات ملی ساختمان ایران؛ مبحث ۱۷
شابک:	۹۷۸-۹۶۴-۷۵۸۸-۸۷-۴
موضوع:	ساختمان سازی - - قوانین و مقررات - - ایران
موضوع:	تأسیسات - - ایران - - مشخصات
موضوع:	گاز - - ایران - - لوله کشی - - استانداردها
موضوع:	گاز - - ایران - - لوله کشی - - طرح و ساختمان
موضوع:	گاز - - ایران - - لوله کشی - - طرح و ساختمان - - استانداردها
شناخته افزوده:	ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان
شناخته افزوده:	ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت امور مسکن و ساختمان
شناخته افزوده:	مقررات ملی ساختمان ایران؛ مبحث ۱۷
رده بندی گذره:	KMH۳۴۰۲ / ۹ م الف
رده بندی دیوی:	۲۴۲/۵۵
شماره کتابنامه ملی:	۲۲۳۹۲۹۲

عنوان کتاب: مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی

تهریه کننده:	دفتر مقررات ملی ساختمان
ناشر:	نشر توسعه ایران
شماره کان:	۳۰۰
شابک:	۹۷۸-۹۶۴-۷۵۸۸-۸۷-۴
نوبت چاپ:	اول
تاریخ چاپ:	۱۲۸۹
چاپ و صحافی:	کانون
قیمت:	۳۰۰۰ ریال

حق چاپ برای تهریه کننده محفوظ است.

پیش‌گفتار

مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم‌الرعايه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، توسعه، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان که به منظور تأمین اینمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می‌گردد

در کشور ما و در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگر از قبیل آینه‌های ساختمانی، استانداردها و آینه‌کارهای ساختمان‌سازی، مشخصات فنی ضمیمه پیمان‌ها و نشریات ارشادی و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می‌یابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حائز اهمیت هستند، اما با مقررات ملی ساختمان تمایزهای آشکاری دارند

آنچه مقررات ملی ساختمان را از این قبیل مدارک متمایز می‌سازد، الزامی بودن، اختصاری بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث تیروی انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقلیم و محیط می‌باشد تا از این طریق نیل به هدف‌های پیش‌گفته ممکن گردد

در حقیقت مقررات ملی ساختمان، مجموعه‌ای از حداقل‌های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت و ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرائی و توان مهندسی کشور و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای روز ملی و بین‌المللی و برای آخوند چامعه کشور، تهیه و تدوین شده است

وزارت مسکن و شهرسازی که در اجرای ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی را به عهده دارد، از چند سال پیش طرح کلی تدوین مقررات ملی ساختمان را تهیه و به مرحله اجرا گذاشته است که براساس آن، شورایی تحت عنوان شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با عضویت استادی و صاحب‌نظران پرجسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، واژه‌پردازی، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده و در کنار آن کمیته‌های تخصصی را، جهت مشارکت جامعه مهندسی کشور در تدوین مقررات ملی ساختمان زیر نظر شورا به وجود آورده است

پس از تهیه پیش‌نویس مقدماتی مبحث موردنظر، کمیته‌های تخصصی مربوط به هر مبحث پیش‌نویس مذکور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهی از مراجع ذیصلاح

نظیر سازمان‌های رسمی دولتی، مراکز علمی و دانشگاهی، مؤسسات تحقیقاتی و کاربردی، انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و مهندسی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و شهرداریهای سراسر کشور، آخرين اصلاحات و تغییرات لازم را اعمال می‌نمایند

متن نهائی این مبحث پس از طرح در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و تصویب اکثریت اعضای شورای مذکور، به تأیید اینجانب رسیده و به شهرداریها و دستگاههای اجرائی و جامعه مهندسی کشور ابلاغ گردیده است

وزارت مسکن و شهرسازی، از هنگامی که این مسؤولیت مهم بر عهده‌اش واگذار گردیده است مجدانه سعی نموده است با تشکیل شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته‌های تخصصی مربوط به هر مبحث و کسب نظر از صاحب‌نظران و مراجع ذی‌صلاح بر غنای هر چه بیشتر مقررات ملی ساختمان بیفزاید و این مجموعه را همان‌طور که منظور نظر قانون‌گذار بوده است در اختیار جامعه مهندسی کشور قرار دهد

بدین وسیله از تلاشها و رحمات جناب آقای مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزیر در امور مسکن و ساختمان و جناب آقای دکتر غلامرضا هوانی، مدیرکل محترم مقررات ملی ساختمان و سایر کسانی که به نحوی در تدوین این مجلد همکاری نموده‌اند، سپاسگزاری می‌نمایم

علی نیکزاد
وزیر مسکن و شهرسازی

هیأت تدوین کنندگان مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

بر اساس حروف الفبا

(الف) شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

عضو	مهندس محمدرضا اسماعیلی
عضو	دکتر ابذر اصغری
عضو	دکتر محمدحسن بازیار
عضو	مهندس علی اصغر جلالزاده
عضو	دکتر علیرضا رهایی
رئیس	مهندس ابوالفضل صومعلو
عضو	دکتر محمدتقی کاظمی
عضو	دکتر ابوالقاسم کرامتی
عضو	دکتر محمود گلابچی
نایب رئیس و عضو	دکتر غلامرضا هوایی

(ب) کمیته تخصصی

عضو	مهندس بیژن اوچانی
عضو	مهندس بهزاد بانیزاده
عضو	مهندس ساکو پتروسیان
رئیس	مهندس مسعود غازی سلحشور
عضو	مهندس هادی گلابچی
عضو	مهندس سید محسن موسوی

با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

(ج) دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

معاون مدیرکل و مستول دبیرخانه شورا	مهندس سهیلا پاکروان
کارشناس تدوین مقررات ملی ساختمان	مهندس لاله جعفر پوریانی
رئیس گروه تدوین مقررات ملی ساختمان	دکتر بهنام مهرپرور

ج

مقدمه

کاربران محترم، هنگام مطالعه این مجلد از مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، با تغییرات بسیار مهمی که در این بازنگری ۶۰ نجات شده است موافق خواهد شد و آن افزودن بخش لوله کشی گاز مقاومت ۱۴۰ ممde با فشار (۳) پوند بر اینچ مربع به بخش قبلی با عنوان لوله کشی گاز طبیعی با فشار پوند بر اینچ مربع می‌باشد که در این کتاب ۱/۴۰۰ ممde است

۵۰۰۰ انتشار این مجلد که از این پس دامنه فشار از $\frac{1}{4}$ ممde پوند بر اینچ مربع و دامنه مصرف تا $\frac{1}{4}$ متر مکعب در ساعت را پوشش می‌دهد، بخش اول شامل لوله کشی گاز طبیعی ساختمان‌ها با فشار پوند بر اینچ مربع بوده که بدون هیچ گونه تغییرات 80° درج شده و مطالب بخش دوم شامل لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده با فشار تا $1/4$ پوند بر اینچ مربع به آن افزوده شده است

نظری به توضیح فوق، لازم است به نکات زیر توجه شود

بدیهی است تفاوت‌های بین دو بخش وجود داشته باشد که مهمترین آن‌ها یکسان نبودن واحدها است؛ در بخش اول واحدهای متداول در صنعت گاز استفاده شده و در بخش دوم در مقابل این ۲ واحدها معادل آنها در سیستم بین‌المللی SI نیز درج شده است

به دلیل نیاز و تقاضای زیاد جامعه در خصوص انتشار هر چه سریعتر بخش دوم که منجر به عدم ویرایش بخش اول در حال حاضر شده، سعی بر آن بوده است که جز در موارد اجتناب ناپذیر، از ۳- تکرار موارد مشابه در بخش دوم خودداری شود

هم زمان با انتشار این مجلد، و دریافت نظرات کاربران، ویرایش هر دو بخش انجام خواهد شد

امید است متن این ویرایش برای مهندسان کشور مفید واقع شود و کمیته تخصصی را کماکان از راهنمایی‌ها و اظهارنظرهای خود بهره‌مند سازند

کمیته تخصصی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

* 413686 13790
** 1724 پاسکال معادل پاسکال معادل

فهرست مطالب

1	تعاریف
9	کلیات-مبحث
	
بخش اول لوله کشی گاز طبیعی با فشاریک چهارم پوند بر اینچ مربع		
13	1-17
13	کلیات
13	حدود و دامنه‌ی کاربرد 2-1-17
	مسئولیت‌ها
19	2-17
19	گروه‌بندی ساختمان‌ها
	کلیات 2-2-17
	3-2-17
19	ساختمان‌های مسکونی 4-2-17
20	5-2-17
20	ساختمان‌های عمومی
21	ساختمان‌های خاص
	انواع ساختمان‌های عمومی
23	3-17
23	متراژه و بیزه گازرسانی به ساختمان‌های عمومی و خاص
	کلیات 2-3-17
	3-3-17
24	4-3-17
25	5-3-17
25	6-3-17
26	7-3-17
26	8-3-17
26	تأمین هوای احتراق برای وسایل گازسوز
26	انتخاب مسیر دودکش وسایل گازسوز
	سایر موارد

خ

27	4-17
27.....	طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح
29.....	2-4-17 طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها
32.....	3-4-17 الزامات نصب اجزای سیستم لوله کشی گاز
34.....	4-4-17 توسعه سیستم لوله کشی گاز: موجود خانگی
.....	مشخصات مواد و مصالح مصرفی
41	5-17
41.....	اجرای سیستم لوله کشی گاز: طبیعی
42.....	2-5-17 گلیات
45.....	3-5-17 الزامات اجرای سیستم لوله کشی گاز
45.....	4-5-17 لوله کشی روزگار
47.....	5-5-17 لوله کشی توکار
48.....	6-5-17 عایق کاری لوله ها پوشش لوله ها
.....	جوشنگاری
59	6-17
55.....	کنترل کیفیت، آزمایش، بازرسی، صدور تأییدیه، تحويل و تزریق گاز در سیستم
.....	لوله کشی گاز
56.....	2-6-17 کنترل کیفیت
57.....	3-6-17 آزمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز
57.....	4-6-17 برقراری جریان گاز
57.....	5-6-17 بستن مجاری خروجی گاز
58.....	6-6-17 بررسی نشت گاز در سیستم لوله کشی بعد از باز کردن جریان گاز
58.....	7-6-17 اقدامات لازم در صورت وجود نشت گاز
.....	آزمایش مجدد سیستم لوله کشی در صورت عدم وصل گاز به مدت طولانی
59	7-17
59.....	نحوه اندمازی وسایل گاز منوز
60.....	2-7-17 گلیات نهنگ
60.....	3-7-17 ضوابط نصب دستگاه های گاز منوز
61.....	4-7-17 محدودیت های نصب وسایل گاز منوز
62.....	5-7-17 قابلیت دسترسی به دستگاه گاز سوز و فاصله های لازم
.....	روش های تأمین هوای لازم برای احتراق و تهویه

71	دوم کیوش‌های دستگاه‌های گازسوز ساختمان‌ها	8-17
71 گلینات	2-8-17
72 تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گازسوز	3-8-17
73 تعیین قطر دودکش مشترک و لوله رابط	4-8-17
78 نکات ضروری برای طراحی و اجرای دودکش‌ها	5-8-17
80 ضوابط مربوط به نصب دودکش‌ها
83 ضوابط بهره‌برداری و نگهداری از سیستم لوله‌کشی گاز داخل ساختمان‌ها	9-17
83 گلینات	2-9-17
85 نکات قابل توجه در دوره بهره‌برداری	3-9-17
85 تعییر در سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان	4-9-17
 تعییر سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان

60 2

**بخش دوم - لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده با فشار الی پوند
بر اینچ مرعی**

89 کلینات	10-17
89 2-10-17
90 حدود و دامنه کاربرد	2-10-17
90 1-2-10-17
90 2-2-10-17
91 3-2-10-17
92 4-2-10-17
 شرکت‌ها، مؤسسات، مشاورین و افراد ذی‌نفع
93	مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورد مصرف، طراحی و انتخاب مصالح سیستم	11-17
93 لوله‌کشی گاز
93 مشخصات مواد و مصالح مصرفی	1-11-17
94 2-1-11-17
95 3-1-11-17
 مواد آب بندی اتصالات
 پیچ

96	4-1-11-17
96	5-1-11-17
96	شیرهای فلزی
96	6-1-11-17
96	شیرهای پلی اتیلن
96	7-1-11-17
96	پوشش لوله و اتصالات فولادی
96	8-1-11-17
96	دستگاه جوش پلی اتیلن
97	9-1-11-17
97	الکترودهای جوشکاری
97	10-1-11-17
97	واشر لاستی
97	11-1-11-17
98	مصالح مصالح
98	12-1-11-17
98	سایر مصالح
98	علامتگذاری
98	2-11-17
98	- براورد مصرف و طراحی سیستم لوله کشی گاز
98	2-11-17
98	- براورد هنوز افتادن گاز
98	3-2-11-17
98	طراحی سیستم لوله کشی گاز
99	4-2-11-17
99	افزودن به سیستم لوله کشی موجود
99	5-2-11-17
99	نقطه تحویل گاز به مشتری
99	6-2-11-17
99	نقاط اتصال به سیستم سوخت بنزینگران
99	7-2-11-17
99	محل نصب ایستگاه های تقلیل فشار و یا رگولاتورها
100	8-2-11-17
100	ملاحظات کلی در تعیین قطر لوله ها
100	9-2-11-17
100	افت فشار بینجای
100	10-2-11-17
100	حداکثر سرعت گاز
100	11-2-11-17
	حداکثر میزان مصرف
	تعیین قطر لوله ها
103	12-17
103	اچوای لوله کشی گاز
103	2-12-17
103	کلیات
104	3-12-17
104	تجهیز گازگاه
104	4-12-17
104	نقشه های اجرایی
104	5-12-17
104	خم کاری لوله های فولادی
104	5-12-17
105	5-12-17
105	کلیات
106	3-5-12-17
106	آماده سازی مسیر
109	4-5-12-17
109	لوله کشی دفعی با استفاده از لوله های فولادی
112	6-12-17
112	لوله کشی دفعی با استفاده از لوله های پلی اتیلن
	لوله کشی روزگار

112	1-6-12-17
112.....	2-گلیات
114.....	7-12-17
	اجرای لوله کشی زوکار
	حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع تأسیسات
115	13-17
.....	عایق‌گاری لوله‌ها
115.....	2-گلیات
115.....	1-2-13-17
.....	اقدامات اولیه قبل از عایق‌گاری
116.....	2-2-13-17
.....	بازرسی ظاهری لوله‌ها از نظر آلدگی به چربی‌ها
116.....	3-2-13-17
.....	بازرسی لوله‌ها از نظر وجود عیوب منکانیکی
116.....	3-13-17
.....	بازرسی لوله‌ها از نظر خشک بودن
116.....	4-13-17
.....	زنگ زدایی و تمیز کاری لوله‌ها
117.....	4-4-13-17
.....	عایق‌گاری سرد لوله‌ها نوار پیچی
117.....	2-4-13-17
118.....	3-4-13-17
.....	نوار پیچی لایه اول
118.....	4-4-13-17
.....	نوار پیچی لایه دوم
119.....	5-4-13-17
.....	نوار پیچی سرجوش‌ها، اتصالات و نقاط تعییری
120.....	5-13-17
.....	کنترل کیفیت عایق‌گاری سرد
120.....	5-13-17
.....	عایق‌گاری گرم لوله‌ها عایق‌گاری با انواع قیر
120.....	2-5-13-17
.....	گلیات
120.....	3-5-13-17
.....	شرایط محیط برای عایق‌گاری گرم
120.....	4-5-13-17
.....	اقدامات اولیه قبل از عایق‌گاری گرم
122.....	5-5-13-17
.....	عملیات عایق‌گاری گرم
122.....	6-5-13-17
.....	عایق‌گاری دوبله
123.....	7-5-13-17
.....	عایق‌گاری سرجوش‌ها، اتصالات و نقاط تعییری
.....	آزمایش و کنترل کیفیت عایق‌گاری گرم
125	14-17
.....	جوده‌گذاری
125.....	1-14-17
.....	جوشکاری شبکه‌های گازرسانی فولادی
125.....	2-14-17
.....	گلیات
125.....	3-1-14-17
.....	ارزیابی و تعیین صلاحیت جوشکاران
126.....	4-1-14-17
.....	الکترودهای جوشکاری
.....	آماده سازی لوله‌های فولادی قبل از عملیات جوشکاری

126.....	5-1-14-17
127.....	6-1-14-17
127.....	7-1-14-17
131.....	2- 14-17
131.....	2-1-14-17
131.....	2-2-14-17
131.....	آماده سازی لوله های پلی اتیلن قبل از عملیات جوشکاری
132	3-2-14-17
134	4-2-14-17
135	5-2-14-17
136	6-2-14-17
138.....	7-2-14-17
	آزمایش های مغرب
139.....	آزمایش غیر مغرب جوش سه راهی انشعاب زینی
139.....	15-17
139.....	حافظت کاتدی
140.....	2-15-17
140.....	3-سیستم های حفاظت کاتدی
140.....	4-حداقل پتانسیل حفاظتی
141.....	5- حفاظت کاتدی به روش آندهای فدا شونده
141.....	5-5-15-17
142.....	6- پستر آندی
142.....	7- کنترل باززیابی
142.....	8- نقاط اندازه گیری
142.....	9- اتصالات عایقی
	جعبه های انتقال
143	16-17
143.....	کنترل، گیفیت، آزمایش ها، بازررسی، صدور تائیدیه و تزریق گاز
143.....	2-کلیات
143.....	3-آزمایش
144.....	4-تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش
144.....	5- تنظیم دستگاه های آزمایش
144.....	6- مستولیت های مجری در ارتباط با انجام آزمایش
144.....	7- برنامه انجام آزمایش ها
	مستولیت های دستگاه نظارت در ارتباط با انجام آزمایش

145.....	8-16-17
145.....	9-16-17
.....	مراحل انجام آزمایش‌های مقاومت و نشتی
149.....	1
155.....	پیوست 2 راهنمای اینمنی
159.....	پیوست 3 نمونه محاسبات بخشن اول
.....	پیوست 4 اینمنی و ضوابط بهره‌برداری و فنگهدازی
163.....	پیوست 5 جداول بخشن دوم
173.....	پیوست اشکال بخشن دوم
.....	واژه‌نامه
177.....	

ش

فهرست اشکال

30.....	2-1-4-17
49.....	شكل 1-6-5-17 نمونه تعیین محل نصب کنتور گاز و لوله رابط
50.....	شكل 2-6-5-17 طرح اتصال جوش لب به لب
50.....	شكل 2-6-5-17-الف شیار پائی جوش
51.....	شكل 3-6-5-17-ب تخلخل در جوش
51.....	شكل 3-6-5-17-الف ترک در جوش
51.....	شكل 4-6-5-17 ب ترک های ستاره ای در سطح جوش
52.....	شكل 5-6-5-17 سوختگی ناشی از قوس الکترونیکی
52.....	شكل 6-6-5-17 تورق در فلز پایه
52.....	شكل 7-6-5-17-نفوذ بیش از حد
52.....	شكل 7-6-5-17-الف عدم نفوذ در ریشه جوش
53.....	شكل 8-6-5-17-ب عدم نفوذ در ریشه جوش از یک طرف
53.....	شكل 8-6-5-17-الف ذوب ناقص در ریشه یا تاج جوش
.....	شكل 7-17 (ب) ذوب ناقص در اتم جوش سرد
.....	نمودار الف طول سطح مقطع کانال های تأمین هوای احتراق، در صورتی که از 69
.....	نمودار 7-17- (کانال-تهویه استفاده گردد
.....	نمودار ب طول سطح مقطع کانال های تأمین هوای احتراق، در صورتی که از دو کانال 70
72.....	1-8-17 تهويه استفاده گردد
.....	شكل 2-8-17 دودکش فلزی یا سیمانی جهت استفاده یک دستگاه گازسوز
.....	شكل دودکش فلزی یا سیمانی پیش ساخته جهت دو یا چند دستگاه گازسوز که در یکجا
75.....	3-8-17 طبقه نصب شده اند
157.....	شكل 1-2-1 شمای دودکش مشترک ساختمان های چند طبقه برای هر قسمت
.....	شكل پ نقشه پلان لوله گاز نیونه

ص

158	2-2-
173	شکل پ ۱-۵- نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز نمونه
174	شکل پ ۲-۵- جزئیات کاتال دفن لوله ها
175	شکل پ ۳-۵- انشعاب علمک پلی اتیلن
176	شکل پ ۴-۵- انشعاب علمک فولادی
	شکل پ جزئیات بسته آندی

فهرست جداول

32	1-4-17
33	جدول ۲-۴-۱۷ فاصله نصب شیر مصرف دستگاه گازسوز
34	جدول ۳-۴-۱۷ حداکثر ظرفیت لوله های فولادی به متر مکعب در ساعت
34	جدول ۴-۴-۱۷ ضرایب تصحیح برای چگالی های مختلف گاز طبیعی
38	جدول ۵-۴-۱۷- هقدار تقریبی مصرف تعدادی از دستگاه های گازسوز
38	جدول ۶-۴-۱۷- ابعاد و وزن لوله ها
	جدول ۳-۵-۴-۱۷ رواداری قطر خارجی لوله های فولادی بر حسب میلی متر
39	جدول ۴-۵-۴-۱۷ تطابق قطر اسمی لوله های فولادی بر حسب میلی متر، اینچ و اندازه رایج
40	جدول ۶-۴-۱۷ تعداد و طول دنده اتصالات فولادی دنده ای
45	جدول ۳-۵-۱۷- ابعاد و وزن لوله های هستنی
62	جدول ۱-۷-۱۷ حداکثر فاصله اتكای لوله های فولادی
65	جدول ۲-۷-۱۷ حداقل فواصل نصب وسایل گازسوز از اطراف
	جدول ۱-۸-۱۷ ابعاد دریچه دائمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد
	جدول ۷-۸-۱۷ ظرفیت دودکش های فلزی تک جداره یا سیمانی پیش ساخته جهت استفاده
	جدول ۷-۸-۱۷- یک دستگاه گازسوز
79	جدول ۳-۸-۱۷- ظرفیت دودکش های فلزی تک جداره یا سیمانی پیش ساخته جهت استفاده
79	جدول ۳-۸-۱۷- الف حداقل ضخامت ورق لوله رابط دودکش
156	جدول ۱-۲- ب ضخامت ورق دودکش قائم فلزی
	جدول پ میزان مصرف دستگاه های گازسوز نمونه

ض

163	1-4-
164.....	جدول پ 2-4- ابعاد و وزن لوله‌ها
165.....	جدول پ 3-4- استاندارد اقلام پوشش لوله ها
2	جدول پ 4-4- ضرایب تصحیح برای چگالی‌های مختلف گاز طبیعی
165.....	جدول پ ظرفیت لوله‌های فولادی به‌متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار
5	جدول پ 5-4- بر اینچ مربع و حداکثر افت فشار درصد
166.....	جدول پ ظرفیت لوله‌های فولادی به‌متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار
15	جدول پ 6-4- بر اینچ مربع و حداکثر افت فشار درصد
167.....	جدول پ ظرفیت لوله‌های فولادی به‌متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار
30	جدول پ 7-4- بر اینچ مربع و حداکثر افت فشار درصد
168.....	جدول پ ظرفیت لوله‌های فولادی به‌متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار
60	جدول پ 8-4- بر اینچ مربع و حداکثر افت فشار درصد
169.....	جدول پ 9-4- بر اینچ مربع و حداکثر افت فشار درصد
170.....	جدول پ 10-4- حداکثر فاصله اتكای لوله‌های فولادی
172.....	جدول پ 11-4- حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تاسیسات
172.....	جدول پ 12-4- رهاداری قطر خارجی لوله‌های فولادی بر حسب میلی‌متر
172.....	جدول پ 13-4- مشخصات آماده سازی نمونه‌ها
	استاندارد اقلام حفاظت کاتدی جدول پ

تعاریف

واژه‌های فنی رایج که در این مقررات تعریف نشده‌اند، باید به همان معنای معمول و متداول به کار روند

-1

احتراق گاز

سوختن یا اکسیداسیون سریع گاز که معمولاً با ایجاد گرما و شعله همراه است

-2 IGS

استانداردهای

مجموعه استانداردهای شرکت ملی گاز ایران می‌باشد که آن شرکت مسئول تدوین و بازنگری آن‌ها بوده و در پیروزهای گازرسانی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند به همین لحاظ در این مقررات نیز در موارد مرتبط به عنوان مرجع موردن استناد قرار گرفته‌اند این استانداردها در پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز ایران در دسترس می‌باشند

-3 IPS

استانداردهای

مجموعه استانداردهای وزارت نفت می‌باشد که آن وزارت‌خانه مسئول تدوین و بازنگری آن‌ها بوده و در پیروزهای صنعت نفت کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند به همین لحاظ در این مقررات نیز در موارد مرتبط به عنوان مرجع موردن استناد قرار گرفته‌اند این استانداردها در پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت در دسترس می‌باشند

-4

ایستگاه تقلیل فشار اولیه

تجهیزاتی هستند که در نقطه تحويل گاز، از شبکه گاز شهری به مشترک نصب گردیده و فشار تحويلی به مشترک را تنظیم و حجم گاز را اندازه‌گیری می‌کنند این ایستگاه‌ها تحت نظر شرکت گاز ناحیه اجرا و بهره‌برداری می‌شوند

-5

ایستگاه تقلیل فشار ثانویه

تجهیزاتی هستند که فشار شبکه گاز را تقلیل داده و به فشار قابل بهره‌برداری بخش‌های مختلف سیستم لوله کشی تبدیل می‌کنند

-6

ایستگاه مشترکین عمدہ

عبارت است از تجهیزاتی که به منظور اندازه‌گیری مقدار گاز، تنظیم و تثبیت فشار گاز در محل مورد تائید شرکت گاز استان نصب گردیده و در مالکیت شرکت گاز استان می‌باشد

-7

پکیج

دستگاه گازسوز تأمین‌کننده آب گرم سرویس بهداشتی و آب گرم سیستم گرمایش داخل ساختمان‌ها که معمولاً برای هر واحد مسکونی به صورت مستقل نصب می‌گردد

-8

ترموکوبل

این وسیله یکی از مهمترین بخش‌های دستگاه گازسوز است که در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه یا از بین رفتن شعله اصلی مشعل، مسیر ورود سوخت به مشعل بسته یا شعله اصلی مشعل و شمعک آن هر دو قطع می‌گردد

-9 ()

تنظیم‌کننده فشار گاز رگولاتور

دستگاهی که فشار گاز ورودی را کاهش داده و آن را به میزان فشار مورد نظر برای مصرف، ثابت نگه می‌دارد

-10

جوش الکتروفیوژن

نوعی روش جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن است که در آن از اتصالات خاصی که دارای سیم مقاومت الکتریکی برای ایجاد گرمای ذوب سطوح جوش می‌باشد، استفاده می‌شود

-11

دستگاه گازسوز

دستگاهی که دارای یک یا چند مشعل بوده و گاز در این مشعل‌ها می‌سوزد

-12

دستگاه گازسوز پر مصرف 1/5

دستگاهی که مقدار گاز مصرفی آن از 2 متر مکعب در ساعت بیشتر باشد

دستگاه نظارت

شخص حقیقی یا حقوقی و یا مجموعه‌ای از آن‌ها که دارای مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی برای نظارت بر طراحی، انتخاب مصالح و اجرای سیستم‌های لوله کشی گاز متقاضیان عمدۀ می‌باشد

دودکش

مجرایی با مقطع دایره یا چهارگوش جهت هدایت گازهای محفوظه احتراق دستگاه گازسوز بهبیرون از ساختمان، که بر سه نوع است

الف دودکش ساخته شده در کارخانه دودکشی که در کارخانه و مخصوص وسیله گازسوز ساخته شده است

ب دودکش فولادی دودکشی که از ورق فولادی گالوانیزه یا از ورق فولادی سیاه در کارگاه و یا در محل ساختمان ساخته شود

دودکش پیش‌ساخته

قطعات این نوع دودکش، از جنس فلز یا سیمان و به صورت پیش‌ساخته بوده به طوری که سوار کردن قطعات در محل به راحتی امکان‌پذیر باشد

دودکش یک جداره

لوله‌ای فلزی که از ورق فولادی گالوانیزه با حداقل ضخامت یک میلی‌متر و یا ورق فولادی سیاه با حداقل ضخامت میلی‌متر ساخته شده است

ساختمان‌های عمومی

ساختمان‌هایی که مورد استفاده و مراجعه عموم مردم می‌باشد

سازمان قانونی نظارت بر امر لوله کشی گاز مشترکین عمدۀ

منظور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌باشد که طبق قانون وظیفه نظارت بر لوله کشی گاز مشترکین عمدۀ و صدور تأییدیه را بر عهده دارد

سیستم تهویه

سیستمی که فضای داخل آنکه یا محل نصب دستگاه گازسوز را جهت تعویض هوا یا ایجاد جریان هوای تازه در آن محل، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هوای آزاد راه می‌دهد

سیستم لوله کشی گاز ساختمان

()

مجموعه لوله کشی گاز ساختمان مشتمل بر لوله کشی رابط، کنتور و لوله کشی داخل ساختمان که از خروجی رگولاتور آغاز و به شیرهای مصرف ختم می شود

شرکت ملی گاز

یکی از شرکت های اصلی تابع وزارت نفت است که عهده دار پالایش، انتقال، صادرات و توزیع گاز طبیعی در کشور می باشد

شرکت گاز ناحیه

سازمانی که برخی از وظایف شرکت ملی گاز ایران را در سطح کوچکتری در هر ناحیه به عهده دارد

شرکت ها، موسسات، مشاورین و افراد ذیصلاح

شخص حقیقی و یا حقوقی که از مراجع قانونی چهت کار تخصصی مربوطه دارای مجوز و گواهینامه صلاحیت معتبر باشند

شماعک

وسیله ای که با ایجاد شعله کوچکی در وسایل گازسوز، برای روشن کردن مشعل یا مشعل های اصلی دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد در اغلب وسایل گازسوز این شعله به واسطه ترمومکوپیل باعث باز بگه داشتن مسیر گاز نیز می شود و در صورت خاموش شدن آن، جریان گاز به مشعل اصلی قطع می گردد

شیر اصلی

شیر ربع گرد توپکی که بعد از کنتور بر روی لوله کشی داخلی نصب می شود

شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی

وسیله ای اینمی که در مسیر لوله کشی گاز نصب و در صورت عبور جریان گاز، بیش از حد تنظیم شده، جریان گاز را قطع می نماید

شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

وسیله ای که در هنگام بروز زلزله با شدت از پیش تعیین شده در آن، جریان گاز را به طور خودکار قطع می نماید

شیر فرعی

شیر ربع گرد توبکی که در ابتدای لوله کشی ورودی به هر واحد نصب می شود

شیر قبل از رگولاتور

شیر سماوری گوشواره‌ای ۴ که قبل از رگولاتور نصب می گردد و در جالت بسته، قابل قفل کردن بوده و باید برای فشار کاری تا بارو یا پوند بر اینچ مربع مناسب باشد

شیر مصرف

شیر ربع گرد نوع توبکی که در انتهای انشعب مربوط به هر دستگاه گازسوز قرار می گیرد

طوقه تنوره

طوقه‌ای متصل به دستگاه گازسوز که برای اتصال درجه خروجی محصولات احتراق دستگاه گازسوز به لوله رابط دودکش به کار می رود

علمک گاز

قسمت عمودی و انتهایی انشعب گاز که جهت نصب رگولاتور بر روی آن توسط شرکت گاز، در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار می گیرد

کنتور گاز

دستگاهی که برای اندازه‌گیری حجم گاز مصرفی به کار می رود

گاز طبیعی

مخلوط پالایش شده هیدروکربن‌های گازی عمدهاً متان که از پالایشگاه‌ها به نقاط مصرف منتقل می شود در این مقررات هر جا که کلمه گاز آمده به معنی گاز طبیعی است

گازهای دودکش

آمیخته‌ای از محصولات احتراق و هوای اضافی که از دستگاه گازسوز دارای دودکش خارج می شود

-36) گازیاب آشکارساز نشت گاز (

الف آشکارساز نشت گاز قابل اشتعال

وسیله‌ای حساس در مقابل وجود گاز قابل اشتعال در محیط که قبل از رسیدن غلظت گاز به حد خطرناک،

وجود گاز را به طریق صوتی یا نوری یا طرق دیگر اعلام می‌نماید

ب آشکارساز گاز مونوکسید کربن

وسیله‌ای حساس $m.p.m$ ۵۰ وجود گاز مونوکسید کربن در محیط که قبل از رسیدن غلظت گاز به حد

وجود گاز را به طریق صوتی یا نوری یا طرق دیگر اعلام می‌نماید

-37

لوله رابط دودکش

لوله‌ای که وسیله گازسوز را به دودکش مرتبط می‌کند

-38

لوله کشی رابط

لوله کشی رابط بین رگولاتور و کنتور گاز

-39

لوله کشی داخلی

لوله کشی داخل ساختمان که بلا فاصله پس از خروجی کنتور و یا ایستگاه تقلیل فشار شروع و به

شیرهای مصرف ختم می‌گردد

-40

متقاضی

شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را داشته باشد

-41

مجری

شخص حقوقی که دارای گواهینامه صلاحیت اجرای لوله کشی گاز ساختمان از وزارت مسکن و

شهرسازی می‌باشد

-42

محصولات احتراق

آنچه که در نتیجه احتراق به دست می‌آید، به انضمام گازهای بی‌اثر، به غیر از هواه اضافی

-43

محفظة احتراق

بخشی از دستگاه گازسوز که عمل احتراق در آن انجام می‌شود

مشترک

شخص حقیقی یا حقوقی که اقدامات لازم را مطابق ضوابط انجام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد

-45

مشعل گاز

وسیله‌ای که گاز یا مخلوط گاز و هوا را برای ایجاد شعله در محفظه احتراق آزاد نماید مشعل بر دو نوع است

الف مشعل اتمسفری: مشعلی که در آن از نیروی فوران گاز برای مکیدن بخشی از هوا لازم برای احتراق هوا اولیه استفاده می‌گردد، این مشعل برای احتراق کامل به هوا نیاز نیاز دارد
ب مشعل نیرو مشعلی که مجهز به دمنده است و گاز یا هوا و یا هر دو با فشار وارد آن می‌گردد

-46

صرف کننده

به مشترکی اطلاق می‌گردد که جریان گاز ملک مورد تقاضای وی طبق ضوابط وصل و آماده پهنه‌برداری گردیده باشد

-47

ملک

هر زمین یا ساختمانی که در آن شبکه لوله کشی گاز اجرا شده و یا در آینده اجرا خواهد شد

-48

مهندس ناظر گاز

شخص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت وی مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و مسئولیت کنترل و تأیید طرح و محاسبات تأسیسات لوله کشی گاز طبیعی و مصالح مصرفی و کنترل ابعاد دودکش‌ها و مسیرهای تهییه مربوط به وسائل گازسوز ساختمان‌ها، نظارت بر اجرای عملیات لوله کشی و آزمایش‌های مربوطه را بر عهده دارد

-49

میلی متر ستونه/آب

واحد فشار که برابر با میلی‌بار است

-50

نقطه مصرف

نقطه‌ای که در انتهای هر یک از انشعبات‌های لوله کشی داخلی قرار گرفته و وسائل گازسوز به آن متصل می‌شود

هواکش

مجرایی که بهروش طبیعی و یا با استفاده از وسیله مکانیکی برای تهویه هوای اتاق یا محل نصب دستگاه گازسوز استفاده می‌شود

هواگیری

جایگزین کردن هوای درون دستگاه یا لوله‌کشی‌ها با گاز و یا برعکس جایگزین کردن گاز درون دستگاه یا لوله‌کشی‌ها با هوا یا گازهای دیگر مانند گازهای بی‌ائز

هوای احتراق

هوایی که برای احتراق در قبل و بعد از مشعل با سوخت مخلوط می‌گردد

هوای اضافی

هوایی که علاوه بر هوای مورد نیاز سوخت، از محفظه احتراق عبور می‌کند و برای سوخت کامل لازم است

هوای تهویه

هوایی که برای ایجاد جریان هوای تازه داخل اتاق محل نصب دستگاه، به آنجا وارد می‌گردد

هوای رقیق‌کننده

هوایی که برای رقیق کردن گازهای تنوره و تنظیم جریان دودکش از طریق دهانه کلاهک تعديل جریان دودکش، وارد دودکش می‌گردد

کلیات مبحث

لوله کشی گاز مایع، گازهای سوختنی به غیر از گاز طبیعی و گازهای غیرسوختنی از شمول مقررات این مبحث خارج می‌باشد

این مقررات تنها مرجع طراحی، اجرا و نظارت بر لوله کشی گاز ساختمان‌ها و محوطه‌ها در کشور است

نصب و بهره‌برداری لوازم گازسوز در ساختمان‌ها و محوطه‌ها، باید طبق ضوابط این مقررات انجام شود

مقررات این مبحث با هدف طراحی، اجرای لوله کشی، نصب و نگهداری وسایل گازسوز در ساختمان‌ها و محوطه‌ها، در جهت ایمنی اشخاص و اموال، پهداشت، رفاه ساکنین و کاربران، حفظ محیط زیست، مصرف بهینه گاز و مصالح لوله کشی و حفظ زیبایی ساختمان و محوطه، تدوین گردیده و باید در طرح، اجرا و بهره‌برداری رعایت گردد

در این مبحث، اینمی و روش جلوگیری از خطرات و شرایط اضطراری زیر هم باید مورد توجه قرار گیرد

۱- گاززدگی)

۲- اتش‌سوزی اعم از اینکه ناشی از گاز یا غیر آن باشد)

۳- انفجار اعم از اینکه ناشی از گاز یا غیر آن باشد)

۴- تخریب ساختمان اعم از اینکه طبق برنامه یا اتفاقی باشد)

استفاده از تمام یا قسمتی از لوله کشی گاز ساختمان‌ها و محوطه‌ها که با ضوابط این مقررات مغایرت داشته باشد، خلاف محسوب شده و مستوجب تعقیب قانونی خواهد بود مگر ساختمان‌ها و محوطه

هایی که پیش از انتشار رسمی این مقررات براساس ضوابط وقت مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشند

ساختمان‌ها و محوطه‌های موجود

الف ساختمان‌ها و محوطه‌هایی که قبل از انتشار این مقررات، لوله کشی گاز در آن انجام گرفته است،

مشمول این مقررات نمی‌باشند، هرگونه توسعه یا انجام تغییرات در این ساختمان‌ها و محوطه‌ها، باید مطابق ضوابط این مقررات صورت پذیرد

ب طراحی، انتخاب مصالح، اجرای لوله‌کشی و آزمایش‌ها و بازرسی‌ها در ساختمان‌ها و محوطه‌های موجود که لوله‌کشی گاز ندارند، باید طبق این مقررات انجام شود

تخریب

الف پیش از اقدام به تخریب هر ساختمان که به شبکه گاز شهری اتصال دارد و یا بخشی از محوطه که در آن لوله کشی گاز اجرا شده باشد، باید به شرکت گاز ناحیه اطلاع داده شود

ب پیش از قطع گاز توسط شرکت گاز ناحیه نباید تخریب شروع گردد

مصالحی که در شبکه لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها و محوطه‌ها به کار می‌رود، باید طبق الزامات مندرج در این مقررات باشد

نقشه‌ها و مشخصات فنی

نقشه‌ها و مشخصات فنی شبکه لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها و محوطه‌هایی که در حوزه شمول این مبحث می‌باشند، باید با رعایت الزامات مندرج در این مقررات، تهیه و به کار گرفته شود

عدم تداخل مسئولیت‌ها

مسئولیت‌های ذکر شده در این مبحث، برای هریک از مسئولین، ثابت و قطعی است و چنانچه برخی از مسئولیت‌ها توسط دیگران انجام پذیرد، به هیچ وجه کار انجام شده سبب سلب مسئولیت هریک از مسئولین ذکر شده نمی‌باشد

بخش اول

لوله کشی گاز طبیعی با فشار
یک چهارم پوند بر اینچ مربع

1-17

کلیات

1-1-17

1-1-1-17 حدود و دامنه‌ی کاربرد

بخش اول مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، ضوابط حداقل را که رعایت آنها مشمول ارزام قانونی است، در موارد زیر مقرر می‌دارد

(الف) طراحی و اجرای لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها و کنترل‌های کیفی

(ب) نصب و راهاندازی وسایل گازسوز

(پ) دودکش‌ها و هوارسانی به وسایل گازسوز

ت ضوابط بهزه‌برداری و ایمنی

ث ضوابط ویژه گازرسانی برای ساختمان‌های عمومی و خاص

176

بخش اول این مبحث برای کاربری گاز طبیعی تحویلی ساختمان‌ها با فشار میلی‌متر ستون آر ۱۰۰^{*} یک چهارم (۴) پنده برج (اینج مربع و برای مصارف حداکثر تا مترمکعب در ساعت و قطر لوله حداکثر میلی‌متر اینج تدوین گردیده است

2-1-17

1-2-1-17 مسئولیت‌ها

طرح

طرح علاوه بر رعایت مقاد مدرج در فصل‌های و باید به نکات زیر توجه نماید

الف در طراحی سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان، برای مشخص نمودن محل نصب هر وسیله گازسوز

* کلیه ارقام مربوط به فشار، در این مقررات، فشار نسبی اجتنم

بحث هفدهم

)

باید تأمین هوای آن شامل تأمین هوای داخلی یا خارج ساختمان، حداقل سطح منفذ ورود هوا در صورت لزوم تأمین هوای خارج از ساختمان پیش‌بینی گردد

ب حداقل قطر و ارتفاع دودکش وسیله گازسوز باید روی نقشه ذکر و در صورت وجود دودکش، انتباط

(آن با ذکر مشخصات، تأیید گردد

پ طراح مجاز نیست وسایل گازسوز دودکش دار را در محلی قرار دهد که دودکش برای آنها پیش‌بینی نشده باشد

ت در صورتی که دودکش در خارج ساختمان به صورت لازم در نظر گرفته شده باشد باید مشخصات محل خروج دودکش از داخل به بیرون ساختمان روی نقشه ذکر شود

2-2-1-17

مجری)

الف مسئولیت کلیه امور طراحی، محاسبات لازم در صورتی که طراحی با مجری باشد استفاده از مصالح مناسب، اجرای لوله‌کشی گاز، تهیه نقشه‌های طبق اجرا، انجام آزمایش‌ها، تزریق گاز و برآوردگاری سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان به عهده مجری می‌باشد

ب مجری لوله‌کشی گاز موظف است قبل از اجرا، نقشه طراحی شده را به تأیید مهندس ناظر برساند و محل نصب وسایل گازسوز را طبق نقشه، در اجرا رعایت نماید و در مورد هر انشعاب از امکان تأمین (هوا و همچنین تخلیه محصولات احتراق اطمینان حاصل نماید

پ مجری همواره در قبال کلیه مسائل مربوط به لوله‌کشی از قبیل استفاده از مصالح مناسب برطبق این مقررات، اجرای لوله‌کشی براساس نقشه‌های تأیید شده، کیفیت جوشکاری‌های انجام شده و کلیه امور مربوط به مجری طبق این مقررات مسئول خواهد بود و صدور تأییدیه‌های مهندس ناظر از (مسئولیت وی نمی‌کاهد

ت در مواردی که در این مقررات تشخیص موضوع و تصمیم‌گیری به عهده مهندس ناظر گذاشته شده است و یا در مواردی که مهندس ناظر تغییراتی را در نقشه‌های اجرایی ضروری بداند، نظر وی لازم‌الاجرا بوده و مجری موظف به رعایت نظرات نامبرده و اصلاح نقشه‌ها می‌باشد

ث در صورت تخطی مجری از مسئولیت‌ها و تعهدات خود از این مقررات، مهندس ناظر می‌تواند از ادامه کار جلوگیری نموده و در صورت لزوم، گزارش مربوطه را جهت استیفای حقوق مشترک به (مراجع ذیصلاح پیش‌بینی شده در قانون، منعکس نماید

ج در صورت تخطی مهندس ناظر از الزامات این مقررات، یا عدم تأیید کار اجراشده بدون دلیل کافی، مجری می‌تواند موضوع را به مرجع ذیصلاح ارجاع و درخواست رسیدگی نماید

() مهندس ناظر

- الف نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله‌کشی گاز شامل تأیید نقشه‌های اجرایی و کنترل محاسبات، تأیید مصالح مصرفی، نظارت بر مراحل مختلف اجرای کار رفع اشکالات و انجام آزمایش‌های سیستم لوله‌کشی، تأیید ابعاد و موقعیت دودکش‌ها، تهویه وسایل گازسوز و عملیات تزریق گاز براساس این مقررات باید توسط مهندس ناظر صورت گیرد
- ب قبل از اجرای لوله‌کشی، مهندس ناظر باید ضمن بازدید از محل، نقشه‌های طراحی را بررسی نموده و در صورت عدم مشاهده ایراد، نقشه‌ها را جهت اجرا تأیید نماید
- پ مصالح مورد استفاده در سیستم لوله‌کشی گاز باید قبلاً توسط مهندس ناظر مورد بررسی قرار گرفته و گواهینامه‌های ساخت آنها کنترل گردد و از مناسب بودن آنها برای استفاده در سیستم لوله‌کشی گاز طبق این مقررات اطمینان حاصل شود در صورتی که مهندس ناظر ضروری تشخیص دهد، برای اطمینان از مطابقت مصالح با این مقررات باید آزمایش‌های لازم بر روی مصالح انجام گیرد
- ت در حین اجرای لوله‌کشی، مهندس ناظر، هرچند بار که لازم بداند، باید از کار بازدید نموده و از صحبت انجام آن اطمینان حاصل نماید
- ث هرگاه در ضمن اجرای لوله‌کشی، لازم باشد تغییری در نقشه‌های اجرایی صورت گیرد، باید نقشه‌های اصلاحی براساس این مقررات، تهیه و به تأیید مهندس ناظر برسد
- ج در پایان کار، مهندس ناظر باید از کار اجرایشده بازدید نموده ضمن صورت برداری از اشکالات، موارد را جهت برطرف نمودن آنها به مجری ابلاغ نماید (6-17)
- چ پس از رفع اشکالات، باید سیستم لوله‌کشی طبق مقادیر بخش این مقررات مورد آزمایش‌های لازم قرار گرفته و در صورت عدم (47) گوشه‌نیت، تأییدیه آزمایش به وسیله مهندس ناظر صادر گردد
- ح در مورد لوله‌کشی توکار مطابق باید کلیه مراحل کنترل کار به وسیله مهندس ناظر تا زمان صدور تأییدیه قبل از پوشاندن لوله‌کشی انجام شود
- خ مهندس ناظر موظف است فقط در صورتی که مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهویه و دودکش وسایل گازسوز مطابق این مقررات در نقشه و در زمان لوله‌کشی رعایت شده باشد علاوه بر مشخصات فنی و ایمنی لوله‌کشی که باید مطابق فصول مربوط به خود در این مقررات انجام شده باشند نقشه اجرایی و لوله‌کشی اجرا شده را تأیید نماید
- د مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تأییدیه‌های مربوطه در همه مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش سیستم لوله‌کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکش‌ها و مجاری تهویه جهت لوازم گازسوز به عهده مهندس ناظر می‌باشد
- ذ در مواردی که مهندس ناظر ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت طراحی، اجرا، مصالح و آزمایش‌ها می‌تواند از خدمات بازرسین و یا مشاورین ذیصلاح استفاده نماید ولی در هر صورت 15

() تأیید نقشه‌های اجرایی و مسئولیت‌های ناشی از آن به عهده مهندس ناظر می‌باشد
و در صورت تخطی مجری از الزامات این مقررات، مهندس ناظر موظف است مراتب را کتاباً به اطلاع
 مجری و مراجع ذیصلاح برساند و مجری موظف به رفع آن می‌باشد در صورت استنکاف مجری از
رفع تخلف، مهندس ناظر می‌تواند ضمن عدم تأیید کار، موضوع را به مراجع ذیصلاح جهت بررسی
تخلفات صورت گرفته اطلاع دهد

4-2-1-17

() سازندگان وسائل گازسوز

الف سازندگان وسائل گازسوز موظفند همراه دستگاه، دستورالعمل نصب، حاوی کلیه الزامات محل
نصب دستگاه و از جمله وضعیت تهویه، حداقل حجم یا ابعاد فضای محل نصب، قطر و حداقل
ارتفاع دودکش و همچنین دستورات راهاندازی، بھربرداری و نگهداری و موارد ایمنی دستگاه را به
() خریدار ارایه نمایند

ب سازندگان وسائل گازسوز موظفند نصاب یا نصابان مجاز برای نصب و راهاندازی دستگاه گازسوز را به
خریدار معرفی نمایند

5-2-1-17

() نصب‌کنندگان وسائل گازسوز

الف کلیه وسائل گازسوز باید توسط افرادی که آموزش رسمی دیده و دارای پروانه صلاحیت بوده و
() نمایندگی مجاز از سازنده مربوطه را داشته باشند، نصب و راهاندازی شوند
ب) نصاب موظف به رعایت دقیق دستورالعمل سازنده و ضوابط این مقررات می‌باشد
پ) نصاب باید وسیله گازسوز را در محلی غیر از جای تعیین شده در نقشه گازرسانی ساختمان که به
() تأیید مهندس ناظر رسیده است نصب نماید
ت) نصاب مجاز به نصب وسیله گازسوز دیگری به غیر از آنچه که در نقشه گازرسانی ساختمان معین
شده است، نمی‌باشد، از جمله نصب آبگرمکن فوری دیواری در جایی که آبگرمکن زمینی پیش‌بینی
() شده است خلاف محسوب می‌گردد

ث) مسئولیت نهایی نصب وسائل گازسوز، کنترل مجدد مناسب بودن دودکش‌ها و مجاری تهویه لازم
گازسوز، راهاندازی و آزمایش عملکرد آنها به عهده نصاب مجاز مورد تأیید سازنده یا مراجع
ذیصلاح می‌باشد

6-2-1-17

() استفاده‌کنندگان از وسائل گازسوز

الف) نگهداری و بھربرداری از سیستم لوله کشی گاز ساختمان‌ها باید طبق این مقررات انجام شود
ب) صاحب ملک یا ساختمان و یا نماینده قانونی از مسئول نگهداری و بھربرداری از سیستم لوله کشی

(گاز ساختمان می باشد

- ب استفاده کننده از وسیله گازسوز موظف به رعایت دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری اعلام شده توسط سازنده بوده و مجاز به انجام هیچ گونه تغییر در وسیله گازسوز، محل آن، محدود کردن تهویه آن یا دستکاری در وضعیت دودکش آن نمی باشد در صورت نیاز به هر گونه تغییرات استفاده کننده فقط می تواند از طریق نصابان یا تعمیر کاران مجاز، اقدام نماید

2-17

گروه‌بندی ساختمان‌ها

1-2-17

کلیات

- ساختمان‌های مشمول این مقررات به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند
- ساختمان‌های مسکونی
 - ساختمان‌های عمومی
 - ساختمان‌های خاص

2-2-17

ساختمان‌های مسکونی

این گروه شامل ساختمان‌هایی است که به منظور سکونت مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً هر واحد مسکونی دارای درب ورودی مجزا مستقل و آشپزخانه مستقل بوده ولی سیستم گرمایش آن ممکن است مستقل و یا با واحدهای دیگر مشترک باشد

1-2-2-17

مجتمع‌های مسکونی 10

مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی که در آنها واحد مسکونی یا بیشتر وجود داشته باشد، از نظر رعایت مقررات لوله‌کشی گاز در گروه ساختمان‌های عمومی قرار می‌گیرند

2-2-2-17

ساختمان‌های عمومی 20 کوچک که تعداد نفرات حاضر در آنها اعم از کارکنان یا مراجعه کنندگان به طور معمول کمتر از نفر باشند، از نظر گازرسانی تابع مقررات ساختمان‌های مسکونی می‌باشند

3-2-2-17

واحدهای تجاری و خدماتی کوچک از قبیل معازه‌های معمولی، شعبه‌های کوچک بانک‌ها،

(...)

دفاتر خدماتی پست، مخابرات، بیمه و از نظر ضوابط گازرسانی در گروه ساختمان‌های مسکونی قرار می‌گیرند

3-2-17

ساختمان‌های عمومی

این گروه شامل انواع گوناگون ساختمان‌هایی است که در آنها خدمات عمومی ارایه می‌شود و به وسیله عموم مردم مورد مراجعت و استفاده قرار می‌گیرد

خصوصیت عمده و مشترک در اغلب ساختمان‌های عمومی حضور همزمان عده زیادی به‌حالت تجمع یا پراکنده در فضاهای داخلی این ساختمان‌ها است معمولاً ساختمان‌های عمومی راه‌های خروجی عادی یا اضطراری معدودی دارند

حضور افراد در این ساختمان‌ها ممکن است کوتاه‌مدت بوده و یا مدت طولانی ادامه پیدا کند ولی به هر حال کاربران ساختمان‌ها معمولاً فرصت آشناشی کافی با جزئیات داخلی ساختمان را پیدا نمی‌کنند

برخی از ساختمان‌های عمومی توسط خردسالان، بیماران و سالمدان مورد استفاده قرار می‌گیرد
مجموعه خصوصیات فوق و عوامل متعدد دیگری که در مورد انواع ساختمان‌ها متفاوت هستند ایجاب می‌نماید که در ساختمان‌های عمومی ضرایب اینمی بالاتری در مقابل خطرات ناشی از اتفاقات غیرمتوجه یا استفاده نادرست از گاز طبیعی اعمال گردد از جمله با توجه به خطرات اصلی مرتبت بر کاربرد غلط گاز طبیعی مانند آتش‌سوزی، انفجار، گاززدگی و یا انواع حوادثی که ممکن است در ساختمان‌های عمومی روی دهد و منجر به آسیب رساندن به سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان گردد و همچنین مواردی که حاضرین در ساختمان مجبور به فرار دسته‌جمعی و هجوم به طرف راه‌های خروج می‌گردند، مشاورین ذیرپیغ موقوف می‌باشند کلیه احتمالات فوق را مدنظر قرار داده و علاوه بر مندرجات این بخش، در صورت ضرورت سایر شرایط ویژه ساختمان را نیز در ارتباط با خطرات گاز بررسی نمایند

4-2-17

ساختمان‌های خاص

ساختمان‌های مشمول ضوابط این بخش، ساختمان‌هایی هستند که

الف قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره‌برداری از آنها به طور غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می‌شود، مانند بیمارستان‌ها، مراکز آتش‌نشانی، مراکز و تأسیسات آبرسانی، تأسیسات برق‌رسانی، مراکز کمکرسانی و به طور کلی تمام ساختمان‌هایی که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر می‌باشد -

ب ساختمان‌ها و تأسیساتی که خرابی آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه‌مدت و درازمدت برای محیط زیست می‌شوند

پ ساختمان‌هایی که خرابی آنها سبب از دست رفتن ثروت ملی می‌گردد، مانند موزه‌ها، کتابخانه‌ها و به طور کلی مراکزی که در آنها استناد و مدارک ملی و یا آثار پژوهش نگهداری می‌شود

ت ساختمان‌ها و تأسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب آسودگی محیط زیست و یا آتش‌سوزی وسیع می‌شود، مانند انبارهای سوخت و مراکز گازرسانی

5-2-17

1-5-2-17 انواع ساختمان‌های عمومی

ساختمان‌های محل تجمع

این ساختمان‌ها محل تجمع عده‌ای از مردم می‌باشند که به منظورهای خاص نظیر برگزاری مراسم مذهبی، تفریحی، ورزشی، سرگرمی، مطالعه و یا انتظار در طول مسافرت گردhem می‌آیند

مسجد، سینماها، تئاترهای سالن‌های سخنرانی، مراکز همایش‌های تخصصی، تالارهای اجرای موسیقی، نمایشگاه‌های آثار هنری، رستوران‌ها، سالن‌های ورزشی، اماكن تفریحی کودکان، پایانه‌های مسافری و حمل و نقل زمینی و هوایی از جمله این ساختمان‌ها می‌باشند

2-5-2-17

ساختمان‌های آموزشی و فرهنگی

ساختمان‌های دربرگیرنده اتاق‌های متعدد یا انواع دیگر فضاهای داخلی که در هر یک عده‌ای به منظور فرائییری علوم و فنون گردhem می‌آیند

مدارس آمادگی، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، هنرستان‌های حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مدارس عالی، مراکز آموزشی اختصاصی وزارت‌تخانه‌ها و مؤسسات از جمله این ساختمان‌ها می‌باشند

3-5-2-17

ساختمان‌های محل پذیرایی و اقامت موقت

ساختمان‌هایی که به صورت مجموعه‌ای از اتاق‌ها یا آپارتمان‌های محل اقامت موقت افراد و فاقد امکانات آشپزی در هر واحد اقامتی می‌باشند

هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، رانسرهای مهمناسراهای عمومی یا اختصاصی، خوابگاه‌های دانشجویی، مثل‌های بین شهری از جمله این ساختمان‌ها می‌باشند

تبصره: مجتمع‌های اقامتی که مرکب از تعدادی واحدهای ویلایی مستقل هستند، اگر با تشخیص مشاور در این گروه قرار نگیرند در گروه ساختمان‌های مسکونی قرار می‌گیرند

4-5-2-17

() ساختمان‌های اداری

ساختمان‌هایی که از مجموعه‌ای از دفاتر کار به صورت اتاق یا آپارتمان‌های مجزا یا مرتبط با یکدیگر تشکیل شده و به منظور انجام خدمات اداری، تجارتی، پژوهشی، مشاوره‌ای و غیره مورد استفاده قرار

می‌گیرند

وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات اداری و تجاری خصوصی و دولتی، بانک‌ها و ساختمان‌های پزشکان از جمله این ساختمان‌ها می‌باشند

5-5-2-17

ساختمان‌های تجاری و مرکز تجاری و داد و ستد

ساختمان‌هایی که به عنوان مرکز خرید و فروش کالا و نمایش اجنباس مورد استفاده قرار گرفته و از مجموعه‌ای مرکب از سالن‌های تجمع و گاهی خدمات جانبی نظیر امکانات تفریحی، رستوران، آموزش، مراقبت از اطفال و غیره تشکیل می‌گردد
مراکز خرید بزرگ، فروشگاه‌های بزرگ و بسیار بزرگ، پاسازها، بازارچه‌ها از جمله این ساختمان‌ها می‌باشند

6-5-2-17

ساختمان‌های بهداشتی، درمانی و مراقبتی

ساختمان‌هایی که برای معالجه، استراحت و یا مراقبت از افراد اعم از عادی یا بیماران خاص و کساتی که به دلیل شرایط جسمی یا روانی قادر به مراقبت از خود نیستند مورد استفاده قرار می‌گیرند
درمانگاه‌ها، مهدکودک‌ها، شیرخوارگاه‌ها و خانه‌های سالمندان از جمله این ساختمان‌ها می‌باشند

3-17

مقررات ویژه گازرسانی به ساختمان‌های عمومی و خاص

1-3-17

کلیات

برخی از مواردی که در ساختمان‌های عمومی و خاص باید رعایت گرددند در این بخش ذکر گردیده‌اند، طراح موظف است از حداکثر ایمنی کاربران ساختمان‌ها در مقابل خطرات ناشی از گاز طبیعی و متقابلاً ۶۱۳۹۴۱ مترم لوله کشی گاز ساختمان در برابر آسیب‌های احتمالی اطمینان حاصل نماید پیشگیری از گاززدگی در اثر سوخت ناقص وسایل گازسوز و یا نفوذ گازهای سمی حاصل از احتراق از طریق محل شکستگی دودکش‌های سپمانی، درزها و منفذ دودکش‌های فلزی به داخل فضاهای مورد استفاده افراد به‌خصوص در حالت خواب

2-1-3-17

پیش‌بینی‌های لازم برای آگاه‌سازی به‌موقع مسئولین یا کاربران ساختمان از نشت گاز، اتش‌سوزی و سایر موارد غیرعادی مرتبط با گاز

3-1-3-17

طراحی یا نصب سیستم لوله کشی گاز، وسایل گازسوز و دودکش‌ها به‌گونه‌ای که در هنگام بروز وقایع غیرمتربقه و یا در زمان هجوم افراد برای فرار از محل، مصنون از برخورد یا صدمه باشند

4-1-3-17

کاهش تعداد وسایل گازسوز در فضاهای داخلی به‌حداقل

5-1-3-17

پیش‌بینی تهویه کافی و انتقال کامل محصولات احتراق وسایل گازسوز به بیرون از ساختمان

6-1-3-17

تفکیک سیستم لوله کشی گاز به قسمت‌های متعدد به‌طوری که در شرایط غیرعادی بتوان هر قسمت را جداگانه از مدار خارج نمود

نصب علایم مشخص کننده محل شیرهای قطع سریع جریان گاز و دیگر نقاط ضروری در سیستم لوله کشی گاز

رعایت ضوابط لوله کشی ساختمان های عمومی طبق مقررات این بخش برای ساختمان هایی که کاربری اولیه آنها مسکونی بوده ولی در زمان اجرای لوله کشی گاز دارای کاربری عمومی هستند

مطابقت لوله کشی و نصب تجهیزات گازسوز با ضوابط ساختمان های عمومی برای ساختمان هایی که با کاربری مسکونی دارای تأییدیه لوله کشی گاز می باشند و بعداً کاربری آنها به ساختمان های عمومی تغییر کند، در این صورت تأییدیه اولیه از درجه اعتبار ساقط است

ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی)

نصب وسایل گازسوز گرمایشی انواع بخاری، آب گرمکن و پکیج در فضاهای داخلی ساختمان های عمومی و خاص ممنوع است مگر آنکه هوای مورد نیاز احتراق آنها از فضای خارج از ساختمان تأمین شود این ممنوعیت شامل موارد زیر بوده ولی محدود به آنها نمی باشد

اتاق ها، سالن ها، دفاتر، کلاس ها در کلیه ساختمان های عمومی و خاص

کلیه فضاهای داخلی اصلی و وابسته در مهدکودک ها، کودکستان ها، خانه های سالمندان و محل های نگهداری معلولین جسمی و روانی

فضاهای وابسته و جانبی در محل های تجمع مانند دفاتر کار مسئولین، اتاق پروژکتور نمایش فیلم، بوفه در سینماها و محل های مشابه

دفاتر کار، بایگانی، بوفه ها و غذاخوری ها، آزمایشگاه ها، اتاق های نگهدانی و آسایشگاه های نگهدان ها، مهمانسرها در دانشگاه ها و مدارس

انبارهای محل نگهداری مواد قبل اشتعال، کارگاه های محل کار با مواد قابل اشتعال، کارگاه های رنگ، کارگاه های تجاری، خشکشویی ها و محل های مشابه

انبارهای محل نگهداری دارو و مواد شیمیایی، رختشویخانه ها، انبارهای البسه و

ملحفه در بیمارستان‌ها، هتل‌ها، خوابگاه‌ها و محل‌های مشابه

3-3-17

الزامات نصب وسایل گازسوز در شرایط خاص

چنانچه شرایط خاصی ایجاد نماید که وسیله گازسوزی در ساختمان دارای محدودیت نصب گردد، کف، سقف و دیوارهای محل نصب وسیله گازسوز و مسیر عبور دودکش آن از مصالح مقاوم در مقابل حرارت و غیرآتش‌گیر ساخته شود رعایت این ضابطه حداقل تا فاصله یک متر از دستگاه گازسوز و دودکش آن الزامی بوده و درجه مقاومت مصالح به کار رفته در مقابل حرارت باید از بخش‌های ذیربسط مقررات ملی ساختمان و یا استانداردهای قابل قبول دیگر تعیین شود

2-3-3-17

هوای مورد نیاز دستگاه گازسوز باید از هوای آزاد تأمین شود

3-3-3-17

در صورت نصب دستگاه گازسوز در محل تجمع نظیر بوفه سینماها یا آبدارخانه‌های محل‌های عمومی، علاوه بر رعایت موارد فوق، محل نصب وسیله گازسوز باید با ایجاد موانع مناسب از دسترس افراد غیرمسنول دور نگه داشته شود

4-3-3-17

آشپزخانه‌های واقع در خوابگاه‌های دانشجویی، پانسیون‌ها، مهمانسرها و مشابه آنها باید علاوه بر رعایت بندهای ذیربسط فوق، در محل‌های ایمن و مجزا از محل‌های خواب ساخته شوند

5-3-3-17

در صورتی که واحد اقامتی یا خوابگاهی به صورت آپارتمان مستقل باشد، نصب دستگاه گازسوز در آشپزخانه با رعایت ضوابط فوق مجاز است

4-3-17

الزامات نصب تجهیزات ایمنی

نصب شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله و شیر قطع جریان گاز اضافی در ابتدای لوله کشی گاز ساختمان‌های خاص الزامی است

2-4-3-17

نصب دستگاه اعلام خطر نشت گاز در موتورخانه‌های ساختمان‌های عمومی و خاص الزامی است

2 1-4-3-17

3-4-3-17

تجهیزات ذکر شده در بندهای و باید با استاندارد ملی یا استانداردهای معابر بین‌المللی مطابقت داشته باشند

1-5-3-17 محدودیت عبور لوله گاز از سقفهای کاذب محلهای تجمع

عبور لولههای گاز از سقفهای کاذب سالن‌های بزرگ که امکان مهار کردن لولهها میسر نیست ممنوع است

() 2-5-3-17

در مواردی که امکان عبور لوله گاز با رعایت کلیه ضوابط این مقررات از سقفهای مذکور وجود داشته باشد، نصب شیر و هرگونه اتصالات غیرجوشی در محدوده فوق ممنوع است

6-3-17

1-6-3-17 تأمین هوای احتراق برای وسایل گازسوز

در صورت ضرورت استفاده از وسایل گازسوزی نظیر خشککن گازی، کورهای آزمایشگاهی، آب گرمکن‌های دیواری، هواسازها در داخل ساختمان‌های عمومی باید در طراحی ساختمان و یا در هنگام نصب آنها، پیش‌بینی‌های لازم جهت تأمین هوای کافی برای سوخت و تهویه از طریق ایجاد ارتباط با هوای آزاد به عمل آید

2-6-3-17

در ساختمان‌های موجود که پیش‌بینی‌های فوق به عمل نیامده است رعایت تأمین هوای تازه از'amی است

7-3-17

1-7-3-17 انتخاب مسیر دودکش وسایل گازسوز

در انتخاب مسیر عبور دودکش‌ها باید احتمال نفوذ گازهای سمی حاصل از احتراق به فضاهای مجاور دیوارهای محل عبور دودکش‌ها، مورد توجه قرار گیرد و پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این خطر در هنگام طراحی دودکش‌ها به عمل آید

2-7-3-17

در صورت استفاده از دودکش مشترک، لازم است طراحی دودکش‌های مشترک، اجرا و آزمایش‌های نهایی آنها و همچنین کلیه موارد مرتبط با دودکش‌های مشترک توسط افراد ذیصلاح و براساس اصول مهندسی و این مقررات انجام و کنترل گردد

8-3-17

() سایر موارد

در گرمابه‌های عمومی باید با دودبند کردن مسیر دود از جمله گروههای و همچنین کف نمره‌ها از نفوذ احتمالی گازهای حاصل از احتراق به فضای داخلی گرمابه‌ها پیشگیری گردد قبل از بھربرداری، دودبند بودن این مسیرها باید مورد آزمایش قرار گیرد

4-17

طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح

1-4-17

1-1-4-17 طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان‌ها**انتخاب مسیر لوله کشی گاز**

(الف) لوله گاز باید از این‌ترین مسیر عبور نماید

(ب) لوله گاز باید از کوتاه‌ترین مسیر ممکن عبور نماید

(پ) بخش‌های مشترک لوله کشی گاز واحدهای مسکونی مانند راizerها نباید از داخل ملک خصوصی

(ت) عبور نماید

(ت) مسیر لوله گاز باید به‌نحوی انتخاب گردد که هیچ‌گونه صدمه‌ای به سازه اصلی ساختمان وارد ننماید

2-1-4-17

تهیه نقشه‌های سیستم لوله کشی :

(برای) تهیه نقشه‌های سیستم لوله کشی گاز باید اطلاعات و مدارک زیر تهیه شود

(الف) نقشه لوله کشی گاز در پلان محمطه و طبقاتی که در آنها لوله گاز کشیده خواهد شد، (عم از زیرزمین، همکف) با طبقات بالاتر به‌اضافه محل قرارگیری دودکش‌ها با ذکر مشخصات آن طول،

(قطر، جنس و نوع)

(ب) نقشه ایزومتریک با ذکر طول و قطر لوله‌ها بر روی آن

(پ) زیربنای فضای مفید ساختمان به‌متر مربع و مقدار مصرف گاز هریک از وسائل گازسوزی که باین سیستم لوله کشی متصل می‌شود و یا در آینده متصل خواهد شد بر حسب مترمکعب گاز یا کیلوکالری در ساعت

(ت) کروکی محل ملک مورد تقاضا، که باید در زیر برگ تقاضا با ذکر نشانی و تعیین موقعیت نسبت به معاشر اصلی ترسیم شود

ت) فهرست اجناس مصرفی با ذکر استانداردهای مربوطه و مقدار آن در جدولی که باید در سمت راست قسمت بالای نقشه آورده شود.

ج) مقیاس نقشه‌ها نباید از ۱:۱۰۰ کوچکتر باشد.

تذکر: واحدهای اندازه‌گیری کلیه ابعاد در این مبحث در سیستم متریک می‌باشد. در مورد قطر لوله‌ها اندازه بهاینچ و در مورد فشار مقداری به پوند بر اینچ مربع در پرانتر آورده می‌شوند. نمونه نقشه لوله‌کشی گاز در پیوست ۲ ارایه شده است.

۳-۱-۴-۱۷ انتخاب قطر لوله گاز

قطر لوله‌های گاز باید به اندازه‌ای باشد که بتواند گاز کافی را برای حداکثر مصرف دستگاه یا دستگاه‌های گازسوز مربوطه تأمین نماید، بدون اینکه بین رگولاتور و وسایل گازسوز افت فشاری بیش از ۱۲/۷ میلی‌متر ستون آب بوجود آید.

۴-۱-۴-۱۷ اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه قطر لوله گاز

(الف) حداکثر افت فشار مجاز بین رگولاتور و دستگاه‌های گازسوز (۱۲/۷ میلی‌متر ستون آب)

(ب) حداکثر مقدار گاز مصرفی مورد نظر در طرح

(پ) طول لوله‌کشی

(ت) چگالی گاز

۵-۱-۴-۱۷ حداکثر قطر اسمی مجاز

حداکثر قطر اسمی مجاز لوله‌کشی گاز مصرفی با فشار ۱۷۶ میلی‌متر ستون آب، ۱۰۰ میلی‌متر (۴ اینچ) می‌باشد.

۶-۱-۴-۱۷ مقدار برآورده مصرف گاز

مقدار مصرف گاز برای هر طرح، برابر جمع مصارف ساعتی کلیه دستگاه‌های گازسوز می‌باشد.

(الف) مصارف دستگاه‌های گازسوز متداول خانگی و تجاری از جدول ۴-۴-۱۷ استخراج شود.

(ب) مصرف گاز دستگاه‌های گازسوز ویژه‌ای که در جدول ذکر نگردیده براساس مشخصات فنی داده شده توسط سازنده تعیین می‌شود.

۷-۱-۴-۱۷ تعیین طولانی ترین مسیر

طولانی ترین مسیر باید از نقطه خروجی رگولاتور تا دورترین نقطه مصرف گاز در ساختمان اندازه‌گیری شود.

() تعیین قطر لوله گاز

2-4-17 :

- الف تعیین مریب مربوط به طولانی ترین مسیر در جدول ردیف مریب مربوط به طول تعیین شده در بند () را که طول دورترین نقطه مصرف از محل نقطه خروجی رگولاتور می باشد، باید انتخاب نمود در صورتی که این طول دقیقاً در جدول ذکر نشده باشد، طول بزرگتر بعدی باید در نظر گرفته شود باید توجه داشت که برای تعیین اندازه قطر لوله قسمت های مختلف این سیستم فقط باید طول فوق را مبنای محاسبه قرار داد، لذا باید همین سطر انتخاب شده در جدول را برای تعیین قطر قسمت های دیگر لوله کشی نیز به کار برد
- ب ب ۷۴-۴-تعیین قطر لوله اولین انشعب، حداکثر مصرف گاز به دست آمده از جدول () و طبق بند را در سطر مربوط به طولانی ترین مسیر در جدول پیدا می کنیم در صورتی که این میزان مصرف در جدول موجود نباشد نزدیکترین عدد بالاتر در همین ردیف را در نظر می گیریم ()
- پ قطر نشان داده شده در بالای ستون مربوط به مصرف به دست آمده از بند ب ، اندازه این بخش از سیستم لوله کشی گاز می باشد
- ت قطر بقیه بخش های سیستم لوله کشی با منظور نمودن باقیمانده مصارف در همان ردیف به روش فوق از جدول به دست می آید () () ()
- ث قطر لوله اصلی و اندازه شیر اصلی، حداقل ممکنتر اینج در نظر گرفته شود منظور از لوله اصلی از خروجی کنتور تا اولین سه راهی می باشد 1
- ج قطر لوله رابط بین کنتور و رگولاتور از جدول طراحی محاسبه گردیده و نباید از اینج کمتر باشد، در محل اتصال به رگولاتور قطر ابتدای لوله ابسط مناسب با اندازه خروجی رگولاتور تعیین ۳-۴-۱۷-۰/۶۵ تبصره: چنانچه جگالی گاز مورد استفاده از تعیین نماید باید از ضرایب تصحیح در جدول استفاده شود
- 1-2- نمونه محاسبات انتخاب و تعیین اندازه قطر لوله گاز در پیوست پ ارایه شده است

2-4-17

() الزامات نصب اجزای سیستم لوله کشی گاز

لوله کشی رابط لوله کشی بین رگولاتور و کنتور


الف ابتدای لوله کشی رابط باید در نزدیکترین نقطه بهانه های علمک باشد

(2) فاصله مناسب باید از شرکت گاز ناحیه (استلام ۱۷-۱-۴-۱۷)

() اندازه های لوله کشی رابط باید مطابق ج تعیین گردد

ب لوله کشی رابط باید کوتاه ترین مسیر را داشته، روی کار اجرا شده و در معرض دید باشد

پ مسیر عبور لوله کشی رابط در خارج از ملک تباید در محل نامن و در معرض آسیب قرار گیرد

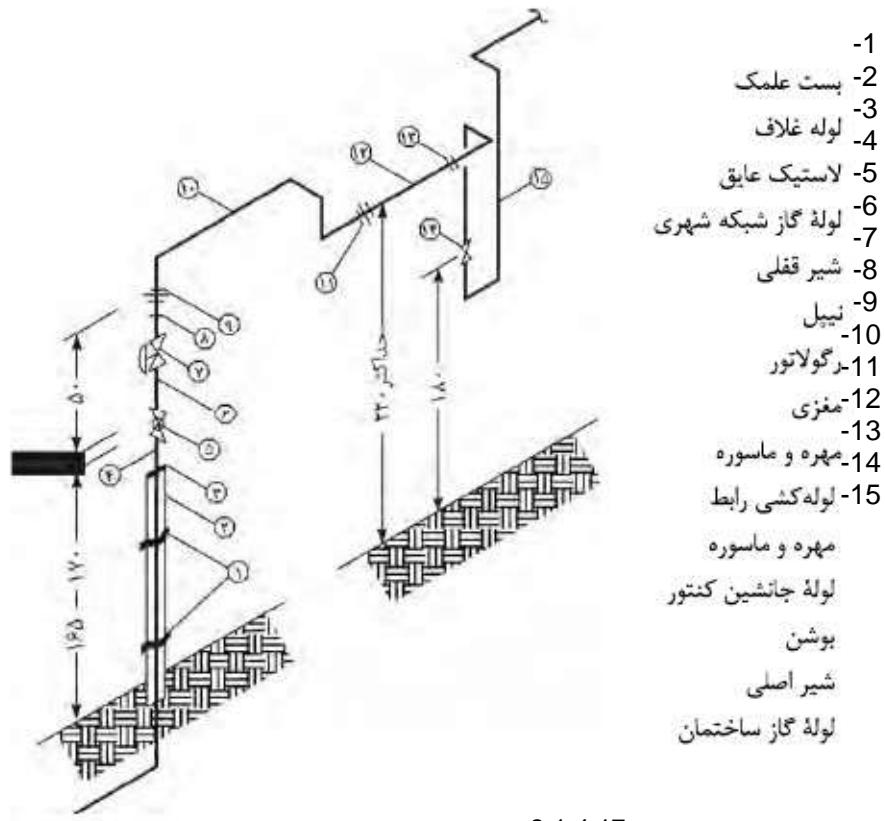

2-1-4-17

نمونه تعیین محل نصب کنتور گاز و لوله رابط شکل

() ت در ابتدای لوله رابط انشعاب‌هایی که بیش از یک متقارضی را تقدیم می‌کند بعد از رگولاتور، نصب شیر قفل‌شونده برای هر مشترک الزامی است

2-2-4-17

کلکتور

- () الف) کلکتور باید با استفاده از اتصالات استاندارد ساخته شود
 ب) اخذ انشعابات به صورت مستقیم بدون استفاده از اتصالات استاندارد از لوله کلکتور ممنوع است
 پ) قطر کلکتور نباید از قطر لوله اصلی کمتر باشد

۳-۲-۴-۱۷ کنتور

الف) کنتور باید در داخل محدوده ملک مشترک و نزدیکترین نقطه به درب ورودی ساختمان یا واحد مسکونی قرار گیرد.

ب) کنتور را باید در جایی نصب کرد که در معرض جریان هوا باشد. در صورت وجود جریان هوای دائمی، کنتورهای مستقل آپارتمانها را می‌توان در پاگرد پله‌ها نصب نمود.

پ) روی انشعابات اخذشده از کلکتور، کنتورها باید در نزدیکترین محل ممکن به کلکتور و در یک محل به صورت مجتمع نصب گرددند به طوری که قوایت کنتورها به راحتی امکان‌بذیر باشد.

ت) کنتور باید طوری نصب شود که در معرض صدمات فیزیکی قرار نداشته باشد.

ث) کنتور نباید در محل‌هایی که امکان بروز و تشید آتش‌سوزی دارد، نصب گردد.

ج) کنتور باید در مکان و وضعیتی نصب گردد که به راحتی قابل خواندن و دسترسی برای تعمیر و سرویس باشد.

ج) فاصله کنتور از سیم‌های برق که روی کار نصب شده‌اند باید حداقل ۱۰ سانتی‌متر و از کنتور برق ۵۰ سانتی‌متر باشد.

ح) فاصله کنتور از منابع تولید اشتعال از قبیل کوره و آبگرمکن باید حداقل یک متر باشد.

خ) قطر و طول لوله جاشینین کنتور باید با هماهنگی شرکت گاز تاچیه که تأمین‌کننده کنتور می‌باشد تعیین گردد.

د) ارتفاع لوله جاشینین کنتور تا کف زمین باید ۱۸۰ سانتی‌متر باشد. در صورت عدم امکان، افزایش ارتفاع تا ۲۲۰ سانتی‌متر بلامانع می‌باشد.

۴-۲-۴-۱۷ شیرها

الف) شیرهایی که در لوله کشی گاز به کار می‌روند باید از نوع ربع گرد تویکی باشد.

ب) قطر شیرهای فرعی باید با قطر لوله گاز ورودی هر آپارتمان یکسان باشد.

پ) اگر ملکی دارای چند ساختمان مجزا باشد، هر ساختمان به‌غیر از شیر قطع کننده اصلی باید یک شیر مستقل قطع کننده داشته باشد.

ت) شیر اصلی مصرف: باید بلافاصله بعد از کنتور و در ارتفاع ۱۸۰ سانتی‌متری از کف زمین نصب شود.

ث) شیرهای فرعی:

(۱) شیر واحد مسکونی: در ساختمان‌های دارای بیش از یک واحد مسکونی، باید بر روی لوله انشعاب هر واحد که از لوله‌های اصلی منشعب می‌گردد، در محل یا ارتفاع مناسبی که در معرض صدمات

فیزیکی نباشد ولی قابل دسترسی برای ساکنین آن ساختمان باشد (در حدود ۱۸۰ سانتی متر)، برای قطعه سریع و کامل جریان گاز نصب شود.

(۲) **شیر فرعی انشعبات رایزری (بالارونده)**: باید در ابتدای انشعباتی که بیش از یک مصرف‌کننده دارند نصب شود.

(۳) **شیر مصرف دستگاه گازسوز**: در انتهای انشعب لوله کشی برای هر دستگاه گازسوز باید یک شیر مصرف نصب شود. قطر شیر مصرف تا ۵۰ میلی متر (۲ اینچ) هماندازه انشعب و بالاتر از آن می‌تواند طبق بند ۳-۲-۵-۱۷ اجرا شود.

ج) الزامات نصب شیر مصرف دستگاه‌های گازسوز

(۱) فاصله نصب شیر مصرف از زمین و از دستگاه‌های گازسوز باید مطابق با جدول (۴-۱۷-۱) باشد.

(۲) محور لوله شیر تمام دستگاه‌های گازسوز باید افقی، موازی دیوار و در جهت دستگاه گازسوز باشد، استثنایاً شیرهای روشنایی می‌توانند قائم نصب گردند.

(۳) فاصله شیر چراغ روشنایی باید حداقل از سقف ۸۰ سانتی متر و از کف ۱۷۰ سانتی متر باشد.

۴-۲-۵-۱۷ نقاط انتهایی لوله کشی

نقاط انتهایی نباید در پشت درها و دستگاه‌های گازسوز واقع شود.

۴-۳-۱۷ توسعه سیستم لوله کشی گاز موجود خانگی

اضافه نمودن هرگونه انشعب جدید به سیستم لوله کشی گاز موجود باید با اطلاع و اجازه قبلی شرکت گاز ناحیه، تحت نظرارت مهندس ناظر و براساس این مقررات انجام گیرد.

جدول ۴-۱۷-۱ فاصله نصب شیر مصرف دستگاه گازسوز

دستگاه گازسوز	فاصله شیر از کف (سانتی متر)	فاصله شیر از کف (سانتی متر)
آبگرمکن دیواری	۱۵۰ الی ۱۲۰	—
آبگرمکن زمینی	۴۰ الی ۳۰	۳۰ (از بدن آبگرمکن)
اجاق گاز	۱۱۰ الی ۹۰	۱۰ الی ۲۰ (از بدن)
پخاری	۴۰ الی ۳۰	حدائق ۲۰ (از بدن)
دیگهای حرارتی	۶۰ الی ۳۰	۵ الی ۷ (از مشعل)
پخاری دیواری	۱۲۰ الی ۱۱۰	۲۰ (از بدن)
روشنایی	۱۸۰ الی ۱۷۰	—
شومینه	۴۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۱۲۰ (از دودکش) ۲۰ (از دیوار شومینه)

جدول ۲-۴-۱۷ حداقل ظرفیت لوله‌های فولادی بهمتر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار ۱۷۶ میلی‌متر سنتون آب وفت فشار ۱۲/۷ میلی‌متر سنتون آب و چگالی ۰/۶۵*

قطر اسمی لوله (اینچ)										طول لوله (متر)
۴	۳	۲ ۱/۲	۲	۱ ۱/۲	۱ ۱/۴	۱	۳/۴	۱/۲		
۸۰/۹	۳۹/۷	۲۲/۰	۱۳۸/۳	۷۲/۰	۴۷/۹	۲۳/۳۰	۱۲/۳	۵/۹	۲	
۵۵/۱	۲۶۸/۵	۱۵۱/۲	۹۵/۱	۴۹/۴	۳۲/۹	۱۶/۰	۸/۵	۴/۰	۴	
۴۴۲/۸	۲۱۵/۷	۱۲۱/۵	۷۶/۴	۳۹/۷	۲۶/۴	۱۲/۹	۶/۸	۳/۲	۶	
۳۷۹/۱	۱۸۴/۷	۱۰۴/۰	۶۵/۴	۳۴/۰	۲۲/۶	۱۱/۰	۵/۸	۲/۸	۸	
۳۲۹/۷	۱۶۰/۶	۹۰/۴	۵۶/۹	۲۹/۶	۱۹/۷	۹/۶	۵/۰	۲/۴	۱۰	
۲۰۴/۲	۱۴۸/۲	۸۲/۴	۵۲/۵	۲۷/۳	۱۸/۱	۸/۸	۴/۷	۲/۲	۱۲	
۲۷۹/۴	۱۳۶/۱	۷۶/۶	۴۸/۲	۲۵/۰	۱۶/۷	۸/۱	۴/۳	۲/۰	۱۴	
۲۶۰/۰	۱۲۶/۷	۷۱/۳	۴۶/۸	۲۲/۳	۱۵/۵	۷/۵	۴/۰	۱/۹	۱۶	
۲۴۴/۸	۱۱۹/۳	۶۷/۱	۴۲/۲	۲۱/۹	۱۴/۶	۷/۱	۳/۷	۱/۸	۱۸	
۲۳۱/۰	۱۱۲/۵	۶۲/۳	۳۹/۸	۲۰/۷	۱۳/۸	۶/۷	۳/۵	۱/۷	۲۰	
۲۱۹/۲	۱۰۶/۸	۶۰/۱	۳۷/۸	۱۹/۶	۱۲/۱	۶/۳	۳/۲	۱/۶	۲۲	
۲۰۹/۲	۱۰۱/۹	۵۷/۴	۳۶/۱	۱۸/۷	۱۲/۵	۶/۱	۳/۲	۱/۵	۲۴	
۲۰۰/۹	۹۷/۹	۵۵/۱	۳۴/۶	۱۸/۰	۱۲/۰	۵/۸	۳/۱	۱/۴	۲۶	
۱۹۱/۰	۹۳/۶	۵۲/۶	۳۲/۱	۱۷/۲	۱۱/۴	۵/۵	۲/۹	۱/۴	۲۸	
۱۸۵/۱	۹۰/۲	۵۰/۸	۳۱/۹	۱۶/۶	۱۱/۰	۵/۳	۲/۸	۱/۳	۳۰	
۱۷۰/۶	۸۳/۱	۴۶/۸	۲۹/۴	۱۵/۳	۱۰/۲	۴/۹	۲/۶	۱/۲	۳۵	
۱۵۷/۹	۷۶/۹	۴۲/۳	۲۷/۱	۱۴/۱	۹/۴	۴/۶	۲/۴	۱/۱	۴۰	
۱۴۸/۱	۷۲/۲	۴۰/۶	۲۵/۵	۱۲/۳	۸/۸	۴/۳	۲/۲	۱/۱	۴۵	
۱۴۱/۰	۶۸/۷	۳۸/۶	۲۴/۳	۱۲/۶	۸/۴	۴/۱	۲/۱	۱/۰	۵۰	
۱۳۲/۹	۶۵/۲	۳۶/۷	۲۲/۱	۱۲/۰	۸/۰	۴/۹	۲/۰	۰/۹۹	۵۵	
۱۲۸/۱	۶۲/۴	۳۵/۱	۲۲/۱	۱۱/۵	۷/۶	۴/۷	۱/۹	۰/۹۴	۶۰	
۱۱۶/۱	۵۶/۵	۳۱/۸	۲۰/۰	۱۰/۴	۶/۹	۳/۳	۱/۸	۰/۸۵	۷۰	
۱۰۸/۹	۵۲/۱	۲۹/۸	۱۸/۸	۹/۷	۶/۵	۳/۱	۱/۶	۰/۸۰	۸۰	
۱۰۲/۰	۴۹/۷	۲۸/۰	۱۷/۶	۹/۱	۶/۱	۲/۹	۱/۵	۰/۷۵	۹۰	
۹۶/۵	۴۷/۰	۲۶/۴	۱۶/۶	۸/۶	۵/۷	۲/۸	۱/۴	۰/۷۱	۱۰۰	
۸۷/۳	۴۲/۵	۲۳/۹	۱۵/۰	۷/۸	۵/۲	۲/۵	۱/۳	۰/۶۴	۱۲۰	
۷۷/۵	۳۷/۷	۲۱/۲	۱۲/۳	۶/۹	۴/۶	۲/۲	۱/۲	۰/۵۷	۱۵۰	
۶۶/۲	۳۲/۲	۱۸/۱	۱۱/۴	۵/۹	۳/۹	۱/۹	۱/۰	۰/۴۹	۲۰۰	
۵۸/۸	۲۸/۶	۱۶/۱	۱۰/۱	۵/۲	۳/۵	۱/۷	۰/۹۱	۰/۴۳	۲۵۰	
۵۲/۲	۲۵/۹	۱۴/۶	۹/۲	۴/۷	۲/۱	۱/۵	۰/۸۲	۰/۴۹	۳۰۰	

* برای سایر چگالی‌ها باید ظرفیت لوله‌ها را در ضرایب جدول (۴-۱۷) ضرب نمود.

جدول ۴-۱۷ ضرایب تصحیح برای چگالی‌های مختلف گاز طبیعی

ضریب	چگالی	ضریب	چگالی
۰/۹۳	۰/۲۵	۱/۱۵	۰/۵۰
۰/۹۰	۰/۸۰	۱/۰۸	۰/۵۵
۰/۸۷	۰/۸۵	۱/۰۴	۰/۶۰
۰/۸۵	۰/۹۰	۱	۰/۶۵
۰/۸۰	۱	۰/۹۶	۰/۷۰

جدول ۴-۱۷ مقدار تقریبی مصرف تعدادی از دستگاه‌های گازسوز

دستگاه گازسوز	مقدار تقریبی مصرف (مترمکعب در ساعت)
آبگرمکن فوری	۲/۵
آبگرمکن مخزن دار	۱/۵
اجاق گاز خانگی (۵ شعله فردار)	۰/۷
اجاق گاز تجاری	۲/۵-۴
بخاری خانگی	۰/۶
کباب پز و پلوپز خانگی	۰/۳
پلوپز تجاری	۲/۵-۴
روشنایی	۰/۱
شومینه	۰/۳

۱- مصرف گاز برای گرمایش استخر، سونا، جکوزی و ... براساس دفترچه محاسبات، تعیین گردد.

۲- مصرف وسایل گازسوزی که در جدول ذکر نشده‌اند براساس محاسبات و مشخصات فنی سازنده تعیین شوند.

۳- مصرف گاز شعله‌های حرارت مرکزی براساس متوسط هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مفید حرارتی، ۱/۵ مترمکعب در ساعت منظور گردد. در نقاط سردسیر یا گرم‌سیر این عدد باید براساس محاسبات تبادل حرارتی ساختمان محاسبه و تعیین شود.

۴-۴-۱۷ مشخصات مواد و مصالح مصرفی

۱-۴-۴-۱۷ لوله‌ها

(الف) لوله‌های فولادی

(۱) لوله‌های مورد استفاده در لوله‌کشی گاز باید از جنس فولاد سیاه باشد و می‌تواند بدون درز یا با درز باشد و کلیه مشخصات آنها از نظر ساخت، مواد، ابعاد، وزن، آزمایش‌ها و رواداری‌ها (تلرائس) با

استاندارد ملی شماره ۳۳۶۰ و یا API 5L و یا DIN 2440 و یا معادل آنها مطابقت داشته باشد [طبق جدول های (۱-۴-۱۷) و (۳) و سطح بیرونی لولهها باید صاف و هموار و سطح درونی لولهها باید مناسب با فرآیند ساخت باشد.

تبعصره: منظور از استاندارد معادل استانداردی است که از نظر مشخصات، مقاومت‌های مکانیکی و شیمیایی و اندازه، مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأیید باشد.

ب) لوله‌های مسی

استفاده از لوله‌های مسی با طول حداقل ۱/۵ متر برای اتصال سیستم لوله کشی به دستگاه‌های گازسوز ثابت با رعایت کلیه اصول اینمی مجاز است.

(۱) لوله‌های مسی باید در محل‌هایی نصب گردد که از صدمات احتمالی مصون بوده و با استفاده از بسته‌های مناسب روی دیوار مهار گردد.

(۲) لوله‌های مسی مورد مصرف باید با استانداردهای بین‌المللی (ASTM B ۸۸-۲۰۰۵) و با جدول (۶-۴-۱۷) از نوع A و B که ضخامت دیواره لوله‌ها و وزن اندازه‌های مختلف آن داده شده، مطابقت داشته باشد.

پ) لوله‌های قابل انعطاف (شلنگ) برای اتصال وسایل گازسوز

(۱) از این لوله جهت اتصال دستگاه‌های گازسوز خانگی به سیستم لوله کشی گاز استفاده می‌شود.

(۲) جنس این لوله (طبق استاندارد ملی شماره ۷۷۴) باید از نوع لاستیک مصنوعی تقویت شده تا قطر حداقل ۱۶ میلی‌متر که جدار داخلی آن با لایه‌ای از مقاوم در مقابل گاز و مواد نفتی، تقویت شده باشد.

(۳) حداقل طول لوله لاستیکی برای اتصال وسایل گازسوز به لوله کشی گاز (شیر مصرف) باید ۱۲۰ سانتی‌متر باشد.

(۴) در صورت نیاز به شلنگ‌های با قطر بالاتر از ۱۶ میلی‌متر باید از شلنگ‌های استاندارد فشار قوی و مخصوص گاز استفاده شود.

۲-۴-۴-۱۷ اتصالات فولادی

الف) اتصالات نوع جوشی

در اجرای لوله کشی گاز چنانچه لوله کشی توکار باشد باید از اتصالات جوشی فولادی بدون درز براساس استاندارد ملی شماره ۳۰۷۶ استفاده گردد و در صورتی که لوله کشی روکار باشد می‌توان از اتصالات جوشی درزدار JIS به شماره B2311 یا معادل آن استفاده کرد.

()

4-5-4-17

ب اتصالات دندمای

در صورت استفاده از اتصالات ۱۷۹۸ طبق شرایط جدول ، این اتصالات باید از نوع فولادی مطابق استاندارد ملی شماره باشد

3-4-4-17

شیرها ()

الف شیرهایی که در سیستم لوله کشی گاز استفاده می شود، تا قطر ۴۰۴۷ میلی متر اینچ باید از ۵۰ برنجی و ربع گرد توپکی و دندمای طبق استاندارد ملی شماره و برای قطرهای بالاتر از میلی متر باید از نوع (G5.8-PL-M5) فلنج، جوشی و یا دندمای طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران به شماره باشد

ب دسته شیر باید به وسیله پیچ و مهره بر روی شیر ثابت شده باشد، به طوری که به آسانی نتوان این

() 0/7

دسته را از شیر جدا نمود

پ شیر باید در حالت بسته در مقابل فشار هوا بار پوند بر اینچ مریخ کاملاً غیرقابل نشت باقی بماند

4-4-4-17

علامت گذاری

روی هر قطعه از لوله، اتصالات، شیرها و دیگر اجزای لوله کشی گاز باید علامت کارخانه سازنده و استاندارد ساخت و کلمه گاز، به صورت ریختگی یا رنگ پاک نشدنی نقش شده باشد

5-4-4-17

الکترودها ()

الف الکترودهای مصرفی در جوشکاری باید بر طبق استانداردهای AWS/ASME SFA5.1 یا معادل آن باشد

برای جوشکاری لوله با قطرهای زیر میلی متر اینچ می توان ۵۰ الکترودهای E6010 (جا شماره E6013) استفاده نمود و کمی برای جوشکاری لوله های با قطر میلی متر اینچ و (جا شماره E6010) بالاتر، فقط استفاده از الکترود مجاز می باشد

ب روی جعبه الکترود باید نام سازنده، شماره الکترود، قطر الکترود، محدوده آمپر و ولتاژ مصرفی و (تاریخ ساخت ذکر شده باشد

پ استفاده از الکترودهای فاسد شده یا الکترودهایی که پوشش آنها یکنواخت نبوده و در هنگام مصرف دچار ریزش شود و یا باعث بدسوزی، قطع و وصل جریان برق یا انحراف قوس الکتریکی شود مجاز نیست

مواد عایق کاری مواد پوششی

مواد عایق کاری برای لوله کشی هایی که تویی کار نصب شده و یا در زیر زمین قرار می گیرند شامل نوارهای کاربرد و رنگ پرایمر سازگار با آن می باشد در انتخاب نوار و پرایمر توجه به نکات زیر الزامی است

الف نوار و پرایمر باید ساخت یک سازنده و از نظر همخوانی مواد شیمیایی آنها باید مورد تأیید کارخانه سازنده باشد

ب نوارهای مورد استفاده باید نو باشد استفاده از نوارهای مستعمل، معیوب، دارای خراش، سوراخ یا (تاریخ گذشته مجاز نیست

- پ) استفاده از پرایمرهای متفرقه، فاسد شده یا تاریخ گذشته مجاز نیست
- ت برای نوار پیچی لوله های با قطر 50 میلی متر اینچ باید 400 متر با عرض میلی متر و برای نوار پیچی لوله های با قطر 50 متر از میلی متر از نوار با عرض میلی 200 متر استفاده شود
- ث) ضخامت نوار باید حداقل میلی متر و ضخامت لایه چسبی آن حداقل میلی متر باشد
- ج) صورت استفاده از نوار نرم مخصوصاً چسبی سروشها و اتصالات باید ضخامت نوار حداقل 0/8 میلی متر و ضخامت لایه چسبی آن میلی متر باشد
- ز) میزان چسبندگی نوار به لوله باید حداقل برابر با 0/5 کیلوگرم بهارای هر سانتی متر عرض نوار باشد
- ح) میزان چسبندگی نوار به نوار باید حداقل برابر با 0/5 کیلوگرم بهارای هر سانتی متر عرض نوار باشد

مواد آب بندی اتصالات دنده ای

الف برای آب بندی اتصالات دنده ای لوله های گاز باید روی دنده های خارجی لوله یا وسایل اتصال را به اندازه کافی نوار آب بندی تفلون پوشانید

ب به کار بردن نخ های کنفی یا خمیر و سایر مواد، مجاز نیست

مصالح مستعمل

استفاده مجدد از لوله، اتصالات و شیرهایی که قبلاً در لوله کشی گاز از آنها استفاده شده است، بدون حصول اطمینان از سلامت و کارآیی آنها و تأیید مهندس ناظر ممنوع است

جدول‌های ۴-۱۷-۵ جدول‌های مشخصات لوله و اتصالات فولادی

جدول ۴-۱۷-۵ ابعاد و وزن لوله‌ها

وزن (کیلوگرم بر متر طول)	ضخامت لوله (میلی‌متر)	قطر خارجی (میلی‌متر)	قطر اسمی	
			سیستم اینچی	سیستم متریک
۱/۲۲	۲/۶۵	۲۱/۳	۱ $\frac{1}{2}$	۱۵
۱/۵۸	۲/۶۵	۲۶/۶	۳ $\frac{3}{4}$	۲۰
۲/۴۴	۳/۲۵	۳۳/۷	۱	۲۵
۲/۱۴	۳/۲۵	۴۲/۴	۱ $\frac{1}{4}$	۳۲
۳/۶۱	۳/۲۵	۴۸/۳	۱ $\frac{1}{2}$	۴۰
۵/۱۰	۳/۶۵	۶۰/۳	۲	۵۰
۶/۵۱	۳/۶۵	۷۶/۱	۲ $\frac{1}{2}$	۶۵
۸/۴۷	۴/۰۵	۸۸/۹	۳	۸۰
۱۲/۱	۴/۵	۱۱۴/۳	۴	۱۰۰

۱- قطر اسمی لوله فقط به عنوان شناسه به کار می‌رود.

۲- روابداری (تلوانس) وزن نسبت به وزن اسمی لوله ۷۱.۰ ± ۰.۵ می‌باشد.۳- حد پایین روابداری ضخامت لوله به مطور میانگین $۱۲/۵$ % - ضخامت می‌باشد. این حد برای اندازه‌گیری‌های جداگانهمی‌تواند حدکثر ۱۵ % - ضخامت باشد مشروط بر آنکه نقاط اندازه‌گیری بر روی طول لوله به فواصل بیشتر از ۲ برابر قطر خارجی لوله نباشد. حد بالای روابداری براساس روابداری وزن تعیین می‌شود.

جدول ۴-۱۷-۶ روابداری قطر خارجی لوله‌های فولادی بر حسب میلی‌متر

حداکثر قطر خارجی (میلی‌متر)	حداقل	قطر اسمی	
		حداکثر	حداقل
۲۱/۸	۲۱/۰	۱۵	
۲۷/۳	۲۶/۵	۲۰	
۳۴/۲	۳۳/۳	۲۵	
۴۲/۹	۴۲/۰	۳۲	
۴۸/۸	۴۷/۹	۴۰	
۶۰/۸	۵۹/۷	۵۰	
۷۶/۶	۷۵/۳	۶۵	
۸۹/۵	۸۸/۰	۸۰	
۱۱۵/۰	۱۱۳/۱	۱۰۰	

۴-۱۷ طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح

جدول ۴-۱۷-۳ تطابق قطر اسمی لوله‌های فولادی بر حسب میلی‌متر،
اینج و اندازه رایج در بازار ایران

قطر اسمی	سیستم اینچی	سیستم متريک
شناسه رایج در بازار ایران		
۲	$\frac{1}{2}$	۱۵
۲/۵	$\frac{3}{4}$	۲۰
۳	۱	۲۵
۴	$1\frac{1}{4}$	۳۲
۵	$1\frac{1}{2}$	۴۰
۶	۲	۵۰
۷	$2\frac{1}{2}$	۶۵
۸	۳	۸۰
۱۰	۴	۱۰۰

جدول ۴-۱۷-۴ تعداد و طول دنده اتصالات فولادی دندمای

اینج	میلی‌متر	طول قسمت دنده شده	تعداد دنده در گیر	تعداد دنده	قطر اسمی (اینج)
		تعداد دنده			
$\frac{3}{4}$	۱۹	۸	۱۰	۱۰	$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{4}$	۱۹	۸	۱۰	۱۰	$\frac{3}{4}$
$\frac{3}{4}$	۱۹	۸	۱۰	۱۰	۱
۱	۲۵	۹	۱۱	۱۱	$1\frac{1}{4}$
۱	۲۵	۹	۱۱	۱۱	$1\frac{1}{2}$
۱	۲۵	۹	۱۱	۱۱	۲

جدول ۶-۱۷ ابعاد و وزن لوله‌های مسی

وزن		ضخامت دیواره						قطر خارجی		قطر اسمی لوله	
B	A	B		A							
نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	انچ	انچ	انچ	انچ	انچ	انچ
کیلوگرم بر متر	میلی‌متر	کیلوگرم بر متر	میلی‌متر	انچ	میلی‌متر	انچ	میلی‌متر	انچ	میلی‌متر	انچ	میلی‌متر
۰/۱۰۴	۰/۱۱۷	۰/۷	۰/۰۲۷	۰/۸	۰/۰۳۰	۶	۰/۲۵	۶	۱/۴		
۰/۲۰۷	۰/۲۳۰	۰/۸	۰/۰۳۰	۰/۹	۰/۰۳۵	۱۰	۰/۳۷۵	۱۰	۳/۸		
۰/۲۸۰	۰/۳۶۴	۰/۹	۰/۰۳۵	۱/۲	۰/۰۴۷	۱۲	۰/۵	۱۲	۱/۲		

5-17**اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی**

1-5-17

کلیات
1-1-5-17**انشعاب‌های فرعی**

تمام انشعاب‌های فرعی باید با استفاده از اتصالات استاندارد گرفته شود

2-1-5-17

محفظه تجمع ذرات خارجی لوله (5)

در مواردی که طول لوله بالارونده ۵ متر یا بیشتر ساختمان‌های طبقه یا ۵ متر باشد، باید در پایین‌ترین قسمت آن یک سهراهی نصب شود که طول قسمت پایین آن جداول سانتی‌متر باشد تا ذرات داخل لوله در این محفظه جمع شده و باعث مسدود شدن مسیر نگردد دهانه زیر این سهراهی باید با درپوش از نوع جوشی مسدود شود

3-1-5-17

پاک کردن لوله‌ها

چنانچه لوله در اثر عوامل جوی و ماندن در هوای آزاد دچار زنگزدگی سطحی شده باشد، باید آنرا قبل از نصب با وسایل دستی یا ماشینی از جمله سنباده و برس سیمی کاملاً تمیز نمود

4-1-5-17

خم کردن لوله

برای تغییر دادن مسیر مستقیم لوله‌های فولادی باید از اتصالات مناسب و استاندارد استفاده نمود، در صورتی که خم کردن لوله در محل نصب اجتناب‌ناپذیر باشد، رعایت شرایط زیر الزامی است

- الف خم کردن لوله فقط باید با استفاده از دستگاه لوله خم کن انجام شود
- ب خمیدگی لوله باید کاملاً صاف و عاری از هرگونه چین‌خوردگی، ترک‌خوردگی و یا سایر معایب مکانیکی باشد

پ) خط جوش طولی در لوله‌های درزدار در محل خم باید روی یکی از سطوح جانبی خم و هرچه نزدیکتر به خط میانی این سطح قرار گیرد به طوری که کمترین تنفس کششی و فشاری به آن وارد شود.

ت) قوس خمیدگی لوله نباید بیشتر از ۹۰ درجه باشد.

ث) شعاع انحنای قسمت داخلی خمیدگی نباید کمتر از ۶ برابر قطر خارجی لوله باشد.

ج) در قسمتی از لوله که خم می‌شود، نه تنها نباید هیچ‌گونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد بلکه وسط خمیدگی لوله باید از نزدیکترین نقطه اتصال آن لوله به لوله یا اتصال دیگر حداقل ۲۰ برابر قطر اسماً لوله فاصله داشته باشد.

۲-۵-۱۷ الزامات اجرای سیستم لوله‌کشی گاز

۱-۲-۵-۱۷ لوله جانشین کنتور

در زمان اجرای سیستم لوله‌کشی گاز باید در محلی که برای نصب کنتور در نظر گرفته شده است، یک قطعه لوله با مهره و ماسوره یا فلنج روی سیستم لوله‌کشی نصب شود تا در زمان نصب کنتور در این محل، مشکلی از نظر لوله‌کشی پیش نیاید، (طبق شکل ۴-۱۷). بهاین قطعه، لوله جانشین کنتور گفته می‌شود.

۲-۵-۱۷ کلکتور

الف) کلکتور باید با استفاده از اتصالات استاندارد ساخته شود. اخذ انشعابات به صورت مستقیم بدون استفاده از اتصالات استاندارد از لوله کلکتور ممنوع است.

ب) محل نصب کلکتور حتی امکان در فضای باز و در هر حال باید دارای تهویه طبیعی باشد.

پ) نصب شیر قفلی برنجی روی هر یک از انشعابات خروجی از کلکتور قبل از کنتور الزامی است.

۳-۲-۵-۱۷ شیرها

الف) کلیه شیرهای مصرف باید در موقع بازرسی سیستم لوله‌کشی نصب شده باشند.

ب) نصب شیر ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) بر روی لوله با قطر ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر (۲ تا ۴ اینچ) با استفاده از تبدیل مجاز می‌باشد.

پ) برای دستگاه‌های گازسوزی که مابین قفسه‌بندی قرار می‌گیرند، شیر انشعاب باید طوری نصب شود که بالاتر از ارتفاع قفسه‌ها باشد و مستقیماً در بالا یا پشت دستگاه گازسوز قرار نگیرد.

ت) در مورد دستگاه‌های گازسوزی که به طور مستقل نصب می‌شوند از قبیل بخاری، آبگرمکن و

- همچنین در صورتی که اجاق گاز خارج از قفسه‌بندی قرار گیرد، شیر انشعاب باید در محلی غیر از پشت دستگاه گازسوز که به راحتی قابل دسترسی باشد، نصب شود
- (ث) شیرهای مصرف نباید داخل کابینت و یا محفظه درسته قرار گیرد
- ج در محل هایی که شیر گاز ۱۰ مجاورت کلید و پریز برق، جعبه تقسیم، جعبه فیوز ۵۰ می گیرد، شیر گاز باید در ارتفاع حداقل سانتی‌متر بالاتر از کلید یا پریز و یا در فاصله افقی ۵۰ سانتی‌متر از آنها نصب شود اگر شیر اجباراً در زیر کلید یا پریز قرار گیرد رعایت حداقل سانتی‌متر فاصله ضروری است
- د نصب شیر ۱۰ متر تراز پایین‌تر از تراز ذکر شده و پایین‌تر از ارتفاع کلید و پریز در صورتی مجاز است که حداقل سانتی‌متر فاصله افقی از لبه کلید و پریز داشته باشد

4-2-5-17

(لوله‌ها)

- الف بستهای لوله‌های بالارونده باید کاملاً لوله را در خود گرفته و وزن آنها را مهار نماید
- ب ارتفاع لوله‌های روکار از سطح زمین در خارج از ساختمان باید طوری تعیین شود که از صدمات خارجی محفوظ بماند
- پ در مواردی که لوله از داخل دیوار، کف، سقف، چهارچوب در، پنجره و یا شیشه به صورت تقاطع عبور می‌کند، باید از غلاف غیرفلزی استفاده شود
- ت فاصله لوله روکار تا لوله‌های آب باید حداقل ۱۷۵ متر ۵۲ اند در مواردی که حفظ فاصله فوق امکان‌پذیر نباشد، باید روی لوله گاز را طبق بند - - نوار پیچی نمود
- ث کانال‌های قائم یا افقی ساختمان که لوله گاز از آنها عبور می‌کند، باید به‌هوای آزاد راه داشته باشد و یا امکان تعویض طبیعی هوا در آنها به‌ترتیبی پیش‌بینی شود که گاز در آنها جمع نشود
- ج عبور لوله گاز از داخل کانال‌های مربوط به‌هواکش، آسانسور، دودکش، تهویه و امثال آن مجاز نیست
- ج) لوله گاز نباید با سیم و کابل برق داخلی و خارجی ساختمان تعلق داشته باشد
- ح) فاصله سیم روکار، کلید و پریز برق با لوله‌های گاز باید حداقل سانتی‌متر باشد
- خ در صورتی که لوله انشعاب مشعل از کف موتورخانه عبور نماید، ارتفاع آن از کف باید حداقل سانتی‌متر باشد

- د در لوله‌کشی‌های افقی و قائم روکار که در معرض تغییرات حرارت قبل توجه قرار می‌گیرند، باید پیش‌بینی‌های کافی برای مقابله با انقباض و انبساط لوله به عمل آید
- ذ در صورتی که لوله در معرض ضربه‌های فیزیکی قرار داشته باشد، باید با استفاده از حفاظ مقاوم از وارد

5

(آمدن ضربه به لوله جلوگیری نمود)

در صورتی که لوله در معرض بارهای خارجی اضافی قرار گیرد، باید با استفاده از غلاف فلزی دو سایز بالاتر، از وارد آمدن بارهای اضافی به لوله جلوگیری نمود فضای بین لوله و غلاف باید با مواد عایقی مانند قیر پر شود همچنین دوسر غلاف باید با استفاده از لاستیک مسدود گردد
عبور لوله گاز به صورت افقی از پشت دستگاه گازسوز باید از ارتفاعی پا ۵۰ تر از سطح شعله باشد در صورتی که لوله گاز بالاتر از دستگاه گازسوز قرار گیرد، باید حداقل سانتی متر از سطح شعله فاصله داشته باشد)

در صورتی که لوله کشی گاز به منظور رسیدن به نقاط مصرف از روی یام عبور کند، محل عبور لوله در روی یام باید به نحوی باشد که در معرض برخورد با اجسام خارجی و مسیر عبور و مرور نباشد و در صورتی که احتمال تماس طولانی لوله با آب باران و برف وجود دارد باید پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از زنگزدگی لوله به عمل آید)

س چنانچه لوله گاز از سقف کاذب عبور نماید، کلیه اتصالات باید از نوع جوشی بوده و رنگ‌آمیزی آن مطابق با آنها متحمل نشده است، مسدود بمانند
انجام گیرد و پیش‌بینی جريان هوای آزاد، جهت عدم امکان جمع شدن گاز در آنها

(صورت گیرد)

ش عبور لوله گاز از سقف کاذب حمام‌ها و مناطق مرطوب مانند سونا ممنوع می‌باشد

(5-2-5-17)

نقاط مصرف نقاط انتهایی

بر روی تمام سرهای انتهایی لوله‌ها باید یک شیر نصب گردد و دهانه خروجی این شیرها با درپوش‌های دندنهای طوری مسدود شوند که با باز کردن شیر، گاز نتواند از آنها نشت کند و تا وقتی که دستگاه‌های گازسوز به آنها متصل نشده است، مسدود بمانند

(6-2-5-17)

محل نقاط انتهایی لوله کشی

الف نقاط انتهایی در لوله کشی روکار باید در محل خود توسط بسته‌های فلزی به دیوار محکم گردد
ب) نقاط انتهایی نباید در پشت درها واقع شود
پ نقاط انتهایی نباید در پشت دستگاه‌های گازسوز واقع شود

(7-2-5-17)

پایه‌ها و نقاط اتكای لوله کشی

لوله کشی گاز در ساختمان‌ها باید به ترتیب مناسبی در فواصل معین محکم و استوار شده باشد برای این کار باید از بسته‌های فلزی مخصوص لوله و متناسب با قطر آن با استحکام کافی و با سطح اتصال عایق 44

استفاده کرد.

الف) بستن یا جوش دادن یک لوله به لوله دیگر و لوله به اسکلت فلزی ساختمان و یا به اجزای فلزی غیرثابت به طور مستقیم مطلقاً منوع است.

ب) حداقل فاصله بین نقاط انکای بست یا پایه‌ها در لوله‌کشی نباید از مقادیر جدول ۳-۳-۵-۱۷ بیشتر باشد.

۳-۵-۱۷ لوله‌کشی روکار

لوله‌کشی گاز وقتی روکار یا در دسترس است که دسترسی به آن مستقیم باشد و نیازی به باز کردن، برداشتن و یا جایه‌جا کردن هیچ مانع نباشد.

۱-۳-۵-۱۷ برای اجرای لوله‌کشی روکار باید از جوشکاری برقی با دستگاه از نوع رکتیفایر یا دینام جوش (برق مستقیم یا DC) استفاده شود.

۲-۳-۵-۱۷ در لوله‌کشی روکار برای حفاظت لوله و اتصالات بروش رنگ‌آمیزی طبق (بند ۱-۵-۵-۱۷) عمل شود.

۳-۵-۱۷ استفاده از اتصالات دندنهای مجاز نیست. چنانچه در قسمتی از لوله‌کشی داخلی، استفاده از اتصالات دندنهای حداقل تا قطر ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) به تشخیص مهندس ناظر اجتناب‌ناپذیر باشد، رعایت جدول ۴-۵-۴-۱۷ و استاندارد ملی ۱۷۹۸ الزامی است.

جدول ۲-۳-۵-۱۷ حداقل فاصله انکای لوله‌های فولادی

قطر اسمی لوله (اینج)	۱/۲	۳/۴ و ۱/۴ یا بزرگتر	۱/۴	کلیه اندازه‌ها
وضعیت لوله	افقی	افقی	افقی	قلائم
حداقل فاصله انکا (متر)	۲	۲/۵	۳	۳

۴-۵-۱۷ لوله‌کشی توکار

لوله‌کشی توکار آن است که برای دسترسی به آن باز کردن دریچه و یا برداشتن مانع لازم باشد. ۱-۴-۵-۱۷ در اجرای لوله‌کشی توکار فقط باید از اتصالات فولادی جوشی بدون درز و با روش جوشکاری برق استفاده شود.

بحث هندسه

6-5-17	2-4-5-17	جوشکاری باید یکنواخت و عاری از نواقص ظاهری باشد و طبق بخش انجام شود
3-4-5-17		به منظور اینکه از زنگ زدن لوله‌های توکار و محافظت آنها در برابر خوردگی، باید این لوله‌ها را مطابق بند عایق نمود
4-4-5-17		در صورتی که لوله‌های گاز با سایر لوله‌های تأسیساتی و کابل برق در یک کانال افقی یا قائم قرار گیرند، باید لوله‌های گاز (۱۷۵-۲۰۰) متر با متر با سایر لوله‌ها (۱۵۰-۲۰۰) متر فاصله داشته باشد مهار این لوله‌ها طبق بند و رنگ‌آمیزی آن طبق بند با رعایت ضوابط مربوط به لوله‌های روکار باشد و کانال باید به هوای آزاد راه داشته باشد، یا امکان تعویض هوا در آن پیش‌بینی شود
5-4-5-17		در صورتی که امکان نفوذ آب بمداخل کانال‌ها وجود داشته باشد، باید اطراف کانال را قیرگونی و لوله را عایق پوش نمود کف کانال باید شیب داده شود و برای تخلیه آب در انتهای کانال پیش‌بینی لازم به عمل آورده شود
6-4-5-17		چنانچه لوله گاز در داخل کانال افقی مستقلی قرار داشته باشد، پس از عایق کاری باید این کانال با ماسه خشک پر شود
7-4-5-17		عبور لوله‌های توکار از داخل و یا دهانه چاه آب و فاضلاب ممنوع است
8-4-5-17		محل عبور لوله (۱۷۵-۲۰۰) متر یا ناقاطی که اتومبیل عبور می‌کند (۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰) متر کانال و پر کردن آن با ماسه طبق بند و یا نصب غلاف فلزی طبق بند ر محافظت شود تا از وارد آمدن فشار مستقیم و یا لرزش ناشی از عبور اتومبیل بر آن جلوگیری گردد
9-4-5-17		برای عبور لوله‌های توکار که در مسیر تردد (۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) مترین قرار گیرند، باید حداقل عمق کانال یک متر و با رعایت مقاد توضیحات اجرایی بند - - - باشد
10-4-5-17		عمق لوله‌های توکار در (۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) متر سانتی متر باشد که پس از ریختن خاک نرم حداقل به ضخامت سانتی متر زیر لوله و سانتی متر روی لوله، یک ردیف

موزاییک قرار داده شود و سپس روی موزاییک تا سطح زمین با خاک معمولی پر و کفسازی شود

11-4-5-17

برای جلوگیری از آسیب دیدن لوله یا پوشش آن بهوسیله ریشه درخت، باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود

12-4-5-17

اگر لوله گاز با سایر لوله‌ها در کانال مشترکی قرار دارد که نمی‌توان آن را با ماسه پر نمود، باید دارای تهویه بوده و بهوای آزاد مرتبط باشد

13-4-5-17

لوله‌های گاز توکلی که بهوسیله مصالح ساختمانی پوشیده می‌شود، باید از سایر لوله‌های تأسیساتی و کابل برق حداقل سانتی‌متر فاصله داشته باشد در تقاطع لوله‌های گاز با سایر لوله‌های تأسیساتی یا کابل برق، حفظ فاصله فوق مقدور نباشد، باید لوله گاز را از سایر لوله‌ها بهوسیله عایق حرارتی و از کابل برق بهوسیله غلاف پی‌وی‌سی یا انواع دیگر جدا نمود

14-4-5-17

در مواردی که لوله به طور قائم از سقف عبور می‌کند، نصب غلاف با قطر یک اندازه بیش از قطر لوله الزامی است و دو انتهای غلاف باید با لاستیک مسدود شود

() 5-5-17

1-5-5-17 عایق‌کاری لوله‌ها پوشش لوله‌ها

عایق‌کاری لوله‌های روکار

لوله‌ایی که روکار نصب می‌شوند باید ابتدا چربی‌زدایی و زنگ‌زدایی گردیده و سپس با یک لایه ضدزنگ و یک لایه رنگ روغنی، رنگ‌آمیزی شوند

2-5-5-17

عایق‌کاری لوله‌های توکار

لوله‌ایی که توکار نصب می‌شوند ابتدا باید چربی‌زدایی و زنگ‌زدایی شده و سپس با رعایت مراحل زیر نوارپهچی شوند

الف قبل از اقدام به نوارپیچی باید سطح لوله پرایمر زده شود پرایمر قبل از مصرف باید در ظرف کامل‌اً (هم زده شود و پس از پایان پرایمرزنی نیز درب آن محکم بسته شود)

ب 5 پرایمرزنی در هوای بارانی، مه سنگین، در گرد و غبار و یا در شرایطی که دمای محیط پایین‌تر از درجه سانتی‌گراد باشد مجاز نیست (

پ پس از خشک شدن پرایمر تا حدی که ۵۰ به‌آهستگی به‌آن انگشت زده شود، اثر انگشت بر روز ۵۰ آن نماند، باید نوارپهچی با رویهم‌پیچی ۴۷ صد انجام شود به‌این ترتیب که هر دور نوار

- (درصد عرض دور قبلی را بپوشاند
ت نوار پیچی باید با زاویه و با کشش دست یکنواخت انجام شود به طوری که در هنگام نوار پیچی بیش
(از درصد از عرض نوار کاسته نشود
ث در صورتی که حلقه نوار در هنگام نوار پیچی به پایان برسد، نوار جدید باید حداقل یک دور بر روی
(نوار قبلی پیچیده شود
ج) در محل اتمام نوار پیچی باید نوار سه دور روی هم پیچیده شود
ج در صورتی که نوار پیچی لوله‌ها قبل از جوشکاری انجام شده باشد، باید نوار پیچی سرجوش‌ها و
(اتصالات به وسیله نوار نرم مخصوص سر جوش‌ها و اتصالات انجام شود
ح در صورت عبور لوله از نقاط مرتبط و یا عبور از نقاطی که در تماس با آب ۵۰ می‌گیرد، باید
نوار پیچی با یک لایه اضافه انجام شده و جمماً دو لایه نوار پیچی با رویه پیچی درصد صورت
گیرد

3-5-5-17

تعمیر عایق کاری

در صورت وارد آمدن صدمه پنهان پیچی باید نوار قسمت آسیب دیده به صورت دور تادور از لوله باز گردد
سپس سطح لوله به اضافه حداقل سانتی‌متر از هر طرف تمیز و پرایرم زده شده و مجدد نوار پیچی گردد

6-5-17

1-6-5-17 جوشکاری


کلیات

این بخش شامل جوشکاری برقی به روش دستی می‌باشد که از APT 104 اینچی کاری لوله‌ها و اتصالات فولادی
مورد استفاده قرار می‌گیرد روش جوشکاری باید بر مبنای و کنترل کیفیت و بازرسی از
جوش‌ها بر اساس الزامات این بخش باشد

2-6-5-17

جوش لب به لب

برای جوشکاری لوله‌های فولادی با یکدیگر یا با اتصالات فولادی باید لب به لب استفاده شود
لوله‌هایی که به صورت لب به لب جوش داده می‌شوند باید مطابق با شکل آماده‌سازی شوند

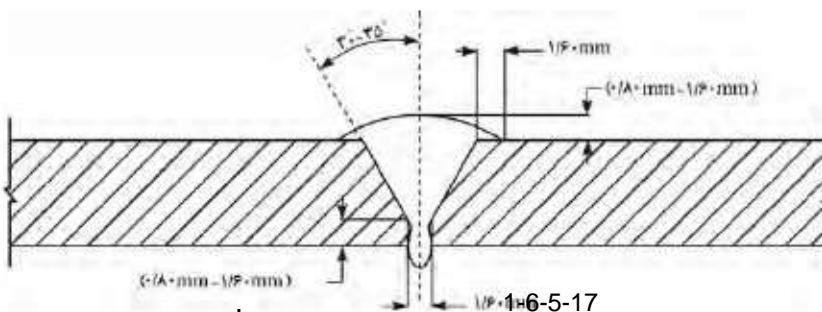

شکل طرح اتصال جوش لب به لب

3-6-5-17

آماده‌سازی برای جوشکاری

- الف قبیل از شروع جوشکاری باید لبه لوله‌ها و اتصالات به وسیله برس دستی یا برقی تا حد براق شدن از مواد زاید مانند زنگ، چربی‌ها و کثافات تمیز گردد
- ب در صورتی که لوله با دستگاه لوله‌بر پریده شده باشد، قبیل از شروع جوشکاری طوche ایجاد شده در داخل لوله باید به وسیله برقی یا سوهان گرد کامل‌آورده شود ۳
- پ در مورد جوش لب به لب اگر ضخامت لوله یا اتصال کمتر از میلی‌متر باشد، پنج زدن لبه لوله اختیاری است و می‌توان به وسیله سوهان یا سنگ سمباده برقی پنج ملایمی بر روی لبه‌ها ایجاد نمود
- ت پس از هم‌راستا کردن لوله‌ها باید دوسر لوله را در گیره هم‌ترازی قرار داده و پاس یک جوش را تا حد امکان با استفاده از گیره انجام داد
- ث بعد از جوشکاری هر پابن و قبیل از شروع پاس بعدی، باید سرباره و ناخالصی هر پاس جوشی را با سنگ زدن برطرف نمود
- ج لوله‌هایی که سر آنها دو پهن شده باشد، قبیل از جوشکاری باید سر آنها را کامل‌آورده نمود برای این کار حتی امکان از چکش کاری لوله خودداری گردد و در صورت لزوم باید قسمت آسیب‌دیده لوله بریده شود

4-6-5-17

کنترل کیفیت جوش

- الف کلیه جوش‌های لوله‌ها و اتصالات را باید کامل‌آور نظر ظاهری کنترل نمود جوشی قابل قبول است که با مهارت و به طور یکنواخت در سرتاسر محل اتصال انجام شده و از نفوذ کافی برخوردار باشد
- ب بازرسی و کنترل کیفیت جوش‌ها باید به وسیله مهندس ناظر انجام شود و در صورت لزوم جهت بررسی نفوذ ریشه جوش و عیوب داخلی، نمونه‌هایی از جوش‌های انجام شده بریده شود در صورتی که کیفیت


-) جوشکاری مورد تأیید مهندس ناظر نباشد، باید از ادامه کار جوشکار جلوگیری شود
پ جوش‌هایی که بهوسیله مهندس ناظر معیوب تشخیص داده شوند باید بریده شده و مجدداً
جوشکاری شوند

5-6-5-17

() معایب ظاهری جوش

الف شیار پای جوش


شیار ایجاد شده در $\text{A}17\text{-56}\text{-2}$ باهه و در مجاورت تاج یا ریشه جوش است که بهصورت پرنشیده باقی
مانده باشد شکل الف حد قبولی این عیب در بند ذ این بخش ذکر گردیده است

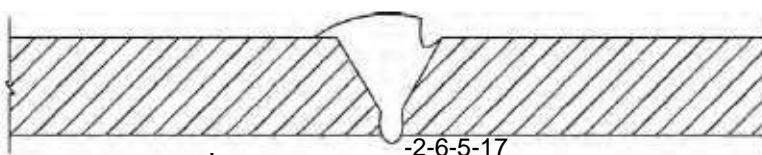

الف شیار پای جوش

() ب تخلخل

تخلخل فضای بین مانده از گازهای محبوس شده در جوش می‌باشد که در خلال مرحله انجماد به
صورت حفره باقی می‌ماند این حفره‌ها عموماً به شکل کروی و به صورت منفرد و یا مجتمع می‌باشند
در صورتی که قطر هر حفره از 4 mm بیشتر باشد و یا قطر هر مجتمع آنها بیش از 5 mm باشد قابل قبول نمی‌باشد شکل ب

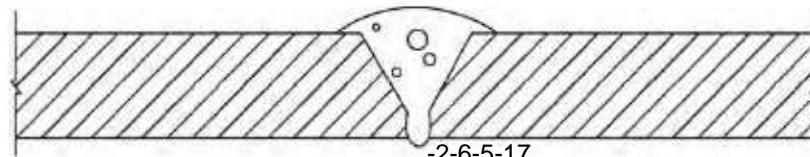

ب تخلخل در جوش

() پ ناخالصی سرباره‌ای

سرباره مواد غیرفلزی به جا مانده در جوش می‌باشد ناخالصی سرباره‌ای یا بهصورت جدا جدا $\text{APD}1104$
خطوط سرباره کشیده در جوش مشاهده می‌شود حدود قبولی این عیب بر طبق استاندارد
می‌باشد

()

ت ترک


ترک عمدتاً در اثر سرد شدن سریع جوش به وجود می‌آید تعمیر جوش ترک‌دار مجاز نیست و هیچ نوع ترکی در جوش قابل قبول نمی‌باشد جوش معیوب باید بریده شده و مجدداً جوشکاری گردد (ترک‌های ۴۷ و ۶۵ کو در نقطه پایانی جوش به وجود می‌آید، باید به وسیله سنگ زدن برطرف گردد شکل‌های

الف و ب


()

ث سوختگی ناشی از قوس الکتریکی


در نقاطی که الکترود یا اهرم اتصال منفی با سطح لوله تماس پیدا کند، سوختگی ناشی از قوس الکتریکی به وجود می‌آید و اگر منجر به ذوب (موقعی ۳-۶-۱۷) باشد و باید آن قسمت از لوله بریده شده و مجدداً جوشکاری گردد شکل

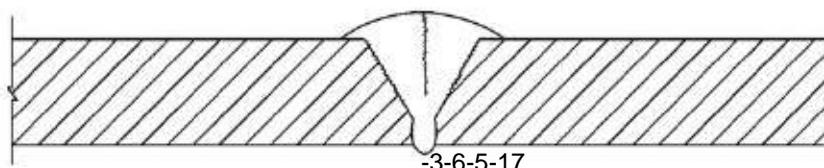

الف ترک در جوش شکل

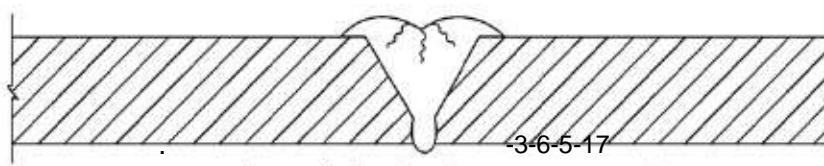

ب ترک‌های ستاره‌ای در سطح جوش شکل

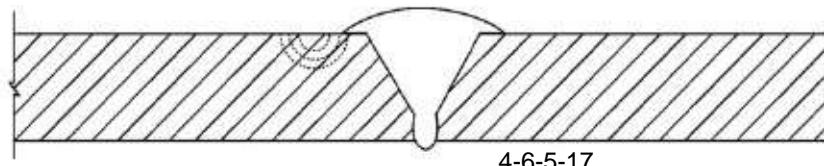


سوختگی ناشی از قوس الکتریکی شکل

()

ج تورق در فلز پایه

اگر در لبه لوله خطوطی ناشی از جدایی سطوح (با دو ۴-۱۷-۵۵) فلز پایه مشاهده گردد، قابل قبول نبوده و باید سر لوله تا محل رفع عیب بریده شود شکل

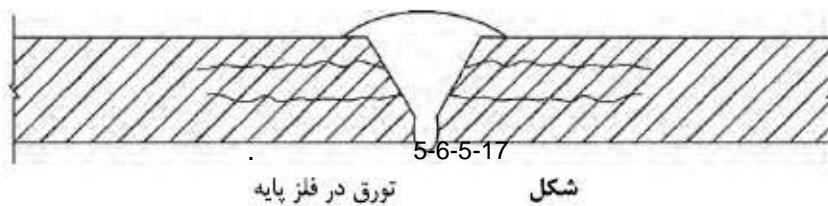


شکل

(

ج نفوذ بیش از حد

این عیب در اثر نفوذ بیش از حد ریشه جوش ایجاد می شود در صورتی که نفوذ $6\text{--}6$ میلی متر باشد قابل قبول نبوده و باید جوش بریده شود. شکل بیش از میلی متر باشد قابل قبول نبوده و باید جوش بریده شود شکل

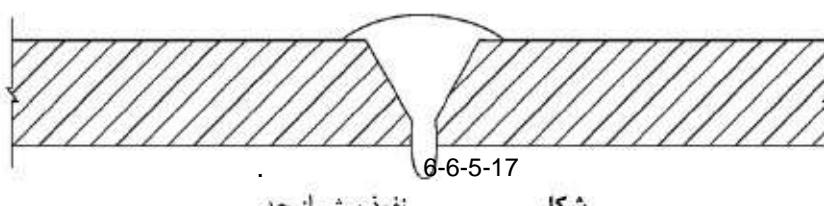

شکل


(

ح عدم نفوذ جوش


2/5

این عیب در اثر بر شدن ناقص ریشه جوش است در صورتی که مجموع طول این عیب بیش از 8 سانتی متر یا $7\text{--}6$ میلی متر طول جوش باشد هر کدام که کمتر باشد قابل قبول نبوده و باید بریده شود شکل های

الف و ب

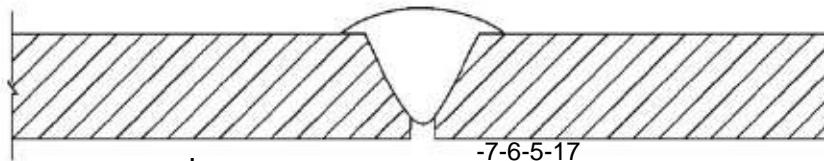

شکل

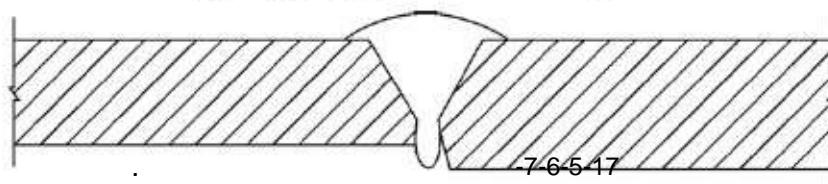


شکل


()

-17).

خ ذوب ناقص در جوش (نحوه ۶-۸) ایجاد شده بین جوش و فلز پایه است که به سطح یا ریشه جوش باز شده باشد شکل الف. (نحوه ۷-۸) بوجود آمده بین لایه های جوش با پکدیگر و یا بین جوش و فلز پایه است شکل ب حد قبولی این عیب مانند بند قبل است

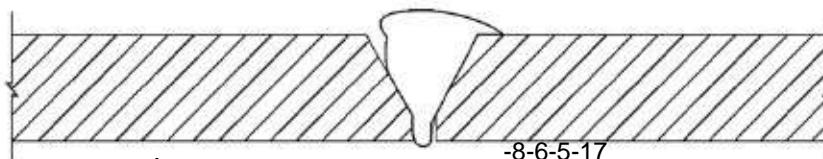

الف ذوب ناقص در ریشه یا تاج جوش شکل

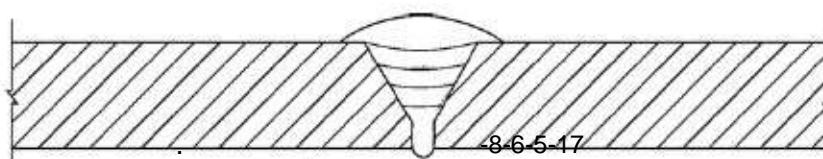

ب ذوب ناقص در اثر جوش سرد شکل

()

د عدم یکنواختی تاج جوش

عدم یکنواختی تاج جوش از قبیل ناهمواری سطح جوش، انحراف تاج جوش و یکنواخت نبودن آن در سرتاسر جوش می باشد

()

ذ حدود قبولی شیار پایی جوش

آن کاهش ضخامت لوله که اثر شیار پایی جوش ایجاد می شود، محدود به اندازه های زیر است (2) در صورتی که عمق شیار $\frac{6}{5} \times 12$ رصد ضخامت لوله تجاوز نکند، با هر طولی قابل قبول اسیع آگر عمق شیار بین تا در رصد ضخامت لوله باشد، در صورتی که طول آن از $\frac{6}{5} \times 12$ کمتر باشد (3)

اگر عمق شیار از در رصد ضخامت لوله تجاوز کند، طول آن هرقدر هم که باشد قابل قبول است نمی باشد

6-6-5-17

تعمیر معایب

تعمیر معایب با نظر و تأیید مهندس ناظر مجاز می باشد

صلاحیت جوشکار

جوشکاری باید توسط جوشکاران صلاحیتداری انجام شود که دارای پروانه مهارت فنی معتبر در جوشکاری لوله گاز باشند مهندس ناظر مسئولیت کنترل اعتبار پروانه مهارت فنی جوشکار را به عهده دارد

کنترل کیفیت، آزمایش، بازرگانی، صدور تأییدیه، تحويل و تزریق گاز در سیستم لوله کشی گاز

کنترل کیفیت، آزمایش، بازرگانی، صدور تأییدیه، تحويل و تزریق گاز در سیستم لوله کشی گاز

1-1-6-17 کنترل کیفیت

کلیات

هدف از مقررات این بخش مشخص نمودن حدود کمی و کیفی کنترل‌ها و بازرگانی‌های مربوط به کلیه مراحل مندرج در این مقررات مشتمل بر طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش و صدور تأییدیه‌های مربوطه می‌باشد

() مسئولیت کنترل کیفیت

الف مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تأییدیه‌های مربوطه در همه مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکش‌ها و مجاری (تهویه لوازم گازسوز به عهده مهندس ناظر می‌باشد)

ب در مواردی که مهندس ناظر ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت طراحی، اجرا و مصالح و (آزمایش‌ها می‌توانند از خدمات بازرگانی و یا مشاورین ذیصلاح استفاده نمایند)

پ مسئولیت تهایی تنصیب وسایل گازسوز و کنترل مجدد مناسب بودن دودکش‌ها و مجاری تهویه لوازم (گازسوز) راهاندازی و آزمایش عملکرد آنها به عهده نصاب مجاز مورد تأیید سازنده یا مراجع ذیصلاح می‌باشد)

ت انواع آزمایش‌ها و بازرگانی‌های غیرمخرب نظیر رادیوگرافی، اولتراسونیک، ذرات مغناطیسی، مایعات نافذ مورد نیاز این مقررات نیستند، مگر آنکه در موارد خاص، مهندس ناظر لزوم آنها را تشخیص دهد)

ث در صورتی که پس از تأیید، قطعاتی از سیستم لوله کشی حذف و یا به آن اضافه شوند، محدوده تحت 35

- تأثیر قرار گرفته باید مورد آزمایش فشار قرار گیرد مگر آنکه بنا به تشخیص مهندس ناظر و با اعمال ضوابط جایگزین، سلامت و ایمنی سیستم تضمین گردد
- چنانچه سیستم لوله کشی بهدو یا چند قسمت تقسیم و هر قسمت جداگانه تحت آزمایش فشار قرار گیرد و قسمت‌های رابط که برای اتصال قسمت‌های مجزا بیکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند تحت آزمایش قرار نگرفته باشند، باید مجموعه سیستم لوله کشی تحت آزمایش قرار داده شده و قسمت‌های رابط بهوسیله کف مواد شوینده نشت‌یابی شوند
- روش آزمایش و اندازه قطعات مورد آزمایش باید به طریقی انتخاب شود که امکان تشخیص هر نوع نشت احتمالی در قطعه آزمایش را فراهم آورد مهندس ناظر می‌تواند در مواردی که ضروری بداند مدت یا فشار آزمایش را بیشتر انتخاب نماید در این صورت سیستم نباید تحت فشار تعیین شده هیچ‌گونه صدمه‌ای ببیند
- سیستم لوله کشی گاز ممکن است در یک مرحله و یا به تدریج با پیشرفت کار تحت آزمایش قرار گیرد چنانچه قسمتی از سیستم لوله کشی، قبل از گازدار شده باشد تحت هیچ شرایطی قسمت‌هایی که بعداً تحت آزمایش هوا قرار می‌گیرند، نباید بهوسیله شیر از قسمت‌های گازدار مجزا شده باشند، بلکه باید بهوسیله دریوش‌های جوشی و یا دندایی کاملاً مسدود شوند بهطوری که امکان نشت یا تداخل گاز و هوا وجود نداشته باشد
- در صورتی که تمام یا بخشی از لوله کشی توکار باشد، مراحل پاره‌یدها، رفع اشکالات، آزمایش و صدور تأییدیه باید قبل از پوشاندن لوله کشی انجام شود پوشاندن هیچ قسمت از لوله کشی توکار قبل از تأیید مهندس ناظر مجاز نمی‌باشد
- در صورتی که لازم باشد قسمتی از لوله کشی توکار قبیل از سایر قسمت‌ها پوشانده شود، باید کلیه مراحل بند فوق در مورد آن قسمت اجرا شود
- چنانچه قسمتی از لوله کشی توکار قبل از سایر قسمت‌ها پوشانده و آزمایش‌های مربوط به آن تکمیل شده باشد، تکرار آزمایش این قسمت به صورت یکپارچه با بقیه لوله کشی تابع تشخیص مهندس ناظر و مشابه بندهای ذیریط فوق الزامی است

2-6-17

آزمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز

قبل از اینکه لوله کشی گاز داخل ساختمان به تجهیزات گازسوز متصل شود و مورد استفاده قرار گیرد، باید برای اطمینان از استحکام و عدم نشت لوله‌ها آن را با دقیقت آزمایش نمود، در صورتی که قسمتی از لوله پوشانده شده و یا در داخل کانال غیرقابل دسترسی قرار گیرد آزمایش فوق باید قبل از پوشانیدن لوله انجام شود برای انجام این آزمایش باید از هوا یا تیتروزن استفاده نمود

کنترل کیفیت، آزمایش، بازرگانی، صدور تأییدیه، تحويل و تزریق گاز در سیستم لوله کشی گاز

نحوه و مراحل آزمایش به شرح زیر است

الف آزمایش استحکام یا مقاومت 2 (30)

در این آزمایش لوله کشی با فشار حدود بار پوند بر اینچ مربع به مدت یک ساعت از نظر استحکام و نگه داشتن فشار کنترل شود و در صورت نتیجه مثبت مرحله بعدی یعنی آزمایش نشت انجام گیرد

()

ب آزمایش نشت 24

مدت این آزمایش ساعت می‌باشد فشار آزمایش ۱۵ بار پوند بر اینچ^{۰۰} می‌باشد و برای این آزمایش باید از فشارسنجی که دامنه کاری آن پوند بر اینچ مربع و یا بار مدرج شده باشد، استفاده نمود که بتواند افت فشارها^{۲۴} جزی را که در آن وجود نشت در لوله کشی به وجود می‌آید نشان دهد در این آزمایش باید طی مدت ساعت هیچ‌گونه افت فشاری در سیستم لوله کشی مشاهده نشود

3-6-17

برقراری جریان گاز

برقراری جریان گاز تزریق گاز باید با حضور، مجری، مهندس ناظر و نماینده شرکت گاز ناحیه انجام گیرد

4-6-17

بستن مجاری خروجی گاز

قبل از باز کردن شیر اصلی گاز باید تمام سرهای آزاد لوله کشی را با نصب شیر و دریوش کاملاً مسدود کرد، به طوری که امکان نشت گاز از آنها وجود نداشته باشد

5-6-17

بررسی نشت گاز در سیستم لوله کشی بعد از باز کردن جریان گاز

پس از اطمینان کامل از بسته بودن مجاری خروجی گاز بلا فاصله بعد از باز کردن گاز باید سیستم لوله کشی را به یکی از روش‌های زیر بررسی نمود تا اطمینان حاصل شود که گاز به بیرون نشست نمی‌کند این عمل توسط مجری و با حضور مهندس ناظر و نماینده شرکت گاز ناحیه انجام می‌شود

1-5-6-17

بررسی نشت گاز با استفاده از کنتور ()

برای انجام این آزمایش ابتدا تمام شیرهای انتهایی مصرف را در سیستم لوله کشی داخلی بسته و شیر اصلی ورود گاز و ۱۵ بارهای فرعی واحدها در صورت وجود، باز شود سپس با دقیقت، عقریه یا شماره انداز کنتور را به مدت دقیقه کنترل کرد اگر عقریه یا شماره انداز در این مدت حرکت کرد، دلیل وجود نشت در سیستم لوله کشی می‌باشد

اگر عقریه یا شماره‌انداز حرکتی نکرد، برای اطمینان از صحت کار کنتور باید پیلوت یکی از وسایل گازسوز را روشن کرد و مجدداً نشان‌دهنده را زیر نظر گرفت در این حال عقریه یا شماره‌انداز باید حرکت کرده و مصرف گاز پیلوت را نشان دهد

2-5-6-17

بررسی نشت گاز بدون استفاده از کنتور

برای این بررسی فشارسنجی که حداکثر تا ۳۰ میلی‌متر ستون آب مدرج شده باشد، باید به یکی از نقاط مصرف وصل و سپس شیر اصلی گاز را بز نمود تا بعد از اینکه فشار به حد ثابتی رسید آن را بست بعد از بستن این شیر اگر فشارسنج تا مدت دقیقه هیچ افت فشاری را نشان ندهد معلوم می‌شود که سیستم لوله‌کشی نشت ندارد

6-6-17

اقدامات لازم در صورت وجود نشت گاز

اگر به وسیله روش‌های فوق وجود نشتی گاز مشاهده گردد، باید تمام وسایل گازسوز و مجاری خروجی مربوط به این سیستم را آزمایش نمود، در صورتی که اطمینان حاصل شود که کلیه شیرها بسته است و هیچ یک از این تجهیزات نشت نمی‌کند، معلوم خواهد شد که نشت گاز در سیستم لوله‌کشی می‌باشد در این شرایط باید شیر اصلی گاز را بست و پس از پیدا کردن ۱۷-۵ نشت گاز تعییرات لازم را برای برطرف کردن آن انجام داد سپس آزمایش‌های مذکور در بخش را تکرار نمود

توجه: برای پیدا کردن محل نشتی گاز، هرگز از شعله استفاده نشود، برای این کار باید از مایع کف کننده مانند صابون و یا مایع ظرفشویی استفاده کرد

7-6-7

آزمایش مجدد سیستم لوله‌کشی در صورت عدم وصل گاز به مدت طولانی

قبل از تزریق گاز به سیستم لوله‌کشی بایستی مطمئن شد که سیستم، فشار هوای آزمایش را نگه داشته است

2-7-6-17

چنانچه مدتی بیش از شش ماه از زمان آزمایش و صدور تأییدیه تسبت مقاومت و نشتی گذشته باشد یا سیستم فشار آزمایش را نگه نداشته باشد تست مجدد الزامی است آزمایش مجدد زیر نظر و با تأیید مهندس ناظر باید انجام گیرد

3-7-6-17

قبل از نصب وسایل گازسوز باید از صحت عملکرد لوله‌کشی اطمینان حاصل گردد

7-17

نصب و راه اندازی وسایل گازسوز

1-7-17

کلیات نصب

نصب وسایل گازسوز فقط در محل پیش‌بینی شده در نقشه گازرسانی ساختمان که محل استقرار، نحوه هوارسانی و مشخصات دودکش آن به تأیید مهندس ناظر رسیده باشد، مجاز است

1-1-7-17

مورد تأیید بودن دستگاه‌های گازسوز

دستگاه‌های گازسوز و متعلقات آنها باید دارای تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد

2-1-7-17

تنظیم دستگاه گازسوز

قبل از اتصال هر دستگاه به لوله کشی گاز، باید اطمینان حاصل شود که دستگاه برای استفاده از گاز طبیعی تنظیم شده است. کنترل این امر به عهده نصاب مجاز می‌باشد

3-1-7-17

ممنوعیت نصب دستگاه‌های گازسوز در فضاهای حضور گازهای قابل اشتعال

دستگاه‌های گازسوز را نباید در مکان‌هایی که معمولاً گازهای قابل اشتعال دیگری در فضای آنها پخش می‌شود کار گذاشت، مگر آنکه این دستگاه‌ها در فضای مستقل دیگر نصب شود

4-1-7-17

امکان تخلیه گازهای حاصل از احتراق

محل نصب دستگاه‌های گازسوز دودکش دار باید به گونه‌ای انتخاب شود که قابلیت نصب دودکش طبق این مقررات وجود داشته و امکان تخلیه گازهای حاصل از احتراق به فضای خارج ممکن باشد. دستگاه‌های گازسوز که نیاز به دودکش ندارند باید در محلی نصب شوند که امکان تهویه و تخلیه گازهای حاصل از احتراق به صورت طبیعی و یا مکانیکی وجود داشته باشد

کافی بودن ظرفیت لوله کشی

هنگام اتصال یک دستگاه گازسوز جدید به یک سیستم لوله کشی موجود، نصاب مجاز باید از کافی بودن ظرفیت لوله کشی موجود برای آغاز دستگاه جدید اطمینان حاصل نماید در غیر این صورت، ظرفیت سیستم باید با رعایت بخش به حد لازم اضافه گردد

2-7-17

ضوابط نصب دستگاه‌های گازسوز

کارگذارنده دستگاه گازسوز باید آن را مطابق با مشخصاتی که سازنده آن توصیه کرده است نصب کند به طوری که دستگاه به نحو رضایت‌بخشی کار کرده و فضای دسترسی در اطراف دستگاه به منظور تنظیم، تعمیر و تعویض وجود داشته باشد همچنین باید کلیه ضوابط نصب، پهنه‌برداری و تعمیر دستگاه را که سازنده پیشنهاد کرده است در ناحیه‌ای از محل نصب دستگاه که به راحتی در دسترس اشخاص ذیصلاح باشد، قرار دهد

2-2-7-17

چنانچه کارگذارنده هرگونه تغییری در نحوه نصب وسیله گازسوز و دودکش آن را ضروری تشخیص دهد باید قبل از هرگونه اقدام از سازنده مریوطه کسب مجوز نماید

3-2-7-17

نصب هر نوع وسیله گازسوز در حمام، رختکن، سرویس‌های بهداشتی و محوطه‌های سونا، استخر و جکوزی ممنوع است

3-17

4-2-7-17

ممنوعیت نصب لوازم گازسوز در ساختمان‌های عمومی و خاص طبق فصل می‌باشد

3-7-17

1-3-7-17 محدودیت‌های نصب وسایل گازسوز

چراغ روشنایی)

الف در هر واحد مسکونی نصب بیش از یک چراغ روشنایی ممنوع است

پ نصب چراغ روشنایی در محل‌های زیر مجاز نیست

- اتاق خواب

- رویه‌روی دریجه کولر

- در فاصله کمتر از یک متر از پنجراه، دیوار مجاور و پرده

در صورت وجود سقف یا دیوار ۲۵۰ سانتی‌متر کمتر است

در محل‌هایی که ارتفاع سقف از سانتی‌متر کمتر است

(شومینه)

الف) نصب شومینه در اتاق خواب مجاز نیست

ب) نصب شومینه به عنوان تنها وسیله گرمایش (در هال و یا زیرایی) ممنوع است

پ) نصب شومینه بدون سیستم محافظت شعله ترموکوبل ممنوع است

3-3-7-17

بخاری دیواری

نصب بخاری دیواری در اتاق خواب مجاز نیست

4-3-7-17

(پلویز)

الف) نصب پلویز در طبقات زیرزمین و مکان هایی که دارای تهویه کافی براساس این مقررات نیستند
ممنوع است

ب) پلویز باید ترجیحاً در فضای باز مانند حیاط، حیاط خلوت و یا تراس استفاده گردد

پ) استفاده از پلویز به عنوان وسیله گرمایش ممنوع است

5-3-7-17

بخاری های گازسوز بدون دودکش

محدودیت های نصب این نوع بخاری ها مطابق با شرایط مندرج در مبحث چهاردهم می باشد

4-7-17

1-4-7-17 قابلیت دسترسی به دستگاه گازسوز و فاصله های لازم

قابلیت دسترسی برای تعییر

هر دستگاه گازسوز باید نسبت به اجزای ساختمان محل کار گذاری و وسایل دیگر طوری قرار گیرد تا
امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد برای تمیز کردن سطوح حرارتی، تعویض صافی ها، دمنده ها،
موتورها، مشعل ها، کنترل ها و لوله های رابط دودکش، روغنکاری اجزای متحرک که احتیاج به روغنکاری
دارد و تنظیم و تمیز کردن مشعل ها و چهوچهارها، باید فاصله های کافی رعایت گردد فواصل مورد تیاز
برای تعدادی از وسایل گازسوز در جدول داده شده است

2-4-7-17

فاصله کار گذاری دستگاه های گازسوز از مواد، مصالح و اشیا قابل اشتعال

دستگاه های گازسوز و لوله دودکش آنها باید در فواصلی نسبت به اشیا و مواد و مصالح نصب شوند که
هنگام کار کردن برای اشتعال های ایجاد آنها خطرساز نباشد حداقل فاصله دستگاه گازسوز از اشیا و مواد
قابل اشتعال به شرح جدول است

جدول ۱-۷-۱۷ حداقل فواصل نصب وسایل گازسوز از اطراف

دستگاههای گازسوز	فاصله مجاز
کلیه دستگاههای گازسوز که روی کف نصب می‌شوند: (بخاری- آبگرمکن- پکیج و ...)	۴۵ سانتی‌متر از اطراف ۷۵ سانتی‌متر از بالا
اجاق گاز خانگی (کابینتی)	۷۵ سانتی‌متر از بالا
بخاری دیواری	۱۰۰ سانتی‌متر از اطراف ۱۰۰ سانتی‌متر از بالا

۳-۴-۷-۱۷ فاصله دودکش و لوله رابط دودکش از اشیا و مواد قابل اشتعال
حداقل فاصله مجاز دودکش و لوله رابط دودکش از اشیا و مواد قابل اشتعال ۵۰ سانتی‌متر می‌باشد.

۵-۷-۱۷ روش‌های تأمین هوای لازم برای احتراق و تهویه

۱-۵-۷-۱۷ حدود و دامنه کار

الف) متظور از «تأمین هوای احتراق» در این بخش، تأمین هوای لازم و کافی برای فضاهایی از ساختمان است که دستگاههای گازسوز در آنها نصب می‌شود.

ب) شرایط مذکور در این بخش به دستگاههای مربوط می‌شود که در داخل ساختمان کار گذاشده شده یا برای احتراق، تهویه و رقیق‌سازی گازهای دودکش آنها از هوای داخل ساختمان استفاده می‌گردد.

پ) شرایط مذکور در این بخش در موارد زیر به کار نمی‌رود:

(۱) دستگاههای گازسوزی که تمام هوای لازم برای احتراق آنها مستقیماً از فضای خارج ساختمان تأمین شود و نیز تمام گازهای دودکش آنها در فضای خارج ساختمان آزاد گردد.

(۲) دستگاههای گازسوزی که در خارج ساختمان قرار می‌گیرند و دارای محفظه کامل سربسته‌ای به‌شکل جزئی از کوره باشد و از هوای خارج ساختمان برای احتراق و رقیق‌سازی گازهای دودکش استفاده می‌کنند (مانند مشتعل گازسوز سونای خشک).

ت) شرایط تأمین هوای لازم برای احتراق انواع دستگاههای گازسوز، در زمان طراحی، اجرا، بازرسی و صدور تأییدیه جهت سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها، باید طبق الزامات این بخش از مقررات انجام گیرد.

ث) برای هر قسمت از ساختمان که در آن دستگاههای گازسوز مانند دیگ آب گرم یا بخار، کوره هوای گرم، آبگرمکن، بخاری و دستگاههای مشابه، نصب می‌شود باید هوای لازم برای احتراق به‌مقدار لازم و کافی و مناسب برای احتراق گاز، تأمین شود.

(کلیات)

الف نصب دستگاههای گازسوز در فضای کامل بسته و بدون هرگونه پیش‌بینی برای دریافت هوای احتراق مجاز نیست

ب دستگاههای گازسوز باید در محلی نصب گردد که تعویض هوا در آن محل بهقدرتی باشد که در شرایط کار معمولی دستگاهها، احتراق رضایت‌بخش گاز و تخلیه مناسب گازهای دودکش را امکان‌پذیر سازد دستگاهها باید طوری قرار گیرند که باعث از بین رفتن جریان مناسب هوا در محیط بسته‌ای که در آن قرار دارند، نگردد بهفضاهایی که منفذ آنها بهخارج بهحدی است که نفوذ معمولی هوا بهآنها برای تأمین هوای لازم دستگاه کافی نمی‌باشد، باید با روش‌های مختلف، هوای کافی وارد شود

3-5-7-17

(انواع فضا)

انواع فضا در این بخش، با توجه بهامکان و نحوه تأمین هوای لازم و کافی برای دستگاههای گازسوز که در آنها نصب می‌گردد، تعیین می‌شود

الف فضا با درزبندی معمولی فضایی که جدارهای خارجی آن، از قبیل درز درها و پنجره‌ها بدون نوار دربندی، ساخته شده باشد

ب فضا با درزهای هوابند فضایی که جدارهای خارجی آن، از قبیل درز درها و پنجره‌ها، محل عبور لوله‌ها و کابل‌ها و غیره با نوارهای درزبندی یا وسایل دیگر، حفاظت شده باشد

4-5-7-17

(منابع غیرمجاز تأمین هوای احتراق)

الف تأمین هوای احتراق از منابع زیر مجاز نیست

(2) فضایی که در آن گازهای خطرناک وجود داشته باشد

(3) فضایی که در آن بخارهای قابل اشتعال وجود داشته باشد

(4) فضایی که در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشار یابد

از موتورخانه تبرید ساختمان برای فضاهای مجاور

از اتاق خواب یا حمام

5-5-7-17

(تأمین هوای کف کاذب)

الف در صورتی که هوای احتراق فضایی که دستگاه گازسوز در آن نصب می‌شود از کف کاذب ساختمان همین شود، در این صورت فضای کف کاذب باید بههوای آزاد بیرون بهصورت مستقیم مرتبط باشد

جريان هوای آزاد بیرون باید، بدون هیچ مانع، مسیر داخل فضای زیر کف کاذب را تا درجه ورود هوا

(2) از کف به داخل فضای نصب دستگاه طی کند

دهانه ورود هوا از بیرون به داخل فضای زیر کف کاذب و دهانه ورود هوا از کف کاذب به داخل فضای

(3) محل نصب دستگاه باید برابر هم و دست کم به اندازه مورد نیاز دستگاه براساس محاسبات باشد

سطح مقطع مسیر عبور هوا از فضای زیر کف کاذب باید براساس اصول محاسبات کانال های تأمین

هوا صورت گیرد

6-5-7-17

() تأمین هوا از فضای زیر شیروانی

الف در صورتی که هوای احتراق فضایی که دستگاه گازسوز در آن نصب می شود، از فضای زیرشیروانی

(م) اختمن تأمین شود، در این صورت فضای زیر شیروانی باید مستقیماً به هوای آزاد بیرون مربوط باشد

جريان هوای آزاد بیرون باید بدون هیچ مانع، مسیر داخل فضای زیر شیروانی را تا دهانه ورود هوا

(2) به داخل محل نصب دستگاه طی کند

اندازه دهانه ورودی هوا به داخل فضای زیر شیروانی و دهانه کanal انتقال هوا به فضای محل نصب

دستگاه باید برای تأمین هوای احتراق دستگاه براساس محاسبات دریچه های تأمین هوا تعیین گردد

7-5-7-17

() تأمین هوا از داخل

(ن) فضای پادرزیندی معمولی

در ساختمان های پذیرنده معمولی که حجم فضای نصب دستگاه های گازسوز بیش از یک

مترمکعب برای هر کیلوکالری در ساعت باشد، تعویض هوای طبیعی با نفوذ هوا به داخل آن

(2) فضای برای تأمین هوای احتراق مورد نیاز دستگاه های آن، کافی است 17

اگر حجم فضای نصب دستگاه کمتر از یک متر مکعب برای هر کیلوکالری در ساعت باشد و

هوای احتراق از فضای مجاور آن تأمین شود، در این ۰.۷۷ مجموع حجم فضای محل نصب دستگاه

و فضای مجاور باید دست کم یک متر مکعب برای هر کیلوکالری در ساعت باشد

- برای جریان هوای بین محل نصب دستگاهها و فضای مجاور دست کم دو ۰.۹۳ باز بدون مانع باید

پیش بینی شود که یکی به فاصله سانتی متر از کف و دیگری به فاصله سانتی متر از سقف،

روی در یا جدار بین این دو فضا نصب شوند

38

- سطح آزاد هریک از این دهانه ها باید دست کم برابر یک سانتی متر ۰.۶۴۵ براي هر کیلوکالری در

ساعت باشد سطح آزاد هریک از این دهانه ها، بهر حال، نباید از سانتی متر مربع کمتر باشد

توضیح: در صورت نصب بخاری دودکش دار در اتاق خواب باید درزیندی به گونه ای باشد که تأمین هوای

مورد نیاز از فضاهای مجاور امکان پذیر باشد حمام های مرتبط با اتاق خواب ها فضاهای مجاور محسوب

نمی شوند

۳) محدودیت نصب وسایل گازسوز پر مصرف (بالاتر از ۱/۵ متر مکعب در ساعت) در واحدهای کوچکتر از ۶۰ مترمربع

نصب وسایل گازسوز پر مصرف مانند آپگرمکن فوری و یکیج در واحدهای مسکونی یا غیرمسکونی که مساحت آنها کمتر از ۶۰ مترمربع می‌باشد ممنوع است مگر آنکه واک مردنیاز جهت احتراق گاز مصرفی آنها از طریق دریچه دائمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد تأمین گردد.

در این صورت برای استفاده از هوای خارج از ساختمان، مساحت دریچه از جدول ۲-۷-۱۷ به دست می‌آید:

جدول ۲-۷-۱۷ ابعاد دریچه دائمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد

ردیف	حداکثر ظرفیت دستگاه (کیلوکالری در ساعت)	مساحت دریچه (سانتی متر مربع)	ابعاد دریچه (سانتی متر * سانتی متر)
۱	۳****	۱۵۰	۱۰ * ۱۵
			۷/۵ * ۲۰
			۵ * ۳۰
۲	۵****	۲۱۰	۱۴ * ۱۵
			۱۰/۵ * ۲۰
			۷ * ۳۰
۳	۷****	۲۵۰	۱۵ * ۱۶
			۱۲/۵ * ۲۰
			۸/۵ * ۲۰

نکته مهم:

محل قرار گرفتن منفذ باید حداقل یک متر در هر یک از ترازهای افقی و عمودی از انتهای دودکش فاصله داشته باشد.

ب) فضای با درزهای هوابند

۱) در صورتی که ساختمان با درزهای هوابند باشد، هوای مورد نیاز فضایی که در آن دستگاههای گازسوز نصب می‌شود، چه حجم این فضا کافی باشد (بیش از یکمتر مکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت) و چه حجم آن کافی نباشد، بهر حال باید از خارج ساختمان تأمین شود.

۷-۱۷-۸-۵ تأمین هوا از خارج

الف) در شرایط زیر که تأمین هوای احتراق از فضای محل نصب دستگاههای گازسوز ممکن نباشد، تمام

یا قسمتی از هوای مورد نیاز باید از خارج ساختمان تأمین شود:

(۱) در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاه‌ها کمتر از یکمتر مکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت باشد.

(۲) در صورتی که مجموع حجم فضای نصب دستگاه‌ها و فضای مجاور کمتر از یکمتر مکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت باشد.

(۳) در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاه‌ها و یا مجموع آن با فضای مجاور بیش از یکمتر برای هر ۱۷۷ کیلوکالری باشد ولی ساختمان با درزهای هوابند باشد.

ب) **نحوه دریافت هوا از خارج**

برای تأمین هوای احتراق دستگاه گازسوز، نصب دهانه مستقیم از فضای محل نصب دستگاه به خارج از ساختمان، یا از طریق کانال افقی یا قائم، با در نظر گرفتن الزامات زیر کافی است:

– یک دهانه برای ورود هوا، به فاصله ۳۰ سانتی‌متر از سقف، نصب شود.

– سطح آزاد دهانه باید دست کم یک‌سانتی‌متر مربع برای هر ۱۱۶ کیلوکالری در ساعت باشد.

– سطح مقطع کانال باید دست کم برابر سطح آزاد دهانه دریافت هوا باشد.

۹-۵-۷-۱۷ تأمین همزمان هوا از داخل و خارج

الف) **فضای با حجم ناکافی**

در ساختمان با درزبندی معمولی، در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاه‌های گازسوز ناکافی (کمتر از یکمتر مکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت) باشد، باید با نصب دهانه‌های دریافت هوا از خارج، هوای مورد نیاز احتراق را به طور همزمان از داخل و خارج تأمین کرد.

– دریافت هوا از خارج باید با نصب دهانه‌های باز و مستقیم روی جدارهای فضای محل نصب دستگاه‌ها، نصب کانال افقی یا قائم، به ترتیبی که در تأمین هوا از خارج آمده صورت گیرد.

– مقدار هوای داخل به اضافه جمع کل هوای دریافتی از دهانه‌های مستقیم، کانال افقی یا قائم باید برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق دستگاه‌ها، کافی باشد.

ب) **فضای با حجم کافی**

در ساختمان با درزهای هوابند، در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاه‌های گازسوز کافی (بیش از یک مترمکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت) باشد، باید با نصب دهانه‌های دریافت هوا از خارج، هوای مورد نیاز احتراق را به طور همزمان از داخل و خارج تأمین کرد.

– دریافت هوا از خارج باید با نصب دهانه‌های باز و مستقیم روی جدارهای فضای محل نصب دستگاه‌ها، نصب کانال افقی یا قائم، به ترتیبی که در «تأمین هوا از خارج» آمده، صورت گیرد.

– علاوه بر آن لازم است یک دهانه هوای اضافی برای دریافت مستقیم هوا از خارج، با سطح آزاد

یک سانتی متر مریع برای هر کیلوکالری در ساعت نیز پیش بینی شود

10-5-7-17

(تأمین مکانیکی هوا)

الف تأمین هوا احتراق برای فضایی که در آن دستگاه های گازسوز نصب شده باشد، ممکن است جزیی از سیستم تعویض هوای مکانیکی ساختمان، یا قسمت هایی از فضاهای ساختمان باشد در این

(1) حالت الزامات زیر باید رعایت شود

سیستم تعویض هوای مکانیکی نباید در فضایی که در آن دستگاه های گازسوز نصب می شود فشار (2) منفی ایجاد کند، تا در کار مشعل اختلال ایجاد نشود

سیستم تعویض هوای مکانیکی و مشعل هریک از دستگاه ها باید بهم وابسته و مرتبط باشد، به طوری که اگر سیستم تعویض هوای مکانیکی از کار بیفتاد، مشعل دستگاه ها هم به طور خودکار

(خاموش شود)

ب مقدار تعویض هوا

مقدار هوا که توسط سیستم تعویض هوای مکانیکی به داخل فضای ۵۵ جول نصب دستگاه های گازسوز فرستاده می شود، باید دست کم برابر یک متر مکعب در ساعت برای هر کیلوکالری در ساعت باشد

11-5-7-17

(عدم اختلال در تأمین هوا احتراق)

الف در هر فضایی که در آن دستگاه گازسوز نصب می شود باید گردش آزاد هوا وجود داشته باشد

ب در هر فضایی که در آن دستگاه گازسوز نصب می شود نباید دستگاه دیگری که جریان انتقال هوا را مختل می کند نصب شود

12-5-7-17

(دهانه ها و کاتال ورود هوا)

الف دهانه های ورود هوا

دهانه های ورود هوا باید از نوعی باشد که در برابر ورود هوا مانع ایجاد نکند

* 12 - اگر روی دهانه ورودی هوا توری سیمی نصب می شود، اندازه چشم های توری باید دست کم میلی متر باشد

75 - اگر روی دهانه ورودی هوا، دریچه هوا بیرون از نوع فلزی، نصب می شود، سطح آزاد آن باید در صد محاسبه شود، مگر آنکه سازنده نسبت دیگری توصیه کرده باشد

25 - اگر روی دهانه ورودی هوا دریچه هوا بیرون از نوع چوبی، نصب می شود سطح آزاد آن باید در صد محاسبه شود

ب) کانال هوا

در صورت نصب کنال، سطح مقطع آن بر حسب طول کانال از نمودارهای ۷-۱۷-الف و ب بدست می‌آید.

۱) کانال هوای ورود یا گردش هوا به فضای محل نصب دستگاه‌های گازسوز باید از جنس فولادی چالوئیزه باشد.


۲) طراحی و ساخت کانال هوا باید بارعایت الزامات مندرج در بخش ۵ «کانال کشی» مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان انجام گیرد.

۳) سطح آزاد و بدون مانع هر کانال نباید از 10 ± 10 سانتی‌متر کمتر باشد.

۱۷-۵-۷-۱۳ ضوابط نصب دریچه و کانال‌های متصل به هوای آزاد


در صورتی که هوای احتراق دستگاه گازسوز از طریق دریچه یا کانال مرتبط با فضای آزاد تأمین گردد، محور کانال باید غیرمستقیم نباشد و در دو انتهای آن، کرکره چوبی محافظ و توری فلزی به طوری تعییه گردد که کانال با تعییه مسیر غیرمستقیم برای عبور جریان هوا، کرکره چوبی یا فلزی در دو انتها و توری فلزی (و یا تلفیقی از آنها) تغذیه (۱) روی دریچه یا کانال، یا در کنار آن، عبارت «مخصوص عبور جریان هوای وسیله گازسوز- به هیچ وجه مستند نشود» به صورت واضح و قلبل رؤیت نوشته شود.

تغذیه (۲) استفاده کننده از دستگاه گازسوز مجاز به استفاده دریچه یا کانال ارتباط به فضای آزاد نمی‌باشد.

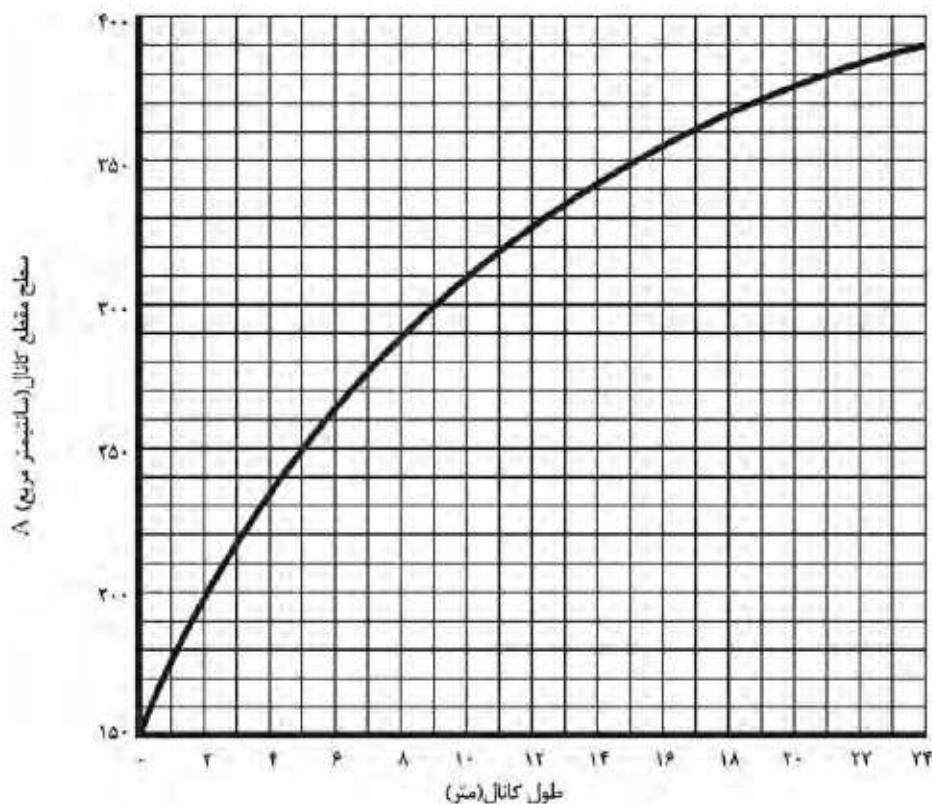

-7-17 () - ()

نمودار الف طول سطح مقطع کانال های تأمین هوای احتراق، در صورتی که از یک کانال تهویه استفاده گردد

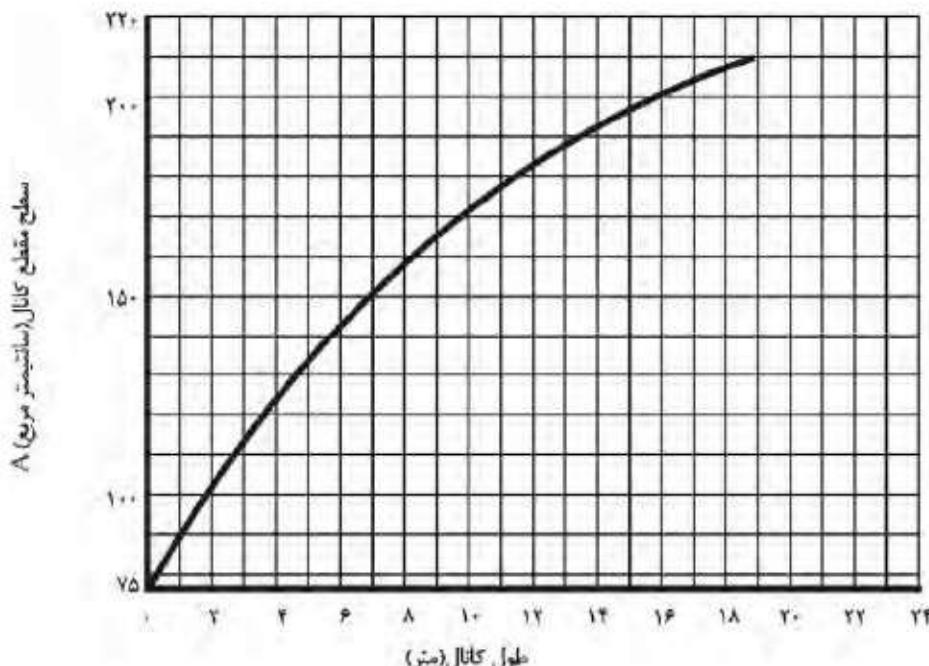

() - 7-17
نمودار ب طول سطح مقطع کانال‌های تأمین هوای احتراق، در صورتی که از دو کانال تهویه استفاده گردد

8-17

دودکش‌های دستگاه‌های گازسوز ساختمان‌ها

1-8-17

کلیات 1-1-8-17

بهمنظور تخلیه کامل محصولات احتراق دستگاه‌های گازسوز و بهعنوان بینان تأمین اینمی و حفظ جان ساکنین ساختمان‌ها، طراحی، اجرا و کنترل دودکش‌های دستگاه‌های گازسوز براساس اصول مهندسی الزامی است

2-1-8-17

مهندس ناظر موظف است در زمان تأیید لوله‌کشی گاز ساختمان، از مناسب بودن نحوه خروج محصولات احتراق دودکش برای هر شیر مصرف و همچنین تأمین هوای لازم برای وسیله گازسوز اطمینان حاصل نماید

3-1-8-17

(گلرای) و اجرای دودکش مشترک برای چند دستگاه گازسوز که در طبقات متوازی قرار دارند حداقل طبقه بهمتری مجاز است که هوای مورد نیاز احتراق مستقیماً از فضای آزاد تأمین گردد در صورتی که تأمین هوای احتراق از فضای مسکونی باشد اجرای دودکش مشترک مجاز نیست

4-1-8-17

گازهای حاصل از احتراق دستگاه‌های گازسوز باید مطابق این مقررات و با رعایت دستورالعمل سازنده دستگاه، مستقیماً و بدون برخورد با مانع، بههوای آزاد هدایت شود

5-1-8-17

محل اتصال دودکش به کوره‌هایی که با گاز طبیعی در شرایط اتسمفریک کار می‌کنند، باید در بالاترین قسمت کوره قرار گرفته باشد

()

6-1-8-17

در کوره‌هایی که دهانه خروجی دود از کوره محل اتصال کوره به دودکش در قسمت


پایین کوره قرار دارد، باید از بالاترین نقطه محفظه کوره به وسیله لوله‌ای با قطر حداقل یک اینچ به قسمت عمودی لوله دودکش متصل نمود تا گاز از این معبر خارج شده و در بالای کوره جمع نشود و هنگام روشن کردن مشعل، انفجار ایجاد نگردد.

۲-۸-۱۷ تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گازسوز

۱-۸-۲-۱ برای تعیین قطر دودکش‌های فلزی یا سیمانی برای یک دستگاه گازسوز از جدول ۱-۸-۱۷ استفاده گردد.

تذکرہ: تعیین قطر دودکش برای مقادیر خارج از جدول باید براساس محاسبات مهندسی انجام پذیرد.

۲-۲-۸-۱۷ اگر قطر دودکش به دست آمده از جدول کمتر از اندازه قطر محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز باشد، استفاده از دودکش با قطر کوچکتر مجاز است مشروط بر اینکه:
الف) ارتفاع کل دودکش (H) حداقل ۳ متر باشد.

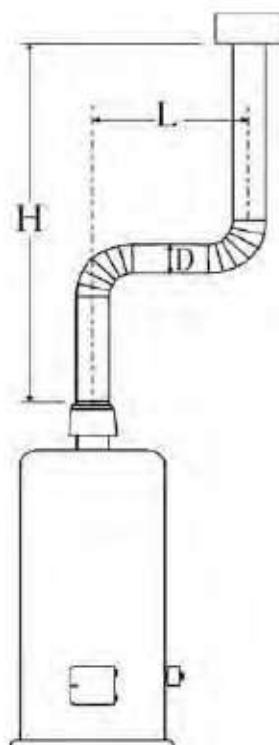

شکل ۱-۸-۱۷ ۱- دودکش فلزی یا سیمانی جهت استفاده یک دستگاه گازسوز.

12

ب) قطر دودکش برای محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز به قطر اینچ و کمتر از آن،

12

() بیش از یک اندازه جدول کوچک نشده باشد

ج) قطر دودکش برای محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز به قطر بیشتر از اینچ، بیش

از دو اندازه جدول کوچک نشده باشد

(L=0) 3-2-8-17

طول افقی لوله رابط برابر به معنی دودکشی است که مستقیماً و به طور قائم بر روی محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز نصب شده باشد

4-2-8-17

برای محاسبه قطر دودکش دستگاه‌های گازسوزی که در مناطق مرتفع نصب می‌شوند، مصرف گاز دستگاه در سطح دریا ملاک خواهد بود

3-8-17 1-3-8-17 تعیین قطر دودکش مشترک و لوله رابط

استفاده از دودکش مشترک برای وسایل گازسوزی که هوا مورد نیاز آنها از بیرون تأمین نمی‌گردد، ممنوع است استفاده از دودکش مشترک فقط برای وسایل گازسوزی که هوا مورد نیاز آنها از هوای آزاد تأمین می‌گردد مجاز است

2-3-8-17

برای تعیین قطر دودکش‌های مشترک فلزی تک‌جداره یا سیم‌ساخته ۱۷-۸-۲ استفاده بیش از یک دستگاه گازسوز، که در یک طبقه نصب شده‌اند، به جدول و شکل مراجعه شود

() 3-3-8-17

اتصال دودکش مستقل یا مشترک وسایل گازسوز بدون فن به دودکش وسایل گازسوز فن دار و بالعکس مجاز نیست

() 4-3-8-17

وسایل گازسوز دارای مشعل تحت فشار فن دار که در طبقات مختلف نصب می‌شوند باید دارای دودکش مستقل باشند و استفاده از دودکش مشترک در این شرایط مجاز نمی‌باشد

5-3-8-17

روش طراحی دودکش مشترک وسایل گازسوز ساختمان‌های چند طبقه جهت هر

قسمت

1-3-8-17 3-8-17

روش تعیین قطر لوله‌های رابط و دودکش‌ها با ملاحظه شکل و بند به شرح زیر است

الف اندازه لوله رابط دودکش بستگی دارد به


(2) ظرفیت حرارتی دستگاه گازسوز (R)

(3) ارتفاع لوله رابط

(4) فاصله مرکز (H) سه راهی مجاور

(5) ارتفاع کل 1-8-2 هر دستگاه گازسوز

الف رابطها جدول

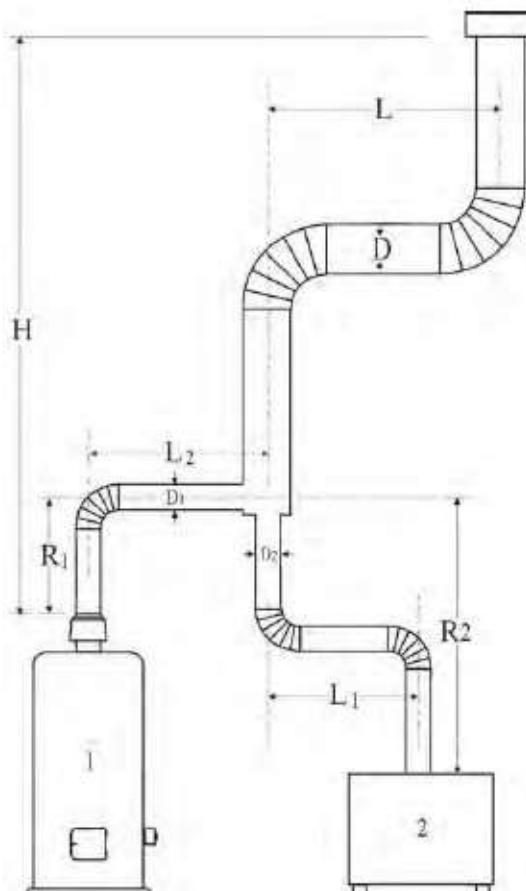

2-8-17

دودکش فزی یا سیمانی پیش ساخته جهت دو چند دستگاه گازسوز که در یک طبقه نصب شده اند شکل شماتیک است

ب اندازه دودکش مشترک بستگی دارد به


(2) کل ظرفیت H حرارتی

(3) ارتفاع h

(4) -2-8-1

جدول ب

قسمت قائم دودکش مشترک بدون خم

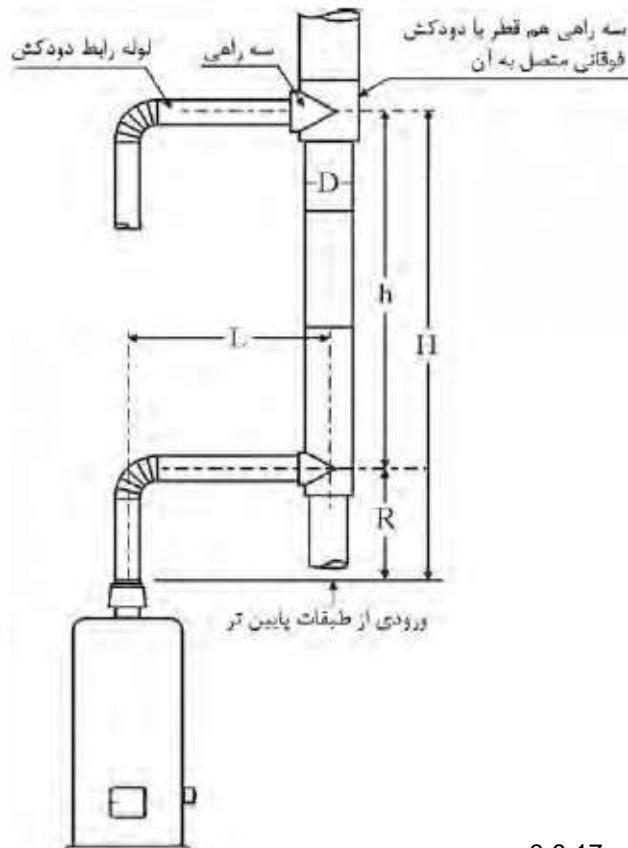

3-8-17

شکل شمای دودکش مشترک ساختمان‌های چندطبقه برای هر قسمت

6-3-8-17

در ساختمان‌های چند طبقه، اندازه قطر پایین‌ترین لوله رابط و قسمت h که گاز را

به پایین‌ترین سه راهی دودکش H اصلی یا دودکش مشترک هدایت می‌کند باید از جدول محاسبه

شود در این رابطه ارتفاع از محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز تا سه راهی پایین

طبقه منظور گردد

جدول ۱۷-۸-۱ ظرفیت دودکش‌های فلزی تک‌جداره یا سیم‌لی پیش‌ساخته جهت استفاده یک دستگاه گازسوز

ارتفاع (متر) H	طول افقی لوله رابطه (متر) L	قطر دودکش (میلی‌متر)				
		۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰
		حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه‌های گازسوز (۱۰۰۰ کیلوکالری)				
۳	*	۲۱/۲۰	۵۱/۰۰	۹۳/۹۰	۱۵۳/۰۰	۲۳۰/۴۰
	.۰/۶	۱۶/۹۰	۴۲/۴۰	۷۸/۵۰	۱۲۷/۵۰	۱۹۱/۹۰
	۱/۵	۱۵/۴۰	۳۸/۶۰	۷۲/۹۵	۱۲۱/۲۰	۱۸۲/۸۰
	۳	۱۳/۶۰	۳۶/۱۰	۶۹/۲۰	۱۱۴/۹۰	۱۷۶/۸۰
	۴/۵	۱۱/۶۰	۳۲/۸۰	۶۵/۱۵	۱۰۹/۱۰	۱۶۸/۲۰
۴/۵	*	۲۲/۰۰	۵۶/۳۰	۱۰۶/۱۰	۱۷۲/۷۰	۲۶۲/۶۰
	.۰/۶	۱۸/۲۰	۴۷/۰۰	۸۸/۴۰	۱۴۳/۹۰	۲۱۸/۴۰
	۱/۵	۱۶/۹۱	۴۲/۹۰	۷۲/۱۰	۱۳۶/۴۰	۲۰۸/۳۰
	۳	۱۴/۶۰	۳۹/۹۰	۷۷/۸۰	۱۲۹/۸۰	۲۰۰/۷۵
	۴/۵	۱۲/۶۲	۳۶/۴۰	۷۳/۵۰	۱۲۳/۲۰	۱۹۱/۹۰
	۶	مجاز نیست	۳۳/۳۰	۶۸/۹۰	۱۱۷/۷۰	۱۸۲/۲۰
۶	*	۲۵/۵۰	۶۳/۶۰	۱۱۸/۷۰	۱۹۴/۴۰	۳۰۰/۵۰
	.۰/۶	۲۰/۲۰	۵۳/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۶۱/۹۰	۲۵۰/۰۰
	۱/۵	۱۸/۷۰	۴۸/۵۰	۹۱/۹۰	۱۵۴/۰۰	۲۳۸/۶۰
	۳	۱۶/۴۰	۴۴/۹۰	۸۷/۱۰	۱۴۴/۲۰	۲۲۹/۸۰
	۴/۵	۱۳/۹۰	۴۱/۲۰	۸۲/۳۰	۱۳۸/۹۰	۲۱۹/۷۰
	۶	مجاز نیست	۳۷/۶۰	۷۷/۳۰	۱۲۲/۶۰	۲۱۰/۱۰
۹	*	۲۷/۳۰	۶۹/۷۰	۱۳۳/۶۰	۲۲۱/۷۰	۳۴۰/۶۰
	.۰/۶	۲۱/۲۰	۵۸/۱۰	۱۱۱/۴۰	۱۸۴/۳۰	۲۸۷/۹۰
	۱/۵	۱۹/۷۰	۵۳/۰۰	۱۰۳/۵۰	۱۷۵/۲۵	۲۷۲/۷۰
	۳	۱۷/۱۷	۴۹/۵۰	۹۸/۰۰	۱۶۵/۶۵	۲۶۵/۱۵
	۴/۵	مجاز نیست	۴۴/۷۰	۹۲/۴۰	۱۵۷/۸۰	۲۵۲/۵۰
	۶	مجاز نیست	۴۱/۲۰	۸۶/۹۰	۱۵۰/۵۰	۲۴۲/۴۰
	۹	مجاز نیست	۷۴/۵۰	۱۳۶/۴۰	۲۲۴/۷۰	
۱۵	*	۳۰/۳۰	۷۸/۳۰	۱۴۹/۰۰	۲۴۷/۵۰	۳۹۱/۴۰
	.۰/۶	۲۹/۰۰	۶۵/۶۵	۱۲۴/۲۰	۲۰۷/۱۰	۳۲۵/۷۵
	۱/۵	مجاز نیست	۵۹/۱۰	۱۱۹/۷۰	۱۹۷/۰۰	۳۱۰/۸۰
	۳	مجاز نیست	۵۵/۸۰	۱۱۵/۱۵	۱۸۴/۳۰	۳۰۰/۱۵
	۴/۵	مجاز نیست	۵۰/۰۰	۱۰۲/۸۰	۱۷۸/۰۰	۲۸۵/۳۵
	۶	مجاز نیست	۴۷/۰۰	۹۷/۰۰	۱۶۹/۲۰	۲۷۲/۷۰
	۹	مجاز نیست	۸۳/۳۰	۱۵۲/۸۰	۲۵۵/۱۰	

جدول ۲-۸-۱۷ ظرفیت دودکش‌های فلزی تک‌جداره یا سیمانی پیش‌ساخته جهت استفاده بیش از یک دستگاه گازسوز

(الف) ظرفیت لوله رابط دودکش

ارتفاع H (متر)	ارتفاع رابط (متر) R	قطر لوله رابط (میلی‌متر) D		
		۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰
		حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه‌های گازسوز (۱۰۰۰ کیلوکالری)		
۴/۵	۰/۳	۱۱/۱۰	۲۹/۵۰	۶۰/۶۰
	۰/۶	۱۴/۱۰	۳۳/۸۰	۶۶/۹۰
	۰/۹	۱۶/۲۰	۳۹/۱۰	۷۵/۲۰
۹ و بیشتر	۰/۳	۱۲/۴۰	۳۲/۶۰	۶۸/۲۰
	۰/۶	۱۴/۶۰	۳۶/۶۰	۷۴/۵۰
	۰/۹	۱۷/۲۰	۴۱/۴۰	۸۱/۱۰

(ب) ظرفیت دودکش مشترک قائم بدون لوله رابط

ارتفاع H (متر)	قطر دودکش مشترک				
	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰
	حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه‌های گازسوز (۱۰۰۰ کیلوکالری)				
۳	۱۴/۹۰	۳۴/۳۰	۶۳/۱۰	۹۶/۷۰	۱۴۱/۴۰
۴/۵	۱۷/۹۰	۴۲/۴۰	۷۷/۰۰	۱۲۱/۲۰	۱۷۴/۲۰
۶	۲۰/۳	۴۷/۰۰	۸۵/۹۰	۱۳۸/۹۰	۱۹۹/۵۰
۹	مجاز نیست	۵۴/۳۰	۱۰۱/۰۰	۱۶۴/۱۰	۲۳۷/۴۰
۱۵	مجاز نیست	۱۲۳/۷۰	۲۰۴/۵۰	۳۰۰/۵۰	

۷-۳-۸-۱۷ قطر لوله رابط دودکش‌های مشترک طبق جدول‌های ۲-۸-۱۷-الف و ۲-۸-۱۷-ب می‌باشد.

۸-۳-۸-۱۷ هر خم ۹۰ درجه اضافه بر روی خم اول، ظرفیت لوله رابط دودکش مشترک را ۱۰٪ کاهش می‌دهد.

۹-۳-۸-۱۷ بدون در نظر گرفتن جدول ظرفیت، در صورت تساوی قطر لوله رابط و قطر دودکش مشترک، باید قطر دودکش مشترک حداقل یک اندازه بزرگتر باشد.

۱۰-۳-۸-۱۷ کلیه اتصالات مورد مصرف جهت اتصال لوله رابط‌ها به دودکش مشترک باید همانند از

دودکش مشترک در محل تقاطع لوله رابط با دودکش باشد

11-3-8-17 (H)

در مورد ساختمان‌های چندطبقه، ارتفاع در هر قسمت از دودکش، فاصله عمودی بین محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز تا مرکز سه‌راهی بعدی طبقه فوقانی است

4-8-17

نکات ضروری برای طراحی و اجرای دودکش‌ها

هر مصرف‌کننده درون سوز مانند بخاری، آبگرمکن و غیره باید دارای دودکش مناسب و لوله رابط مستقل باشد

2-4-8-17

لوله رابط و اتصالات آن در دودکش‌های مشترک باید از نوع فلزی باشد

3-4-8-17

اتصال لوله‌های رابط دودکش مشترک فقط باید با استفاده از سه‌راهی اتصال پیش‌ساخته انجام شود اتخاذ روش‌های دیگر برای گرفتن انشعاب مجاز نیست

4-4-8-17

برای تعییج ۱۷۵/۲۰۰ دودکش و لوله رابط فلزی پیش‌ساخته برای بیش از یک دستگاه گازسوز در یک طبقه از جدول الف و ب استفاده شود

5-4-8-17

به‌منظور تعیین قطر دودکش ۷۴۸/۷۳۶ تک‌جداره فلزی یا پیش‌ساخته سیمانی برای بیش از یک دستگاه گازسوز در یک طبقه از جدول استفاده شود

6-4-8-17

شیر مصرف‌کننده باید در محلی که دودکش وجود دارد یا نصب آن امکان‌پذیر است، نصب گردد

7-4-8-17 2/5 0/45

حداکثر طول ۰/۴۵ رابط باید ۲۹۵/۲۷۵ برای هر سانتی‌متر قطر لوله رابط باشد در صورتی که طول لوله رابط از سانتی‌متر قطر بیشتر باشد، باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع لوله رابط و یا ارتفاع کل دودکش ظرفیت مورد نظر تأمین گردد

8-4-8-17

در صورت نصب دو دستگاه گازسوز در یک طبقه، دودکش مشترک باید نزدیک‌تر و یا مستقیماً روی دستگاه گازسوز کوچک‌تر قرار گیرد

۸-۱۷ دودکش‌های دستگاه‌های گازسوز ساختمان‌ها

۹-۴-۸-۱۷ قطر لوله‌های رابط باید مساوی یا بزرگتر از اندازه محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز باشد.

۱۰-۴-۸-۱۷ برای انتخاب قطر دودکش دستگاه‌های گازسوزی که در مناطق مرتفع نصب می‌شوند، ظرفیت حرارتی وسیله گازسوز در سطح دریا ملاک می‌باشد.

۱۱-۴-۸-۱۷ برای چند دستگاه گازسوز که در یک طبقه قرار گرفته‌اند، ارتفاع (H) از بالاترین مجرای خروجی محصولات احتراق دستگاه گازسوز تا انتهای دودکش اصلی محاسبه شود.

۱۲-۴-۸-۱۷ ضخامت دودکش و لوله رابط فلزی باید مطابق جدول ۳-۸-۱۷-الف و ب در نظر گرفته شود.

جدول ۳-۸-۱۷-الف حداقل ضخامت ورق لوله رابط دودکش

ضخامت ورق فولادی گالوانیزه		قطر لوله رابط دودکش	
اینچ	میلی‌متر	اینچ	سانتی‌متر
۰/۰۲۲	۰/۶	۵ تا	۱۲
۰/۰۲۸	۰/۷	۶ تا	۲۲ تا ۱۳
۰/۰۳۴	۰/۹	۱۰ تا	۴۰ تا ۲۳
۰/۰۶۴	۱/۵	بزرگتر	

جدول ۳-۸-۱۷-ب ضخامت ورق دودکش قائم فلزی

حداقل ضخامت ورق دودکش (میلی‌متر)	سطح مقطع دودکش (سانتی‌متر مربع)
۱/۵	۹۹۵ تا
۲	۱۲۹۰ تا ۹۹۶
۲/۵	۱۶۴۰ تا ۱۲۹۱
۳/۵	۱۶۴۰ از

۱۳-۴-۸-۱۷ استفاده از لوله‌های قابل انعطاف (خرطومی یا آکاردنونی) به عنوان دودکش ممنوع است.

۱۴-۴-۸-۱۷ مقادیر «حداکثر ظرفیت حرارتی وسایل گازسوز» مندرج در جدول‌های این بخش برمبنای نصب دو زانویی ۹۰ درجه در لوله‌های رابط ارایه گردیده‌اند. به ازای اضافه شدن هر زانویی ۹۰

مبحث هفدهم

()

درجه و یا معادل آن ده درصد از ظرفیت حرارتی دودکش مندرج در جدول کاسته خواهد شد

15-4-8-17

درونویابی در مقادیر جدول‌های این بخش مجاز است، ولی برونویابی مجاز نیست

16-4-8-17

3 حداقل فاصله کلاهک دودکش با کولرهای آبی و دریچه‌های تأمین هوای ساختمان باید

متر در نظر گرفته شود

10

17-4-8-17

حداقل قطر دودکش 16 وسایل گازسوز سانتی‌متر می‌باشد و چنانچه محاسبات

کمتر از قطر مذکور باشد حداقل همان سانتی‌متر باید رعایت شود

18-4-8-17

در دودکش‌های مشترک می‌توان حداکثر قطر محاسبه شده دودکش را از ابتدا تا انتهای

یکسان در نظر گرفت

5-8-17

1-5-8-17 ضوابط مربوط به نصب دودکش‌ها

انتهای کلیه دودکش‌ها باید حداقل یک متر از سطح پشت‌بلو بالاتر بوده و از دیوارهای

جانبی نیز 60 سه متر فاصله داشته باشد در صورتی که فاصله کمتر از متر باشد انتهای دودکش

باید حداقل سانتی‌متر از پلندترین دیوار مجاور بالاتر قرار گیرد

2-5-8-17

قسمت قائم دودکش باید روی پایه‌های مناسب قرار گیرد تا وزن آن به پایه منتقل شود

ضمناً طول قائم دودکش توسط بسته‌های مناسب به دیوار محکم گردد

3-5-8-17

عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نمی‌باشد

120

4-5-8-17

جهت استفاده از بخاری دیواری باید دهانه دودکش حداقل در ارتفاع سانتی‌متر از

کف محل نصب تعیین شده باشد

-2-8-17

5-5-8-17

دودکش مشترک با شرایط مندرج در جدول الف حداکثر برای پنج طبقه

استفاده شود

6-5-8-17

در صورتی که ساختمان بیش از پنج طبقه باشد، باید از دو دودکش مشترک براساس

جدول‌های مربوطه استفاده شود

7-5-8-17

چنانچه دودکش در داکت نصب شود، داکت ویژه دودکش‌ها باید از بالا بههوای آزاد ارتباط داشته باشد این داکت نباید به قضاهای داخلی ساختمان راه داشته باشد

8-5-8-17

کلیه محل‌های اتصال دودکش باید کاملاً دودبند شود

9-5-8-17

() استفاده از قطعات لوله‌های سیمانی پیش‌ساخته سر صاف لب بهلب ممنوع می‌باشد و باید از نوع نر و ماده فنجانی استفاده شود

9-17

ضوابط بهره‌برداری و نگهداری از سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان‌ها

1-9-17

کلیات

به طور معمول دستورالعمل‌های بهره‌برداری از گاز طبیعی و توصیه‌های ایمنی در زمان عقد قرارداد و یا بعد از آن توسط شرکت گاز ناحیه در اختیار مشترکین قرار داده می‌شود با وجود این، در پیوست یک آهنگونه ۷-۱۷ نکات مهم آورده شده است

اجرای هرگونه تغییرات یا تعمیر در سیستم لوله کشی گاز موجود در ساختمان‌ها باید بر طبق این مقررات انجام شود

2-1-9-17

قبل از انجام هرگونه تعمیر و یا تغییر در سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه رسانده شود و بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، مجوز لازم اخذ گردد

3-1-9-17

هرگونه عملیات ساختمانی در ساختمان‌هایی که دارای سیستم لوله کشی گاز طبیعی هستند، باید به نحوی انجام شود که هیچ‌گونه آسیب و یا تنشی به سیستم لوله کشی گاز ساختمان وارد نشود

2-9-17

۱-۲-۹-۱۷ نکات قابل توجه در دوره بهره‌برداری

مشترک باید ۶-۱-۷-۲ کلید خاطر و دستورالعمل‌های ایمنی استفاده از گاز طبیعی را با توجه به مسئولیت‌های مندرج در رعایت نماید این ضوابط در پیوست یک راهنمای ایمنی آورده شده است

2-2-9-17

هرگونه تغییر در ساختمان محل نصب موتورخانه که منجر به کم شدن فضا و یا مسدود و یا کم شدن مسیرهای پیش‌بینی شده برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق شود، مجاز نیست

3-2-9-17

هرگونه تغییر در وسائل و لوازم گازسوز، اعم از اجاق گاز و یا سیستم حرارت مرکزی، که موجب افزایش مصرف گاز بیشتر از پیش‌بینی اولیه شود، مجاز نیست

4-2-9-17

هر نوع کنده‌کاری در مسیرهای عبور لوله گاز در داخل و یا خارج از ساختمان باید با آگاهی از مسیرهای عبور لوله گاز به‌نحوی انجام شود که به‌لوله و پوشش محافظ روی لوله هیچ‌گونه آسیبی وارد نشود

5-2-9-17

در صورت صدمه دیدن لوله گاز و یا پوشش روی آن در هنگام کنده‌کاری، هرگونه تعمیرات باید با اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه انجام شود

6-2-9-17

کنتور و تنظیم‌کننده فشار گاز که توسط شرکت گاز ناحیه نصب شده است، به‌هیچ‌وجه نباید دستکاری شود در صورت مشاهده هرگونه اشکال در آنها مراتب باید جهت تعمیر و یا سرویس به‌شرکت گاز ناحیه اطلاع داده شود

() 7-2-9-17

شیر اصلی گاز بعد از کنتور به هیچ‌وجه نباید بدون اطلاع و هماهنگی کلیه مصرف‌کنندگان گاز ساختمان بسته شود وصل مجدد گاز باید با حضور و اطلاع کلیه مصرف‌کنندگان و پس از حصول اطمینان کامل از بسته بودن شیر گاز کلیه نقاط مصرف، انجام شود برای جلوگیری از بسته شدن اتفاقی این شیر نصب تابلوی هشدار‌دهنده لازم است

8-2-9-17

هرگونه دستکاری در لوازم گازسوز، بدروزه تغییر در تنظیم مشعل موتورخانه و یا حس‌کننده فشار گاز و هوای مشعل، باید توسط افراد و یا شرکت‌های مجاز انجام شود

9-2-9-17

قطع کردن و از مدار خارج نمودن لوازم کنترل و محافظ شعله در سیستم‌های حرارت مرکزی مجاز نیست

10-2-9-17

از لوله‌کشی گاز نباید به‌منتظر اتصال زمین استفاده شود

1-3-9-17 تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان

هرگونه تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان، باید با تأیید مهندس ناظر و توسط افراد و یا شرکت‌های مجاز انجام شود

2-3-9-17

پس از پایان تغییرات در سیستم لوله کشی گاز ساختمان و قبل از استفاده مجدد از آن مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه رسانیده شود

3-3-9-17

کلیه قسمت‌هایی که جدیداً اجرا شده و یا تحت تعمیر قرار گرفته‌اند، باید برای انجام بازرگانی مهندس ناظر قابل مشاهده و دسترسی باشد و براساس این مقررات تحت آزمایش فشار هوا و یا گاز نیتروژن قرار گیرند

4-3-9-17

چنانچه مهندس ناظر، اجرای سیستم لوله کشی جدید گاز را مورد تأیید قرار دهد، باید گواهینامه مربوطه را صادر نماید از این گواهینامه به شرکت گاز ناحیه، برای وصل مجدد گاز، الزامی است

5-3-9-17

شرکت گاز ناحیه در صورت اطلاع از هرگونه تغییرات غیرمجاز و یا توسعه سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان که بدون رعایت این مقررات انجام شده باشد، نسبت به قطع گاز مشترک اقدام می‌نماید

6-3-9-17

برای تخریب ساختمان و جمع‌آوری سیستم لوله کشی گاز، مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه برسد

4-9-17

1-4-9-17 تعمیر سیستم لوله کشی گاز ساختمان

هرگونه تعمیر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان باید توسط افراد و یا شرکت‌های مجاز با رعایت این مقررات انجام گیرد

2-4-9-17

قبل از هرگونه تعمیر باید گاز موجود در لوله به فضای مناسب و باز تخلیه شود تخلیه گاز در محفظه احتراق دیگ‌های حرارت مرکزی یا از طریق لوازم گازسوز مجاز نمی‌باشد

3-4-9-17

در صورت قطع اتصال لوازم گازسوز از بیستم لوله کشی گاز، شیر مربوطه باید با درپوش مناسب مسدود و سپس مورد آزمایش نشته قرار گیرد

4-4-9-17

هر گونه کنده کاری و انجام تعمیرات لوله گاز توکار، جهت جلوگیری از آسیب به پوشش خارجی لوله، باید در حداقل زمان ممکن انجام شود

5-4-9-17

در هنگام انجام تعمیرات لوله کشی گاز ساختمان، نباید هیچ گونه تنفس و بار اضافه بیش از حد مجاز به لوله وارد شود

6-4-9-17

حافظت لوله کشی گاز

اگر محل قرارگیری لوله گاز به نحوی باشد که باربر آن وارد شود، لوله هایی که از دیوار و سقف و کف ساختمان عبور می کنند باید در برابر بارهای وارد محافظت شوند

7-4-9-17

اگر شبکه لوله کشی گاز ساختمان در اثر خدمات مکانیکی یا علل دیگر دچار آسیب شود، صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او باید از طریق افراد حقیقی و یا حقوقی ذیصلاح برای رفع اشکال پیش آمده اقدام نماید

8-4-9-17

در صورتی که آسیب وارد به لوله کشی گاز وضع خطرناکی را ایجاد نماید، باید بلا فاصله توسط صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او، گاز از طریق شیر اصلی ساختمان قطع و اقدامات بعدی برای رفع اشکال پیش آمده فوراً انجام شود در موارد اضطراری بستن شیر روی علمک مجاز می باشد

8 7-4-9-17

در صورت بروز صدمه به نحوی که مقادیر بندهای و قابل انجام نباشد، صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او باید فوراً اداره گاز ناحیه را مطلع، و تا زمان قطع کامل گاز، اینمی داخل و خارج ساختمان را کنترل نماید

9-4-9-17

هر قسمت ساختمان که بر اثر بریدن، شکافتن یا سوراخ کردن به منظور اجرای شبکه لوله کشی گاز ساختمان، ضعیف شود و یا آسیب بیند، باید پس از خاتمه لوله کشی گاز مجدداً تعمیر و تقویت شده و به حالت ایمن و بی خطر بازسازی گردد

10-4-9-17

کاتال هایی که برای لوله گذاری به موازات بی ساختمان حفر می شوند، نباید زیر محدوده سطح برابر بی قرار گیرد

بخش دوم

لوله کثیری گاز طبیعی با فشار
الى پوند بر اینچ مربع

10-17

کلیات

1-10-17

حدود و دامنه کاربرد

»

بخش دوم از مبحث هفدهم مقررات ملى ساختمان با عنوان مقررات لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده ضوابط حداقل را که رعایت آنها مشمول الزام قانونی است در موارد زیر مقرر می‌دارد) :

الف مجتمع‌ها و ساختمان‌های مسکونی و عمومی از جمله تجاری، اداری، بهداشتی، آموزشی و ورزشی -

ب -محوطه‌ها و ساختمان‌های صنعتی

ج شهرک‌های مسکونی و صنعتی

2-1-10-17

این بخش از مبحث، جداول ضوابط طراحی، اجراء و کنترل‌های کیفی لوله کشی گاز مصرف کنندگان فوق را در بر می‌گیرد

3-1-10-17

این بخش با ۱۳۷۹۰ گاز طبیعی تحويلی به مصرف کنندگان فوق ۱۴۳۶۸۰ فرنگ‌های بین(دو پوند بر اینچ مربع ۱۶۰ معادل پاسکال تا شصت ۵۰۰۰ عدد بر اینچ مربع معادل پاسکال . یا مصارف بالاتر از مترمکعب در ساعت تا حداقل مترمکعب در ساعت تدوین گردیده است

: مقررات این بخش شامل موارد ذیل نمی‌گردد

4-1-10-17

کلیه ارقام مربوط به فشار در این مقررات فشار نسبی است

بحث هفدهم

(1724)

الف لوله کشی گاز طبیعی ساختهای با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع ۱۰۰ پاسکال و برای محظوظ حداکثر تا متر مکعب در ساعت و قطر لوله حداکثر میلی‌متر، که در

(413686)

ب مصرف کنندگان ۵۰۰۰ با فشار گاز بیش از بخصت پوند بر اینچ مربع معادل پاسکال و

۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت (413686)

برای فشارهای بیش از بخصت پوند بر اینچ مربع معادل پاسکال و یا مصارف بالاتر از متر مکعب در ساعت، مقاضی باید به شرکت گاز ناحیه مراجعه نماید

2-10-17

1-2-10-17 مسئولیت‌ها

طراح

طراح شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای صلاحیت طراحی لوله کشی گاز مشترکین عمدۀ از طرف سازمان قانونی ذیریط باشد طراح باید پس از طی مراحل اشتراک و عقد قرارداد فروش گاز طبیعی و تعیین محل ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری، در سقف قرارداد فروش، اقدام به طراحی شبکه داخلی گاز طبیعی

مقاضی عمدۀ نماید علاوه بر آن طراح باید با رعایت مفاد این مقررات به نکات زیر نیز توجه داشته باشد

الف در طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان و محوطه‌ها، در هنگام مشخص نمودن محل نصب هر وسیله گازسوز باید تأمین هوای آن شامل تأمین هوا از داخل یا خارج ساختمان، حداقل سطح

- منافذ و یا دریچه‌های ورود هوا در صورت لزوم تأمین هوا از خارج ساختمان پیش بینی گردد

ب حداقل قطر، ارتفاع و نوع دودکش وسیله گازسوز باید روی نقشه ذکر و در صورت وجود دودکش، انتطبق آن با ذکر مشخصات، تأیید گردد

پ طراح مجاز نیست وسائل گازسوز دودکش دار را در محلی قرار دهد که دودکش برای آن‌ها پیش بینی نشده باشد

ت در صورتی که دودکش در خارج از ساختمان به صورت روی کار برای وسیله گازسوز در نظر گرفته شده باشد علاوه بر رعایت الزامات بند ب، باید مشخصات محل خروج دودکش از داخل به بیرون

- ساختمان روی نقشه ذکر شود

ث ارائه نقشه جزئیات اجرایی و فهرست مصالح از وظایف طراح می‌باشد

2-2-10-17

مجری

الف مسئولیت کلیه امور طراحی، محاسبات در صورتی که طراحی با مجری باشد، استفاده از مصالح مناسب، اجرای لوله کشی گاز، تهیه نقشه‌های طبق اجرا، انجام آزمایش‌ها و در نهایت تزریق گاز و

راه اندازی سیستم لوله کشی گاز به عهده مجری است

ب مجری لوله کشی گاز موظف است قبل از اجرا، نقشه طراحی شده را به تأیید دستگاه نظارت رساننده و محل نصب وسایل گازسوز را طبق نقشه، حين اجرا رعایت نماید و از امکان تأمین هوا و همچنین تخلیه ایمن محصولات اختراق مصرف کننده های هر انشعاب اطمینان حاصل نماید

پ مجری همواره در قبال کلیه امور مربوط به لوله کشی مطابق مقررات این مبحث از قبیل استفاده از مصالح مناسب، اجرای لوله کشی طبق نقشه های تأیید شده، کیفیت جوشکاری، عایق کاری و کارآبی سیستم حفاظت کاتدی مسئول خواهد بود و صدور تأییدیه های دستگاه نظارت از مسئولیت وی نمی کاهد

ت در مواردی که در این مقررات تشخیص موضوع و تصمیم گیری به عهده دستگاه نظارت گذاشته شده است و یا در مواردی که دستگاه نظارت تغییراتی را در نقشه های اجرایی ضروری بداند، نظر وی لازم الاجرا بوده و مجری موظف به رعایت نظرات نامبرده و اصلاح نقشه ها می باشد

ث در صورت تخطی مجری از مسئولیت ها و تعهدات خود از مقررات این مبحث، دستگاه نظارت می تواند از ادامه کار او جلوگیری نموده و در صورت لزوم، گزارش مربوطه را جهت استیفاده حقوق مشترک به مراجع ذیصلاح پیش بینی شده در قانون، منعکس نماید

ج در صورت تخطی دستگاه نظارت از الزامات این مقررات، یا عدم تأیید کار اجرا شده به عنوان ذلیل کافی، مجری می تواند موضوع را به مرجع ذیصلاح مرجع معرفی کننده دستگاه نظارت ارجاع و درخواست رسیدگی نماید

3-2-10-17

دستگاه نظارت

الف نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز شامل تأیید نقشه های طراحی و کنترل محاسبات، بررسی و تأیید مصالح مصرفی، نظارت بر مراحل مختلف اجرای کار تا رفع اشکالات و انجام آزمایش های سیستم لوله کشی، تأیید ابعاد، موقعیت، بازبودن و کارآبی دودکش ها، تهویه و سایل گازسوز و عملیات تزریق گاز براساس مقررات این مبحث باید توسط دستگاه نظارت صورت گیرد

ب قبل از اجرای لوله کشی، دستگاه نظارت باید ضمن بازدید از محل، نقشه های طراحی را بررسی نموده و در صورت عدم مشاهده ایراد یا مغایرت، نقشه ها را جهت اجرا تأیید نماید

پ مصالح مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز باید قبل از اجرا توسط دستگاه نظارت مورد بررسی قرار گرفته و گواهینامه های ساخت آنها کنترل و از مناسب بودن آنها برای استفاده در سیستم لوله کشی گاز طبق مقررات این مبحث اطمینان حاصل شود در صورتی که دستگاه نظارت ضروری تشخیص دهد برای اطمینان از مطابقت مصالح با مقررات این مبحث باید آزمایش های لازم بر روی مصالح انجام گیرد

- ت در حین اجرای لوله کشی، دستگاه نظارت باید از محل به طور اتفاقی، در مقاطع زمانی مختلف هر چند بار که لازم بداند حداقل سه بار بازدید نموده و از صحت انجام آن اطمینان حاصل نماید
- ث هرگاه در ضمن اجرای لوله کشی، لازم باشد تغییری در نقشه‌های اجرایی صورت گیرد، باید نقشه‌های اصلاحی براساس این مقررات، تهیه و به تأیید دستگاه نظارت برسد
- ج در پایان کار، دستگاه نظارت باید از کار اجرا شده بازدید نموده ضمن صورت برداری از اشکالات، موارد را جهت برطرف نمودن آن‌ها به مجری ابلاغ نماید 16-17
- ج پس از رفع اشکالات باید سیستم لوله کشی طبق مفاد بخش این مبحث مورد آزمایش‌های لازم قرار گرفته و در صورت عدم وجود اشکال، تأییدیه آزمایش به وسیله دستگاه نظارت صادر گردد
- 7-5-13-17 3-5-13-17 5-4-13-17
- ح در مورد لوله کشی دفعی مطابق بندهای باید کلیه مراحل کار به وسیله دستگاه نظارت تا زمان صدور تأییدیه قبل از پوشاندن لوله کشی کنترل شود
- خ دستگاه نظارت موظف است فقط در صورتی که مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهویه و گودکش وسایل گازسوز مطابق مقررات این مبحث در نقصه و در زمان لوله کشی رعایت شده باشد علاوه بر مشخصات فنی و ایمنی لوله کشی که باید مطابق بندهای مربوطه در این مقررات انجام شده باشند نقشه طراحی و لوله کشی اجراشده را تأیید نماید
- د مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تأییدیه‌های مربوطه در همه مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش‌های سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکش‌ها و مجاری تهویه جهت لوازم گازسوز به عهده دستگاه نظارت می‌باشد
- ذ در مواردی که دستگاه نظارت ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت ۱۶-۱۷ (اصلاح و آزمایش‌ها می‌تواند از خدمات مشاورین و یا افراد ذیصلاح استفاده نماید بند ولی در هر صورت تأیید نقشه‌های طراحی و مسئولیت‌های ناشی از آن به عهده دستگاه نظارت می‌باشد
- ر در صورت تخطی مجری از الزامات این مقررات، دستگاه نظارت موظف است مراتب را کتبیا به اطلاع مجری و مراجع ذی صلاح برساند و مجری موظف به رفع آن بوده و در صورت استنکاف مجری از رفع تخلف، دستگاه نظارت موظف است ضمن عدم صدور تأییدیه، موضوع را به مراجع ذی صلاح مرجع معرفی کننده دستگاه نظارت و کارفرما جهت بررسی تخلفات صورت گرفته اطلاع دهد

4-2-10-17

شرکت‌ها، موسسات، مشاورین و افراد ذیصلاح

شخص حقیقی و یا حقوقی که از مراجع قانونی جهت کار تخصصی مربوطه دارای مجوز و گواهینامه صلاحیت معتبر باشد

11-17

مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورده، طراحی و انتخاب مصالح سیستم لوله کشی گاز

1-11-17

1-1-11-17 مشخصات مواد و مصالح مصرفی

لوله‌ها

الف لوله‌های فولادی

لوله‌های فولادی مورد استفاده در لوله کشی گاز می‌تواند از نوع بدون درز و یا درزدار باشد این لوله‌ها از نظر ساخت مواد ابعاد من، آنالیزها، مراداری‌ها باید با آخرين هر ايش يكى از استانداردها (API 5L Grade B، EN 10255، IGS-M-PL-001(2)، IGS-M-PL-014(2) مطابقت داشته باشد طبق جدول 1-2.

شماره ب

ب لوله‌های پلی اتیلن

کاربرد لوله‌های پلی اتیلن فقط به صورت مدفون برای استفاده در شبکه‌های گازرسانی شهرک‌ها و محوطه مجتمع‌های مسکونی و صنعتی مجاز می‌باشد

لوله‌های پلی اتیلن باید مخصوص استفاده در شبکه گازرسانی ساخته شده و با استاندارد (API 5L Grade B، EN 10255، IGS-M-PL-001(2)، IGS-M-PL-014(2) مطابقت داشته باشند و یا بایست براساس این مبحث و ضوابط و دستورالعمل شرکت ملی گاز به شماره ۱ اجرا شوند

تبصره ۲: استفاده از لوله‌های پلی اتیلن در سیستم گازرسانی داخل ساختمان‌ها مجاز نمی‌باشد

تبصره ۳: استفاده از لوله‌های پلی اتیلن به صورت روکار مجاز نمی‌باشد

تبصره ۴: اتصال لوله‌های پلی اتیلن به لوله‌های فولادی فقط با استفاده از اتصال رابط لوله فولادی به لوله پلی اتیلن و مطابق استاندارد (IGS-M-PL-014(3)، IGS-M-PL-001(0) مجاز می‌باشد

تبصره اتصالات مود استفاده در سیستم لوله کشی گاز پلی اتیلن باید از نوع الکتروفیوزن بوده و با استاندارد IGS-M-PL-014-2 مطابقت داشته باشد (۱۰۰^۷)

تبصره در نقاطی ۱۳-۱۲-۱۱-۵-۴ قطر لوله سانتیمتر برای دفن لوله های پلی اتیلن ممکن نباشد، باید مشابه بند عمل شود

پ لوله های مسی 1-4-4-17 «

الف استفاده از لوله های مسی که با مشخصات بند ردیف ب (۷۲۴^۷) مطابقت داشته باشند، فقط برای ۱۱۵ مول لوازم گازسوز با فشار حداقل یک چهارم پوند بر اینچ مرغی پاسکال و حداقل طول متر مجاز می باشد

ب استفاده از لوله های مسی به عنوان بخشی از سیستم لوله کشی اعم از روکار و یا توکار مجاز نمی باشد ()

۴: لوله های قابل انعطاف شیلنگ برای اتصال دستگاه های گازسوز

از این لوله ها فقط برای اتصال دستگاه های گازسوز به سیستم لوله کشی گاز استفاده می شود و کاربرد آن برای اتصال و یا بخش هایی از سیستم لوله کشی غیر از مورد یاد شده ممنوع می باشد

مشخصات ۱۷-۱۶-۱۵-۱۴ طول مجاز استفاده از لوله های قابل انعطاف مطابق با شرایط متدرج در بند

ب ماده بخش اول این مقررات می باشد

2-1-11-17

اتصالات

الف اتصالات فولادی

اتصالات جوشی

در اجرای لوله کشی گاز به صورت توکار و همجنین روکار بالاتر از دو اینچ کلیه اتصالات ۰/۲۵ ASTM A-234 Grade WPB جوشی فولادی بدون درجه ۰/۷۶ مشخصات IGS-M-PL-022-1 با حداقل درصد

کمین و یا استاندارد ملی ANSIB16.9 و یا استاندارد ۴۰ بوده و از نظر ابعاد با استاندارد مطابقت داشته و ضخامت آن از رده ۴۰ کمتر نباشد

اتصالات دندنی

استفاده از اتصالات پیچی به استثنای اتصالات ورودی و خروجی رگولاتور، کنتور و شیر قفل شونده در علمک ها، ممنوع می باشد

1798

اتصالات دندنی باید مطابق با استاندارد ملی شماره ۱۷۹۸ باشد

فلنجها

ASTM A-105

فلنج(ه) باید فولاد ۱۵۰ دارای گردن جوش ANSI B.16.5 نامه ساخته شده به روش آهنگری
فوج ، کلاس طبق استاندارد بوده و سطح آنها باید برآمده و شیاردار باشد
کاربرد اتصالات فلنجی به صورت مدفعون مجاز نیست
ب اتصالات پلی اتیلن

IGS- 1

(2) از اینها کش pL-014-2 میباشد استفاده از اتصالات از نوع الکتروفیوژن مطابق با استاندارد
مجاز میباشد استفاده از سایر انواع اتصالات اعم از جوش لب به لب یا مکانیکی و
غیره مجاز نمیباشد

پ اتصالات دنده پیچ :

اتصالات دنده پیچ باید از جنس فولادی و یا چدن چکش خوار و با شرایط زیر باشد

2- از نظر ظاهری عاری از عیب و خلل و فرج داخلی یا خارجی و نواقص ظاهری باشد

سرهای آن دارای بر جستگی به صورت طوقه باشد تا در مقابل فشار واردہ برای محکم بستن دنده

3- پیچ مقاومت نموده و ترک نخورد ۸۰%

در صورتیکه توسط گیره فشرده شود تا وقتی که قطر آن لاقل تا قطر اصلی تقلیل پیدا میکند

4- نباید در آنها شکستگی یا ترک به وجود آید

5- ضخامت جداره بدنی آنها لاقل برابر ضخامت جداره لوله ای باشد که اتصال بر آن نصب میگردد
ضخامت جداره کلیه قسمتهای بدنی اتصال باید کاملاً یکتوخت بوده و حداقل های مندرج در

6- استاندارد مربوطه را دارا باشد

فشار ترکیدن هیدرواستاتیکی آنها لاقل برابر فشار ترکیدن لوله ای باشد که اتصال بر آن نصب میگردد

3-1-11-17

مواد آببندی اتصالات دنده پیچ

برای آببندی اتصالات دنده ای لوله های گاز باید روی دنده های خارجی لوله و اتصال را به اندازه کافی و مناسب با مواد یا نوار آببندی تلفون پوشانید بکار بردن نخ های گنبقی یا خمیر و سایر مواد که برای آببندی لوله های آب منداول است برای لوله های گاز مجاز نمیباشد ترکیبات موادی که برای آببندی اتصالات بکار میروند باید در برابر اثرات گاز طبیعی و مواد شیمیایی موجود در آن که در لوله ها جریان دارد مقاوم باشد علاوه بر آن این مواد باید همیشه حالت نرمی خود را حفظ کرده و خشک نشود و نیز به نحوی باشد که در اثر فشار یا حرارت زیاد محیط سیلان پیدا نکرده و از لابلای اتصالات خارج نشود

شیرهای فلزی

1

شیرهایی که در شبکه گلز با لوله های فولادی نصب می شود باید از نوع ربع گرد توپکی یا سماوری طبق مشخصات زیر باشد

IGS-M-PL-002-

الف طراحی ساخت، اندازه های آزمایش های و علامتگذاری آنها طبق استاندارد API 6 D IGS-M-PL-010-1(1)(2)

150 : ۱۵۰ باشد

ب جنس شیر باید فولادی طبق استاندارد ASTM A216 GRWCB و از نوع کلاس ۱۵۰ یا معادل

: آن باشد ۱ 1/2

پ شیرهای تا اندازه ۱۵۰ می توانند از نوع جوشی، فلتنجی و یا دنده پیچ باشد و شیرهای نوع

: توپکی و سماوری از اندازه ۱۴۷/۲ می توانند از نوع فلتنجی یا جوشی باشد

ت شیرهای برنجی یا برنزی از نوع دنده پیچ تا اندازه ۱۴۷/۲ اینچ برای لوله کشی های روی کار در

صورتیکه از نظر فشار و شرایط استفاده مناسب بوده و با استانداردهای موسسه استاندارد و یا

شرکت ملی گاز مطابقت داشته باشد، قابل قبول است

تبصره شیرهای مدفون شبکه های گاز باید به صورت جوشی با ساقه بلند بوده و نصب حوضچه بازدید

آنها طبق نقشه های استاندارد شرکت ملی گاز باشد

5-1-11-17

شیرهای پلی اتیلن

(0)

شیرهای پلی اتیلن که در شبکه های گاز نصب می شوند باید از نوع ربع گرد توپکی طبق استاندارد IGS-M-PL-015 باشد

6-1-11-17

پوشش لوله و اتصالات فولادی

2-2-

انواع پوشش های مورد استفاده برای عایقکاری لوله های مدفون باید مطابق جدول شماره پ باشد

7-1-11-17

دستگاه جوش پلی اتیلن

IGS-M-PL-

جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن باید با دستگاه جوش الکتروفیوزن مطابق با استاندارد 016(2) انجام گیرد

8-1-11-17

الکترودهای جوشکاری API-5L Grade B

باید با استفاده از الکترودهای مطابق استاندارد

جوشکاری کله باس های لوله های AWS-E-6010

باشد ۸۷۴ ISIRI و یا

مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورده، طراحی و انتخاب مصالح سیستم لوله کشی گاز

تبصره مشخصات و نمونه الکتروودها قبل از مصرف باید به تأیید دستگاه نظارت بررسد
انتخاب قطر الکتروود در هر مورد بستگی ۳۷۵/۴۰۰/۴۵۰/۵۰۰/۵۵۰/۶۰۰ اول، قطر لوله و خامات جداره آن دارد در
این رابطه می‌توان از الکتروودهای با قطر اینچ یا اینچ یا بر حسب مورد استفاده نمود الکتروودها
تا زمان استفاده باید در جعبه‌های درسته اصلی نگهداری شده و اتبار کردن آن‌ها باید بر طبق توصیه
های سازنده باشد الکتروودها پس از آنکه از جعبه‌های اصلی خارج شدند باید از رطوبت و صدمه به
پوشش آن‌ها محافظت شوند الکتروودهایی که صدمه دیده‌اند مردود شناخته شده و باید از کارگاه خارج
شوند

9-1-11-17

واشر لانی

واشرهایی که در فاصله بین فلنج‌های لوله کشی گاز بکار می‌روند باید از جنسی باشد که در برابر فشاری
که سیستم لوله کشی بر مبنای آن طراحی گردیده و همچنین ترکیبات شیمیایی گازی که در سیستم
لوله کشی انتقال داده می‌شود مقاوم بوده و بتواند خواص فیزیکی و شیمیایی خود را در درجه حرارت و
فشار طراحی شده حفظ نماید واشرها باید از الیاف فشر ۵۰۰ شده نسوز ساخته شده و در صورتیکه در
ساختن آن‌ها الیاف فلزی بکار رفته باشد بتوانند تا دمای درجه سانتی گراد مقاومت نماید هرگاه
فلنجی باز شود هنگام بسته مجدد آن باید واشر را تعویض نمود. واشرهای مصرفی باید با استاندارد
شرکت ملی گاز به شماره مطابقت داشته باشد

10-1-11-17

مصالح مستعمل

مصالح لوله کشی از قبیل لوله، اتصالات و شیرهایی را که قبلاً از سیستم لوله کشی باز شده است، نباید
در لوله کشی گاز مورد استفاده قرار گیرد

11-1-11-17

سایر مصالح

اگر در سیستم لوله کشی گاز لازم باشد از مصالحی استفاده شود که مشخصات آن‌ها در این مقررات
گفته نشده است (این مصالح به ترتیب اینچ IPS) مطابق با استانداردهای (TSR) شرکه‌های گازرسانی
شرکت ملی گاز، استاندارد ملی نفت و استاندارد ملی ایران باشد این مصالح
باید به طور کامل بررسی شده و پس از نصب به طور دقیق آزمایش شود تا اطمینان حاصل گردد که
برای کار مورد نظر مناسب و از نظر ایمنی مورد اطمینان می‌باشد، علاوه بر آن از طرف سازنده آن‌ها
برای مصرف در سیستم لوله کشی گاز توضیه شده باشد و در هر حال قبل از استفاده از این گونه وسائل
باید به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد

علامتگذاری

روی هر قطعه از لوله، اتصالات، شیرها و دیگر اجزاء لوله کشی گاز باید علامت کارخانه سازنده، استاندارد ساخت و اندازه به صورت ریخته گری، پلاک فلزی، رنگ پاک نشدنی نصب و یا نقش شده باشد
تبصره در مورد شیرها و فلنج ها رده فشار نیز باید درج گردد

2-11-17

برآورد مصرف و طراحی سیستم لوله کشی گاز

برآورد مصرف گاز

مقدار گاز لازم برای مصرف بر حسب متر مکعب در ساعت به استثنای شهرک های مسکونی و صنعتی را باید از ظرفیت حرارتی که سازندگان وسایل گازسوز برای آن ها مشخص کرده اند با در نظر گرفتن ارزش حرارتی گاز طبیعی برآورد کرده و یا از مقدار مصرف قبلي ساخت دستگاه محاسبه نمود
برآورد مصارف شهرک های مسکونی و صنعتی باید با استفاده از نرم افزارهای مورد تائید شرکت ملی گاز ایران و با منظور کردن شرایط اقلیمی و ضرایب رشد و توسعه شبکه انجام شود
تبصره در صورت موجود نبودن اطلاعات مربوط به ظرفیت حرارتی دستگاهها، میزان مصرف گاز باید بر اساس 2 دفترچه محاسباتی مربوطه، برآورد شود
تبصره قرارداد مشترک با شرکت گاز استان باید بر اساس برآورد مصارف محاسبه شده، منعقد گردد

2-2-11-17

طراحی سیستم لوله کشی گاز

براساس ضوابطی که سازمان قانونی نظارت بر لوله کشی گاز مشترکین عمده تهیین می نماید، لازم است که طرح سیستم لوله کشی گاز به صورت نقشه کروکی، پلان، ایزومتریک توسط طراح تهیه شود
این نقشه نقشه ها به گونه ای باید تهیه شود که در آن ها تمام جزئیات سیستم لوله کشی اعم از اقطار لوله ها، موقعیت، فواصل انشعاب، طول بخش های مختلف سیستم لوله کشی و میزان مصارف هر یک از نقاط پیش بینی شده و شیرهای مصرف کننده ها مشخص شده باشند
نقشه ها باید دارای مقیاس و یا اندازه بوده جزئیات ساختمانی، کانال، حوضچه، تکیه گاه، غلاف،
سیستم های تقلیل فشار ثانویه و کلیه اطلاعات مورد نیاز طرح در آن ها مشخص شده باشند
در نقشه ایزومتریک باید محل ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری محل تحويل گاز از طرف شرکت گاز ناحیه، نام دستگاه های گازسوز و حداقل مصرف بر حسب متر مکعب در ساعت درج گردد

3-2-11-17

افزودن به سیستم لوله کشی موجود

چنانچه در نظر باشد، سیستم لوله کشی موجود توسعه یابد، باید اطمینان حاصل نمود که سیستم موجود ظرفیت کافی برای افزایش مصرف را داشته باشد در غیر این صورت باید با تعویض لوله ها با لوله

مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورده، طراحی و انتخاب مصالح سیستم لوله کشی گاز

با قطر بیشتر و یا احداث لوله کشی مجزا برای مصارف جدید اقدام گردد اخذ مجوز توسعه سیستم لوله کشی از شرکت گاز ناحیه الزامی است

4-2-11-17

نقطه تحویل گاز به مشترک

محل اتصال بین سیستم لوله کشی گاز داخلی و ایستگاه تقلیل فشار اولیه می باشد در این نقطه، لوله کشی گاز داخلی توسط یک شیر که جهت قطع و وصل جریان گاز مورد استفاده قرار می گیرد به ایستگاه تقلیل فشار اولیه متصل می شود

5-2-11-17

نقاط اتصال به سیستم سوخت جایگزین

واحدهایی که در آنها برای موقع قطع گاز شبکه شهری پیش بینی سوخت گاز جایگزین گردیده است، در محل اتصال که باید بعد از ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری باشد، از شیر سه طرفه استفاده شود در غیر این صورت لازم است شیر یک طرفه برای جلوگیری از جریان معکوس پیش بینی شود و شیرگذاری باید به گونه ای باشد که در هنگام بازبودن یک مسیر، جریان گاز، از مسیر دیگر مسدود گردد

6-2-11-17

محل نصب ایستگاه های تقلیل فشار و یا رگولاتورها

رگولاتورها و یا تجهیزات تقلیل دهنده فشار باید طوری نصب شوند که در برای صدمات خارجی محفوظ باشند محل نصب رگولاتورها باید به صورت مستقیم با فضای آزاد در ارتباط باشد، در صورت عدم وجود ارتباط مستقیم با فضای آزاد، باید ونت رگولاتور توسط لوله کشی با قطر مناسب به فضای متصل شود که تخلیه گاز ناشی از ونت در آن بدون خطر باشد و باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از ورود آب، حشرات و اشیاء خارجی به داخل ونت رگولاتور به عمل آید اتصال ونت رگولاتور به مجرای دورکش دستگاهها به هیچ وجه مجاز نمی باشد رگولاتورها باید دارای شیر قطع کن فشار بالا و فشار پایین باشند و نصب شیر قطع کن قبل و بعد از رگولاتورها الزامی است

7-2-11-17

ملاحظات کلی در تعیین قطر لوله ها

قبل از اقدام به نصب سیستم لوله کشی گاز باید قرارداد اشتراک گاز طبیعی با شرکت گاز ناحیه شهر استان ذیریط منعقد گردد سیستم لوله کشی باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که حداقل میزان گاز مصرفی دستگاه های گازسوز را بدون افت فشار خارج از میزان مجاز از نقطه ورود گاز به سیستم لوله کشی تا نقاط مصرف ثامن نمایند نقطه تحویل گاز به مشترک باید از طرف شرکت گاز ناحیه مشخص شده باشد

افت فشار مجاز

افت فشر طراحی شده در سیستم لوله کشی در شرایط خداکثر جریان گاز در هیچ یک از نقاط مصرف نباید از : درصد فشار اولیه تجاوز نماید

یادآوری منظور از نقطه مصرف برای لوازم گاز سوز که مجهز به رگولاتور هستند تا شیر قبل از رگولاتور و در سایر موارد تا شیر قبل از دستگاه گاز سوز می باشد

حداکثر سرعت گاز 20

سرعت گاز در سیستم لوله کشی نباید از متر در ثانیه تجاوز نماید

حداکثر میزان مصرف ()

میزان گاز مصرفی برحسب متر مکعب در ساعت مجموع حداکثر مصارف دستگاه‌های گازسوز براساس مشخصات فنی آن‌ها که توسط سازندگان تعیین شده، می‌باشد ۴۷ متر میزان مصرف چنانچه توسط سازنده دستگاه گازسوز مشخص نشده باشد، با استفاده از جدول و توسط طراح مشخص می‌شود مصرف کل سیستم لوله کشی باید براساس کارکرد همزمان کلیه دستگاه‌های گازسوز پیش‌بینی شده در حداکثر ظرفیت دستگاه‌ها محاسبه شود تبعصره در مواردی که دستگاه‌هایی با سایر سوخت‌ها مورد استفاده قرار دارند، مصارف گاز آن‌ها باید از طریق محاسبات ارزش حرارتی سوخت‌ها و معادل یابی با گاز طبیعی تعیین شود

تعیین قطر لوله‌ها

این‌راه قطر لوله‌های سیستم لوله کشی گاز باید به یکی از روش‌های زیر انجام شود

- با استفاده از جداول تعیین قطر لوله‌ها

- با استفاده از فرمول‌های محاسباتی

با استفاده از ترم افزارهای طراحی مورد تأیید شرکت ملی گاز

الف برأورد قطر با استفاده از جداول

این روش فقط به منظور برآورد اولیه قطر لوله‌ها در شبکه‌های گاز شاخه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و طراحی تفصیلی باید با استفاده از ۴۲ طراحی افزارهای مورد تائید انجام شود در این جداول بخش پیوست جداول شماره پ آلى پ ئلر فریت‌های لوله‌ها برای فشار، قطر و طول‌های مختلف داده شده است طول مورد استفاده برای محاسبات، طولانی‌ترین مسیر بوده که فاصله بین خروجی از ایستگاه تقلیل فشار تا دورترین مصرف کننده از آن می‌باشد

ب) محاسبه اندازه قطر لوله‌ها با استفاده از فرمول‌ها برای تعیین اندازه قطر لوله‌ها با توجه به افت فشار و حدکث سرعت مجاز گاز، می‌توان از فرمول‌های جریان گاز با در نظر گرفتن کلیه شرایط مربوط استفاده نمود به عنوان نمونه فرمول زیر ارائه می‌گردد

فرمول وايموت

$$Q = \frac{0.07294}{P_0} \frac{T_0}{G \bar{L}} \left[\frac{P_{21} - P_{22}}{d_3} \right]^{\frac{1}{2}} d_3^8 \quad (1)$$

0/35

12

فرمول فوق برای جریان گاز (5) لوله‌ها با اندازه (سمی) اینچ و یا کمتر و همچنین فشار بیش از کیلوگرم بر سانتیمتر مربع پوند بر اینچ مربع بکار می‌رود
در فرمول فوق پارامترهای به کار رفته به شرح زیر است (1/033)

مقدار 56 مترمکعب در ساعت در شرایط استاندارد فشار کیلوگرم بر سانتی متر مربع

و دمای (273/2) درجه 15 (کیلواد)

$T_0 = 1/033$

دماي پايه

کلوين

$P_1 = P_0$

فشار پايه کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

$P_2 = P_0$

فشار ابتدای لوله، کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مطلق

P_2

فشار انتهای لوله در نقطه معرف، کیلوگرم بر سانتی متر مربع مطلق براساس ده درصد

افت فشار اولیه منظور می‌شود

$d = G$

قطر داخلی، سانتیمتر

$T = T_0$

چگالی گاز

$t = t_0$

دماي مطلق گاز ،

$L = L_0$

دماي قبل اندازه گيري گاز، سانتيگراد

طول لوله ، کیلومتر

$$L = \frac{G}{P_0} = \frac{0.65}{1/033} \text{ kg/cm}^2 \quad T = 288/8 \text{ K}$$

و طول بر حسب متر

اگر در فرمول فوق

باشد، فرمول به صورت زیر خواهد بود

$$Q = 47.07 \left[\frac{P_{21} - P_{22}}{d_3} \right]^{\frac{1}{2}} d_3^8 \quad (2)$$

در جداول شماره پ الى پ ظرفیت‌های مختلف لوله برای فشار، قطر و طولهای مختلف آنها داده شده است در صورتی که طول لوله کشی و یا قطر لوله P_{d21} از ارقام مندرج در جداول مذکور باشد، می‌توان ظرفیت‌های لازم را با استفاده از فرمول‌های $V = \frac{3.65Q}{P_{d21}}$ یا محاسبه نمود در صورتیکه چگالی گاز غیر از 0.785 باشد برای بدست آوردن $V = \frac{3.65Q}{P_{d21} \times \rho}$ باید ظرفیت‌های بدست آمده از جداول فوق الذکر را در ضرائب داده شده در جداول شماره پ بخش پیوست ضرب نمود - فرمول‌های فوق الذکر برای جداول شماره الى مورد استفاده 20 می‌گیرند برای محاسبه سرعت گاز در لوله و اطمینان از اینکه مقدار آن از 20 متر در ثانیه تجاوز نکند، می‌توان از فرمول زیر استفاده نمود

$$V = \frac{3.65Q}{P_{d21}}$$

(3)

$\nabla = \sqrt{\frac{2Q}{P_1}}$

$= \sqrt{\frac{2Q}{P_1}} = \sqrt{\frac{2Q}{d}}$

- فشار اولیه کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مطلق

قطر داخلی لوله سانتیمتر

پ نرم افزارهای طراحی شبکه‌های لوله کشی گاز

()

استفاده از نرم افزارهای خاص طراحی شبکه‌های گازرسانی غیر آنتنی حلقوی باید مورد تائید شرکت ملی گاز ایران باشد

طراحی شبکه‌های گاز با استفاده از لوله‌های پلی اتیلن باید به صورت شاخه‌ای و با استفاده از فرمول $GTV = \frac{3.65Q}{P_1 \times d}$ و یا نرم افزارهای طراحی که مورد تائید شرکت ملی گاز ایران است انجام گیرد

12-17

اجرای لوله کشی گاز

1-12-17

کلیات

60 2

این بخش کلیه شرایط و عملیات مورد نیاز برای نصب و اجرای سیستم لوله کشی گاز با فشار تا پوند بر اینچ مربع برای محوطه ها و مجموعه های مسکونی را شامل می شود

لوله کشی در محوطه های باز و ناقاطی که امکان قرار گرفتن لوله در مسیر رفت و آمد و سایل نقلیه، یا افراد و یا برخورد اجسام خارجی وجود دارد و یا در معرض صدمات مکانیکی باشد، باید در زیر زمین و به صورت دفنی یا توکار اجرا شود

تبصره در ~~دانه~~^{دانه} ساختمان ها و نقاط سروپوشیده که غیر مسکونی بوده و در معرض صدمات نباشد لوله کشی تا فشار پوند بر اینچ مربع می تواند به صورت روکار اجرا شود

2-12-17

تجهیز کارگاه

مجزی قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی باید تجهیزات و ابزارهای لازم را تهیه نموده و محلی را به عهولن کارگاه و متناسب با پیوژه تعیین نماید، کارگاه باید دارای شرایط زیر باشد

- 2- کارگاه باید در محلی ایمن و از نظر حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان و رانش زمین محفوظ باشد
- 3- کارگاه باید دارای حداقل امکانات شامل آب، برق و تلفن باشد
- 4- محل کارگاه باید به گونه ای باشد که دسترسی به آن آسان و با محل اجرای کار دارای فاصله مناسب باشد

کارگاه باید دارای محل مناسب جهت دفتر و استقرار کارکنان و اتبار مناسب برای نگهداری اجنسان و تجهیزات مورد نیاز پیوژه باشد

نقشه های اجرایی

قبل از شروع عملیات اجرایی، مجری باید نقشه های طراحی شده و وضعیت محل اجرا را بررسی کرده و نقشه های اجرایی را آماده نماید چنانچه ایجاد تغییراتی در مسیر ضروری باشد، مجری باید این تغییرات را به تأیید دستگاه نظارت رسانده سپس اقدام به تهیه نقشه اجرایی نماید پس از آماده شدن، نقشه های اجرایی باید به تأثید دستگاه نظارت برستند

تبصره در صورت وجود مغایرت با پرآورд مصرف اولیه و هرگونه تغییراتی که سبب تغییر مقدار مصرف و یا فشار شود، باید نسبت به اصلاح قرارداد و طراحی با هماهنگی سازمان های ذیربسط اقدام شود پس از تأثید نقشه های اجرایی، دستگاه نظارت باید مجوز شروع عملیات اجرایی را به صورت کتبی صادر نماید

4-12-17

خم کاری لوله های فولادی

برای تغییر دادن مسیر لوله های فولادی حتی الامکان باید از اتصالات مناسب و یا از لوله های خم شده در کارخانه لوله سازی استفاده شود در صورتی که خم کردن لوله ها در محل نصب اجتناب ناپذیر باشد، برای خم کاری باید شرایط زیر رعایت گردد

الف خم کردن لوله فقط باید با استفاده از وسایل و روش های مخصوص خم کاری لوله ها انجام گیرد
ب خمیدگی لوله باید صاف و عاری از هرگونه چین خوردگی، ترک خوردگی و عیوب مکانیکی باشد
پ برای لوله های درزدار، خط جوش طولی باید مجاور و یا روی خط میانی لوله که دارای کمترین

تشکشی یا فشاری است قرار گیرد

ت - قوس خمیدگی لوله نباید بیشتر از درجه ۶۰ باشد

ث - شعاع انحنای داخلی خمیدگی نباید کمتر از برابر قطر خارجی لوله باشد

ج در قسمتی از لوله که خم می شود، نباید هیچ گونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد 20

ج وسط خمیدگی لوله باید از نزدیک ترین نقطه اتصال آن لوله به لوله و یا اتصالات دیگر حداقل 1/8

برابر قطر اسمنی لوله فاصله داشته باشد این فاصله را می توان برای لوله های اینچ و بزرگتر تا

متр تقلیل داد

5-12-17

لوله کشی دفنی 1-5-12-17

کلیات

چنانچه لوله کشی در زیر سطح زمین اجرا شود و برای دسترسی به آن نیاز به حفاری زمین، تخلیه خاک و مصالح اطراف لوله ها باشد، لوله کشی دفنی نامیده می شود

1-5-

- الف - لوله کشی دفنی باید داخل کانال حفاری شده مطابق شکل شماره پ باشد .1-11-17
 ب - اجرای لوله کشی دفنی باید با استفاده از مصالح با مشخصات مندرج در بخش 14-17 باشد
 پ - جوشکاری در لوله کشی دفنی باید با روش ها و با شرایط مندرج در بخش انجام شود
 ت - جهت جلوگیری از خروجی لوله ها و اتصالات فولادی دفنی، باید عایق کاری آنها مطابق شرایط مندرج در بخش انجام شود 16-17
 ث - آزمایش های مورد نیاز در لوله کشی دفنی باید بر اساس موارد مندرج در بخش صورت گیرد

2-5-12-17

آماده سازی مسیر

- آماده سازی مسیر شامل خط کشی، حفاری کانال، تخلیه، تنظیم ابعاد محل حفاری شده و ساخت بستر جهت گذاشتن لوله ها می باشد و باید بر اساس شرایط ذیل انجام شود
- الفت مسیر لوله کشی مطابق با نقشه اجرایی باید در محل پیاده شده و خط کشی شود
 ب - خط کشی مسیر باید با استفاده از رنگ، گچ، مایع رنگی غیر قابل اشتعال و یا هر گونه مصالح ساختمانی که قابلیت نشان دادن مسیر را دارد، انجام شود
 پ - خط کشی باید به گونه ای انجام شود که مسیر لازم جهت عبور لوله ها و محل حفاری را به صورت کامل نشان دهد
 ت - خط کشی برای رویه بپاری و حفاری کانال باید به صورت دو خط که نشان دهنده پحدوده حفاری است انجام شود فاصله دو خط باید از هر طرف از عرض کانال مورد نیاز، حداقل و حد اکثر سانتیمتر بزرگتر باشد
 ث - در صورت عبور لوله ها از مسیری که سطح آن توسط آسفالت، بتون و یا مصالح دیگری رویه سازی شده است، باید با استفاده از دستگاه برش مناسب و نیروی انسانی مجرب، اقدام به برش سطح و برداشتن رویه شود رویه برداشته شده قبل از حفر کانال باید از محل تخلیه شود رویه بپاری باید به گونه ای باشد که حداقل تخریب را در محل های مجاور خط کشی انجام شده مسیر عبور لوله ها، ایجاد نماید

- ج - مواد و مصالح به جا مانده از رویه های تخریب شده قبل از حفاری باید از محل تخلیه شوند
 چ - حفاری کانال می تواند با استفاده از ماشین آلات برقی یا مکانیکی و یا نیروی انسانی انجام شود
 ز - الزامات ایمنی در زمان حفاری کانال باید به طور کامل رعایت شود
 ح - در زمین هایی که خاک آنها نرم و در زمان حفر کانال امکان ریزش وجود دارد، مجری باید از زمان شروع عملیات حفاری کانال تا زمان پر کردن آن، امکانات استحفاظی از قبیل پوشش، تخته کشی، ایجاد دیوار حائل و نصب پایه را فراهم و اجرا نماید

- خ در محل هایی که سطح آب بالا می باشد، باید در زمان حفاری و اجرای لوله کشی، با استفاده از دستگاه های مکنده اقدام به تخلیه آب محل حفاری، شود
- د خاک حاصل از حفاری باید در یک سمت کانال و با فاصله مناسب از لبه کانال حداقل سانتیمتر ریخته شود
- ذ حفاری همزمان در دو طرف معابری که قرار است دوطرف آن لوله گذاری شود در صورت عدم ایجاد مانع جهت عبور و مرور، مجاز می باشد
- ر ابعاد کانال باید () شرح ذیل باشد + 40
) عرض کانال قطر خارجی لوله سانتیمتر و حداقل عمق کانال قطر خارجی لوله سانتیمتر می باشد
- ز در صورت وجود موانع و یا عدم امکان حفاری با تائید دستگاه نظارت، حداقل عمق کانال هشتاد سانتیمتر می تواند باشد
- ژ چنانچه بنا به ضروریت در یک کانال دو لوله مختلف کار گذاشته شود، مشخصات کانال باید مطابق شکل شماره پ باشد
- س در نقاطی که لازم است عملیات جوشکاری در داخل کانال انجام شود، ابعاد کانال باید طوری باشد که جوشکار بتواند با وسائل جوشکاری در داخل آن به راحتی کار کند
- ش کف و دیواره کلیه کانال ها قبل از لوله گذاری باید تستیح و رفلکشن شده و از خرد سنگ و مواد زاند پاک گردد همچنین لازم است طرفین لبه کانال به عرض سانتیمتر از خرد آسفالت و غیره پاکسازی و تمیز شود
- ص پس از تنظیم ابعاد کانال ها باید کف کانال با سانتیمتر ماسه یا خاک نرم پوشانده شود برای لوله های پلی اتیلن باید از ماسه بادی استفاده شود
- ض بستر آماده شده زیر لوله ها باید تمیز بوده و هیچ گونه سنگریزه و مواد اضافه که سبب زخمی کردن پوشش لوله ها می شوند، وجود نداشته باشد

3-5-12-17

لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فولادی

- ۵ هنگام نصب لوله ها، اتصالات و شیرها در داخل کانال موارد ذیل باید رعایت شوند
- پس از اتمام عملیات جوشکاری، باید قطعات لوله کشی در داخل کانال و روی بستر آماده شده قرار گیرند
- قبل از لوله گذاری به در کف کانال بالشتک هایی از خاک نرم خاک سرندي با قطر دانه های حداقل تا میلیمتر به عرض سانتیمتر و به فاصله متر از یکدیگر ایجاد گردد ارتفاع خاک

نرم بالشتک‌ها باید به اندازه‌ای باشد که پس از استقرار لوله بر روی آن‌ها فاصله زیر لوله تا کف

3- کاتال حدود سانتیمتر باشد

در زمان گذاشتن لوله‌ها در داخل کاتال باید با استفاده از تجهیزات مناسب و با حداقل خرابی پوشش، لوله‌ها داخل قوار گیرند در محل هائی که سطح آب‌های زیرزمینی به طور طبیعی و یا به دلیل سیل تا ارتفاع زیر لوله یا بیشتر در کاتال بالا آمده باشد، طبق نظر دستگاه نظارت باید از وزنه‌های مهار کننده یا میله‌های مهار کننده استفاده شود، به طوری که لوله در عمق معین در کف کاتال قرار گیرد بین مهار کننده و لوله باید از نوار پوشش استفاده کرده و باید پیش بینی

4- لازم جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل لوله به عمل آید

سطح فوقانی لوله‌های مدفون باید تا سطح زمین حداقل سانتیمتر فاصله داشته باشد و چنانچه امکان اجرا در این عمق وجود نداشته باشد، باید روی لوله به نحو مناسبی مقاوم گردد تا لوله در معرض فتوحه‌های واردہ توسط عوامل مختلف روى زمين قرار نگیرد اگر به هر علت این فاصله کمتر از سانتیمتر باشد، باید لوله در داخل کاتال بتئی که مخصوص آن ساخته می‌شود قرار داده شده و پس از ریختن خاک نرم، روی آن توسط گاههای بتئی پوشانده شود در هر صورت

5- نباید فاصله بالای لوله مدفون تا سطح زمین کمتر از سانتیمتر باشد

برای جلوگیری از آسیب دیدن لوله و یا پوشش آن به وسیله ریشه درخت باید لوله کشی در فاصله

6- مناسبی از درخت‌ها اجرا شود

در مواردی که لوله مدفون در معرض تردد وسائل نقلیه سنگین باشد، در صورتی که عمق آن از مقادیر مندرج در بند کمتر باشد باید آن را از داخل غلاف فلزی یا کاتال با دیواره آجری و یا

7- بتئی و پوشش بلوک‌های سیمانی خزار داد

اطراف لوله‌های مدفون تا فاصله سانتیمتر از هر طرف نباید مصالح و مواد ساختمانی خورنده از

8- قبیل شفتہ و آهک ریخته شود

جهت عبور لوله‌ها از روی کف بتئی باید کاتال‌هایی برای این منظور در کف تعییه شود محل عبور لوله و کاتال باید دقیقاً در لوله کشی مشخص شود و اطراف لوله داخل این کاتال‌ها باید با ماسه و یا خاک نرم پر شده و روی آن طوری پوشانده شود که در صورت لزوم بدون وارد آمدن خسارت

9- به ساختمان بتوان برای دسترسی به لوله روی آن را برداشت

لوله‌های گاز نباید با لوله‌های آب گرم و کابل برق فشار ضعیف در یک کاتال قرار گیرند در صورتی

که قرار دادن آن‌ها در یک کاتال اجتناب ناپذیر باشد باید لوله‌های گاز توسط عایق مناسبی در

چهلیم [۲] انتقال حرارت و یا اتصال الکتریکی محافظت شود و حریم آن‌ها بر اساس مقررات بخش

باشد

- چنانچه لوله گاز داخل کانال مستقلی قرار داشته باشد باید این کانال به وسیله ماسه خشک پر شود و اگر لوله گاز با سایر لوله‌ها و یا کابل برق در کانال اشتراکی قرار گیرد که امکان پر کردن کانال با ماسه وجود نداشته باشد، باید این کانال مجهز به هواکش‌های طبیعی مناسب در محل های مختلف باشد تا در صورت نشت گاز امکان جمع شدن گاز وجود نداخته باشد .
 11- فاصله لوله‌های مدفون تا لوله های تاسیساتی باید مطابق بخش باشد
 7-12-17 فاصله لوله‌های مدفون گاز تا کابل‌های برق با ولتاژهای مختلف باید پر اساس باشد
 12- می‌باشد
 13- در مواردی که عبور لوله گاز از پی دیوار اجتناب ناپذیر باشد، این کار باید با استفاده از غلاف فلزی صورت گیرد غلاف باید از لوله فلزی که قطر نامی آن از قطر نامی لوله گاز اندازه بزرگتر است، باشد چهت جلوگیری از تماس لوله گاز با غلاف فلزی باید از کمریند مخصوص این کار استفاده شود و فاصله بین لوله گاز و غلاف با استفاده از عایق ضد رطوبت پر شود
 در صورت عبور لوله گاز مدفون به موازات پی دیوار باید فاصله نزدیک‌ترین لبه کانال تا دیوار مجاور
 14- حداقل برابر عمق کانال باشد
 15- دفن اتصالات پیچی و یا فلنجی مجاز نمی‌باشد
 در خاتمه هر روز کاری انتهای لوله‌هایی که در داخل کانال خوابانده شده‌اند باید به وسیله درپوش مناسب بسته شوند تا از ورود آب و گل یا اشیاء دیگر جلوگیری به عمل آید
 16- خط لوله در هیچ نقطه نباید تحت تنش قرار گیرد
 17- پس از انجام کلیه آزمایش‌های مندرج در بخش باید روی لوله‌ها با استفاده از ماسه یا خاک نرم برای لوله‌های فولادی و ماسه بادی برای لوله‌های پلی‌اتیلن پر شود خاک نرم ۲۰ می‌تواند از خاک برگشته کانال باشد مشروط بر اینکه از سرند مناسب با چشممه های حداکثر میلیمتری سرند شده و قادر سنگ و اشیاء نوک تیز و مصالح ساختمانی از قبیل آهک و خاک آغشته به مواد هیدروکربنی باشد و در غیر این صورت پیمانکار موظف به تامین خاک رس ۲۰ با ماسه بادی طبق نظر دستگاه نظارت می‌باشد ضخامت این لایه خاک نرم باید حداقل برابر با سانتیمتر باشد در صورت کم عرض بودن معتبر یا امکان برخورد با موانع باید روی این لایه یک لایه موزائیک و یا آجر فشاری چیزه شود عرض این لایه باید از قطر لوله حداقل سانتیمتر بزرگتر باشد سپس کانال باید با خاک حفاری شده تا ارتفاع حداقل بیست سانتیمتر و حد اکثر سی سانتیمتر بالاتر از محل قرار گرفتن موزائیک‌ها و یا آجرچینی، پر شود روی این لایه نوار اخطار کشیده شده و سپس کانال به صورت کامل تا سطح زمین پر می‌شود
 18- در زمان پر کردن کانال، باید با استفاده از دستگاه کوبانه، خاک برگشته کوبیده شود تا خاک نشست کامل خود را انجام دهد

اجرای لوله کشی گاز

-20

-21

-22

پس از پر کردن کاتال باید علائم و دریچه ها در محل خود نصب شوند
پس از اتمام مراحل فوق باید مسیر به حالت اولیه درآمده و به صورت کامل بازسازی شود
مسیر لوله های دفنی در فواصل طولانی باید به وسیله علائم مشخص کننده که در نقاط و فواصل
قابل رویت نصب می شوند، نشان داده شود

4-5-12-17

لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های پلی اتیلن

اجرای لوله کشی دفنی 60 استفاده از لوله های پلی اتیلن بر اساس مقررات مخدوج در
اندیشه 413686 شیرهای پلی اتیلن بر اساس مقررات مخدوج در
اندیشه 001(0) پاسکال و مطابق با استاندارد
اجازه داده شده است

۱- هنگام اجرای لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های پلی اتیلن موارد ذیل باید رعایت شود
جهت بارگیری، حمل و نقل و تخلیه لوله و اتصالات می باید از وسایل مناسب که دارای سطوح صاف
و قادر اجسام تیز و برنده باشد، استفاده شود

۲- مجری باید لوله ها و اتصالات را در انبار سرپوشیده نگه دارد به طوری که تحت هیچ شرایطی در
عرض نور خورشید قرار نگرفته و نحوه انبار کردن طوری باشد که امکان صدمه دیدن، فشرده
شدن و یا سوراخ شدن آنها وجود نداشته باشد در صورتی که لوله ها، اتصالات و شیرها به صورت
بسته بندی کارخانه تحويل مجری گردد، باید این بسته بندی ها تا زمان استفاده باز نشده و از دست
زدن به المنت های بر قی اتصالات الکتروفیوزن اکیداً خودداری شود

۳- سطح زیر لوله ها باید صاف و هموار باشد ارتفاع روی هم قراردادن لوله ها با توجه به جنس لوله،
اندازه، ضخامت و درجه حرارت محیط متغیر بوده و با نظر دستگاه نظارت باید انجام گردد ولی در
هر صورت ارتفاع روی هم قراردادن لوله ها به صورت حلقه ای یا شاخه ای نباید از متر تجاوز
نماید

۴- در پوش لوله ها و شیرها باید تا زمان جوشکاری بر روی آنها باقی بماند ۴۰
نگهداری لوله و اتصالات پلی اتیلن تحت هیچ شرایطی نباید در دمای بالاتر از درجه سانتیگراد
صورت پذیرد و در صورتی که بر اساس شرایط محیط و طبق نظر دستگاه نظارت امکان رعایت
دمای مذکور فراهم نشود، حداقل زمان نگهداری لوله سه ماه خواهد بود پس از انقضای این
مدت، آنها او آی تی بر روی لوله های مذکور انجام و چنانچه میزان او آی تی از مقدار ابتدا
کمتر از درصد انحراف داشته باشد لوله قابل استفاده و در غیر اینصورت لوله قابل استفاده
نخواهد بود

ISO 11357-6 تست او آی تی باید بر اساس استاندارد انجام گیرد

ریسه نمودن و ردیف کردن لوله‌ها باید طبق شرایط زیر باشد

مجری موظف است فقط مصارف روزانه خود را از اینبار به محل کار منتقل نماید

لوله‌هایی که در گنار کوچه یا خیابان روی هم ریسه می‌شوند باید در دو طرف آن‌ها از دریوشاهی

مناسب جهت جلوگیری از نفوذ آب، خاک و غیره استفاده گردد و لازم است دریوش لوله‌ها تا زمان

جوشکاری بر روی لوله‌ها باقی بماند تا از قراردادن لوله‌ها در مسیر و مجاري آب و فاضلاب

خودداری مجدد

لوله‌ها باید در طرفی از کانال ریسه شوند که حداقل عبور و مرور را داشته باشد

برای ریشه کردن لوله‌ها باید از پایه‌های مناسب استفاده شده و بستر پایه‌ها به نحوی باشد که به بدن

لوله صدمه‌ای وارد نشود

آماده‌سازی لوله‌ها ۷۳ اجر ۱۴ عملیات اتصال و جوشکاری باید مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل‌های

-8- مندرج در بخش باشد

۹- مندرج در پخش باشد

- لوله گذاري پا شرایط زير پايد انجام شود

جهت مذداردن لوله در کانال باید از وسایل مناسب استفاده شود، به طوری که هیچگونه آسیبی به

- یعنی لوله‌ها وارد نشود

چنانچه قرار است در یک کانال دو نوع مختلف کار محذارده شود، می‌باشد فاصله افقی و عمودی آن‌ها

از پکدیگر مطابق شکل شماره پ بخش پیوست پاشد

هنگام لوله گذاری باید تدابیر لازم

دستگاه نظارت پاشد به عمل آید

در صورتیکه در مسیر لوله کشی موائع و سروپس های زیرزمینی

این موانع عبور داده شو⁴⁰ خاصه فوکاني لوله گاز تا زير موانعی از قبيل حوضچه های مخابراتي،

لوله‌های آب و غیره باید ۳۵ سانتی‌متر باشد. این فاصله در صورت محدودیت مکانی، با نظر دستگاه

نظام ۳۸ قابی تغییر تا سانتیمتر می‌باشد در تقاطع شبکه‌های پلی‌اتیلن با کالپهای برق بالاتر

از یولت یا لوله‌های حاوی مواد قابل اشتعال، رعایت فاصله حداقل یک متر ضروری است، اما در

صورت رعایت حریم مشخص شده از طرف سازمان ذیربیط و در صورت عدم امکان رعایت حریم فوق

با نظر دستگاه نظارت تمهیدات خاص اتخاذ و عمل خواهد شد

در اجرای شبکه‌های پلی اتیلن و پرخورد با موانع زیرزمینی چنانچه ۱۷۲۵۱-۱۷۲۶۱-۱۷۲۷-۱۷۲۸ بوده و

امکان اجرای لوله‌های پلی‌اتیلن از روی موائع با رعایت بندهای وجود .

داسته باشد، اقدام و در غیر این صورت طبق نظر دستگاه نظارت عمل شود

1/200

- 1000/1 خاکریزی روی لوله باید اطلاعات کاملی از کار اجراسده جهت تهیه نقشه‌های چون ساخت برداشته شده و همچنین علامت‌گذاری محل شیرهای نصب شده بر روی دیوار مجاور و یا در صورت عدم امکان بر روی پایه‌های مخصوص به عمل آید نظر به اینکه لوله‌های پلی اتیلن ۵۰۰۰ محض ضربی انبساط حرارتی بالای می‌باشد، لذا خاکریزی بر روی لوله باید در دمای محیط بین تا درجه سانتیگراد انجام شود و چنانچه قرار باشد لوله‌گذاری در ساعات گرم روز انجام شود قبل از اتصال نهائی قسمت اجرا شده به قسمت لوله‌گذاری شده قبلی، باید به خاک ریزی ماسه بادی با نظر دستگاه نظارت اکتفا نموده و پس از متعادل شدن دمای محیط و اجرای اتصال نهائی، و عملیات پر کردن ۳۰ کانال انجام شود
- بر روی لوله باید ماسه بادی به ضخامت سانتیمتر ریخته شده سپس کانال باید با خاک حفاری شده تا ارتفاع حد اقل بیست سانتیمتر و حداقل سی سانتیمتر پر شود روی این لایه نوار اخطار زرد کشیده می‌شود به نحوی که خط میانی نوار زرد با محور لوله در یک امتداد قرار گیرد روی نوار اخطار با خاکهای حاصل از گودبیداری در دولایه تا سطح زمین پر شده و تسطیح و کوبیدن آن توسط دستگاه کوبانه تا حد تراکم لازم مورد تأیید دستگاه نظارت انجام می‌گیرد حداقل قطر ۰۵۰ میلی‌متری خاک برگشتی به کانال نباید از ده سانتیمتر تجاوز نماید کلیه قسمت‌های مسیر لوله‌گذاری اعم از بتن و موzaشیک یا چمن، آسفالت، جوی و کانال تأسیسات ۱۱- زیرزمینی و غیره باید پس از پرکردن کانال به حالت اولیه بازسازی شود
- عمر از تقاطع‌های اصلی بزرگراه‌ها، راه‌آهن و رودخانه باید طبق شرایط زیر باشد قبل از شروع عملیات، مجری باید تمام وسائل و مصالح و افلام مورد نیاز را که به تائید دستگاه نظارت رسیده باشد در محل کار حاضر نموده و قادر فنی ورزیدهای را جهت این کار انتخاب نماید عمر لوله با غلاف فولادی از زیر اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، جاده‌های اصلی و راه‌آهن باید طبق نقشه TGS-C-PL-001 انجام گیرد برای این کار باید لوله عمود بر جاده با راه‌آهن بوده و زاویه تقاطع ۹۰ درجه باشد در شرایط ۶۰ که رعایت این زاویه بنا بر موقعیت محل و عوامل دیگر امکان پذیر نباشد، این زاویه نباید کمتر از درجه باشد () ()
- جهت عبور لوله از موانع مهم باید با دستگاه بورینگ مته نقب زننده اقدام به ایجاد سوراخ در زیر جاده‌ها یا راه‌آهن نمایند و در صورت عدم دسترسی به دستگاه بورینگ و تائید دستگاه نظارت می‌توان با حفاری دستی و ایجاد کانال سیمانی نصب کول طبق دستورات دستگاه نظارت و نقشه برای تقاطع راه‌آهن اقدام به عبور لوله با غلاف فولادی نمود در مکان‌هایی که جهت عبور از موانع باید از کانال‌های عمیق زیرزمینی استفاده شود ابعاد کانال باید طوری انتخاب شود که کارکنان حفاری و جوشکاری بتوانند به راحتی در داخل آن کار کنند و در

ضمن محلهایی که امکان ریزش سقف کانال‌ها وجود دارد باید با ایجاد سقف‌های موقت و مقاوم، از 12 ریزش آن‌ها جلوگیری شود

برای مشخص شدن میجلد دقیق شیرها باید از تابلوهای نشانگر کوچک آلمینیومی با ابعاد معین طبق شکل شماره پ که بر روی دیوار و یا پایه‌های سیمانی نصب می‌شود، استفاده نمود محل نصب این تابلوها باید در مکان های باشد که در معرض دید قرار داشته باشد و از محل نصب ۱۳- شیر دور نبوده و نهایتاً مورد تائید دستگاه نظارت باشد

آزمایش مقاومت و نشتی خطوط شبکه کار گذاشته شده و ۱۸ انجام اتصال نهایی و گازدار نمودن شبکه و راهاندازی طبق مشخصات فنی مندرج در بخش خواهد بود

6-12-17

لوله کشی روکار 1-6-12-17

کلیات

لوله کشی گاز وقتی روکار است که دسترسی به آن مستقیم و نیازی به حفاری و تخریب نبوده و در محلی نصب شود که قابل رؤیت باشد لوله کشی در سوله های صنعتی، محوطه های باز و ناقاطی که امکان قرار گرفتن لوله در مسیر رفت و آمد وسایل نقلیه و یا افراد و یا **206843** سال خارجی وجود نداشته و یا در معرض صدمات مکاتیکی نباشد تا فشار پوند بر اینچ **30** مع پاسکال **206863**)
به صورت روکار اجرا شود در صورتی که فشار گاز داخل لولهها از پوند بر اینچ مریع پاسکال **30** بیشتر باشد، باید قدر **206843** به ساختمان، فشار توسط تقلیل دهنده فشار رگولاتور به حداقل پوند بر اینچ مریع پاسکال تقلیل باید لوله کشی روکار باید با استفاده از لوله و اتصالات فولادی بوده و استفاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن محابا نموده باشد

تبصره لوله کشی گاز روکار داخل ساختمان‌های مسکونی (۱۸۷۹۰ صنعتی) که در ابتدای بند کلیات به آن‌ها اشاره نشده باید تا فشار حداقل بوند بر اینچ مریم باسکال باشد

2- 6-12-17

اجرای لوله کشی، روکار

احمای لوله کشی و کار باید مطابق معاشر زیر صورت گیرد

لف در مناطق که لوله گاز به صورت دوکار اجرا می شود باید لوله ها توسط یابه های مناسب محکم

شده و پیش بینی های لازم جهت چلوگیری از خدمات فیزیکی صورت گیرد.

ب لوله کشی و کار باید به ترتیب مناسب در فواصل معین محکم و استوار شده باشد، برای این کار

باید از بسته‌های فلزی مخصوص لوله و مناسب با قطعه آن که دارای است

استفاده شود

112

استفاده شود

- پ - بستن و یا جوش دادن یک لوله به لوله دیگر و لوله به اسکلت فلزی یا اجزاء فلزی غیر ثابت ساختمان به طور مستقیم ممنوع است
- ت - حداکثر فواصل بین ۴-۶ نقطه اتکاء بست و یا پایه در لوله کشی گاز روکار نباید از فواصل مندرج در جدول شماره پ بیشتر باشد
- ث - بستهای لوله‌های عمودی باید لوله‌ها را به طور کامل در خود گرفته و وزن آن‌ها را مهار نماید
- ج - طول پایه‌های بستهای لوله‌های روکاری که خارج از ساختمان قرار دارند باید به گونه‌ای باشد که لوله با دیوار محل انتکا حداقل یک سانتیمتر فاصله داشته باشد تا گرد و خاک در فاصله بین لوله و دیوار جمع نشده و باعث خوردگی تدریجی لوله نشود
- چ - استقرار و کیفیت نصب لوله‌های گاز باید به نحوی باشد که از بروز و نوسان مصنون بعائد و مهار آن باید طوری انجام گیرد که فشاری به تجهیزات منتقل نگردد
- ح - بستهای، پایه‌ها و آویزهای لوله‌ها باید طوری نصب شوند که مانع از انبساط و انقباض آزاد لوله‌ها نشود در صورت لزوم باید از پایه‌های معلق و یا آویزهای متحرک استفاده نمود بستهای و آویزها باید به گونه نصب شوند که در ان انبساط، انقباض و یا هر نوع حرکت لوله‌ها از آن‌ها جدا نشوند
- خ - لوله کشی روکار نباید از زیرزمین‌های متوقف و دخمه مانند ساختمان‌ها عبور نمایند، مگر آنکه این نقاط دارای جریان طبیعی هوا و یا تهویه مناسب باشند از پوشاندن و اختفاء لوله در داخل ساختمان باید حتی الامکان خود داری به عمل آید
- د - لوله کشی روکار داخل ساختمان‌ها باید طوری انجام گیرد که به استحکام ساختمان‌ها آسیب نرسیده و از استقامت ساختمان و اجزاء آن کاسته نشود
- ذ - در مواردی که لوله از داخل درب و یا پنجره عبور می‌کند، باید پیش بینی‌های لازم جهت جلوگیری از سانیدگی و سایر صدمات فیزیکی لوله به وسیله دریچه یا پنجره یا شیشه به عمل آید
- ر - فاصله لوله‌های روکار تا لوله‌های آب گرم باید حداقل سانتیمتر باشد در مواردی که حفظ فاصله فوق امکان پذیر نباشد باید لوله گاز با عایق حرارتی مناسب پوشانده شود
- ز - کانال‌های عمودی یا افقی ساختمان که لوله گاز از آن‌ها عبور می‌کند، باید از پایین و بالا به هوای آزاد راه داشته باشد تا تمویض طبیعی هوا در آن‌ها صورت گرفته و امکان تجمع گاز در آن‌ها وجود نداشته باشد لوله گاز تباید از داخل کانال‌های مربوط به هواکش، چاه آسانسور، دورکش پخاری و کانال‌هایی که برای تجهیزات دیگر تعییه شده، عبور کند
- ۱۰ - لوله گاز نباید با سیم و کابل برق در تماس باشد فاصله سیم روکار برق با لوله گاز حداقل سانتیمتر باید باشد در مواردی که رعایت فاصله فوق امکان‌پذیر نباشد باید لوله گاز با عایق الکتریکی مناسب پوشش داده شود

س در لوله کشی‌های روکار که در معرض تغییرات قابل توجه حرارت قرار دارند باید تدبیر لازم برای مقابله با انبساط و انقباض لوله‌ها صورت گیرد انشعاب‌های لوله‌های طویل باید طوری باشد که تغییرات طول لوله اصلی در اثر انقباض و انبساط باعث شکستن آن‌ها نشود.

ش در نقاط اتصال لوله‌های روکار و دفنی، جهت جلوگیری از صدمات فیزیکی باید از غلاف فلزی مناسب استفاده شود غلاف فلزی باید از لوله با قطر نامی دو اندازه بزرگتر از قطر نامی لوله گاز باشد در این موارد باید لوله گاز نواریجی شده و از کمربند و یا نوارهای لاستیکی که فاصله بین لوله گاز و غلاف فلزی را به صورت یکنواخت در طول لوله حفظ می‌کنند استفاده شود علاوه بر آن باید فاصله بین لوله گاز و غلاف با استفاده از قیر و یا سایر مواد عایق رطوبتی پر شده و دو طرف غلاف با درپوش مناسب پوشانده شود.

7-12-17

حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسیسات

10-4-

در هنگام اجرا باید فواصل سایر تأسیسات از جداره خارجی لوله گاز مطابق جدول شماره پ بخش پیوست باشد

13-17

عایق کاری لوله‌ها

1-13-17

کلیات

عایقکاری لوله‌های مدفون و توکار فولادی به دو روش زیر امکان پذیر است
عایقکاری سرد نوار پیچی که عبارتست از عایقکاری لوله‌ها با استفاده از نوارهای چسب دار و پرایمر
مخصوص لوله ()
عایقکاری گرم عایقکاری با قیر که عبارتست از عایقکاری لوله‌ها با استفاده از قیر مذاب و الیاف پشم
شیشه و پرایمر مربوطه
تعصره استفاده از سایر پوششها اعم از سرد یا گرم (از جمله سایر انواع نوار، پوشش‌های اپوکسی دوجزئی،
پوشش‌های پلی یورتاژ دوجزئی صد درصد جامد پوشش‌های سرد و قیر اصلاح شده، پلی اتیلن سه
لایه و اپوکسی پودر پوشش‌های گرم در صورت مطابقت با استانداردهای شرکت ملی گاز و مقررات
این مبحث بالامانع خواهد بود

2-13-17

اقدامات اولیه قبل از عایقکاری

قبل از اقدام به عایقکاری لوله‌ها باید اقدامات اولیه زیر در مورد آن‌ها به عمل آید

1-2-13-17

بازرسی ظاهری لوله‌ها از نظر آلودگی به چربی‌ها

هر نوع آلودگی لوله‌ها به مواد چرب از قبیل گریس، مواد هیدروکربنی و چربی‌ها باید با استفاده از حلال‌های
مناسب از (جمله بنزین بدون سرب و یا تولون) کاملاً تمیز گردد و سپس با آب بدون املاح در حد آب
آشامیدنی شسته شود

بازرسی لوله‌ها از نظر وجود عیوب مکانیکی

کلیه لوله‌ها قبل از زنگ زدایی و تمیز کاری باید مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه عیوب مکانیکی از قبیل شیار، فرورفتگی، خراش، دو پهنه، صدمات وارد شده سر لوله و جفه‌های خودگشای $TGS-M-PL-001(2)$ کنار گذاره شوند تا به وسیله دستگاه نظارت بر طبق استانداردهای مورد ارزیابی قرار گرفته و تعیین تکلیف شوند

بازرسی لوله‌ها از نظر خشک بودن

لوله‌ها قبل از زنگ زدایی و تمیز کاری باید کاملاً خشک باشند در صورت وجود شبیه‌گاهی بر روی سطح لوله و یا در 30°C که دمای محیط کمتر از درجه سانتیگراد باشد، باید لوله‌ها را با استفاده از مشعل گاز تا دمای درجه سانتیگراد پیش گرم نمود

زنگ زدایی و تمیز کاری لوله‌ها

پس از بازرسی از لوله‌ها، باید به وسیله مواد ساینده از قبیل شن و یا ذرات فولادی شات و گریت و به روش ستدبلاست یا شات بلاست، لوله‌ها را زنگ زدایی و تمیز کاری و لایه زنگ یا اکسید تشکیل شده بر روی سطح لوله را کاملاً بر طرف نمود

در زنگ زدایی و تمیز کاری لوله‌ها به منظور جلوگیری از عوارض استفاده از شن در روش ستدبلاست

استفاده از ذرات سرباره مس یا مسباره ارجحیت دارد ISO 8501-1

میزان تمیزی سطح لوله‌ها باید بر طبق استاندارد SA 2.5 باشد

میزان زبری سطح لوله‌ها باید بر طبق استاندارد ISO 8503-2 باشد

میکرون باشد

لوله‌های زنگ زدایی و تمیز شده باید تا پایان روز کاری پرایمر زنی و یا عایقکاری شوند، در غیر اینصورت لوله‌ها مجدداً زنگ زدایی و تمیز کاری شوند در مناطق ساحلی و یا نقاطی که رطوبت نسبی بالای باشد، لوله‌های زنگ زدایی و تمیز کاری شده باید حداکثر پس از دو ساعت پرایمر زنی و یا عایقکاری شوند

عایقکاری سرد لوله‌ها نوار پیچی

عایقکاری سرد باید با استفاده از نوارهای چسب دار مخصوص عایقکاری لوله انجام شود، به این ترتیب که پس از پرایمر زنی، باید لوله‌ها را در دو لایه شامل نوار زبر و نوار رو نوار پیچی نمود در نوار پیچی سرد

لوله‌ها باید از نوار مخصوص سرچوش به عنوان نوار زیر، پرایمر مخصوص نوار سرچوش به عنوان پرایمر به علاوه نوار رو استفاده شود

تبصره استفاده از عایق‌های سرد دیگر از جمله سایر انواع نوار، اپوکسی‌های دوجزئی و پلی یورتان‌های دوجزئی صد درصد خالص در صورت مطابقت با استانداردهای شرکت متی گاز و مقررات این مبحث با نظر دستگاه نظارت بالامانع است

در تهیه نوار و پرایمر باید دقت شود که نوار و پرایمر ساخت یک سازنده و قبل انتباط باشند استفاده از نوار و پرایمر که ساخت سازنده‌گان متفاوت باشند مجاز نمی‌باشد

عایقکاری سرد باید در کارگاه و در محل سرپوشیده انجام شود در صورتیکه به هر علت عایقکاری سرد در کارگاه‌های سرپوشیده امکان پذیر نباشد، باید از انجام عایقکاری در هوای بارانی، مه سنگین، گرد و غبار و در دمای زیر درجه سانتیگراد خودداری شود

1-4-13-17

پرایمر زنی

پرایمر زنی باید حتی امکان بلافصله پس از زنگ زدایی و تمیزکاری لوله‌ها انجام شود در صورت لزوم باید گرد و غبار سطح لوله به وسیله هوای فشرده زدوده شود

پرایمر تا قبل از مصرف باید در بسته‌بندی اولیه نگهداری شود قبل از باز کردن درب قوطی پرایمر برای مصرف، باید ظرف را به قدر کافی تکان داد و در صورت بزرگ بودن ظرف باید آن را بقدر کافی غلتاند تا مواد تهشیش شده پرایمر کاملاً مخلوط شود پس از استفاده از پرایمر باید بلافصله درب ظرف را محکم نمود تا مواد فرار آن تبخیر نشود

+5

پرایمر زنی لوله‌ها در هوای بارانی، مه سنگین، گرد و غبار و طوفان و در دمای زیر درجه سانتیگراد مجاز نمی‌باشد در صورت وجود شبیه صحیح‌گاهی باید سطح لوله را کاملاً خشک نمود پرایمر زنی باید به وسیله قلم مو، غلطک و یا دستگاه اسپری انجام شود پرایمر زنی باید به صورتی انجام شود که پس از خشک شدن ضخامت آن یکسان باشد و نقاط کمرنگ و یا پرایمر نخورده باقی نماند باشد

قبل از شروع نوار پیچی، پرایمر باید خشک شده باشد به تحوی که اثر انگشت روی آن باقی نماند در مورد زمان خشک شدن پرایمر باید توصیه سازنده آن مورد توجه قرار گیرد

2-4-13-17

نوار پیچی لایه اول

لایه اول نوار با نوار زیرین، محافظت اصلی لوله در مقابل خوردگی را بر عهده دارد نوار پیچی لایه زیرین باید به وسیله نوار ۰/۲ میلیمتر که مخصوص عایقکاری سرچوش ۰/۶ میلیمتر اتصالات است و ضخامت لایه پلاستیک آن حداقل میلیمتر و ضخامت لایه چسب آن حداقل میلیمتر است انجام شود نوارها

باید تا قبل از مصرف در بسته‌بندی‌های اولیه و در دمای مناسب و دور از تابش آفتاب و باران بر طبق توصیه‌های سازنده آن‌ها نگهداری شوند در استفاده از نوار پرایمر باید توجه شود که هر دو ساخت یک سازنده و دارای تاریخ مصرف معتبر باشند در صورتی که نوار پیچی بلافاصله پس از پرایمر زنی انجام نشود، می‌توان لوله‌های پرایمر خورده را برای مدت حداقل چهار هفته در مکان مناسب نگهداری نمود به نحوی که خواص پرایمر از بین نرود در صورت از بین رفتن خواص پرایمر و یا پدیدار شدن آثار زنگ‌زدگی، لوله‌ها باید مجدداً زنگ زدایی و تمیز کاری و سپس پرایمر زنی شوند چنانچه بیش از یک روز از پرایمر زنی لوله‌ها گذشته باشد، قبل از اقدام به نوار پیچی باید سطح پرایمر خورده را با برس زیر کرده و سپس اقدام به پرایمر زنی مجدد نمود

+5

نوار پیچی در هوای بارانی، مه سنگین، گرد و غبار و در دمای زیر درجه سانتیگراد مجاز نمی‌باشد نوار پیچی باید با زاویه ثابت و با کشش یکنواخت انجام شود میزان کشش نوار باید در حدی باشد که بیش از درصد از عرض نوار کم نشود میزان روی هم پیچی نوار برای لایه اول باید برابر با پنجاه درصد عرض نوار باشد، به طوری که هر دور نوار، نصف عرض ۵۰ قبلى را بپوشاند با اتمام هر حلقه نوار باید نوار حلقه جدید حداقل سانتی‌متر روی انتهای نوار قبلى پیچیده شود برای اطمینان از چسبیدن نوار باید آن را با دست روی نوار قبلى فشرد در عبور لوله از نقاطی که سطح آبهای زیر زمین ۵۰٪ است و یا در تقاطع با نهرآب، باید نوار پیچی نوار زیرین در دو لایه با روی ۴۰ پیچی پنجاه درصد انجام شود در صورتیکه نوار پیچی لوله‌ها در کارگاه انجام شود باید حدود سانتی‌متر از سرلوله‌ها نوار پیچی نشود تا پس از انجام جوشکاری، همراه با قسمت سرچوش لوله‌ها نوار پیچی شود

3-4-13-17

نوار پیچی لایه دوم

0/3

نوار پیچی لایه ۱۰/۲ باید با استفاده از نوار رویی که ضخامت لایه پلاستیک آن میلی‌متر و ضخامت لایه چسب آن میلی‌متر است انجام شود نوار پیچی ۱۰٪ رویی برای محافظت از نوار زیرین انجام می‌شود میزان روی هم پیچی نوار رویی باید حداقل عرض نوار باشد ۱۵ در نوار پیچی نوار رویی باید حدود سانتی‌متر از سر لوله‌ها نوار پیچی نشود

4-4-13-17

نوار پیچی سرچوش‌ها، اتصالات و نقاط تعمیری

در صورتی که لوله‌ها در کارگاه نوار پیچی شده و سپس به محل اجرای لوله کشی حمل شوند، پس از انجام جوشکاری باید قسمت نوار پیچی نشده سر لوله و قسمت سرچوش در محل نوار پیچی شود برای نوار پیچی سرچوش، ابتدا باید با استفاده از برس برقی یا برس دستی محل جوش و قسمت‌های نوار

پیچی نشده سر لوله را از پرایمر وسایر مواد خارجی پاک نمود به نحوی که سطح فلز لوله کاملاً براق شود در صورت لزوم قطرات ناشی از جوش باید با استفاده از قلم برداشته شود پرایمر زنی سرجوش باید با استفاده از پرایمر مخصوص نوار سرجوش^۵ انجام شود پرایمر زنی سرجوش باید علاوه بر روی قسمت های لخت لوله و محل جوش، بر روی حداقل سانتی متر از نوار پیچی نوار زیر لوله در دو طرف جوش انجام شود

50% مس از خشک شدن پرایمر باید نوار پیچی سرجوش با استفاده از نوار سرجوش و با روی هم پیچی بر روی قسمت های پرایمر خورده شامل محل جوش، قسمت های نوار پیچی نشده و حداقل ۴۰٪ متر بر روی نوار زیر لوله های طرفین سرجوش انجام شود سپس باید نوار رو با روی هم پیچی حداقل بر روی نوار پیچی نوار سرجوش انجام شود در ۵۰٪ متر زخمی شدن نوار، باید قسمت معیوب نوار پیچی برداشته شود سپس محل عیب به اضافه حدود سانتی متر از هر طرف روی نوار پیچی نوار زیر با استفاده از پرایمر مخصوص نوار سرجوش، پرایمر زنی شود و پس از خشک شدن پرایمر، با استفاده از نوار سرجوش نوار پیچی شود سپس نوار پیچی نوار رویی نیز به روشنی که برای سرجوش ها ذکر گردید، انجام شود

5-4-13-17

کنترل کیفیت عایق کاری سرد (*)

پس از اتمام نوار پیچی نوار زیر، با استفاده از دستگاه منفذیاب هالیدی دیکتور که مورد تائید دستگاه ناظر قرار گرفته باشد باید از سالم بودن نوار پیچی اطمینان حاصل نمود نوار پیچی انجام شده باید از نظر ظاهری یکنواخت بوده و فاقد چین و چروک باشد برای اطمینان از کیفیت نوار و پرایمر استفاده شده و همچنین اطمینان از کیفیت نوار پیچی باید بر روی نوار زیر به طریق زیر آزمایش چسبندگی انجام داد ابتدا با چاقو دو شیار موازی به فاصله یک سانتی متر از یکدیگر بر روی نوار زیر در جهت عمود بر محور طولی لوله ایجاد کنیم سپس با برش عرضی محل شروع دو شیار را بهم وصل نموده و با نوک چاقو قسمت ابتدای نوار بریده شده را از سطح لوله بلند کرده و با نیروی یکنواخت در جهت عمود بر سطح لوله نوار زیر را^{۱۵} تا^{۲۵} ملولیت جدا می کنیم آزمایش چسبندگی باید حداقل دو ساعت بعد از نوار پیچی و در دمای بین^{۱۵} تا^{۲۵} درجه سانتی گراد^۷ صورت چسبندگی نوار باید در حدی باشد که نوار با نیروی بیش از کیلوگرم نیرو به ازای هر سانتی متر عرض نوار، از سطح لوله جدا شود و لایه چسب نوار به صورت یکنواخت هم بر روی نوار و هم بر روی لوله باقی بماند

پس از اتمام نوار پیچی سرجوش ها، شیرها، اتصالات و نقاط تعمیری و قهل از خوابانیدن لوله در کاتال، باید کل طول لوله نوار^{۱۳} تا^{۲۷} متر^۵ جدا با استفاده از دستگاه منفذیاب هالیدی دیکتور بر طبق دستور العمل مندرج در بخش^۶ مورد آزمایش قرار گیرد تا از سالم بودن نوار پیچی انجام شده اطمینان حاصل شود

5-13-17

1-5-13-17 عایقکاری گرم لوله‌ها عایقکاری با قیر کلیات

این بخش مربوط به عایقکاری گرم لوله‌ها شامل استفاده از قیر پایه نفتی، پرایمر مخصوص موسوم به پرایمر مصنوعی و نوارهای پشم شیشه داخلی و قیراندود خارجی می‌باشد
عایقکاری گرم لوله‌ها با استفاده از قیر مذاب و نوارهای پشم شیشه داخلی و خارجی و پرایمر مربوطه انجام می‌شود در تهیه مواد عایقکاری گرم باید قیر و پرایمر از یک سازنده تهیه شود استفاده از قیر و پرایمر بساخت سازندگان متفاوت مجاز نیست
تبصره استفاده از سایر انواع عایقهای گرم از جمله، قیر ذعال سنگی، قیر اصلاح شده، پلی اتیلن سه لایه و اپوکسی پودر در صورت مطابقت با استانداردهای شرکت ملی گاز و مقررات این مبحث با نظر دستگاه نظارت بلامانع است

2-5-13-17

شرایط محیط برای عایقکاری گرم

عایقکاری گرم باید در کارگاه و در محل سرپوشیده انجام شود در صورتیکه به هر علت عایقکاری گرم در کارگاه‌های سرپوشیده امکان‌پذیر نباشد، باید از انجام عایقکاری گرم در هوای بارانی، مه سنگین، گرد و غبار و در دمای زیر بوسیله درجه سانتیگراد خودداری شود

3-5-13-17

اقدامات اولیه قبل از عایقکاری گرم لوله‌ها 2-13-17

اقدامات اولیه قبل از عایقکاری گرم لوله‌ها باید بر طبق بند

انجام شود

4-5-13-17

عملیات عایقکاری گرم لوله‌ها

1-4-13-17

پس از اقدامات اولیه عایقکاری گرم، باید پرایمر زنی طبق بند

انجام شود	عایقکاری با قیر باید با ماشین آلات مخصوصی که به صورت ثابت در کارگاه‌های سرپوشیده، قیر پاشی و نول پیچی را به صورت توأم انجام می‌دهد، باشد ماشین آلات عایقکاری گرم عبارتند از دیگ ذوب قیر که باید مجهز ۱۰۵ همز مکانیکی، دماستج و در دهانه خروجی مجهز به یک توری سیمی با ابعاد چشمی حداقل میلیمتر باشد
-----------	---

دستگاه نوار پیچی که برای نوار پیچی نوار پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیراندود خارجی بکار

- می‌رود

دستگاه پرایمر زنی ثابت

انجام عایقکاری گرم باید طبق مشخصات زیر انجام شود
قیر را باید بر روی سکوهای بتی خرد نمود تا از آوده شدن آن به خاک و مواد خارجی جلوگیری شود

قیر باید طبق دستورالعمل سازنده آن ذوب گردد و انجام عایقکاری گرم در درجه حرارت تعیین شده به وسیله سازنده قیر صورت گیرد
نوارهای پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیر انود خارجی باید تا قبل از مصرف در بسته‌بندی های اولیه و در دمای مناسب و دور از تابش آفتاب و باران بر طبق توصیه‌های سازنده آن‌ها نگهداری شوند

در صورتی که عایقکاری گرم بلافاصله بعد از پرایمر زنی انجام نشود، می‌توان لوله‌های پرایمر خورده را برای مدت حداکثر چهار هفته در مکان مناسب نگهداری نمود به نحوی که خواص پرایمر از بین نرود در صورت از بین رفتن خواص پرایمر و یا پدیدار شدن آثار زنگزدگی، لوله باید مجددأ زنگ زدایی و تمیز کاری و پرایمر زنی شود

در صورتی که بیش از یک روز از پرایمر زنی لوله‌ها گذشته باشد، قبل از اقدام به عایقکاری گرم باید سطح پرایمر خورده لوله را با برس زیر کرده و سپس اقدام به پرایمر زنی مجدد نمود
نوار پیچی نوارهای پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیر انود خارجی باید با زاویه ثابت و با کشش یکنواخت و مناسب توسط دستگاه قابل تنظیم انجام شود
میزان روی هم پیچی نوارهای پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیر انود خارجی باید حداقل ده درصد از عرض نوار باشد

حداقل ضخامت عایقکاری گرم لوله‌ها 4 cm چهار میلیمتر باشد
در عایقکاری گرم لوله‌ها باید حدود سانتیمتر از سر لوله‌ها عایقکاری نشود تا پس از انجام جوشکاری، همراه با سرجوش نوار پیچی شوند

پس از اتمام عایقکاری به منظور جلوگیری از تاثیر اشعه مأواه بنفس خورشید بر روی پوشش قیری لوله باید با استفاده از محلول شیر آهک که با ترکیب زیر تهیه شده باشد لوله‌ها را سفید شوئی نمود
- ۱۰۰ کیلو گرم آهک
- ۲ لیتر آب
- ۲ کیلوگرم روغن بزرگ
کیلو گرم نمک طعام

پس از اتمام عایقکاری لوله‌ها و قبل از خارج شدن لوله 17 cm تا 35 cm بطبقه، باید با استفاده از دستگاه منفذیاب هالیدی دیتکتور بر طبق دستورالعمل مندرج در بند از سالم بودن عایقکاری انجام شده اطمینان حاصل نمود

عایقکاری دوبله

در تقاطع لوله با کاتال آب، نهرها، قنات، رودخانه‌ها و یا نقاطی که سطح آبهای زیرزمینی بالا است و یا در تقاطع با راه آهن، جاده‌ها و خیابان‌های اصلی، عایقکاری لوله‌ها باید به صورت دوبله انجام شود در عایقکاری دوبله لوله‌ها نوار پشم شیشه زیری باید در دو لایه پیچیده شود و حداقل ضخامت کل عایق لوله باید شش میلیمتر باشد

6-5-13-17

عایقکاری سرچوش‌ها، اتصالات و نقاط تعمیری

برای عایقکاری سرچوش‌ها، اتصالات و شیر آلات و نقاطی که پوشش آن‌ها آسیب دیده است، پس از انجام جوشکاری باید قسمت عایقکاری نشده سر لوله‌ها و سرچوش‌ها با استفاده از نوار سرچوش با چسب نوع پایه قیری در محل نوارپیچی شوند

برای نوار پیچی سرچوش‌ها ابتدا باید با استفاده از برس برقی یا برس دستی محل جوش و قسمت‌های عایقکاری نشده سر لوله‌ها را از مواد خارجی پاک نمود به نحوی که سطح فلز لوله کاملاً براق شود در صورت لزوم باید قطرات ناشی از جوش با استفاده از قلم برداشته شود قبل از عایقکاری سرچوش باید قسمت تمیز شده سر جوش و سطح لوله در طرفین جوش به اضافه حداقل سانتیمتر از عایقکاری گرم لوله در هر طرف را به وسیله پرایمر مخصوص نوار سرچوش پایه قیری پرایمر زنی کرد 650 پس از خشک شدن پرایمر باید نوار پیچی سرچوش با استفاده از نوار سرچوش و با روی هم پیچی بر روی قسمت‌های پرایمر خورده شامل محل جوش، قسمت‌های عایقکاری نشده لوله‌های طرفین جوش و حداقل سانتیمتر بر روی عایقکاری لوله‌های طرفین سرچوش، انجام گیرد سپس لایه دوم نوار نیز به روشنی که برای سرچوش‌ها ذکر گردید انجام شود

در صورت زخمی شدن عایقکاری لوله، باید قسمت معیوب عایق لوله ۵۰ محل عیب به صورت دور تادور برداشته شده و محل تمیزکاری شود محل باز شده به اضافه حدود سانتیمتر از دو طرف عایق لوله پرایمر زنی شده و با استفاده از نوار سرچوش با چسب نوع پایه قیری نوارپیچی شود سپس لایه دوم نوار نیز به روشنی که برای سرچوش‌ها ذکر شد، انجام شود

پس از اتمام تواریچی سرچوش‌ها، اتصالات و نقاط تعمیری و قبل از خوابانیدن لوله ۳-۱۷-۱۴-۱۳ کاتالوژی با استفاده از دستگاه منفذیاب هالیدی دتکتور بر طبق دستورالعمل مندرج در بخش از سالم بودن عایقکاری انجام شده اطمینان حاصل نمود

پس از اتمام عایقکاری سرچوش‌ها، شیرها، اتصالات و نقاط تعمیری و قبل از خوابانیدن لوله در کاتال، باید کل ۱۳-۱۴-۱۷-۱۸ عایقکاری شده مجدداً با استفاده از دستگاه منفذیاب بر طبق دستورالعمل مندرج در بخش مورد آزمایش قرار گیرد تا از سالم بودن نوار پیچی انجام شده اطمینان حاصل شود

تبصره در انجام عملیات تعمیر پوشش حداکثر سطح تعمیر شده باید از ده درصد سطح لوله بیشتر شود در صورت تجاوز از مقدار مذکور، پوشش آن لوله قابل قبول نیست و باید مجدداً پوشش گردد

7-5-13-17

آزمایش و کنترل کیفیت عایقکاری گرم

آزمایش و کنترل کیفیت عایقکاری گرم باید بر اساس مقررات این بند به شرح زیر صورت گیرد.

2- بازرسی ظاهری عایقکاری باید از نظر ظاهری یکنواخت بوده و فاقد چین و چروک باشد

آزمایش منفذیابی پس از اتمام عایقکاری گرم، باید با استفاده از دستگاه منفذیاب بر طبق دستورالعمل ذیل از سالم بودن عایقکاری لوله های پوشش شده به صورت صد درصد اطمینان حاصل نمود

در صورتی که عایقکاری لوله ها به روش نوارپیچی انجام شده باشد، کلیه قسمت های لوله پس از نوارپیچی لایه زیرین و قبل از نوارپیچی لایه روئی باید به وسیله دستگاه منفذیاب که مورد تایید دستگاه ۰/۳

نظرارت قرار گرفته باشد مورد آزمایش منفذیابی قرار گیرد سرعت دستگاه بر روی لوله باید بیش از متر بر ثانیه باشد جهت جلوگیری از آسیب بدین پوشش لوله باید مراقبت نمود تا الکترود دستگاه بر روی هیچ یک از قسمت های لوله توقف ننماید تمام مراحل آزمایش با دستگاه منفذیاب پوشش باید در حضور دستگاه نظارت انجام گردد به منظور تعیین میزان ولتاژ واقعی مورد نیاز جهت آزمایش با دستگاه منفذیاب، لازم است بر روی قسمتی از لوله که به وسیله نوار زیر و با روی هم پیچی پنجاه درصد نوارپیچی شده است، با نوک سوزن سوراخی در آن ایجاد کرد به طوری که نوک سوزن پس از عبور از لایه های نوار به سطح لوله برسد پس از ایجاد سوراخ و پس از حرکت دادن روی نقطه سوراخ شده باید به تدریج ولتاژ دستگاه را افزایش داد تا حدی که جرقه بین الکترود و لوله در نقطه سوراخ شده ایجاد گردد برای اطمینان از تنظیم دستگاه این آزمایش باید هر چهار ساعت یکبار انجام شود

روش انجام آزمایش منفذیابی و تنظیم دستگاه منفذیاب پوشش لوله های عایقکاری شده با قیر دقیقاً مهیله با موارد ذکر شده بروای لوله های نوارپیچی شده می باشد

آزمایش چسبندگی برای اطمینان از کیفیت قیر و پرایمر استفاده ۹۵ و ۹۶ هنین اطمینان از کیفیت عایقکاری، باید به طریق زیر آزمایش چسبندگی در دمای بین

الی درجه سانتیگراد

ابتدا باید با چاقو دو شیار موازی به فاصله حدود سه سانتیمتر از یکدیگر بر روی نوار عایق لوله و در جهت عمود بر محور طولی لوله ایجاد کرد سپس با برش عرضی، محل شروع دو شیار را به هم وصل و نوک چاقو را زیر قسمت ابتدای محل بریده شده قرار داده و پوشش قیری را از سطح لوله بند کرده و با نیروی یکنواخت در جهت عمود بر سطح لوله پوشش قیری را از لوله جدا کرد چسبندگی پوشش در

مبحث هفدهم

صورتی مطلوب خواهد بود که پوشش به آسانی از سطح لوله جدا نشود و قیر به سطح لوله چسبیده و به صورت نقطه از سطح لوله کنده شود

14-17

جوشکاری

1-14-17

1-14-17 جوشکاری شبکه‌های گازرسانی فولادی
کلیات

جوشکاری لوله‌های فولادی گاز و اتصالات مخصوص آن‌ها باید به روش جوشکاری فولادی API ۱۱۰۴^۲ قی دستی انجام شود روش جوشکاری دستی، باررسی‌ها و کیفیت آن باید مطابق استاندارد باشد

2-1-14-17

ارزیابی و تعیین صلاحیت جوشکاران

جوشکارانی که برای جوشکاری لوله‌های فولادی گاز به کار گرفته می‌شوند باید قبل از اقدام به جوشکاری بر طبق روش جوشکاری تأیید شده و بر اساس استاندارد مورد ارزیابی قرار گیرند

در صورت قبولی باید به هر جوشکار یک شماره به عنوان کد جوشکار اختصاص داده شود
در صورت تغییر در روش جوشکاری، ارزیابی جوشکاران باید مجدداً و بر طبق روش جدید انجام شود

مسئولیت کنترل مدارک، صلاحیت، ارزیابی جوشکاران و بررسی و تائید روش جوش بر عهده دستگاه نظارت است در صورت لزوم دستگاه نظارت می‌تواند برای ارزیابی جوشکاران از موسسات و شرکت‌های ذیصلاح استفاده نماید، ولی در هر صورت مسئولیت به عهده دستگاه نظارت است

3-1-14-17

الکترودهای جوشکاری

برای جوشکاری لوله‌های گاز باید در پاس اول جوش از الکترودهای مطابق با استاندارد AWS-E6010^۳ و یا AWS-E6010^۴ یا پاس دوم و پاس‌های بعدی جوش از الکترودهای مطابق با استاندارد E7010^۵ استفاده شود

قبل از استفاده از الکترودهای جوشکاری، نمونه آن‌ها باید به وسیله دستگاه نظارت مورد بررسی قرار گیرد در صورت لزوم دستگاه نظارت باید آزمایش‌های مربوطه را انجام داده و تهایتاً کاربرد آن را در جوشکاری شبکه‌های گاز تأیید نماید

انتخاب قطر، نوع الکترود و تنظیم آمیر و ولتاژ و سایر پارامترهای جوشکاری باید بر اساس روش جوشکاری تأثید شده صورت گیرد

الکترودهای جوشکاری باید تا زمان استفاده در بسته‌بندی اولیه خود و بر طبق توصیه سازنده نگهداری شوند الکترودهایی که جعبه آن‌ها برای مصرف باز می‌شوند باید تا زمان مصرف برای جلوگیری از جذب رطوبت و صدمه به پوشش در گرمکن‌های مخصوص قرار داده شوند الکترودهایی که به علت جذب رطوبت، وارد آمدن صدمه به پوشش آن‌ها و یا اشکالاتی از قبیل یک طرفه سوختن، انحراف قوس و ریزش پوشش در حین جوشکاری، برای جوشکاری مناسب نباشند، باید به وسیله دستگاه نظارت بررسی و از کارگاه خارج شوند

4-1-14-17

آماده سازی لوله‌های فولادی قبل از عملیات جوشکاری

لوله‌های فولادی قبل از جوشکاری باید مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت مشاهده عیوب مکانیکی از قبیل شیار، فرورفتگی، خراش و دوپهنه، وارد آمدن صدمه به سر لوله و حفره‌های خورده‌گی، باید کnar گذارده شوند قبل از جفت کردن لوله‌ها و شروع عملیات جوشکاری باید سر لوله‌ها بصورت دور تا دور و به فاصله یک سانتیمتر با استفاده از برس برقی تمیز و براق گردد در صورت نیاز به برش و پخ زدن سر لوله‌ها، این کار باید به نحوی انجام گیرد که مقطع بریده شده، عمود بر محور طولی لوله باشد حداقل میزان انحراف صفحه برش لوله از حالت عمود بر محور طولی لوله برابر با ۰.۵ میلیمتر است

5-1-14-17

کنترل‌های لازم قبل از شروع جوشکاری

قبل از شروع جوشکاری موارد زیر باید به وسیله دستگاه نظارت کنترل گردد
لبه لوله‌ها، قسمت عمودی لبه لوله و حدود یک سانتیمتر از سر لوله به صورت دور تا دور از نظر ۲ زاویه، پخ و تمیز و براق بودن پخ

در صورت برش لوله با دستگاه لوله بر، باید پلیسه‌های داخلی لوله کاملاً به وسیله سوهان برداشته و ۳ لبه لوله بر طبق روش جوشکاری تأیید شده پخ زنی شود

در صورت برش و پخ زنی لوله با دستگاه‌های مخصوص این کار، باید پخ سر لوله بر طبق روش جوشکاری تأیید شده با سوهان کاری آماده سازی شود بضمناً باید کنترل شود که صفحه برش، ۴ عمود بر محور طولی لوله و یا در حد رواداری مجاز آن باشد

با عبور دادن یک صفحه مدور مناسب با قطر داخلی لوله، از داخل لوله، ضمن کنترل سلامت قطر لوله، از عدم وجود اشیاء باقی مانده داخل لوله، باید اطمینان حاصل نمود

اقدامات لازم قیل از جوشکاری لوله‌ها

الف پیش گرمی لبه لوله‌ها تعیین مناسب بودن شرایط جوی برای عملیات جوشکاری ۵٪ عده دستگاه نظارت است در ساعت اولیه صبح و ۵۰٪ شرایطی که دمای محیط کمتر از درجه سانتیگراد باشد، پیشگیری لوله‌ها حداقل تا دمای درجه سانتیگراد الزامی است

ب جفت کردن لوله‌ها جفت کردن لوله‌ها باید به وسیله کلمپ‌ها یا گیره‌های هم ترازی خارجی که قادر باشند سر لوله‌ها را به صورت ثابت نگهداشته و انجام جوشکاری در زیر آن‌ها امکان پذیر نباشد صورت گیرد کلمپ یا گیره همطرازی باید به گونه‌ای باشد که حداقل امکان جوشکاری محیط لوله در ربع‌های متقابل در زیر آن امکان پذیر باشد مناسب بودن و کارائی گیره هم ترازی باید به وسیله دستگاه نظارت مورد تأیید قرار گیرد

برای جفت کردن و هم تراز کردن لوله‌ها استفاده از چکش فولادی مجاز نمی‌باشد در صورت لزوم تنها استفاده از چکش‌های برنجی مجاز می‌باشد

10

2 لوله‌های گاز باید به طریقی هم تراز شوند که جوش طولی آن‌ها حدالامکان در موقعیت ساعت ۲ قرار گیرند جوشکاری لوله‌ها در شرایطی که جوش طولی آن‌ها در یک راستا قرار گیرد مجاز نمی‌باشد برای تسهیل و ایمنی در جوشکاری باید لوله‌ها را در ارتفاع مناسبی از سطح زمین بر روی پایه‌های که به تعداد و ارتفاع لازم تهیه شده باشند انجام داد پایه‌های مربوطه باید دارای بالشتک‌های نرم باشند تا از وارد آمدن صدمه به پوشش لوله‌ها جلوگیری نمایند

7-1-14-17

جوشکاری شبکه‌های گازرسانی فولادی

هر گونه عملیات جوشکاری باید براساس روش تأیید شده صورت گیرد قبل از اقدام به هر گونه عملیات جوشکاری باید از طرف مجری، روش جوشکاری تهیه و جهت بررسی به دستگاه نظارت ارائه گردد دستگاه نظارت باید پس از انجام اصلاحات روش را مورد تأیید قرار دهد دستگاه نظارت می‌تواند برای این منظور از خدمات موسسات و شرکتهای ذیصلاح استفاده نماید که در این صورت مسئولیت بر عهده آن شرکت‌ها خواهد بود

الف) جوشکاری پاس یک

جوشکاری در زیر گیره هم ترازی %50

جوشکاری در زیر گیره هم ترازی باید حداقل معادل با محیط لوله و در ربع‌های متقابل و به روش سرازیر انجام گردد در خصوص لوله اینچ، جوشکاری در ربع‌های متقابل کافی می‌باشد استفاده از خال جوش مجاز نمی‌باشد و حداقل طول قابل قبول برای جوش سه سانتیمتر می‌باشد در صورتی که قطر لوله اینچ و بالاتر باشد جوشکاری کلید پاس‌ها باید به وسیله دو جوشکار به صورت همزمان انجام شود

تکمیل جوشکاری پاس یک

پس از باز کردن گیره هم ترازی باید قسمت‌های پایانی جوش در هر قسمت را با دستگاه سنگ سنباده برقی تمیز کرده و سپس نسبت به جوشکاری قسمت‌های باقیمانده به روش سرازیر اقدام نمود

ب جوشکاری پاس دو

پس از تکمیل پاس یک جوش باید با استفاده از دستگاه سنگ سنباده برقی اقدام به سنگ زنی پاس یک نمود تا قسمت‌های برآمده و غیر یکنواخت جوش و عیوب آن برداشته شود سپس باید بلافصله و تاقیل از سرد شدن جوش نسبت به جوشکاری پاس دوم جوش به روش سرازیر اقدام نمود

پ جوشکاری پاس‌های پر کننده و تاج جوش

پس از تکمیل پاس دو جوش باید با استفاده از دستگاه برس برقی اقدام به تمیز کردن پاس دو نمود سپس جوشکاری پاس‌های پر کننده و تاج جوش به روش سرازیر انجام شود عرض پاس نهانی ۴۵ حداقل به اندازه یک میلیمتر پهن تر از پخ لوله در طرفین جوش بوده و ارتفاع آن باید بیش از میلیمتر بالاتر از سطح لوله باشد

پس از جوشکاری هر پاس جوش باید سرباره جوش را به طور کامل پاک نمود و در صورت لزوم برآمدگی‌های اضافی جوش را سنگ زده و یکنواخت نمود سنگ زدن تاج جوش به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد

در زمان جوشکاری پاس‌های مختلف جوش، نباید اجازه داد که الکترود جوشکاری یا اهرم اتصال زمین آن به قسمت‌های دیگر لوله به جز محل پخ آن متصل شده و جرقه بیند جوشکار باید از برخورد نوک الکترود جوشکاری با بدنه لوله که موجب سوختگی خواهد شد، جلوگیری نماید در پایان هر روز کاری باید کلیه جوش‌های آن روز تکمیل شده باشد

در پایان هر روز کاری باید با استفاده از درپوش مناسبی سرهای باز لوله را به طریق مطمئنی مسدود کرد تا آب و فاضلاب، خاک، زباله، اجسام خارجی و حیوانات کوچک به داخل لوله وارد نشوند در صورت استفاده از درپوش فلزی، جوشکاری آن به لوله مجاز نمی‌باشد

15

فاصله دو جوش محیطی برای لوله‌ها^۴ با قطر اینچ و کوچکتر باید از سانتیمتر کمتر نباشد و این فاصله برای لوله‌های با قطر بزرگتر از اینچ حداقل باید یک برابر قطر لوله باشد

ت جوشکاری اتصالات نهانی

جوشکاری اتصالات نهانی باید بر طبق روش پیشنهادی مجری و با تأیید دستگاه نظارت انجام شود اتصالات نهانی باید با دقیق تراز شوند به طوری که تنش‌های حاصله از جوشکاری را به حداقل برسانند برای جفت کردن لوله‌ها ممکن است حفاری قسمت‌هایی از کانال در دو طرف و تغییر شیب کانال الزامی باشد در جوشکاری اتصالات نهانی، اجرای خال جوش با رعایت حداقل سه سانتیمتر طول جوش مجاز نمی‌باشد

ث جوشکاری شیرها، اتصالات و فلنج ها

در جوشکاری شیرها، اتصالات^۲ فلنج ها، در صورتی که قطر داخلی آنها با قطر داخلی لوله اختلاف داشته و این اختلاف بیش از ۳ میلیمتر باشد، باید قطر کوچکتر تا اندازه قطر بزرگتر با نسبت سه به یک سنگ زده شود

در جوشکاری فلنج ها باید دقت کافی به عمل آید تا صفحه فلنج بر محور طولی لوله عمود بوده و سوراخ های فلنج با وسیله متصل شونده به آن در یک راستا قرار گیرد ضمناً برای جلوگیری از بروز نشتی در آینده باید دقت شود تا به محل نشست واشر آسیبی نرسد

جوشکاری اتصالات به یکدیگر و اتصالات به شیرها بلامانع است ولی بهتر است فاصله دو جوش متواالی حداقل به میزان یک برابر قطر لوله بزرگتر باشد

در صورت عدم امکان استفاده از گیره هم ترازی اجرای خال جوش مشروط بر آنکه حدالامکان سه سانتیمتر طول داشته باشد مجاز است

ج تعمیر جوش ها

روش تعمیر جوش ها هر گونه عملیات جوشکاری جهت تعمیر جوش ها باید بر اساس روش تأیید شده صورت گیرد

جهت تعمیر جوش ها باید روش جداگانه ای از طرف مجری تهیه شده و به وسیله دستگاه نظارت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز پس از انجام اصلاحات لازم مورد تایید قرار گیرد دستگاه نظارت می تواند برای این متضور از خدمات موسسات و شرکتهای ذیصلاح استفاده نماید، ولی در هر صورت مسئولیت کلی کار بر عهده دستگاه نظارت است

جهت تعمیرات جوش اعم از آنکه جوشکاری در داخل کانال و یا بیرون از کانال انجام شود، رعایت

هرولد زیر الزامی است

²- پیشگیری لبه های دو طرف جوش حداقل تا دمای درجه سانتیگراد الزامی است

³- جوشکاری پاس یک جوش به روش سربالا مجاز است

جوش هایی که به علت نتیجه تفسیر فیلم های رادیوگرافی و یا در نتیجه بازرسی عینی دستگاه نظارت ۴- معیوب تشخیص داده شوند باید زیر نظر دستگاه نظارت تعمیر شده و یا در صورت لزوم بریده شوند جوش های دارای شیارهای چانه و تاج جوش هایی که نیاز به تقویت دارند باید زیر نظر دستگاه ۵- نظارت تعمیر و تکمیل شوند

در صورت وجود هرگونه ترک در جوش، باید کل جوش بریده شود ترک های ستاره ای ایجاد شده در نقاط توقف جوشکاری که سنگ زده شده و از بین بروند بلامانع خواهند بود

قبل از شروع به تعمیر جوش، باید محل عیب از گزارش های رادیوگرافی استخراج و بر روی جوش مشخص گردد سپس با استفاده از سنگ سمباده بر قی قسمت معیوب بصورت کامل برداشته شود

پس از تعمیر در صورتیکه مشاهده نگردد، باید از جوش تعمیر شده رادیوگرافی به عمل آید در صورت مشاهده هرگونه عیب غیر قابل قبول در رادیوگرافی از جوش تعمیر شده، جوش باید

8- بزیده شود

تعمیرات جوش باید تا قبل از عایقکاری سرجوشها انجام شود جوش‌های تعمیر شده باید با نظر

دستگاه نظارت عایقکاری شوند

ج تهیه گزارش‌های روزانه جوشکاری

در پایان هر روز کاری باید گزارش‌های جوشکاری در فرم مخصوص توسعه مجری تهیه و جهت بررسی و تأیید به دستگاه نظارت ارائه شود

گزارش جوشکاری باید حاوی اطلاعات جوشکاری‌های انجام شده از جمله قطر و ضخامت لوله، جنس لوله، طول لوله، شماره خطوط، شماره جوش‌ها، کد جوشکاران و جمع طول لوله جوشکاری شده باشد

باشد

ح بازرگانی جوش

کلیه جوش‌ها باید به وسیله دستگاه نظارت مورد بازرگانی عینی قرار گرفته و در صورت معیوب بودن تعمیر یا بزیده شود دستگاه نظارت می‌تواند در صورت لزوم برای یافتن عیوب سطحی از بازرگانی به روش مایعات نفوذ کننده یا ترک یابی مقناطیسی استفاده نماید

2

کلیه جوش‌های لوله‌های مدفون و غیر مدفون با قطر اینچ و بالاتر باید به صورت صد درصد مورد پرتونگاری قرار گیرند

پرتونگاری از جوش‌ها باید به وسیله شرکت‌های مجاز، معتبر و با سابقه پرتونگاری انجام شود انتخاب شرکت مجری پرتونگاری باید به وسیله مجری بررسی و با تأیید دستگاه نظارت انجام شود پرتونگاری باید بر اساس روشهایی که به وسیله شرکت پرتونگاری ارائه و توسط دستگاه نظارت مورد تأیید قرار می‌گیرد، انجام شود

روش پرتونگاری باید حداقل در بر گیرنده نوع چشممه پرتونگاری و قدرت آن، نوع دستگاه پرتونگاری و میزان نشت مجاز آن، نوع فیلم و نحوه ظهور و ثبوت آن، شاخص‌های کیفیت فیلم، استاندارد قبولی فیلم‌ها، علامت‌گذاری فیلم‌ها، صلاحیت پرتونگارها و ملاحظات ایمنی باشد پرتونگاری از جوش‌ها باید بر طبق روش پرتونگاری تأیید شده و با رعایت ملاحظات ایمنی مربوطه انجام شود و مسئولیت رعایت ملاحظات ایمنی بر عهده شرکت پرتونگار می‌باشد

6

در صورتی که در پرتونگاری از جوش‌های هر جوشکار در دو روز متوالی بیش از درصد تعمیری و یا جوش بزیدنی وجود داشته باشد، دستگاه نظارت می‌تواند از ادامه کار جوشکار جلوگیری نماید

د تفسیر فیلمهای رادیوگرافی
معیار قبولی جوشکاری لوله‌های فولادی گاز باید طبق استاندارد API-1104
جوشکاری از قسمت اول این مبحث باشد

تفسیر فیلمهای پرتونگاری لوله‌های گاز باید به وسیله مفسری که دارای مدرک معترض بین‌المللی ASNT Level II صلاحیت در زمینه پرتونگاری و تفسیر فیلم جوش باشند صورت گیرد

2-14-17

1-2-14-17 جوشکاری شبکه‌های گازرسانی پلی اتیلن

تعیین صلاحیت جوشکار

الف کلیه جوشکاران باید در دوره‌های آموزشی مورد تأیید مراجع ذیصلاح، شرکت نموده و دوره‌های مربوطه را با موفقیت گذرانیده و گواهینامه دریافت نمایند

API 1104

ب کلیه جوشکاران باید در آزمایش جوشکاری بر اساس استاندارد شرکت نموده و مورد تأیید دستگاه نظارت قرار گیرند

() 5

تذکر حداقل مدرک تحصیلی جوشکاران باید دیپلم متوسطه یا سیکل با سال سابقه در جوشکاری باشد

2-2-14-17

آماده سازی لوله‌های پلی اتیلن قبل از عملیات جوشکاری

الف بازرسی لوله‌ها

هر شاخه یا حلقه لوله قبل از آماده سازی باید بازرسی گردد لوله‌ایی که دارای هر نوع عیب از قبیل کج بودن و دو پهن بودن دهانه، برآمدگی، شیار و فرورفتگی، خراش و حفره باشد باید کنار گذارد شوند تا توسط دستگاه نظارت و در صورت لزوم بازرس فنی ذیصلاح بررسی و دستور واژه شدن، تعمیر و یا برش آن‌ها جهت از بین بردن نقص داده شود قبل از جوشکاری لوله‌ها به یکدیگر باید اطمینان حاصل نمود که داخل لوله‌ها عاری از هر گونه خاک و اشیاء خارجی می‌باشد

ب تمیز کردن لبه لوله‌ها

قبل از اتصال لوله‌ها باید سطوح داخلی و خارجی آن‌ها با پارچه مناسب از خاک و سایر مواد خارجی تمیز شود

پ برش لوله‌ها

برش لوله‌ها باید توسط وسائل مخصوص برش که مورد تأیید دستگاه نظارت می‌باشد انجام گیرد مقطع بریده شده باید عمود بر محور طولی لوله باشد برش فارسی بر جهت لوله و اتصالات مجاز نمی‌باشد

۶- جهت و انحراف بوله

25

کمانی شدن لوله کمانی شدن لوله برای تغییرجهت مجاز بوده و حداقل شعاع کمان لوله باید برابر قطر خارجی آن باشد قرار گرفتن جوش در مسیر کمانی شدن لوله مجاز نبوده و باید کمانی شدن به صورتی انجام شود که لوله دچار چین و چروک نگردد و دو پهن نشود هرگاه چنین نواقصی ایجاد گردد لوله واژده خواهد شد و در صورتی که خم با شعاعهای خیلی کوچک مورد نظر باشد باید از اتصال و یا خم‌های پیش ساخته در کارخانه استفاده نمود

۷- لوله‌های واژده

()
لوله‌های واژده باید با علامت واژده که بر روی آن‌ها با رنگ متمایز تقره‌ای یا سربی نوشته می‌شود مشخص گرددند این گونه لوله‌ها باید بللافاصله از محل کار خارج شده و در اینبار مخصوص واژده نگهداری شود

3-2-14-17

مشخصات فنی عملیات جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن

مطلوب زیر شامل حداقل مشخصات فنی حاکم بر انواع جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن و دستگاهها و وسائل مورد استفاده می‌باشد

- دستگاه نظارت مجاز خواهد بود که در تمام اوقات از کارگاه بازدید نموده و به کلیه اطلاعات مربوط به جوشکاری، آزمایشات جوش و غیره دسترسی داشته باشد
- انواع جوشکاری توسط دستگاه‌های مختلف و با استفاده از روش الکتروفیوزن انجام خواهد شد
- دستگاه‌های جوشکاری، گیره‌های هم ترازی سر لوله‌ها، دستگاه‌ها و ایزار برش و تراش و دیگر تجهیزات و نیز محلول تمیز کننده باید از نوع مورد تأیید دستگاه نظارت بوده و در وضعیت خوب نگهداری شوند
- در مورد نصب سه راهی انشعاب باید از زین مخصوص جوشکاری نوع الکتروفیوزن استفاده نمود مناسب بودن اوضاع جوی برای انجام جوشکاری توسط دستگاه نظارت مشخص خواهد شد در هر حال جوشکاری در دمای محیط کمتر از سه درجه سانتیگراد و همچنین در هوای برفی و بارانی بدون استفاده از چتر مخصوص مجاز نخواهد بود
- در زمان جوشکاری و پس از آن تا سرد شدن کامل جوش، محل جوش و لوله‌ها و اتصالات به هم جوش شده باید در گیره باقی مانده و نباید تحت هیچگونه تنشی قرار گیرد در خاتمه هر روز کاری یا هر قسمت از کار و همچنین در تقاطع‌های مختلف، دهانه‌های ابتداء و انتهایی کلیه لوله‌های جوشکاری شده باید توسط درپوش مناسبی بسته شوند تا از ورود خاک و زباله و حیوانات کوچک و آب و دیگر اجسام خارجی جلوگیری گردد این در پوشها تا زمان شروع مجدد کار نباید برداشته شوند

جوشکاری اتصال نهایی و اتصالات در داخل کانال باید به دقت کامل مطابق روشی که مجری برای این مورد پیشنهاد نموده و به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد، انجام گردد در این حالات لوله‌ها باید به دقت هم تراز شوند بهطوری که تنش‌های بجا مانده یا تنش‌های واکنشی حاصل از جوشکاری به حداقل برسد برای جفت کردن لوله‌ها هنگام جوشکاری اتصال نهایی ممکن است تغییر در شبکه کانال الزامی باشد انشعاب‌گیری گرم و تزریق گاز حداقل یک ساعت پس از پایان جوشکاری باید - انجام پذیرد

فاصله دو جوش متوالی در روی خطوط لوله پلی‌اتیلن محدودیت ندارد و باید انجام عملیات

- جوشکاری با قرار گرفتن لوله در درون گیره هم ترازی انجام شود

- جوشکاری لوله‌ها در محل خم مجاز نمی‌باشد

هر جوشکار باید شماره‌ای را به عنوان کد شناسایی که توسط دستگاه نظارت در زمان ارزیابی و آزمایش برای او تعیین شده با قلم مخصوص مجاور قسمتی از جوش که به وسیله خود او انجام شده در ربع بالای لوله یادداشت کند برای علامت گذاری جوش‌ها باید قلم مخصوص توسط مجری در اختیار جوشکاران قرار داده شود اگر جوشکار به هر دلیل کار را ترک کند کد شناسایی وی نباید توسط جوشکار دیگری مورد استفاده قرار گیرد

چنانچه جوشکار به هر دلیل بیشتر از مدت سه ماه جوشکاری ننموده و مایل به بازگشت به سر کار خود باشد، لازم است مجدداً در آزمایش شرکت نماید و در صورت قبولی کد شناسایی جدیدی به وی داده شود-

الف روش‌های متدالو جوشکاری لوله و اتصالات پلی‌اتیلن روش‌های مختلفی در جوشکاری لوله‌ها و اتصالات پلی‌اتیلن جهت شبکه‌گذاری وجود دارند ولی در این مقررات فقط استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوزن مجاز می‌باشد

در این نوع جوشکاری از اتصالات نوع الکتریک استفاده می‌شود، نظر به اینکه در این روش وسائل جوشکاری نقش مهمی در امر کیفیت جوش ایفا می‌نماید لذا دستگاه جوشکاری باید مطابق استاندارد شرکت ملی گاز ایران و مورد تأیید دستگاه نظارت باشد

برای دستیابی به یک اتصال جوش خوب باید

الفت سطوح جوشکاری کاملاً تمیز باشند

ب وسائل و ابزار مورد استفاده برای عملیات جوشکاری باید آزمایش شده و آمده کار باشد

- روش و مراحل انجام جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن به روش الکتروفیوژن
جوش و مراحل جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن به روش الکتروفیوژن باید به ترتیب ذیل باشد
ماشین جوش، تجهیزات، ابزار، لوله و اتصالات از نظر تعابق با مشخصات فنی و آماده به کار بودن
2. باید کنترل شوند
3. عمود بودن سر لوله کنترل شده و در صورت لزوم اصلاح شود
لایه اکسید از سطوح جوشکاری لوله و اتصالات فاقد ۰/۲ مم به وسیله تراشندۀ استاندارد باید به طور
کامل حذف شوند خداکثیر میزان تراش سطح لوله از میلی متر تا بیش تجاوز نماید
تبصره تراشیدن ناقص و یا بکار بردن هر گونه تراشندۀ غیر استاندارد از قبیل تیغ موکت بری، شیشه،
بمباده کاغذی، برس برقی (سوهان، کاردک و هر وسیله خراش دهنده ممنوع است) ۴
باید سطوح جوشکاری سطح خارجی لوله و سطح داخلی اتصال و سطح خارجی اتصال فاقد سیم
به وسیله پارچه نخی سفید رنگ بدون پرز و اغشته به مایع تمیز کننده مجاز از هر گونه چربی و
آلودگی پاک شوند ۹۷
- محلولهای تمیز کننده مجاز عبارتند از الكل اتیلیک سفید، استن، ایزوپروپانول با خلوص بالای
درصد ۵
6. میزان فرورفتن اجزاء جوش لوله و اتصالات با مازیک مناسب علامت گذاری شود
7. اجزاء جوش در یکدیگر و در گیره قرار داده شود
باید عدم جابجاگی اجزاء جوش کنترل شود عالمی میزان فرورفتگی بند ث فوق نباید جابجا شده
باشد ۸
- 9- جوشکاری بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه و اتصال الکتروفیوژن انجام شود
10- بالا زدن نشانگر جوش مشاهده شود
- رعایت زمان سرد شدن اول بر اساس زمان درج شده روی اتصال که در این مدت به هیچ وجه نباید
گیره‌ها باز شود ۱۱
- 10- رعایت زمان سرد شدن دوم به میزان بیست دقیقه پس از زمان بند خواهد بود که پس از
انقضای این مدت می‌توان لوله را جابجا و دفن نمود ۱۲
- رعایت زمان سرد شدن ۱۰۰ میزان دو ساعت در صورتی که قرار باشد محل جوش تحت آزمون
 مقاومت و نشتی با فشار پوند بر اینچ مریع قرار گیرد. زمان سرد شدن مذکور در شرایط
 تعمیرات و اتصال نهایی می‌تواند به مدت یک ساعت تقلیل یابد

بازرسی و کنترل کیفیت جوشکاری شبکه‌های گازرسانی پلی اتیلن

به منظور حصول اطمینان از کیفیت مطلوب عملیات اجرایی شبکه‌های گازرسانی با لوله‌های پلی اتیلنی و جوشکاری به طریق الکتروفیوزن، بازرسی و آزمایش‌های مختلفی طبق این بخش باید به عمل آید

الف احراز صلاحیت جوشکاران، بازرسی دستگاهها و متعلقات جوشکاری به طریق الکتروفیوزن باید انجام شود

الف کلیه جوشکاران باید علاوه بر آموزش دارای گواهینامه معترف بوده و اعتبار گواهینامه‌های آن‌ها

2-مورد بررسی و تأیید دستگاه نظارت قرار گیرد

الف دستگاه‌های جوشکاری باید مطابق مشخصات فنی بوده و سلامت و کارآئی

کالیبره بودن آن مورد بررسی و تأیید دستگاه نظارت قرار گیرد

ب-استفاده از گیره‌های هم ترازی مناسب جهت ثابت نگهداشتن اجزاء جوش الزامی است

ب سایر متعلقات و ابزار مورد استفاده برای جوشکاری از جمله محلول‌های تمیز کننده از نقطه نظر مجاز بودن، کارآئی و خلوص باید در شروع پروژه مورد بررسی و تأیید دستگاه نظارت قرار گرفته

و در ادامه پروژه توسط دستگاه نظارت کنترل گردد

پ بازرسی ظاهری لوله و اتصالات قبل از جوشکاری لوله و اتصالات قبل از مصرف باید از نقطه نظفوهای زیر توسط مجری به طور دقیق مورد بازدید و بررسی قرار گیرد

پ سطوح ظاهری لوله و اتصالات سالم بوده و عاری از هرگونه ترک، شیار و برآمدگی یا فورفتگی ها^{۱۵} غیر قابل قبول باشد حداکثر عمق شیار یا خراش سطحی تحت هیچ شرایطی نباید بیشتر

2- از درصد ضخامت لوله باشد

پ لوله و اتصالات باید گرد و مدور بوده و فاقد دو پهنه‌های غیر قابل قبول باشد ابعاد لونه‌های مصیغ^{۱۶} نظر رهاداری ترانسیپ قطر خارجی و میزان مجاز دو پهنه باید به شرح جدول شماره

3- پ بخش پیوست باشد) () 1/5

پ حداکثر اختلاف قطر دوپهنه داخلی اتصال در ناحیه ذوب نباید از درصد قطر اسمی

4- تجاوز نماید

پ در صورت مشاهده لوله و اتصالات معیوب، این اقلام باید جداسازی و جهت بررسی و تصمیم گیری نهانی به دستگاه نظارت ارائه شود

ت بازرسی حین جوشکاری برای جوش الکترو فیوزن فرآیند جوشکاری مشتمل بر عملیات زیر باید به صورت کامل و با دقت توسط مجری کنترل گردد

ت 2- اطمینان از سلامت دستگاه جوشکاری و وسائل و ابزار مورد استفاده

ت 3- مدور و عمود بودن سر لوله

ت تمیزکاری سطوح جوشکاری

ت تراشیدن کامل لایه اکسید از سطح جوشکاری لوله یا محل انشعاب اتصال فاقد سیم با ابزار

1

5- مناسب و تائید شده ()

ت اطمینان از مناسب بودن پارچه تمیز، سفید و فاقد یرز و حلال مصرفی و یاک کردن هرگونه چربی و آلودگی از سطوح جوشکاری و جلوگیری از آلودگی مجدد سطوح جوشکاری در هنگام

6- عملیات

ت 7- علامت گذاری میزان داخل رفتگی لوله در اتصال مورد جوشکاری با مازویک مناسب

8-

ت 9- قراردادن اجزاء جوش در یکدیگر و تثبیت آنها در گیره

ت 10- اطمینان از عدم جابجایی اجزاء جوش پس از علامت گذاری

ت اعمال پارامترهای جوشکاری براساس دستورالعمل سازنده اتصال پلی اتیلن

ت حصول اطمینان از اتمام جوشکاری و اعمال زمان سرد شدن و رعایت زمان بازکردن گیره‌ها و

عدم جابجایی اجزاء جوش

ث ثبت مشخصات جوش

کلیه اطلاعات مربوط به هر سرجوش شامل (هماره جوش، محل جوش، مشخصات جوشکار، تاریخ و ساعت همراه با نتایج کنترل‌های ده گانه بند ت فوق باید در یک برگه چک لیست که شناسنامه جوش می‌باشد به منظور ردیابی و سهولت مراجعت بعدی توسط مجری و با تائید دستگاه نظارت ثبت گردد

ج کنترل‌های لازم پس از جوشکاری

با پلیإن یافتن فرآیند جوشکاری موارد زیر باید توسط مجری به طور کامل مورد بازدید عینی قرار گیرد

ج 2- مشاهده بالا زدن نشانگر جوش

3-

ج مواد مذاب به هیچ وجه نباید در طول جوشکاری از طرفین و اطراف اتصال بیرون زده باشد

ج آثار تراشیدن و برداشتن لایه اکسید باید به طور پیوسته و کامل تمام سطوح و محدوده محل

ج 4- جوش را شامل گردد تراشیدن به صورت ناقص قابل قبول نخواهد بود

ج 5- پس از جوشکاری نباید هیچ گونه تغییر شکل در موضع جوشکاری اتفاق افتاده باشد

ج علاوه بر کنترل دائمی عملیات اجرایی جوشکاری مجری، دستگاه نظارت باید از حسن انجام

موارد فوق اطمینان حاصل نموده و به منظور بررسی کیفیت جوش 29145 ± 6 نسبت به نمونه

گیری لازم جهت انجام آزمایش‌های لهیدگی به شرح مندرج در بند اقدام نماید

6-2-14-17

آزمایش‌های مخرب

الف نمونه‌گیری و انجام آزمایش‌های لهیدگی و ارزیابی آن برای جوش‌های نوع الکتروفیوزن

)

برای حصول اطمینان از کیفیت جوش‌های شبکه پلی اتیلن، آزمایش لهیدگی به صورت میدانی در سایت اجرای پروژه به شرح زیر باید انجام شود

ب-1-آزمونه گیری :

ب سرچوش اول 25

در آغاز عملیات جوشکاری، باید از اولین سرچوش انجام شده توسط هر جوشکار، دو نمونه به صورت اتفاقی به تشخیص(دستگاه نظارت بریده ۲۵) و تحت نظارت ایشان آزمایش لهیدگی در محل اجرای پروژه انجام گردد تعداد اتصالات کمتر از عدد برای یک سازنده عدد تلقی خواهد شد نتیجه آزمایش یکی از حالت‌های زیر را در بر خواهد داشت

در صورتی که نتیجه آزمایش قابل قبول باشد، سرچوش انجام شده مورد تائید است در صورتی که نتیجه آزمایش قابل قبول نباشد، تعداد نمونه‌ها دو برابر شده و آزمایش تکرار می‌گردد در صورتیکه نتیجه آزمایش مجدد نیز نشان دهنده وجود اشکال در یکی از جوش‌های بریده شده باشد، کلیه جوش‌های آن گروه مردود بوده و باید بریده و مجدد با استفاده از اتصالات سایر سازندگان، یا با تعویض جوشکار و یا تعویض دستگاه جوش به تشخیص دستگاه نظارت نسبت به ادامه جوشکاری اقدام شود

-2

ب ادامه آزمایش‌های 25

پس از تائید ۱۵ گروه تائی، در ادامه برای بقیه جوش‌های پروژه، آزمایش به شیوه بند الف و لیکن در گروه‌های تایی تکرار می‌شود

پ آزمایش لهیدگی

منظور از آزمایش لهیدگی تعیین ۲۵ جوش الکتروفیوز از جهت چسبندگی و امتزاج کامل آن است این آزمایش بر ۱۸ قطره (تا میلیمتر و برای اتصالات الکتروفیوز قابل استفاده بوده که در محل و در دمای الی درجه سانتیگراد برای ارزیابی میدانی قابل انجام می‌باشد بیمانکار برای انجام آزمایش لهیدگی می‌تواند از خدمات شرکت‌های ذیصلاح استفاده نماید

ت آماده سازی نمونه‌ها

1

انواع اتصالات سوکتی الکتروفیوز باید بر اساس مشخصات جدول شماره پ آماده سازی شوند

ث-1-رزیابی جوش

ث در صورتی که هیچگونه جدایشی در اثر حرکات آرام پیچ گوشته طبق بند فوق مشاهده نشد، جوش قابل قبول است 2

ث چنانچه جدا از حلقه سیم‌های حرارتی از هر طرف و هر آزمایش جدا شود، کیفیت جوش قابل قبول است

ث در صورتی که بیش از حلقه یا به طور کامل قطاع اتصال از لوله جدا شود کیفیت جوش قابل قبول نیست

7-2-14-17

آزمایش غیر مخرب جوش سه راهی انشعاب زینی

جهت حصول اطمینان از صحت و استحکام جوش سه راهی انشعاب زینی پلی اتیلن به لوله اصلی لازم است پس از جوشکاری سه راهی انشعاب پس از سرد شدن، قبل از سوراخ نمودن لوله اصلی، آزمایش TGS-C-DN-04(0) فشار طبق دستورالعمل انجام گیرد

15-17

حفظات کاتندی

1-15-17

کلیات

حفظات کاتندی نوعی سیستم الکتریکی برای جلوگیری از خوردگی بوده و برای فلزاتی که با خاک، آب و با سایر الکتروولیت‌ها در تماس باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرد با استفاده از بهترین ا نوع پوشش‌ها و کاربرد بهترین روش‌های اجرایی عایقکاری نمی‌توان سطح خارجی لوله‌ها را برای مدت طولانی و به طور صد در صد از خطر زنگزدگی محفوظ نگاه داشت، به همین دلیل برای حفاظت لوله‌های مدفون از زنگ زدگی از سیستم حفاظت کاتندی استفاده می‌شود این سیستم که برای حفاظت لوله‌های فولادی در برابر خوردگی ناشی از زنگزدگی می‌باشد، سیستمی است تکمیلی و حفاظت از زنگزدگی لوله‌ها را کامل کرده و بواسطه عایق لوله را پوشش داده و ضریب اطمینان حفاظت از لوله را در برابر زنگزدگی افزایش می‌دهد

2

60 سیستم حفاظت(13790) برای 413686 کمپانی گاز با لوله‌های فولادی مدفون و با فشار الى پوند بر اینچ مربع الى پاسکال 5 با سطح بیش از متر مربع، الزامی است، چنانچه حفاظت شبکه‌های لوله کشی گاز با سطحی کمتر از متر مربع اجرای پوشش باید مطابق بخش باشد

قبل از اقدام به طراحی سیستم حفاظت کاتندی، باید مقادیر مخصوص خاک در محل مورد نظر برای لوله گذاری و نصب شبکه حداقل در یک نقطه به ازاء هر متر از طول شبکه در عمق‌های دفن لوله و ۱ متر پایین تر اندازه گیری شود

در صورتیکه مقاومت مخصوص خاک در محل نصب شبکه H_{sh} ده هزار اهم سانتیمتر بیشتر باشد، به شرط عدم وجود باکتری‌های احیاء کننده سولفات، داشتن خنثی و کمتر بودن مقادیر نمکهای کلریدی، سولفاتی و بی‌کربناتی از حدود بحرانی، برقراری سیستم حفاظت کاتندی الزامی نخواهد بود

سیستم‌های حفاظت کاتدی

سیستم‌های حفاظت کاتدی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند حفاظت کاتدی به روش آندهای فداشونده و حفاظت کاتدی به روش تریق جریان مستقیم سیستم‌های حفاظت کاتدی را می‌توان با هر دو روش نامبرده اجرا نمود در صورتی که حجم تأسیسات قابل توجه باشد بهتر است از روش تریق جریان و در صورتیکه حجم تأسیسات کوچک باشد حتی المقدور از روش آندهای فداشونده استفاده شود و در هر حال در انتخاب هریک از دو روش، لازم است بازدهی مطلوب و جنبه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد انتخاب هرکدام از روش‌های فوق بستگی به نوع و حجم لوله کشی، هزینه و امکانات اجرائی و سایر عوامل طراحی دارد

3-15-17

حداقل پتانسیل حفاظتی

به منظور حفاظت از زنگ زدگی لوله‌های فولادی مدفون در خاک، حداقل پتانسیل ناشی از جریان فعال شده در لوله باید به شرح زیر باشد

اختلاف پتانسیل ۰/۸۵ کلیه نقاط شبکه لوله کشی مدفون نسبت به نیم پیل مس سولفات مس برای هر نوع پوشش باید $1 - \text{ولت} \pm \text{منفی}$ تر باشد

لازم به ذکر است در زمین‌هایی که احتمال وجود باکتریهای احیاء کننده/سولفات وجود ۰/۹۵٪ اختلاف پتانسیل در کلیه نقاط شبکه لوله کشی مدفون نسبت به نیم پیل مس سولفات مس $-0/65 - 0/4$ ولت یا منفی‌تر باید باشد

ولتاژ لوله نسبت به خاک در حالت طبیعی بین $0/85 - 0/95$ ولت می‌باشد اگر پس از نصب پتانسیل اندازه‌گیری شده لوله نسبت به خاک با استفاده از نیم پیل مس سولفات مس منفی‌تر از $0/65$ ولت باشد و یا اختلاف پتانسیل در حالت محافظت باشد، حفاظت برقرار است

4-15-17

حفاظت کاتدی به روش آندهای فداشونده

آندهای فداشونده از نظر نوع جنس $300 - 500$ نوع منیزیم، روی و آلومینیم می‌باشند در زمینهایی که مقاومت مخصوص خاک حدود $0/7$ تا $0/9$ اهم سانتیمتر باشد، با توجه به بازدهی جریان الکتریکی بیشتر معمولاً از آندهای منیزیم استفاده می‌شود به منظور افزایش کارآیی این نوع آندها در زمینهای $0/7 - 0/9$ مقاومت مخصوص خاک بالا $1/25$ از پشت بند استفله می‌شود یک نمونه از این پشت بندها شامل درصد سولفات کلسیم ≥ 70 درصد بنتونیت و درصد سولفات سدیم می‌باشد آندهای منیزیم

معمولًا در کیسه‌های پارچه‌ای قرار داده شده و اطراف آن‌ها به وسیله پشت بند احاطه می‌گردد این آنها توسط سازندگان آن در وزن‌های مختلف ساخته و بسته **جوی** می‌شوند آندهای باید طوری انتخاب و طراحی شوند که حداقل برای سال شبکه را حفاظت نمایند و پس از

4-5-

شماي عمومي نسب و نحوه اتصال آندهای فداشونده به لوله در شكل شماره پ **بخش پيوست**
نشان داده شده است

5-15-17

حفظات کاتدی به روش تزریق جریان مستقیم

در اين روش جريان برق از يك ميدل يکسو كننده گرفته شده و از طريق بستر آندي به لوله‌ها و تاسيسات مدفون اعمال می‌گردد بستر آندي با استفاده از انواع آندهای گرافيتی يا چدن‌های سيليس دار به فاصله مناسبی از خط لوله و تاسيسات نصب می‌شود جهت تعیین مقاومت الکتریکی سیستم لازم است محل نصب حتی المقدور دارای مقاومت مخصوص کم بوده و اضافه بر آن از پشت بند خرده ذغال کک در تمام طول بستر آندي استفاده شود، چنانچه در عمق مورد نظر بستر آندي به آبهای تحت الارضی برخورد شود کاربرد پشت بند ضرورت ندارد

1-5-15-17

بستر آندي

در سیستم حفاظت کاتدیک نحوه استقرار و محل دفن آندها که بستر آندي نام دارد دارای اهمیت زیادی می‌باشد با توجه به وضعیت استقرار آندها و عمق دفن آن‌ها بسترهاي آندي به انواع مختلف تقسیم بندی می‌شوند بسترهاي آندي می‌توانند بر اساس موقعیت مکانی و عوامل طراحی به صورت‌های مختلف اجرا شوند که عبارتند از بستر آندي سطحی افقی، سطحی عمودی، چاهی ذغالی و چاهی آبی در محل‌هایی که به دلیل عبور جاده و یا تراکم تأسیسات و همچنین بالا بودن فوق العاده مقاومت مخصوص زمین، امکان نصب و بازدهی مطلوب از بستر سطحی وجود نداشته باشد، از بسترهاي چاهی استفاده می‌شود در حالت استفاده از بستر چاهی آبی عمق چاه باید متناسب با سطح آب در چاه باشد به طوری که فاصله اولین آند تا سطح آب حداقل ده متر باشد در صورتیکه محل فاقد آب باشد باید از ذغال کک به عنوان پشت بند استفاده شود

برای محاسبات مربوط به طراحی سیستم‌های حفاظت کاتدی می‌توان به منابع معتبر مراجعه نمود در طراحی بستر آندي عوامل اقتصادي نیز باید در نظر گرفته شوند و طرح به گونه‌ای باشد که علاوه بر تأمین ایمنی لازم از نظر اقتصادی نیز به صرفه باشد

کنترل و ارزیابی

جهت اطمینان از کارایی و بازدهی سیستم‌های حفاظت کاتدی نصب شده باید به طور ادواری و حدائق هر سه ماه یکبار، اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به خاک اطراف آن با استفاده از یک دستگاه ولت متر که دارای مقاومت داخلی حداقل ۵۰ هزار اهم به ازای یک ولت باشد و نیم پیل مس سولفات مس انجام شود

نقاط اندازه گیری

اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به خاک از طریق نقاطی که روی خطوط لوله یا تأسیسات مدفون تعییه یا پیش‌بینی گردیده است انجام می‌شود در سیستم‌های حفاظت کاتدی شبکه‌های لوله کشی گاز محوطه‌ها و شهرک‌های مسکونی که به روش تزریق جریان انجام می‌شود، فواصل نقاط باید متناسب با گستردگی شبکه باشد

300

حدائق فاصله بین دو نقطه ۳۰۰ متر در نظر گرفته شود در مورد آندهای فداشونده، نقاط اندازه گیری باید در محل‌هایی که فاصله آن از دو حفره متولی آنده است، پیش‌بینی و نصب شوند

4-5-

به عنوان نمونه شمای عمومی نقاط اندازه گیری در شکل شماره پ ۴-۵- بخش پیوست نشان داده شده است

اتصالات عایقی

اتصالات عایقی قطعاتی هستند که ارتباط الکتریکی بین دو طرف آنها قطع گردیده است این قطعات به منظور جداسازی الکتریکی بین دو قسمت از شبکه یا خطوط فولادی گاز به کار می‌روند اتصالات ۴-۱۷ باید از نوع لبه جوشی و یا عایق بین فلنجی بوده و بر طبق استانداردهای مندرج در جدول پ بخش پیوست تولید و آزمایش شده باشند نصب اتصالات عایقی در مبادی ورودی و خروجی ایستگاه‌های تقلیل فشار و اندازه گیری به منظور جداسازی الکتریکی ایستگاه از خط لوله فشار قوی ورودی و لوله فشار ضعیف خروجی الزامی است

حفاظت از لوله‌ها و ملزمات ایستگاه به لحاظ رو زمینی بودن باید با رنگ آمیزی ایستگاه انجام شود

جعبه‌های اتصال

برای اتصال کابل‌های ارتباطی بین تجهیزات و بستر آنده سیستم حفاظت کاتدی و همچنین جهت کنترل و ارزیابی میزان تأثیر جریان‌های سرگردان و یا القائی باید نصب شوند

16-17

**کنترل کیفیت، آزمایش، بازرسی، صدور تائیدیه،
تحويل و تزریق گاز در سیستم لوله کشی گاز**

1-16-17

کلیات

پس از آزمایش و صدور تائیدیه نهایی توسط دستگاه نظارت که مطابق بندهای زیر انجام می‌شود، تخلیه هوا، تزریق گاز و راه اندازی سیستم لوله کشی باید طبق دستورالعمل شرکت ملی گاز صورت گیرد

2-16-17

آزمایش

شبکه‌های گازرسانی باید پس از تکمیل و قبل از بهره‌برداری مورد آزمایش فشارپذیری قرار گیرند آزمایش فشار پذیری شامل آزمایش مقاومت و آزمایش نشتی می‌باشد. در شبکه‌های لوله کشی گاز آزمایش مقاومت و نشتی به صورت توأم و همزمان انجام می‌شود برای انجام آزمایش مقاومت و نشتی می‌توان از هوای فشرده یا گاز بی اثر استفاده نمود

3-16-17

تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش

چهت انجام آزمایش تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز به شرح زیر می‌باشد

- کمپرسور هوا

- هدر یا منیفوولد

- شیننگها و اتصالات

- میز کار و ابزار آلات نصب

تجهیزات ایمنی و امداد

وسائل حمل و نقل

زتراتور برق

200

- دستگاه فشار سنج وزنه ای با دامنه کارکرد 200 تا یوند بر اینچ مربع
- دستگاه ثبات فشار با دامنه کارکرد صفر تا 200 پوند بر اینچ مربع
- فشارسنج های ساعتی با دامنه کارکرد 50 تا 50 پوند بر اینچ مربع
- دستگاه ثبات دما با دامنه کارکرد تا درجه سانتیگراد
- دما سنج دیجیتالی با دامنه کارکرد تا درجه سانتیگراد
- دما سنج جیوهای یا الکلی

4-16-17

تنظیم دستگاه های آزمایش

کلیه دستگاه ها و وسائل اندازه گیری باید دارای گواهینامه کالیبراسیون تنظیم از شرکتهای معترف و با تجربه باشند که از زمان صدور آن ها بیش از سه ماه نگذشته باشد

5-16-17

مسئولیت های مجری در ارتباط با انجام آزمایش

مجری می تواند آزمایش را خود رأساً انجام دهد و یا در این خصوص از خدمات شرکتهای معترف و با تجربه در زمینه آزمایش های شبکه های گازرسانی استفاده نماید
مسئولیت تأمین کلیه دستگاه ها و وسائل اندازه گیری مناسب برای انجام آزمایش و همچنین تأمین تجهیزات و اقدامات ایمنی لازم بر عهده مجری است
مسئولیت ایمنی عملیات آزمایش بر عهده مجری بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای، مجری مسئول خواهد بود

قبل از شروع آزمایش باید کلیه تجهیزات و لوازم آزمایش شامل منیفولد و شیلنگها و اتصالات به وسیله مجری و با حضور دستگاه نظارت مورد بررسی و آزمایش فشار پذیری و کنترل نشت قرار گیرند

6-16-17

برنامه انجام آزمایش ها

مجری موظف است برنامه جزء به جزء آزمایش ها را حداقل یک هفته قبل به صورت کتبی به دستگاه نظارت اعلام نموده و با هماهنگی دستگاه نظارت، برنامه آزمایش های را تنظیم نماید

7-16-17

مسئولیت های دستگاه نظارت در ارتباط با انجام آزمایش

- مسئولیت کنترل تجهیزات ایمنی
- مسئولیت بررسی و تائید مناسب بودن دستگاه های آزمایش و کنترل صحت کارکرد آن ها
- مسئولیت کنترل گواهینامه های تنظیم دستگاه های آزمایش و نیز اطمینان از تنظیم بودن دستگاه ها
- مسئولیت بررسی مدارک آزمایش و تأیید نتیجه نهایی پس از اتمام مراحل آزمایش
- حضور دستگاه نظارت در کلیه مراحل آزمایش و نظارت بر روند پیشرفت کار از نزدیک

اقدامات قبل از شروع آزمایش

قبل از شروع آزمایش‌های مقاومت و نشتی باید کلیه قسمت‌های شبکه به طور کامل دفن شده باشد آزمایش شبکه‌هایی که قسمتی از آن مدفون و قسمتی غیر مدفون باشد، ممنوع است در چنین حالتی باید قسمت مدفون از قسمت غیر مدفون جدا شود و هر قسمت بصورت مجزا مورد آزمایش قرار گیرد در صورتی که لازم باشد قسمتی از یک شبکه لوله کشی مورد آزمایش قرار گیرم، جدا کردن آن قسمت از سایر قسمت‌ها باید به وسیله اتصالات دائمی از قبیل کپ دریوش جوشی یا جداسازی به وسیله فلنچ انجام شود. استفاده از شیر برای جداسازی یک قسمت از لوله کشی از قسمت دیگر برای آزمایش مجاز نمی‌باشد

جهت انجام آزمایش‌های مقاومت و نشتی باید یک چادر یا کاروان جهت استقرار دستگاه‌های آزمایش تامین گردد محل نصب چادر یا کاروان آزمایش باید در یک انتهای شبکه لوله کشی و در محل مناسب باشد

مراحل انجام آزمایش‌های مقاومت و نشتی

-1 نصب دستگاه‌های آزمایش

منیفولد و دستگاه‌های آزمایش شامل دستگاه فشارسنج وزنهای، دستگاه ثبات فشار و غیره باید در داخل چادر یا کاروان آزمایش و در محل مناسب نصب گردد 30 متری از انتهای لوله کشی و بر روی لوله نصب دستگاه ثبات درجه حرارت باید در فاصله حداقل گردد برای نصب دستگاه ثبات درجه حرارت باید خاک روی لوله برداشته و عایق لوله از آن جدا شود سپس حسگر دستگاه را بر روی لوله لخت قرار داده و روی لوله را با پشم شیشه پوشاند و روی لوله خاک ۲۴ ریخته تا از تأثیرات حرارت محیط محفوظ بماند

تمیز کردن شبکه لوله کشی قبل از شروع آزمایش باید شبکه لوله کشی با تزریق هوای فشرده از یک انتهای و تخلیه هوا از انتهای دیگر شبکه، از گرد و خاک و اشیاء بجا مانده در آن تمیز گردد آزمایش‌های مقاومت و نشتی جهت شروع آزمایش‌های و پس از تمیز کردن شبکه، باید شبکه لوله کشی را از هولی فشرده با فشار صد پوند بر اینچ مربع پر نمود آزمایش‌های مقاومت و نشتی شامل دو موحله می‌باشد

24

الف دوران یکتواختی به منظور تثبیت نوسانات درجه حرارت و فشار باید شبکه حداقل به مدت ساعت به حال خود قرار داده شود در طول این مدت تغییرات دما و فشار شبکه باید به وسیله دستگاه‌های ثبات ثبت گردد

48

ب آزمایش‌های مقاومت و نشتی پس از یکتواخت شدن، آزمایش‌های مقاومت و نشتی به مدت ساعت انجام می‌شود طی این مدت علاوه بر ثبت تغییرات دما و فشار شبکه به وسیله دستگاه‌های

ثبتات، باید رأس هر ساعت، فشار از طریق دستگاه فشار سنج وزن‌های قراتت گردیده و ثبت شود همچنین هر دو ساعت یک بار نیز درجه حرارت زمین به وسیله ترمومتر از لولهای روغن کار گذاشته شده در سطح شبکه اندازه گیری و ثبت شود

4- برورسی نتایج آزمایش پس از پایان آزمایش، اطلاعات جمع آوری شده که شامل نمودارهای دما و فشار ثبت شده و ارقام اندازه گیری شده در طول آزمایش می‌باشد، باید توسط دستگاه نظارت بررسی و پس از انجام محاسبات توسط مجری با استفاده از روابط زیر، نتیجه اعلام گردد

روابط محاسباتی و پارامترهای مربوطه به شرح ذیل است

$$C = \frac{T_1 T_2}{T_m 273} \times \frac{P_m}{P_1 P_2 C_1} \quad 0.2$$

$$\Delta = | - - | <$$

که در آن،

T_1	درجه حرارت شروع آزمایش بر حسب سانتیگراد
T_2	درجه حرارت خاتمه آزمایش بر حسب سانتیگراد
T_m	درجه حرارت متوسط بر حسب سانتیگراد
P_1	فشار شروع آزمایش بر حسب پوند بر اینچ مربع
P_2	فشار خاتمه آزمایش بر حسب پوند بر اینچ مربع
P_m	فشار متوسط بر حسب پوند بر اینچ مربع
C	تفییرات فشار به علت تغییرات درجه حرارت بر حسب پوند بر اینچ مربع
Δ	حداکثر افت فشار مجاز بر حسب پوند بر اینچ مربع

0/2

در صورتی آزمایش مورد قبول خواهد بود که افت فشار خط یا شبکه پس از پایان آزمایش کمتر از ۰.۲ پوند بر اینچ مربع باشد P خطای دستگاههای آزمایش پوند بر اینچ مربع در نظر گرفته شده است در صورتی که $\Delta = \Delta$ باشد، آزمایش باید تمدید گردد و در صورتی که $\Delta > \Delta$ باشد، آزمایش مردود یوده و با نظر دستگاه نظارت نسبت به تمدید، تکرار و یا رد آزمایش تصمیم ۱۰۰٪ی خواهد شد تبصره فشار آزمایش مقاومت و نشتی برای کلیه فشارهای بهره برداری برابر با ۱۴۶ پوند بر اینچ مربع است

آزمایش قطعات غیر مدفون در صورتی که انجام آزمایش‌های مقاومت و نشتی قبل از دفن مورد نظر باشد و یا نیاز باشد که قطعه‌ای از لوله قبل از دفن در بیرون کانال مورد آزمایش قرار گیرد، در این صورت پس از پر کردن آن با هوای فشره با فشار ۷۰ پوند بر اینچ مربع و با نصب یک دستگاه فشار سنج

ساعتی تغییرات فشار آن را به مدت ساعت یادداشت می‌نمایند که در این مدت نباید هیچ گونه افت ثباتی مشاهده شود

اتصالات نهانی قطعات آزمایش به یکدیگر در صورتی که آزمایش‌های شبکه لوله کشی در دو یا چند قطعه مجزا انجام شده باشند، جهت اتصال قطعات به یکدیگر باید از لوله‌های استفاده شود که قبلاً مورد آزمایش فشار پذیری قرار گرفته باشند جوش نهانی که برای اتصال قطعات آزمایش انجام می‌شود باید مورد آزمایش پرتونگاری قرار گرفته و نتیجه آن قابل قبول باشد تا قبل از دریافت نتیجه پرتونگاری جوش و تایید شدن نتیجه آن نباید خاکریزی و دفن آن انجام شود

گزارش نهانی آزمایش پس از اتمام کلیه مراحل آزمایش مجری باید گزارش نهانی و کامل آزمایش‌ها را تهییه و همراه با کلیه مدارک جهت بررسی و تایید به دستگاه نظارت ارائه نماید

پیوست راهنمای ایمنی

۱

نکات و مسائل ایمنی که شخص(یا شرکت انجام دهنده لوله کشی گاز، باید به مصرف کننده های گاز طبیعی به صورت راهنمای ایمنی به طور کتبی اطلاع دهدند به قرار زیر است

:

۱-۱-

پ-۱-۱- حادث ناشی از گاز به دو دسته عمده تقسیم می شوند

پ الف آتش سوزی و انفجار

در این دسته از حوادث، ابتدا بدل علی مختلف مخلتف گاز نشت نموده و در فضای آشپزخانه یا منزل منتشر می شود سپس عاملی مانند جرقه و یا شعله، گاز را مشتعل نموده و سبب انفجار و آتش سوزی می گردد هرچند از علل نشت گاز عبارتند از

(2) محکم نبودن شیلنگ دستگاه گاز سوز در دوسر اتصال آن توسط بست فلزی

(3) استفاده از شیلنگ های طولانی و در معرض برخورد بودن و یا حرارت دیدن آنها

(4) فرسوده و یا غیراستاندارد بودن شیلنگ ها

(5) در پوش نداشتن شیرهای مصرفی که مورد استفاده نیستند

(6) دخالت افراد ناوارد در تعمیر و دستکاری دستگاه های گاز سوز

استفاده از دستگاه های گاز سوز غیر استاندارد و غیر مجاز

(-۱-۱-)

پ ب گاز زدگی

این دسته از حوادث معمولاً در اثر نداشتن دودکش مناسب برای دستگاه های گاز سوز، به خصوص بخاری آبگرمکن، یا عدم تهویه کافی فضای اتاق روی می دهند سوختن ناقص گاز و تجمع گاز های مسموم کننده مونوکسید کربن و یا کمبود اکسیژن سبب مسمومیت افرادی که در چنین فضایی تنفس می کنند، شده و به گاز زدگی آنها می انجامد

پ دستکاری در کنتور و رگولاتور گاز

رگولاتور و کنتور گاز توسط شرکت گاز ناحیه با رعایت تمام نکات ایمنی و فنی در محل مناسب نصب می‌گردد در صورت لزوم فقط شرکت گاز ناحیه مجاز است محل آنها را تغییر دهد رگولاتور مجهز به وسایل ایمنی خاصی است که در صورت بروز تغییرات فاحش فشار در شبکه لوله‌کشی گاز شهر به طور خودکار جریان گاز را قطع می‌کند تا مصرف‌کننده‌ها در معرض خطر قرار نگیرند در صورت روبرو شدن با موارد قطع گاز یا نشت گاز از تنظیم‌کننده یا کنتور، باید از هرگونه دستکاری در آنها خودداری و از شرکت گاز ناحیه درخواست کمک گردد

پ شیر مصرف

لوله گاز مربوط به هر دستگاه گازسوز به یک شیر مصرف مجهز است تا در موقع ضروری بتوان باستن (۱) شیر از ورود گاز به دستگاه جلوگیری نمود

(۲) هر دستگاه گازسوز باید به یک شیر مصرف مستقل مرتبط باشد

(۳) از اتصال دو یا چند دستگاه گازسوز به یک شیر مصرف باید خودداری شود

انتهای شیرهای مصرفی که به دستگاه گازسوزی مرتبط نیست و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد حتماً با

(۴) در پوش مسدود شود

در صورتی که برای مدت طولانی از دستگاه گازسوزی استفاده نمی‌شود، شیر مصرف آن بسته نگه

(۵) داشته شود

در صورت ترک منزل برای مدت طولانی، کلیه شیرهای مصرف دستگاه‌های گازسوز باید بسته

(۶) شوند

در شیرهای استاندارد، دسته شیر در حالت باز بودن در امتداد جریان گاز و در حالت بسته بودن

(۷) عمود بر جریان گاز می‌باشد

در اجاق گازهایی که فاقد شمعک می‌باشند، از باز کردن شیر اجاق گاز قبل از افروختن کبریت

(۸) خودداری شود

در دستگاه‌های گازسوزی که مجهز به پیلوت می‌باشند، اگر بعد از باز کردن شیر گاز شعله روشن

نشود معلوم است که پیلوت یا تنظیم نیست و یا خاموش شده است در هر حال باید فوراً شیر گاز را

(۹) بست و به بررسی و رفع علت پرداخت

(۱۰) سعی شود از دستگاه‌های گازسوزی استفاده گردد که مشعل‌های آن دارای ترموموکوپیل باشد

به‌منظور جلوگیری از بازی کردن کودکان با دستگاه‌های گازسوز، در موقع عدم استفاده از این

(۱۱) وسایل، حتماً شیر اصلی مصرف آنها بسته شوند

از وارد آوردن ضربه بر روی اجاق گاز باید خودداری شود، زیرا این عمل باعث سست شدن اتصالات

- (12) و نشت گاز خواهد شد
 (13) از سر رفتن غذا، روی اجاق گاز جلوگیری شود
 (14) از قرار دادن دستگاه گازسوز در معرض کوران هوا و جریان باد خودداری شود
 قرار گرفتن اشیا قابل اشتعال در مجاورت بخاری ممکن است سبب آتش سوزی گردد

4-1-

شیلنگ‌های گاز

- شیلنگ‌های لاستیکی معمولی در برابر مواد نفتی و گازی به سرعت فاسد می‌شوند لذا برای اتصال اجاق و سایر دستگاه‌ها که استفاده از شیلنگ برای آنها مجاز شناخته شده، به سیستم لوله‌کشی باید از شیلنگ‌های لاستیکی تقویت ۲۰^۵ که مخصوص گاز ساخته شده است، استفاده شود طول شیلنگ‌های گاز نباید حداکثر از سانتی‌متر بیشتر باشد استفاده از شیلنگ‌های طویل برای (2) رساندن گاز بمناطق مختلف منزل بسیار خطربناک است و باید از این کار احتراز نمود
 شیلنگ‌های گاز نباید به هیچ وجه در معرض حرارت اجاق گاز و سایر دستگاه‌های گازسوز قرار (3) گیرند
 برای محکم کردن شیلنگ‌های گاز در انتهای لوله گاز و اجاق گاز، باید از بسته‌های فلزی استفاده شود بدون این بسته‌ها امکان جدا شدن شیلنگ از لوله و خروج گاز وجود دارد (4)
 پیچانیدن سیم به جای بست باعث بریده شدن و جدا شدن شیلنگ و انتشار گاز خواهد شد (5) شیلنگ‌های لاستیکی را باید هر چند وقت یکبار مورد بازدید قرار داد تا اطمینان حاصل شود که سوراخ نشده یا ترک بر نداشته باشد یا از محل بست بریده و یا سست نشده باشد توصیه می‌گردد که شیلنگ‌های لاستیکی در صورت وجود هرگونه اشکالات ظاهری از قبیل ترک‌خوردگی تعویض (6) گردد
 لوله‌های فلزی لوله‌کشی گاز در منزل نیز باید هر چند وقت یکبار بازدید گردد تا در صورت زخمی شدن یا کنده شدن رنگ آنها مجدداً رنگ‌آمیزی شوند

5-1-

پ نشت گاز و استشمام بوی گاز

- در صورت نشت گاز و یا استشمام بوی آن، قبل از هر کاری باید دقیق کرد که در آن محل هیچ‌گونه جرقه‌ای زده نشود، از روشن کردن کیریت، فندک و امثال آن و همچنین از روشن و یا خاموش کردن (۱) مهبل برقی، خودداری و دستورات زیر اجرا شوند
 (2) فوراً شیر اصلی گاز بسته شود
 (3) افراد خانواده از محل آبوده به گاز خارج شوند
 در و پنجره‌ها باز شوند

(4)

(5) با تکان دادن حوله پنبه‌ای مرطوب جریان خروج هوای آلوهه به گاز تسریع شود
چنانچه محل آلوهه به گاز تاریک باشد، برای روشنایی محل از چراغ قوه که در خارج از فضای آلوهه

(6) به گاز روشن شده، استفاده شود

در صورت بروز هر نوع آتش‌سوزی در ساختمان، چون وجود گاز در لوله احتمالاً باعث تشديد
آتش‌سوزی خواهد شد، فوراً شیر اصلی گاز به ساختمان که بعد از کنتور قرار دارد بسته شود تا

(7) جریان گاز به داخل ساختمان قطع گردد

در صورت بروز هرگونه حادثه منجر به نشت گاز، بدون فوت وقت و با خونسردی کامل با شماره
تلفن‌های پست امداد شرکت گاز ناحیه تماس گرفته شود

ضمناً نصب و استفاده به موقع از خاموش‌کننده‌های استاندارد در آشیزخانه از ضایعات ناشی از
آتش‌سوزی‌ها، جلوگیری می‌کند

6-1-

پ وسایل پیشگیری از خطرات گاز

استفاده از وسایل ایمنی زیر چنانچه با استاندارد ملی و یا استانداردهای معتبر جهانی مطابقت داشته
باشد، جهت بالا بردن ضریب ایمنی مفید است

(2) گازیاب آشکارساز گاز طبیعی

(3) آشکارساز گاز مونوکسید کربن

(4)

شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی که در اثر شکستگی لوله و یا پارگی شیلنگ گاز عمل می‌نماید

شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

7-1-

۷-۱- سایر موارد

باید توجه داشت که برای پیدا کردن محل نشت گاز هرگز از شعله کبریت و امثال آن استفاده نشود
و تنها با استفاده از محلول صابون و یا مایع ظرفشویی نسبت به نشت یابی اقدام گردد تشکیل شدن

(2) حباب علامت نشت گاز است

از جایه‌جا کردن وسایل گازسوزی که مستقیماً به‌لolle ثابت متصل است باید خودداری کرد، ولی

(3) چنانچه این امر لازم باشد برای تغییر محل لوله گاز آن، به مؤسسه مجاز مراجعت شود

(4) گازبندی اتصالات گاز پس از هر تغییر وضعیت ضرورت دارد

وسایل گازسوزی که به طور ثابت و دائمی در یک محل نصب می‌شوند، باید به وسیله لوله فلزی به

(5) سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان وصل گردد و از جایه‌جا بی آن خودداری شود

در صورتی که قصد توسعه لوله‌کشی گاز باشد، حتماً این موضوع با شرکت گاز ناحیه در میان گذاشته
شود تا ضمن دریافت راهنمایی‌های لازم، چنانچه نیاز به تعویض رگولاتور و کنتور گاز باشد اقدام گردد

- گاهی ایجاد می‌کند که تغییرات جزئی در لوله‌کشی گاز منزل انجام شود یا به علت نقصی در سیستم لوله‌کشی، پاره‌ای تعمیرات صورت پذیرد، این تغییرات و تعمیرات هرچند به‌ظاهر ساده باشد، ولی
- (7) باید توسط اشخاص متخصص یا مؤسسات صلاحیت‌دار انجام شود
- اضافه کردن دستگاه‌های گازسوزی که در طرح اولیه پیش‌بینی نشده باشد، بدون اطلاع شرکت گاز
- (8) ناحیه ممنوع است
- معایب و نواقص قسمت‌های مختلف دستگاه‌های گازسوز هرقدر هم که جزئی باشد، مهم است و برای
- (9) تعمیر آنها باید فوراً با نمایندگی فروش دستگاه‌های مزبور و یا تعمیر کاران مجاز تماس گرفته شود
- اجاق گاز باید همیشه تمیز گردد، برای این کار باید شیر مصرف را بست و سپس مشعل‌ها و ضمایم
- (10) آن را برداشته و کاملاً تمیز کرد و پس از خشک کردن، آنها را در محل خود قرار داد
- از نصب آبگرمکن گازی در اتاقی که به‌طور عادی در آن هوا جریان ندارد خودداری شود زیرا باعث
- (11) کمبود اکسیژن شده و می‌تواند ایجاد خفگی نماید
- (12) نصب هرگونه وسیله گازسوز در حمام ممنوع است
- مسدود شدن دودکش و سایل گازسوز سبب سوخت ناقص گاز و ایجاد گاز خطرناک و مسموم کننده
- (13) مونوکسید کربن می‌شود که این امر باعث خفگی در اثر گاز گرفتگی می‌گردد
- باید همواره محل اتصال دودکش به وسایل گازسوز بازرسی و از محکم بودن آن اطمینان حاصل
- (14) شود
- در صورتی که بعد از فصل سرما، بخاری جمع‌آوری شود، حتماً انتهای شیر با درپوش مسدود گردد و
- (15) در هنگام وصل مجدد از افراد با صلاحیت کمک خواسته شود
- هرچند گاه یکبار کلاهک دودکش‌های وسایل گازسوز بازرسی گردد و چنانچه کلاهک آن افتاده
- (16) باشد، در محل خود نصب شود
- کلاهک علاوه بر اینکه از نفوذ باران و برف و افتادن سایر اشیا و ورود پرندگان به داخل دودکش
- (17) جلوگیری می‌کند، در منظم سوختن وسیله گازسوز نیز مؤثر است
- (18) انتهای دودکش‌های تویی کار باید حداقل یک‌متر از سطح پشتیام بالاتر باشد
- لازم است که هوای کافی برای سوختن گاز، به‌خاری گازسوز برسد وجود روزنه‌های زیر درها برای
- (19) این منظور مفید خواهد بود
- در صورتی که وسیله گازسوز با شعله آبی و پایدار نسوزد و شعله آن زرد و قرمز و یا دارای پرش باشد، باید آن را جدی گرفت، زیرا ممکن است این نقص ناشی از نرسیدن هوا یا تنظیم نبودن فشار
- (20) گاز باشد
- در صورتی که جهت هوارسانی به‌وسیله گازسوز از کانال مرتبط با هوای آزاد استفاده شود، مسدود کردن دریچه‌های طرفین کانال ممنوع است

در صورتی که در نقشه تأییدشده لوله کشی گاز ساختمان نصب آبگرمکن زمینی پیش‌بینی شده است، به هیچ وجه نباید به جای آن از آبگرمکن دیواری استفاده شود و یا از دودکش آبگرمکن زمینی برای آبگرمکن دیواری استفاده نمود

2 پیوست نمونه محاسبات

1-2-

پ تعیین اندازه قطر لوله گاز (1-2-)

اندازه قطر قسمت‌های مختلف لوله‌کشی شکل ب برای دستگاه‌های گازسوز جدول ب که در فهرصل معین از کنتور قرار می‌گیرند به روش ذیل محاسبه می‌شود

الف طول لوله‌کشی گاز (FP) گولاتور تا دورترین نقطه مصرف محاسبه می‌شود دورترین مصرف (کنیمه ۲۵)

ب گلاتور شومینه می‌باشد و فاصله آن تا رگولاتور طبق نقشه گسترده در شکل ب ۳۲/۸ متر است

(2-4-17)

ب با توجه به اینکه لوله و اتصالات لوله‌کشی از جنس فولاد می‌باشد، از جدول مربوط به ۳۲/۸ لوله‌های فولادی استفاده می‌کنیم از روی سطح ۳۵ اول طول لوله نزدیکترین طول بزرگتر از متر را انتخاب می‌کنیم این طول در جدول متر است توجه ۳۵ باشته باشد که برای تعیین قطر کلیه قسمت‌های لوله‌کشی از همین ردیف که مربوط به متر است، استفاده می‌شود

(A)

پ برای پیدا کردن اندازه قطر لوله قطعات مختلف لوله‌کشی از نقطه ۱۷/۴ کنیمه مصرف گاز در نقطه ۳۵ برابر است $\frac{0}{3}$ مترمکعب در ساعت است در جدول -- در همان ردیف مربوط به متر، مقدار مترمکعب $\frac{1}{2}/4$ ساعت را جستجو می‌کنیم و چون این عدد در این ردیف وجود ندارد، اولین عدد $\frac{1}{2}$ بزرگتر از آنکه می‌باشد را انتخاب کرده و اندازه قطر لوله را که در بالای ستون مربوط به رقم نوشته شده است می‌خوانیم این اندازه 2 اینجاست پس، اندازه AB 1

قطر قطعه BC برابر 2 اینج خواهد شد به همین ترتیب برای سایر قطعات عمل می‌کنیم (FP)

انگک برای قطعه مقدار جربان حجمی $\frac{5}{6}$ برابر با مصرف دستگاه‌های شومینه و کباب‌پز (RC) می‌باشد، به دست می‌آوریم این مقدار مترمکعب در ساعت است که پس از انجام عملها $\frac{0}{5}$ ذکر شده فوق، اندازه قطر این قطعه نیز 2 اینج به دست می‌آید مصرف نقطه برابر است با 155

مترمکعب در ساعت و لذا اندازه قطر قسمت CH برابر با $\frac{1}{2}$ اینچ می‌باشد. در قسمت CD مقدار ظرفیت

لوله برابر است با: $(0/7 + 0/6) = 0/13$ مترمکعب در ساعت و اندازه قطر لوله این قسمت از ستون مربوطه $\frac{1}{2}$ اینچ به دست می‌آید. مصرف نقطه I برابر $3/5$ مترمکعب در ساعت و طبق روش فوق اندازه


قطر لوله قطعه DI برابر ۱ اینچ خواهد شد. در قسمت DE مقدار ظرفیت لوله برابر است با $(3/5 + 0/7) = 4/2$ مترمکعب در ساعت و اندازه قطر لوله این قسمت از ستون مربوطه ۱ اینچ به دست می‌آید. مصرف نقطه J برابر است با $7/0$ مترمکعب در ساعت و لذا اندازه قطر قسمت EJ برابر با


$\frac{1}{2}$ اینچ خواهد شد.

برای پیدا کردن اندازه قطر قطعه EF باید ظرفیت کل را حساب نمود. این مقدار برابر است با $(4/2 + 0/7) = 4/9$ مترمکعب در ساعت که با به کار بردن روش فوق اندازه قطر لوله این قطعه، ۱ اینچ خواهد شد.

جدول پ-۲-۱ میزان مصرف دستگاه‌های گازسوز نمونه

دستگاه گازسوز	علامت اختصاری	میزان مصرف
پکیج دیواری	P	۳/۵ متر مکعب در ساعت
اجاق گاز خانگی فردار	GC	۰/۷ متر مکعب در ساعت
روشنایی	Li	۰/۱ متر مکعب در ساعت
شومینه گازی	FP	۰/۳ متر مکعب در ساعت
کباب پز	RC	۰/۳ متر مکعب در ساعت

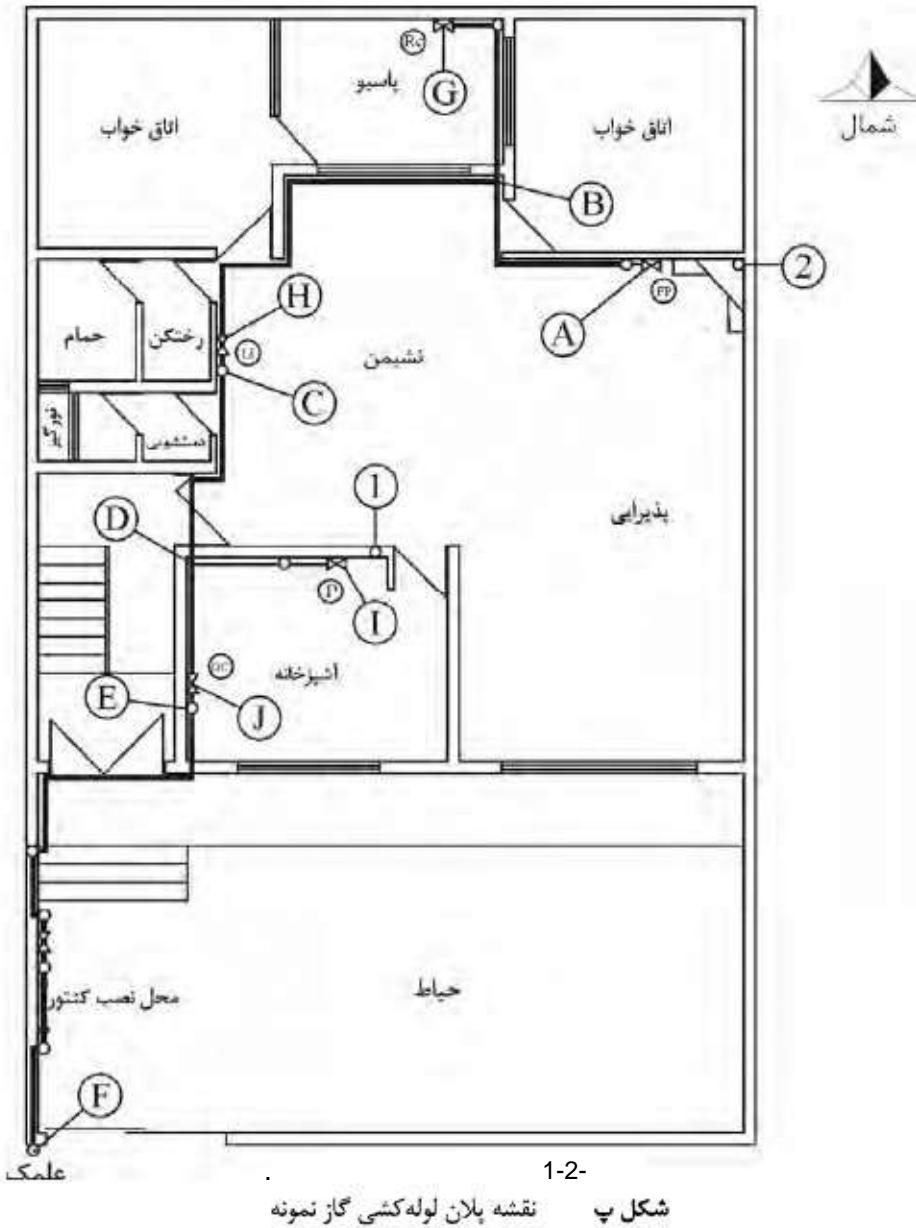

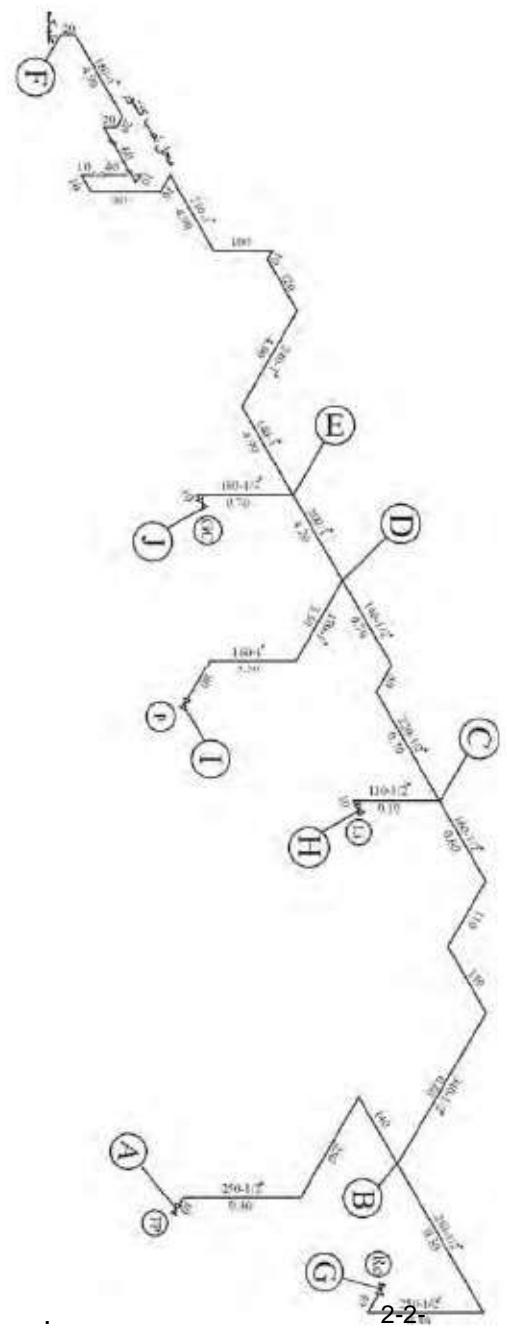

شکل پ نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز نمونه

3

پیوست ایمنی و ضوابط بهره‌برداری و نگهداری از سیستم لوله کشی گاز

1-3-

پ کلیات

9-17 8-17 7-17

- علووه بر رعایت مقادیر مندرج در فصول **الف**، **ب** و **پ**، رعایت موارد ذیل الزامی است
- الف** تأمین هوای مورد نیاز برای احتراق و خروج محصولات احتراق کلیه وسایل گازسوزی که در حدود شمول مقررات ایمنی این مبحث قرار می‌گیرند، باید الزامات مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه طراحی و اجرای دودکش از انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن را رعایت نمایند
- تبصره در طراحی، نصب و راه اندازی دودکش‌های وسایل گازسوز باید به دستورالعمل کارخانه سازنده محصول گازسوز استاندارد مراجعه نمود
- ب** استفاده از وسایل ایمنی زیر چنانچه با استاندارد ملی یا استانداردهای معترض جهانی مطابقت داشته باشد، توصیه می‌شود
- گازیاب یا آشکار ساز گاز طبیعی
 - آشکارساز گاز متواکسید کربن
 - شیر خودکار قطع حریان گاز اضافی
 - شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله
- نحوه نصب و انتخاب محل نصب وسایل ایمنی یاد شده فوق باید توسط کارشناسان متخصص مرتبط صورت پذیرد

2-3-

پ بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات

- در این بخش از مقررات، پیش‌بینی‌های ایمنی مربوط به اجرای لوله کشی گاز مشترکین عمدۀ شرح داده می‌شود بدینهی است این مقررات نمی‌تواند شامل مقررات جامع ایمنی باشد

۱۵۹

پ بازرسی جهت پیدا کردن محل نشت گاز

برای تعیین و پیدا کردن محل نشت گاز به هیچ وجه نباید از کبریت، شمع، فندک، و هرگونه شعله دیگر استفاده شود، برای انجام این منظور باید از وسائل مناسب نشان دهنده نشت گاز استفاده به عمل آید یا اینکه باید محل اتصال لوله‌ها و سایر نقاط مشکوک به نشت گاز را با آب و صابون و یا مایع مشابه آن مورد آزمایش قرار داد

2-2-3-

پ اقدامات فوری در موارد نشت گاز

در صورتی که دراثر بازرسی معلوم شده که گاز در داخل ساختمانی پخش شده است، حتی الامکان باید اقدامات زیر را فوراً و هم زمان انجام داد

الف: اطاق، ساختمان و یا محوطه آلوده به گاز از کلیه ساکنین آن تخلیه گردد

ب درها و پنجره‌های محلی را که گاز در آن جمع شده است، باز کرده و با استفاده از حوله مرتبط جریben خروج گاز را تسريع نمود

پ از هرگونه امکانات برای از بین بردن کلیه منابع تولید احتراق باید استفاده شود دقت گردد که از کشیدن سیگار، روشن کردن کبریت، قطع و وصل کلیدها و وسایل برقی یا باز کردن در کوردها و غیره جلوگیری به عمل آید در صورت امکان جریان اصلی برقی از محل دورتری قطع شود تا کلیدهای خودکار برقی نیز در محوطه خطرناک نتوانند به طور خودکار عمل نمایند

در چنین موقع اضطراری در صورت لزوم می‌توان از چراغ قوه دستی که در خارج از محیط آلوده روشن شده باشد، استفاده نمود

ت: جریان گاز به محوطه مربوط قطع شود

ث: ساختمان های مجاور نیز از نظر آلوده شدن به گاز بازرسی گردد

ج: مراتب به شرکت ملی گاز ایران اطلاع داده شود

3-2-3-

پ استعمال دخانیات و بکاربردن شعله باز

هنگام کار بر روی لوله‌هایی که قبلاً محتوی گاز بوده و یا دارای گاز می‌باشند، باید از کشیدن سیگار، به کار بردن شعله گاز، فاتوس و به طور کلی به کار بردن هر نوع وسیله‌ای که تولید احتراق یا حرارت کند و همچنین از انجام عملیات جوشکاری اکیداً اجتناب شود مگر اینکه قبلاً احتباطهای ایمنی لازم برای جلوگیری از خطر آتش سوزی به عمل آمده باشد

پ وقفه در کار

در مواردی که در کار تعمیرات یا تغییرات بر روی یک سیستم لوله کشی موجود وقفهای پیش آید، قبل از ترک محل باید شرایط سیستم را به وضع بدون خطری درآورد

5- 2-3-

پ قطع شدن گاز

الف قبل از قطع جریان گاز سیستم لوله کشی جز در موقع اضطراری و فوری باید تمام مصرف کنندگان را که از آن شبکه استفاده می‌کنند از قطع جریان گاز مطلع نمود

ب شیر اصلی لوله را قبل از بستن شیرهای کلیه مشعل‌ها و پیلوت‌هایی که از آن لوله گاز می‌گیرند باید بست مگر در موارد اضطراری و فوری، پس از بستن شیر اصلی باید از طریق آزمایش اطمینان حاصل نمود که جریان گاز کاملاً قطع شده است

این آزمایش را می‌توان با تحت نظر گرفتن شماره انداز کنتور و یا با استفاده از یک فشارسنج یا وسیله‌ای مشابه آن انجام داد

در صورت وجود چند کنتور باید دقت نمود که حتماً شیر گاز مربوط به کنتور موردنظر بسته باشد برای باز کردن مجدد گاز باید پیش بینیهای مذکور به عمل آید

6- 2-3-

پ تغییرات در سیستم‌های لوله کشی موجود

تغییرات در سیستمهای لوله کشی موجود باید هنگامی انجام گیرد که اطمینان حاصل شود جریان گاز به آن سیستم کاملاً قطع شده است در اجرای این تغییرات باید به شرایط انجام کار، طول لوله‌ای که باید گاز آن تهويه شود، فشار سیستم مربوطه وغیره توجه کافی مبذول گردد

گرفتن انشعاب جدید به وسیله جوشکاری از سیستم لوله کشی گاز در حال کار و یا اتصال وسایل مورد نیاز به شرطی که این کار طبق روش صحیح و به وسیله افرادی متخصص و کاملاً مjur و کارآزموده و با اطلاع و مجوز اداره گاز ناحیه انجام گیرد، مجاز می‌باشد

7- 2-3-

پ پیش بینی‌های اینمی برای جلوگیری از اشتعال اتفاقی در ضمن انجام تغییرات در سیستم لوله کشی

در مواردی که اشتعال مخلوط گاز و هوا در محوطه ممکن است باعث آسیب رساندن به افراد یا اموال شود باید احتیاط‌های لازم برای جلوگیری از چنین اشتعال یا انفجار به عمل آید در ادامه چند نمونه از این موارد برای مثال شرح داده می‌شود

الف از استعمال دخانیات و استفاده از شعله باز در آن محوطه جلوگیری به عمل آید

ب دو طرف محل بریده شده از لوله‌های گاز را به وسیله یک نوار اتصال فلزی به یکدیگر وصل نمایید

پ برای جلوگیری از ایجاد جرقه در اثر الکتریسیته ساکن طبق نظر متخصصین مربوطه احتیاط‌های لازم به عمل آید

ت آتش خاموش کن‌های دستی با ظرفیت و اندازه مناسب تهیه و در نقاطی که در دسترس همه افراد آن محوطه باشد نصب شود

8-2-3-

پ تخلیه هوا، تزریق گاز و راه اندازی تخلیه هوا، تزریق گاز و راه اندازی باید مطابق با دستورالعمل شرکت ملی گاز ایران صورت گیرد

پیوست ۴ جدول‌ها

جدول شماره پ-۱-۴

وزن هر متر کیلوگرم	ضخامت		قطر خارجی		اندازه اسمی	
	میلیمتر	اینچ	میلیمتر	اینچ	متریک	اینچ
۱/۲۸	۲/۸	.۱۰۹	۲۱/۳	.۸۴۰	۱۵	$\frac{1}{2}$
۱/۷۰	۲/۹	.۱۱۳	۲۶/۷	.۱۰۵	۲۰	$\frac{3}{4}$
۲/۵۲	۳/۴	.۱۲۳	۳۳/۴	.۱۳۱۵	۲۵	۱
۳/۴۳	۳/۶	.۱۴۰	۴۲/۲	.۱۶۶۰	۳۲	$\frac{1}{4}$
۴/۰۷	۳/۷	.۱۴۵	۴۸/۳	.۱۹۰	۴۰	$\frac{1}{2}$
۵/۴۲	۳/۹	.۱۵۴	۶۰/۳	.۲۳۷۵	۵۰	۲
۶/۸۱	۴/۰	.۱۵۶	۷۳/۰	.۲۸۷۵	۶۵	$\frac{1}{2}$
۹/۱۷	۴/۴	.۱۷۲	۸۸/۹	.۳۵۰	۸۰	۳
۱۱/۹۲	۴/۴	.۱۷۲	۱۱۴/۳	.۴۵۰	۱۰۰	۴
۱۷/۷۸	۴/۴	.۱۷۲	۱۶۸/۳	.۶۶۲۵	۱۵۰	۶
۲۴/۸۴	۴/۷	.۱۸۸	۲۱۹/۱	.۸۶۲۵	۲۰۰	۸
۳۶/۹۴	۵/۶	.۲۱۹	۲۷۳/۱	.۱۰۷۵۰	۲۵۰	۱۰
۵۰/۱۱	۶/۴	.۲۵۰	۳۲۳/۹	.۱۲۷۵۰	۳۰۰	۱۲

۱- قطر اسمی لوله فقط به عنوان شناسه به کار می‌رود.

۲- رواداری (تلراس) بیعاد $+15\%$ و -10% و رواداری وزن $+10\%$ و -5% می‌باشد.

۳- استفاده از لوله‌های رده ۴۰ (STANDARD WEIGHT) نیز قابل قبول می‌باشد.

جدول شماره پ-۴-۲

نوع کالا	IGS STANDARDS	IPS STANDARDS
نوار زیر	—	IPS - M - TP - 310
پرایمر نوار زیر	—	IPS - M - TP - 321
نوار رو	IGS - M - TP - 025	IPS - M - TP - 311
نوار سرجوش	IGS - TP - 014(1) - p4	IPS - M - TP - 313
پرایمر نوار سرجوش	IGS - TP - 014(1) - p4	IPS - M - TP - 322
نوار سرجوش پایه قیری	IGS - TP - 014(1) - p5	IPS - M - TP - 314
پرایمر سرجوش پایه قیری	IGS - TP - 014(1) - p5	IPS - M - TP - 323
نوار راکشیلد	—	IPS - M - TP - 316
قیر پایه نفتی	IGS - TP - 011 - 1(1)	IPS - M - TP - 295
پرایمر قیر پایه نفتی	IGS - TP - 011 - 1(1)	IPS - M - TP - 285
قیر پایه نفتی اصلاح شده و پرایمر مربوطه	IGS - M - TP - 016(1)	—
قیر ذغال سنگی	—	IPS - M - TP - 240
پرایمر قیر ذغال سنگی	—	IPS - M - TP - 280
پرایمر مصنوعی	—	IPS - M - TP - 275
نوار پشم شیشه داخلی (INNERWRAP)	—	IPS - M - TP - 300
نوار پشم شیشه قیر انود با قیر پایه نفتی (OUTER WRAP)	—	IPS - M - TP - 306
نوار پشم شیشه قیر انود با قیر پایه ذغال سنگی (OUTER WRAP)	—	IPS - M - TP - 305
اتصال عایقی	IGS - M - PL - 006(1)	IPS - M - TP - 750 (8)
پوشش پلی اتیلن سه لایه	IGS - TP - 010 - 1&2	—
نوار انقباخی حرارتی سرجوش	IGS - M - TP - 014 - 6(1)	—
پوشش دوجزئی پلی بورتان	IGS - TP - 014 - 1	—

جدول شماره پ-۴-۳- ضرایب تصحیح برای گاز طبیعی با چگالی‌های مختلف

۰/۵	۰/۵۵	۰/۶	۰/۶۵	۰/۷	چگالی
۱/۱۴	۱/۰۹	۱/۰۴	۱	۰/۹۶	ضرایب

جدول شماره پ-۴-۴- ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی ۰/۶۵ و فشار اولیه ۲ پوند بر اینچ مربع (۱۳۷۹۰ پاسکال) و حداقل افت فشار ۱۰ درصد

قطر اسمی لوله (اینچ)								طول لوله (متر)	
۶	۴	۳	$\frac{1}{2}$	۲	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$	
۱۶۵۷	۷۲۵	۴۱۸	۲۷۶	۱۸۰	۹۳	۶۲	۳۰	۱۶	۱۵
۱۶۵۷	۷۲۵	۳۷۵	۲۱۷	۱۲۴	۶۶	۴۲	۲۱	۱۱	۲۰
۱۶۵۷	۶۲۰	۳۰۱	۱۷۵	۹۹	۵۲	۳۴	۱۷	۹	۴۵
۱۵۶۹	۵۳۱	۲۵۸	۱۵۰	۸۵	۴۴	۳۰	۱۴	۸	۶۰
۱۳۹۰	۴۷۰	۲۲۹	۱۳۲	۷۵	۴۹	۲۶	۱۳	۷	۷۵
۱۲۶۰	۴۲۶	۲۰۷	۱۲۰	۶۸	۳۵	۲۴	۱۲	۶	۹۰
۱۰۷۸	۳۶۵	۱۷۷	۱۰۳	۵۸	۳۰	۲۰	۱۰	۵	۱۲۰
۹۵۶	۳۲۳	۱۵۷	۹۱	۵۲	۲۷	۱۸	۹	۴/۶	۱۵۰
۸۱۸	۲۷۷	۱۳۴	۷۸	۴۴	۲۳	۱۵	۷	۴	۲۰۰
۷۲۵	۲۴۵	۱۱۹	۶۹	۳۹	۲۰	۱۳	۶/۵	۲/۵	۲۵۰
۹۵۷	۲۲۲	۱۰۸	۶۳	۳۶	۱۸/۵	۱۲	۶	۳/۲	۳۰۰
۶۰۶	۲۰۴	۹۹	۵۸	۲۲	۱۷	۱۱	۵/۵	۲/۹	۳۵۰
۵۶۲	۱۹۰	۹۲	۵۴	۲۱	۱۵/۵	۱۰/۵	۵/۱	۲/۷	۴۰۰
۵۲۷	۱۷۹	۸۷	۵۰	۲۹	۱۴/۵	۱۰	۴/۸	۲/۵	۴۵۰
۴۹۸	۱۶۹	۸۲	۴۷	۲۷	۱۴	۹/۵	۴/۵	۲/۴	۵۰۰
۴۷۳	۱۶۰	۷۸	۴۵	۲۶	۱۳/۵	۹	۴/۳	۲/۳	۵۵۰
۴۵۱	۱۵۳	۷۴	۴۲	۲۵	۱۳	۸	۴/۱	۲/۲	۶۰۰

یادآوری:

- ظرفیتهای فوق براساس حداقل سرعت گاز ۲۰ متر در ثانیه محاسبه شده است.
- برای سایر چگالی‌های لازم است ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره ۳ داده شده است ضرب گردد.

جدول شماره پ-۴-۵ ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی ۰/۶۵ و فشار اولیه ۵ پوند بر اینچ مربع (۳۴۹۷۴ پاسکال) و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد

قطر اسمی لوله (اینچ)									طول لوله (متر)
۶	۴	۳	$\frac{1}{2}$	۲	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$	
۱۹۲۵	۸۴۲	۴۸۶	۳۲۰	۲۱۰	۱۲۷	۹۲	۵۱	۲۷	۱۵
۱۹۲۵	۸۴۲	۴۸۶	۳۲۰	۲۱۰	۱۱۳	۷۵	۳۶	۱۹	۳۰
۱۹۲۵	۸۴۲	۴۸۶	۳۲۰	۱۸۰	۹۲	۶۱	۲۹	۱۰/۵	۴۵
۱۹۲۵	۸۴۲	۴۸۶	۲۷۷	۱۵۶	۸۰	۵۳	۲۵	۱۳/۵	۶۰
۱۹۲۵	۸۴۲	۴۳۳	۲۴۸	۱۴۰	۷۱	۴۷	۲۲	۱۲	۷۵
۱۹۲۵	۸۲۳	۳۹۵	۲۲۶	۱۲۷	۶۵	۴۳	۲۰	۱۱	۹۰
۱۹۲۵	۷۱۳	۲۴۲	۱۹۶	۱۱۰	۵۶	۳۷	۱۸	۹/۵	۱۲۰
۱۹۱۸	۶۳۷	۳۰۶	۱۷۵	۹۹	۵۰	۲۲	۱۶	۸/۵	۱۵۰
۱۶۶۱	۵۵۲	۲۶۵	۱۵۲	۸۵	۴۴	۲۹	۱۴	۷/۵	۲۰۰
۱۴۸۶	۴۹۴	۲۳۷	۱۳۶	۷۶	۳۹	۲۶	۱۲	۶/۵	۲۵۰
۱۳۵۹	۴۵۱	۲۱۶	۱۲۴	۷۰	۳۶	۲۴	۱۱	۶	۳۰۰
۱۲۵۹	۴۱۷	۲۰۰	۱۱۵	۶۴	۳۲	۲۲	۱۰/۵	۵/۵	۳۵۰
۱۱۷۵	۲۹۰	۱۸۷	۱۰۷	۶۰	۳۱	۲۱	۱۰	۵	۴۰۰
۱۱۰۷	۳۶۸	۱۷۶	۱۰۱	۵۷	۲۹	۲۰	۹/۵	۵	۴۵۰
۱۰۰۱	۳۶۹	۱۶۷	۹۶	۵۴	۲۸	۱۹	۸/۵	۴/۵	۵۰۰
۱۰۰۱	۳۳۳	۱۶۰	۹۱	۵۱	۲۷	۱۸	۸/۵	۴/۵	۵۵۰
۹۵۹	۳۱۸	۱۵۳	۸۷	۴۹	۲۶	۱۷	۸	۴	۶۰۰

یادآوری:

- ۱- ظرفیتهای فوق جدول فوق براساس حداکثر سرعت گاز ۲۰ متر در ثانیه محاسبه شده است.
- ۲- برای سایر چگالی‌ها لازم است ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره ۳ داده شده است ضرب گردد.

جدول شماره پ-۶-۶ ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب مترمکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی ۰/۶۵ و فشار اولیه ۱۵ پوند بر اینچ مربع (۱۰۳۴۲۱ پاسکال) و حداقلر افت فشار ۱۰ درصد

قطر اسمی لوله (اینچ)										طول لوله (متر)
۶	۴	۳	$\frac{1}{2}$	۲	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	۱	$\frac{3}{4}$		
۲۹۰۶	۱۲۷۲	۷۲۲	۴۸۲	۲۱۵	۱۱۹	۱۴۰	۸۱	۵۰	۱۵	
۲۹۰۶	۱۲۷۲	۷۲۲	۴۸۲	۲۱۵	۱۹۱	۱۴۰	۷۶	۴۰	۳۰	
۲۹۰۶	۱۲۷۲	۷۲۲	۴۸۲	۲۱۵	۱۹۱	۱۳۰	۶۲	۳۳	۴۵	
۲۹۰۶	۱۲۷۲	۷۲۲	۴۸۲	۲۱۵	۱۷۰	۱۱۲	۵۴	۲۸	۶۰	
۲۹۰۶	۱۲۷۲	۷۲۲	۴۸۲	۲۹۶	۱۵۲	۱۰۰	۴۸	۲۵	۷۵	
۲۹۰۶	۱۲۷۲	۷۲۲	۴۷۸	۲۷۰	۱۳۹	۹۲	۴۴	۲۳	۹۰	
۲۹۰۶	۱۲۷۲	۷۲۲	۴۱۴	۲۲۴	۱۲۰	۷۹	۳۸	۲۰	۱۲۰	
۲۹۰۶	۱۲۷۲	۶۴۷	۳۷۰	۲۱۰	۱۰۷	۷۱	۳۴	۱۸	۱۵۰	
۲۹۰۶	۱۱۶۷	۵۶۰	۳۲۱	۱۸۱	۹۳	۶۱	۳۰	۱۶	۲۰۰	
۲۹۰۶	۱۰۴۴	۵۰۱	۲۸۷	۱۶۲	۸۳	۵۵	۲۶	۱۴	۲۵۰	
۲۸۷۰	۹۵۳	۴۵۷	۲۶۲	۱۴۸	۷۶	۵۰	۲۴	۱۳	۳۰۰	
۲۶۵۲	۸۸۲	۴۲۲	۲۴۲	۱۳۷	۷۰	۴۶	۲۲	۱۲	۳۵۰	
۳۴۸۵	۸۲۵	۳۹۶	۲۲۷	۱۲۸	۶۶	۴۳	۲۱	۱۱	۴۰۰	
۲۲۴۳	۷۷۸	۳۷۳	۲۱۴	۱۲۱	۶۲	۴۱	۱۰	۱۰	۴۵۰	
۲۲۲۳	۷۳۸	۳۵۴	۲۰۳	۱۱۵	۵۶	۳۹	۱۶	۱۰	۵۰۰	
۲۱۲۰	۷۰۴	۳۲۸	۱۹۳	۱۰۹	۵۶	۳۷	۱۸	۹	۵۵۰	
۲۰۲۹	۶۷۴	۳۲۳	۱۸۵	۱۰۵	۵۴	۳۵	۱۷	۹	۶۰۰	
۱۷۵۷	۵۸۴	۲۸۰	۱۶۰	۹۱	۴۷	۳۱	۱۵	۸	۸۰۰	
۱۵۷۲	۵۲۲	۲۵۰	۱۴۳	۸۱	۴۲	۲۷	۱۳	۷	۱۰۰۰	

پادآوری:

- ظرفیتهای جدول فوق براساس حداقل سرعت گاز ۲۰ متر در ثانیه محاسبه شده است.
- برای سایر چگالی‌ها لازم است ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره ۳ داده شده است ضرب گردد.

جدول شماره ۷-۴- ۷- ظرفیت لوله ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی ۰.۶۵ و فشار اولیه ۳۰ پوند بر اینچ مربع (۲۰۶۸۴۳ پاسکال) و حداقل افت فشار ۱۰ درصد

قطر اسمی لوله (اینچ)										طول لوله (متر)
۶	۴	۳	$\frac{1}{2}$	۲	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$		
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰.۴	۷۲۷	۴۷۴	۲۸۸	۲۱۱	۱۲۲	۷۵	۱۵	
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰.۴	۷۲۷	۴۷۴	۲۸۸	۲۱۱	۱۲۲	۶۹	۳۰	
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰.۴	۷۲۷	۴۷۴	۲۸۸	۲۱۱	۱۰۸	۵۷	۴۵	
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰.۴	۷۲۷	۴۷۴	۲۸۸	۱۹۴	۹۳	۴۹	۶۰	
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰.۴	۷۲۷	۴۷۴	۲۸۳	۱۷۴	۸۳	۴۴	۷۵	
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰.۴	۷۲۷	۴۷۴	۲۴۰	۱۵۸	۷۶	۴۰	۹۰	
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰.۴	۷۱۶	۴۰۵	۲۰۸	۱۳۷	۶۶	۳۵	۱۲۰	
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰.۴	۶۴۰	۳۶۲	۱۸۶	۱۲۳	۵۹	۳۱	۱۵۰	
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۹۶۸	۵۵۴	۲۱۴	۱۶۱	۱۰۶	۵۱	۲۷	۲۰۰	
۴۳۷۶	۱۸۰.۴	۸۶۵	۴۹۶	۲۸۰	۱۴۴	۹۵	۴۶	۲۴	۲۵۰	
۴۳۷۶	۱۶۴۷	۷۹.۰	۴۵۳	۲۵۶	۱۳۱	۸۷	۴۲	۲۲	۳۰۰	
۴۳۷۶	۱۵۲۵	۷۳۱	۴۱۹	۲۳۷	۱۲۲	۸۰	۳۹	۲۰	۳۵۰	
۴۲۹۴	۱۴۲۶	۶۸۴	۳۹۲	۲۲۲	۱۱۴	۷۵	۳۶	۱۹	۴۰۰	
۴۰۴۸	۱۲۴۵	۶۴۵	۳۶۹	۲۰۹	۱۰۷	۷۱	۳۴	۱۸	۴۵۰	
۳۸۴۱	۱۲۷۶	۶۹۱۲	۳۵۰	۱۹۸	۱۰۲	۶۷	۳۲	۱۷	۵۰۰	
۳۶۶۲	۱۲۱۶	۵۸۲	۳۳۴	۱۸۹	۹۷	۶۴	۳۱	۱۶	۵۵۰	
۳۵۰.۶	۱۱۶۴	۵۵۹	۳۲۰	۱۸۱	۹۳	۶۱	۲۹	۱۵	۶۰۰	
۳۰۳۶	۱۰۰.۸	۴۸۴	۲۷۷	۱۵۷	۸۰	۵۳	۲۵	۱۳	۸۰۰	
۲۷۱۶	۹۰.۲	۴۲۳	۲۴۸	۱۴۰	۷۲	۴۷	۲۳	۱۲	۱۰۰۰	

پادآوری:

- ۱- ظرفیتهای جدول فوق براساس حداقل سرعت گاز ۲۰ متر در ثانیه محاسبه شده است.
- ۲- برای سایر چگالی ها لازم است ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره ۳ داده شده است ضرب گردد.

جدول شماره پ-۴-۸ ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی ۰/۶۵ و فشار اولیه ۶۰ پوند بر اینچ مریخ (۴۱۳۶۸۶ پاسکال) و حداقل افت فشار ۱۰ درصد

قطر اسمی لوله (اینچ)										طول لوله (متر)
۶	۴	۳	$\frac{1}{2}$	۲	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$		
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۹۲	۴۸۱	۳۵۲	۲۰۳	۱۲۵	۱۵	
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۹۲	۴۸۱	۳۵۲	۲۰۳	۱۲۵	۳۰	
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۹۲	۴۸۱	۳۵۲	۱۹۶	۱۰۳	۴۵	
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۹۲	۴۸۱	۳۵۲	۱۷۰	۸۹	۶۰	
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۹۲	۴۷۹	۳۱۶	۱۵۲	۸۰	۷۵	
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۹۲	۴۳۸	۲۸۹	۱۳۹	۷۳	۹۰	
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۳۸	۳۷۹	۲۵۰	۱۲۰	۶۳	۱۲۰	
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۱۶۶	۶۶۰	۳۳۹	۲۲۴	۱۰۷	۵۶	۱۵۰	
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۷۶۳	۱۰۱۰	۵۷۱	۲۹۴	۱۹۴	۹۳	۴۹	۲۰۰	
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۵۷۷	۹۰۳	۵۱۱	۲۶۳	۱۷۳	۸۳	۴۴	۲۵۰	
۷۳۵۰	۳۰۰۰	۱۴۴۹	۸۲۵	۴۶۶	۲۴۰	۱۵۸	۷۶	۴۰	۳۰۰	
۷۳۵۰	۲۷۷۸	۱۲۲۳	۷۶۳	۴۳۲	۲۲۲	۱۴۶	۷۰	۳۷	۳۵۰	
۷۳۵۰	۲۵۹۸	۱۲۴۷	۷۱۴	۴۰۴	۲۰۸	۱۳۷	۶۶	۳۵	۴۰۰	
۷۳۵۰	۲۱۴۵۰	۱۱۷۵	۶۷۲	۳۸۰	۱۹۶	۱۲۹	۶۲	۳۲	۴۵۰	
۶۹۹۸	۲۳۲۴	۱۱۱۵	۶۳۹	۳۶۱	۱۸۶	۱۲۲	۵۹	۳۱	۵۰۰	
۶۶۷۲	۲۲۱۶	۱۰۶۳	۶۰۹	۳۴۵	۱۷۷	۱۱۷	۵۶	۲۹	۵۵۰	
۶۳۸۸	۲۱۲۲	۱۰۱۸	۵۸۳	۳۳۰	۱۶۹	۱۱۲	۵۴	۲۸	۶۰۰	
۵۵۲۲	۱۸۳۷	۸۸۱	۵۰۵	۲۸۶	۱۴۷	۹۷	۴۷	۲۴	۸۰۰	
۴۹۴۸	۱۶۴۳	۷۸۸	۴۵۲	۲۵۵	۱۳۱	۸۷	۴۲	۲۲	۱۰۰۰	

یادآوری:

- ۱- ظرفیتهای فوق براساس حداقل سرعت گاز ۲۰ متر در ثانیه محاسبه شده است.
- ۲- برای سایر چگالی‌های لازم است ارقام فوق در ضرایب که در جدول شماره ۳ داده شده است ضرب گردد.

جدول شماره پ-۴-۹

قطر نامی لوله به اینچ	۱ و ۲/۴	۳ الی ۱۱/۴	۴	۶ و بالاتر
فواصل انکابه متر	۲/۵	۳	۴	۵

جدول شماره پ-۴-۱۰ حريم خطوط لوله گاز در مجلورت و تقاطع با تأسیسات

ردیف	شرح	دروازه	حداقل فاصله در مسیرهای متقاطع	حداقل فاصله در مسیرهای دو مسیرهای متوالی	حداقل فاصله در مسیرهای دو مسیرهای متوالی	ملاحظات
۱-۱	از جداره کلیلهای زیرزمینی برق با ولتاژ ۲۲۰ الی ۳۸۰ ولت	۵ سانتیمتر	۱ متر	*	+	» در موارد خاص و با تشخیص دستگاه نظارت و با استفاده از سازه مناسب بتنی بین کابل و لوله فلزی این فاصله تا ۵۰ سانتی متر قابل کاهش خواهد بود. † استفاده از سازه مناسب بتنی و رعایت موارد ایمنی ضروری است.
۲-۱	از جداره کلیلهای زیرزمینی برق با ولتاژ ۶۳ الی ۹۰ کیلوولت	۱ متر	۱ متر	*	۱ متر	» در موارد خاص و با تشخیص دستگاه نظارت و با استفاده از سازه مناسب بتنی بین کابل و لوله فلزی در محل تقاطع این فاصله تا ۵۰ سانتی متر قابل کاهش خواهد بود.
۳-۱	از جداره کلیلهای زیرزمینی برق با ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت	۱.۵ متر	۲ متر	*	۱ متر	» استفاده از سازه مناسب بتنی و رعایت موارد ایمنی ضروری است.
۱-۲	از پایه دکلها و تیرهای برق و خطوط هوایی انتقال نیرو با ولتاژ ۲۲۰ الی ۳۸۰ ولت	۱ متر	۱ متر	*	۱ متر	در تمامی موارد، تمییزات لازم جهت حذف جریان القایی AC در زمان اجرا و پیرمردادی، ضروری می باشد
۲-۲	از پایه دکلها و تیرهای برق و خطوط هوایی انتقال نیرو با ولتاژ ۲۰ کیلوولت	۲ متر	۲ متر	*	۲ متر	
۳-۲	از پایه دکلها و تیرهای برق و خطوط هوایی انتقال نیرو با ولتاژ ۶۳ کیلوولت	۳ متر	۳ متر	*	۳ متر	
۴-۲	از پستهای برق ۲۰ کیلوولت	۲ متر	*	۱ متر	۱ متر	» از جداره لوله
۳	از جداره لولههای فلزی مدفون آب و فاضلاب و لولههای حامل مایعات سوختی که دارای سیستم حفاظت از زنگ می باشد.	۵ سانتیمتر	۰.۵ متر	*	۱ متر	با رعایت پندتیگ در فواصل مورد نیاز برای خطوط فلزی گاز » در تقاطع خطوط برق اتیلن با لولههای حامل مواد قابل لشتمال رعایت فاصله یک متر ضروری است.

ادامه جدول شماره پ-۴-۱۰- حریم خلطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسیسات

ردیف	شرح	حداقل فاصله در مسیرهای موازی	حداقل فاصله در مسیرهای متقطع	ملاحظات
۴	از جداره لوله های غیر فلزی مدفون آب و فاضلاب با قطر ۱۰ اینچ و بالاتر	۱ متر	۴۰ سانتیمتر	* با رعایت موارد اینمی و استفاده از سازه بتنی مناسب
۵	از جداره لوله های غیر فلزی مدفون آب و فاضلاب با قطر کمتر از ۱۰ اینچ	۵۰ سانتیمتر	۴۰ سانتیمتر	* با رعایت موارد اینمی و استفاده از سازه بتنی مناسب در موارد خاص در صورت محدودیت مکانی با نظر دستگاه نظارت تا ۳۵ سانتیمتر قابل کاهش خواهد بود.
۶	از دیواره بیرونی حوضچه ها و چاهه های آب و فاضلاب	۴۰ سانتیمتر	—	در موارد خاص با نظر دستگاه نظارت و رعایت تدبیر لازم از جمله تقویت طوفه چینی حداقل فاصله تا ۲۰ سانتیمتر قابل کاهش خواهد بود
۷	از گفت جوی های آب و کنال های جمع آوری آبهای سطحی	۴۰ سانتیمتر	۴۰ سانتیمتر	در مورد کنال اصلی و عمیق که در زمان احداث و قالب بندی امکان آسیب رسانی به لوله گاز و خاک سرمندی اطراف آن را دارد، رعایت نکات اجرایی مناسب و اینمی برای لوله گاز الزامی است.
۸	از کابل های زیرزمینی مخابر-غیر از فیبرهای نوری	۴۰ سانتیمتر	۴۰ سانتیمتر	در موارد خاص با نظر دستگاه نظارت تا ۳۵ سانتیمتر قابل کاهش خواهد بود.
۹	از مستحداث	۱۰ متر	—	* برای لوله گاز حداقل تا قطر ۸" صدق است. در موارد خاص و قطر بالاتر از ۸" این فاصله با نظر دستگاه نظارت تعیین می گردد.
۱۰	حریم علمکهای تلفن	۳۰ سانتیمتر	—	
	علمکهای برق	۵۰ سانتیمتر	—	علمکهای از گاز از
۱۱	ذرخت کاری	۱/۲ متر	—	کاشت هرگونه درخت در فاصله کمتر از ۱/۲ متر از جداره لوله گاز ممنوع می باشد.

تمامی فواصل فوق از جداره خارجی لوله گاز می باشد

جدول شماره ب-۱۱-۴

حداکثر اختلاف قطر و یا دویجه‌ی لوله (میلیمتر)	حداقل و حداکثر قطر مجاز لوله (میلیمتر)	قطر خارجی اسمی لوله (میلیمتر)
۱,۲	۲۵,۰-۲۵,۳	۲۵
۱,۳	۳۲,۰-۳۲,۳	۳۲
۱,۵	۶۳,۰-۶۳,۴	۶۳
۱,۸	۹۰,۰-۹۰,۶	۹۰
۲,۲	۱۱۰,۰-۱۱۰,۷	۱۱۰
۲,۵	۱۲۵,۰-۱۲۵,۸	۱۲۵
۳,۲	۱۶۰,۰-۱۶۱,۰	۱۶۰
۴	۲۰۱,۰-۲۰۱,۲	۲۰۰
۴,۵	۲۲۵,۰-۲۲۶,۴	۲۲۵


جدول شماره ب-۱۲-۴

قطر خارجی اسمی لوله dn	تعداد قطاع	زاویه برش (درجه)	حداقل طول لوله در هر طرف اتصال
$25 \leq dn < 90$	۲	۱۸۰	$2dn$ میلیمتر یا 100
$90 \leq dn < 225$	۴	۹۰	$2dn$


جدول شماره ب-۱۳-۴

نام کالا	استاندارد IPS	استاندارد IGS
آندهای چدن پرسیلیس کروم دار	IPS-M-TP750/1	—
آندهای فداشونده از نوع منیزیم	IPS-M-TP750/3	—
اتصالات غایقی	IPS-M-TP750/8	IGS-M-PL-006(1)
کیت مخصوص فلنج های غایقی	IPS-M-TP750/9	IGS-M-TP-017(0)


پیوست ۵ شکل‌ها

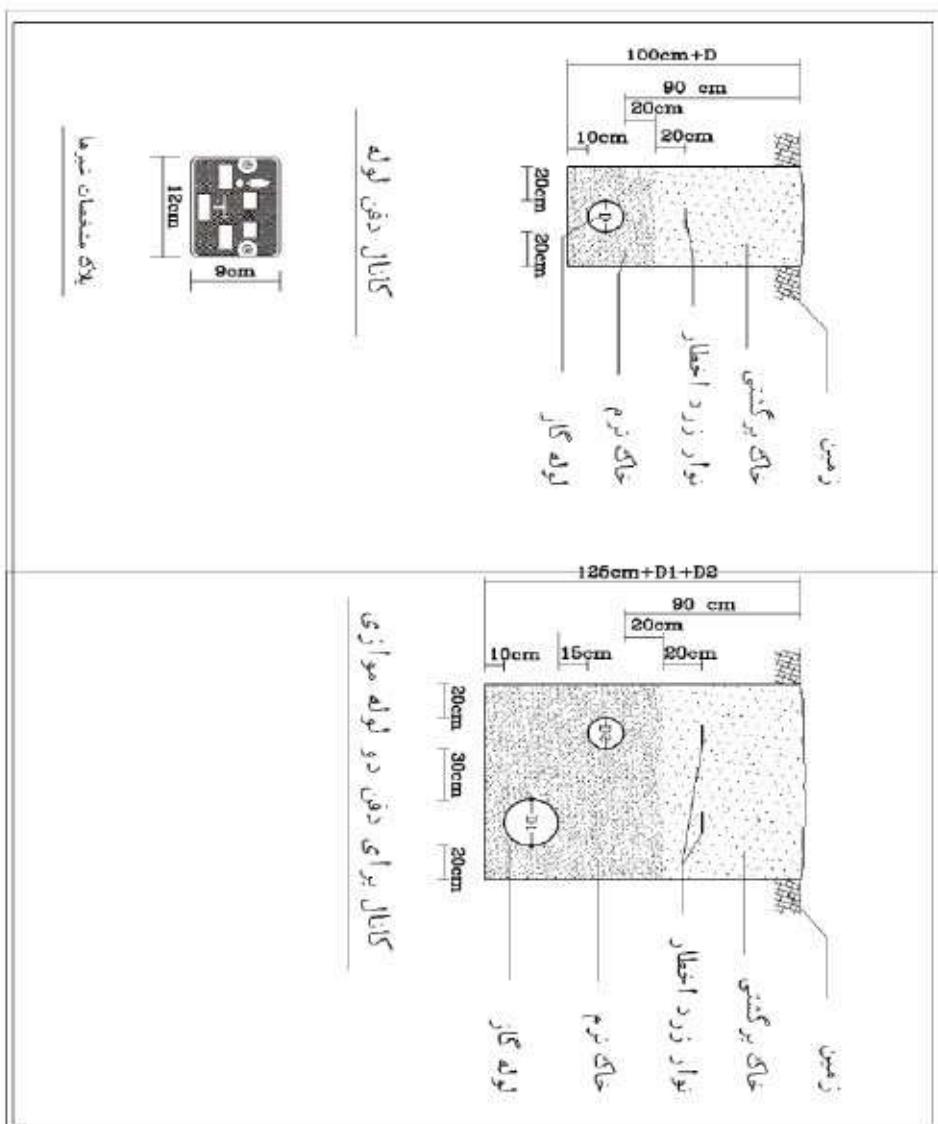


شکل شماره پ-۵-۱

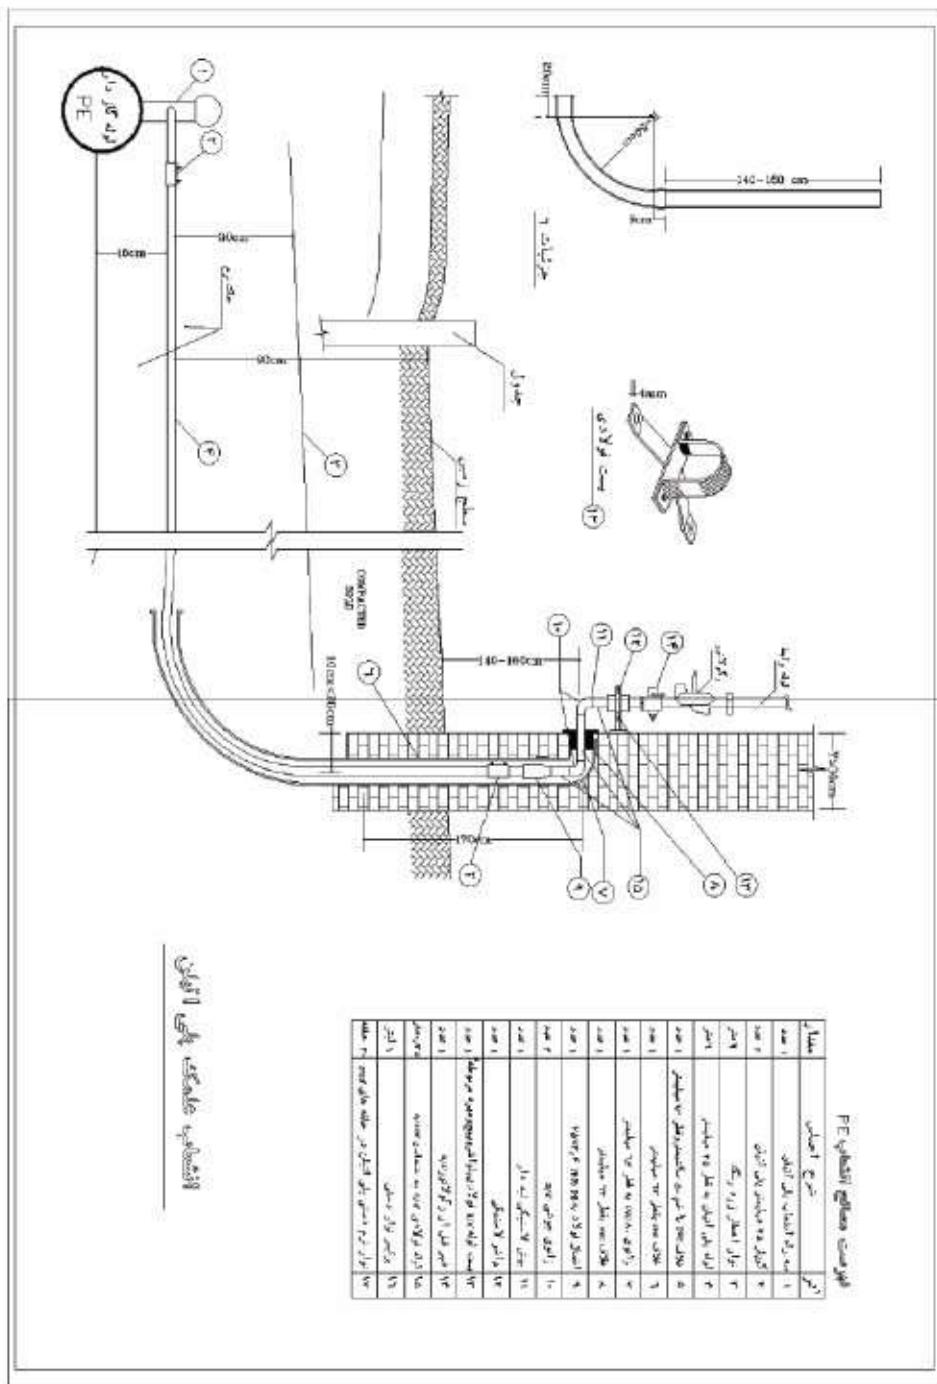

شکل شماره پ-۵

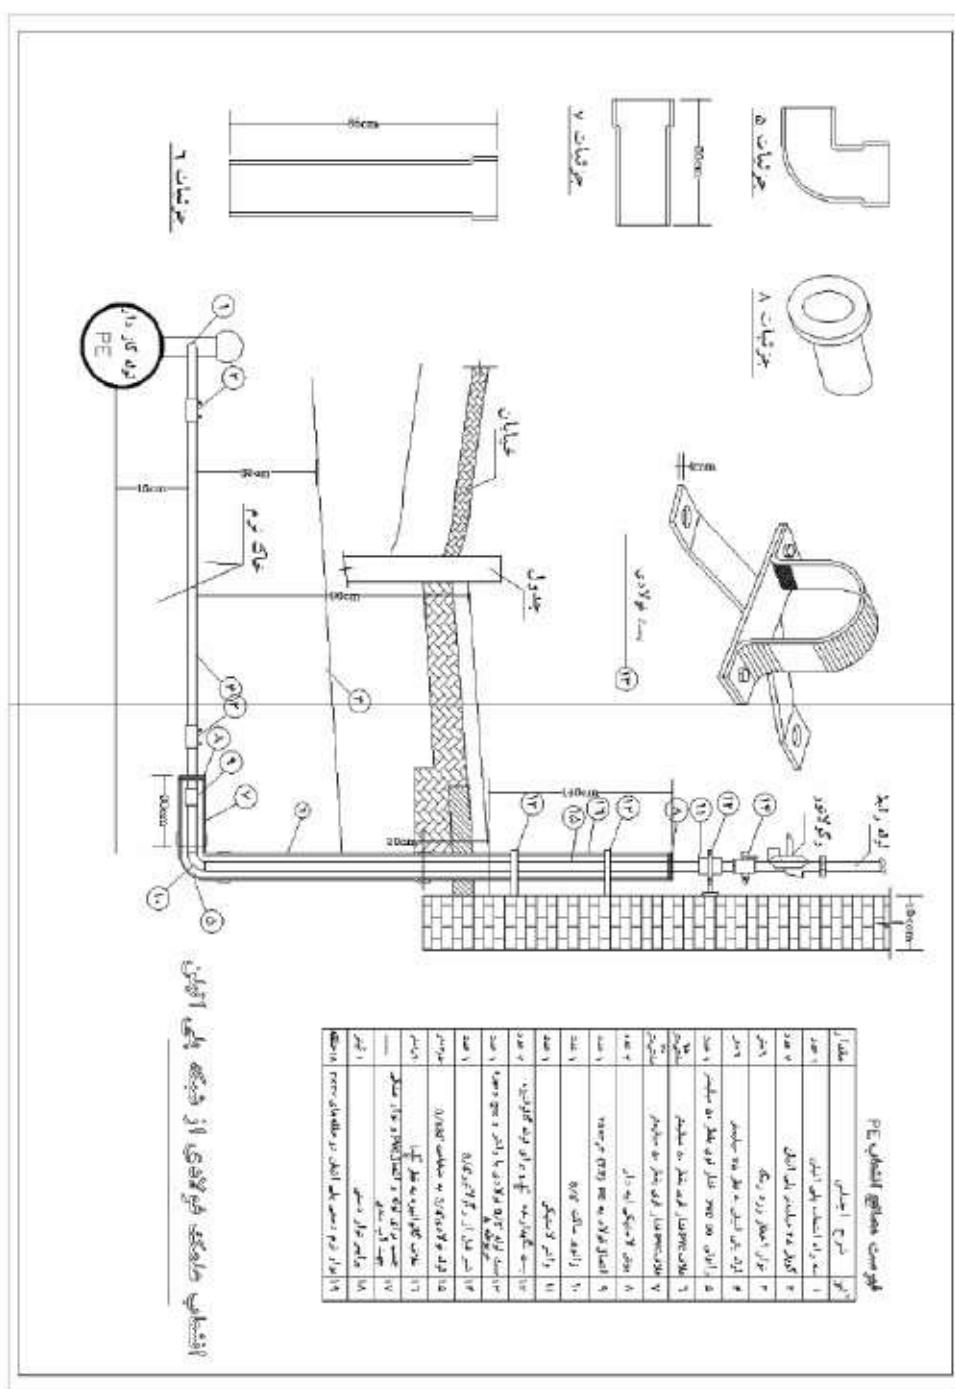

شکل شماره پ-۵

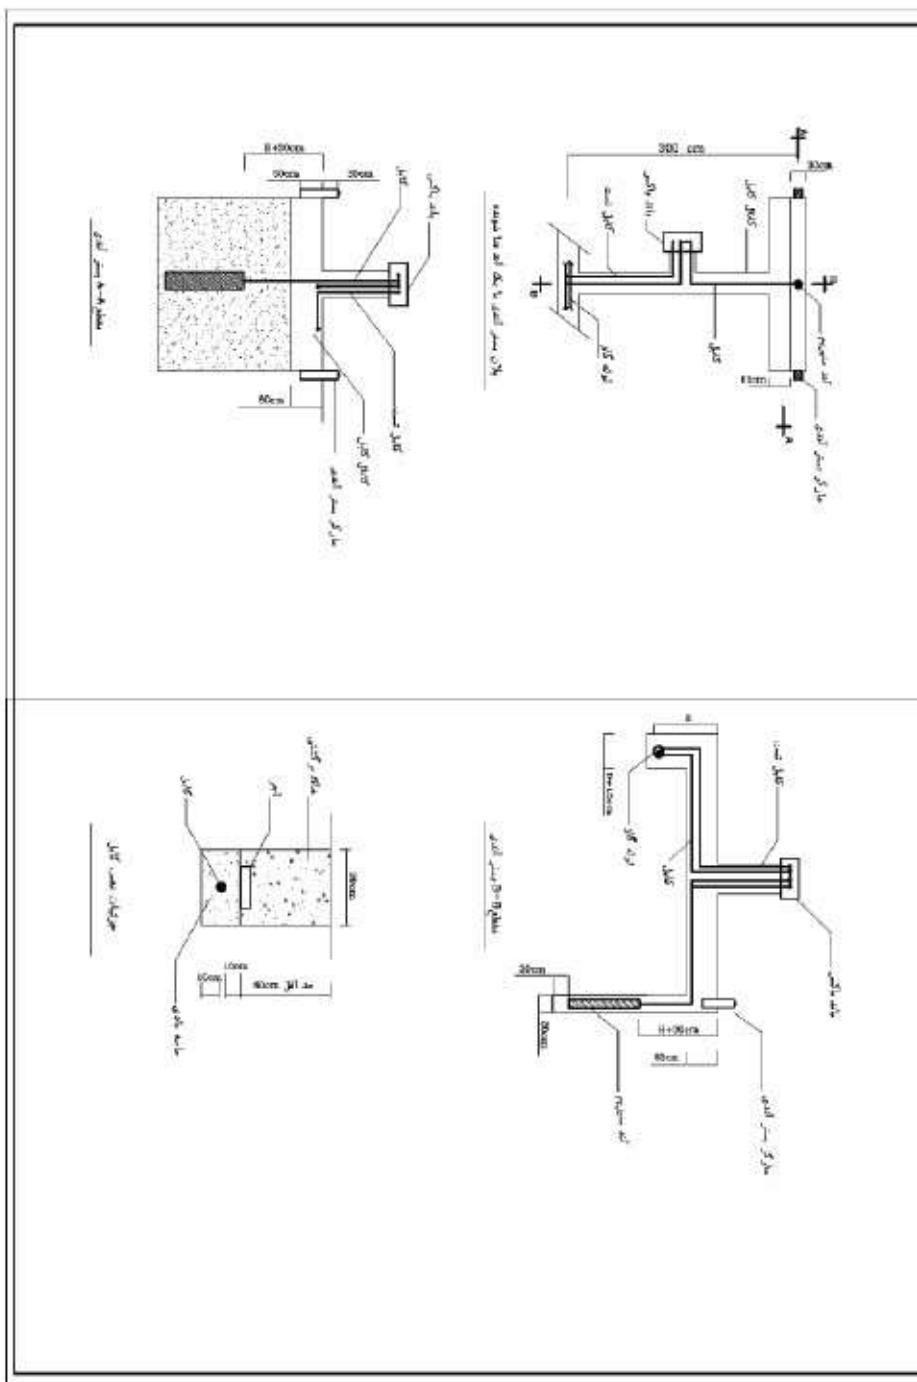

شكل شماره ب-۴-۵

واژه نامه

Air intake	دربیجه تأمین هوا
Atmospheric burner	مشعل اتمسفریک
Ball valve	شیر تویی
Black carbon steel	فولاد سیاه
Burner	مشعل
Butt weld	جوش لب به لب
Carbon steel	فولاد کربنی
Chimney-vent	دودکش
Coal tar enamel	عایق گرم
Coal tar coating	عایقکاری با قیر ذغال سنگی
Combustion air	هوای احتراق
Combustion chamber	محفظه احتراق
Combustion products	محصولات احتراق
Compression test machine	ماشین تست فشرده‌گی
Consumption point	نقطه مصرف
Controls	کنترل کننده‌ها
Cooling time	زمان سرد شدن
Curb stop valve	شیر پیاده‌رو
Dilution air	هوای رفیق لازم
Double wall vent	دودکش دوجداره
Draft hood	کلاهک تعديل جریان دودکش
Electro fusion	جوشکاری الکتروفیوژن
Electro-saddle fusion	زین مخصوص جوشکاری نوع الکتروفیوژن
Excess air	هوای اضافی
Exposed	روکار

Extrapolation	برون‌بایی
Flange insulating Kit	واشر عایق بین فلنجی
Flue collar	طوقه دودکش
Flue connector	لوله رابط دودکش
Flue gases	گازهای دودکش
Gas combustion	احتراق گاز
Gas meter	کنتور گاز
Gasket	واشر لائی
Heating surface	سطح حرارتی
Hot tap	انشعاب گیری از لوله گازدار
Hot tie-in	جوشکاری اتصال نهایی
IGS	مجموعه استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
Inch of water	اینچ ستون آب
Interpolation	درون‌بایی
IPS	مجموعه استانداردهای وزارت نفت
Liquid natural gas	گاز طبیعی مایع (LNG)
Meter stop valve	شیر قابل از رگولاتور سماوری قفل‌شونده
Miter	برش فارسی بر
Natural gas	گاز طبیعی
Plug valve	شیر سماوری
Power burner	مشعل نیرو
Purging	جایگزینی هوای گاز و بالعکس
Regulator	تنظیم‌کننده فشار گاز
Sand blast	تمیز کاری سطح لوله با پاشش ماسه
Shot Blast	تمیز کاری با پاشش ساقمه فلزی
Single wall vent	دودکش یک‌جداره
Socket Type Fitting	اتصالات سوکتی الکتروفیوزن
Spigot	سیم

واژه نامه

Standard weight pipe	40	لوله با ضخامت رده
Stopping Device		وسیله متوقف کننده
Tie-in		اتصال نهانی
Transition fitting		اتصال رابط لوله فولادی به لوله پلی اتیلن
Vent, ventilator, exhaust fan		هواکش
Ventilation		سیستم هوایش
Ventilation air		هوای تهویه
Wrapping		عایقکاری یا نوار